

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio (01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 1 di 61



NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA Variante n.3

Committente:



Comune di Molfetta (BA)

PROGETTO ESECUTIVO DI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AI LAVORI PER LA SALVAGUARDIA, LA SICUREZZA ALLA NAVIGAZIONE E ALL'ORMEGGIO DEL BACINO PORTUALE.

Campagna Corso d'Opera Febbraio (01/02/2021 al 28/02/2021).

Report finale delle attività di monitoraggio ambientale del rumore

Codice elaborato: RT 20210312 48

EM/REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
Rev. 0	12/03/2021	EMISSIONE	Dott. Luca Grioli Ing. Nava F.	Ing. Nava F.	Dott. Zaccuri P.
Rev. 1	16/03/2021	Revisione Tab.16	Dott. Luca Grioli Ing. Nava F.	Ing. Nava F.	Dott. Zaccuri

FIRME:



FRANCESCO
NAVA
16.03.2021
08:45:40
UTC

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani
Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it
C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc. € 20.000,00 i.v.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 2 di 61

1 Indice

1	Indice	2
2	Oggetto e finalità	4
3	Riferimenti normativi.....	6
4	Termini tecnici e definizioni.....	13
5	Strumentazione utilizzata.....	18
6	Area d'indagine	19
7	Localizzazione punti di misurazione	21
	7.1 Postazione R ₀ - Viale dei Crociati 17	23
	7.2 Postazione R ₁ - Banchina San Domenico.....	24
	7.3 Postazione R ₂ - Via M. dei Martiri 74-76.....	25
8	Attività di cantiere	26
9	Metodologia applicata.....	28
	9.1 Metodologia di rilievo dei dati meteo.....	28
	9.2 Metodologia di rilievo fonometrico	29
10	Rilevi Stazioni fisse (continue)	30
	10.1 Postazione R ₀	30
	10.1.1 Rilevi stazione fissa R ₀ nel periodo Diurno (06:00 - 22:00)	30
	10.1.2 Alert	32
	10.1.3 Postazione Fissa – R ₀ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo diurno.....	33
	10.2 Postazione R ₁	34
	10.2.1 Rilevi stazione fissa R ₁ nel periodo Diurno (06:00 - 22:00)	34
	10.2.2 Rilevi stazione fissa R ₁ nel periodo Notturno (22:00 – 06:00).....	37
	10.2.3 Postazione Fissa – R ₁ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo diurno.....	40
	10.2.4 Postazione Fissa – R ₁ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo notturno ..	41
	10.3 Postazione R ₂	42
	10.3.1 Rilevi stazione fissa R ₂ nel periodo Diurno (06:00 - 22:00)	42
	10.3.2 Rilevi stazione fissa R ₂ nel periodo Notturno (22:00 – 06:00).....	45
	10.3.3 Postazione Fissa – R ₂ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo diurno.....	48
	10.3.4 Postazione Fissa – R ₂ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo notturno ..	49
11	Riepilogo mensile dei risultati ottenuti per le stazioni fisse R₀-R₁-R₂ in relazione alle condizioni meteo	50
	11.1 Riepilogo mensile per la stazione fissa R ₀ - periodo diurno e notturno	51
	11.2 Riepilogo mensile per la stazione fissa R ₁ - periodo diurno e notturno	53
	11.3 Riepilogo mensile per la stazione fissa R ₂ - periodo diurno e notturno	55
12	Conclusioni.....	57
13	Indice delle tabelle	58

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48		REV 1	
	Emissione: 16/03/2021		Pag 3 di 61	

14	Indice delle Figure	59
	ALLEGATO 1 – Rapporti di prova stazioni fisse	
	ALLEGATO 2 – Certificato di taratura calibratore.....	
	ALLEGATO 3 – Certificati di taratura fonometri	
	ALLEGATO 4 – Decreto di nomina di Tecnico competente in acustica ambientale	
	ALLEGATO 5 – Dati meteo	
	ALLEGATO 6 – Scheda lavorazioni.....	

 GREENGEA	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48		REV 1	
	Emissione: 16/03/2021		Pag 4 di 61	

2 Oggetto e finalità

Il presente elaborato tratta i risultati della campagna Corso d'Opera relativamente al monitoraggio ambientale della componente rumore relativa al Nuovo porto commerciale di Molfetta Variante n.3 - Progetto esecutivo di primo stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione e all'ormeggio del bacino portuale.

Il monitoraggio è attuato in ottemperanza al Parere n.2609 del 26/01/2018, nonché del Decreto VIA n.DSA-DEC-648 del 23/06/2005 recante il parere della Commissione VIA-VAS n.1661 del 21/11/2014 di compatibilità ambientale con prescrizioni del Piano Regolatore Portuale di Molfetta

Il presente lavoro è stato effettuato in attuazione del PIANO MONITORAGGIO DEL RUMORE, elaborato PMR2020 Rev 3 Apr2020, redatto dall'ing. Massimo Guido per il Comune di Molfetta, che ha ricevuto il parere favorevole dall'Arpa Puglia nota prot. 0028223 del 6/5/2020, nonché dell'elaborato DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA DELLA COMPONENTE RUMORE, DSMR2020 e successiva modifica ricevuta con nota AOO.C_F284.17/11/2020.0079111 richiamante la nota ARPA PUGLIA acquisita al prot. N. 75896 del 05/11/2020 richiedente la sospensione del servizio R₄ (misure in discontinuo nelle postazioni R₃, R₄, R₅, R₆).

Lo scopo del monitoraggio puntuale è l'analisi dei livelli di pressione sonora dovuti alle varie attività di cantiere mediante postazioni sia mobili che fisse su punti individuati e concordati tra lo scrivente e la commissione coordinatrice dei monitoraggi.

La presente relazione riguarda le attività effettuate nel periodo 01 Febbraio 2021 – 28 Febbraio 2021.

La presente relazione, redatta dalla Greengea s.r.l. giusta determinazione dirigenziale 801 del 28/07/2020, è relativa al monitoraggio ambientale della componente Rumore, nella fase “Corso d'Opera” relativa al Nuovo porto commerciale di Molfetta.

Le misure del presente documento sono state eseguite dal Ing. Francesco Nava, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria A n. 3441 e Tecnico Competente in Acustica riconosciuto con Decreto del Dirigente Generale del Dip. Politiche dell'Ambiente n°7313 del 06.07.2017 secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge quadro n° 447/1995, iscritto Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica, istituito ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017 con numero d'iscrizione n. 8438 del 10/12/2018.

La Presente Relazione Tecnica di Impatto Acustico comprende i seguenti allegati:

1. Rapporti di prova delle singole misure (Allegato 1)

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 5 di 61

2. Certificato taratura Calibratore (Allegato 2);
3. Certificati taratura Fonometri (Allegato 3);
4. Decreto Reg. Calabria riconosc. Tecnico Competente in Rilevamento Acustico (Allegato 4);
5. Dati meteo (Allegato 5);
6. Scheda lavorazioni (Allegato 6)

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48		REV 1	
	Emissione: 16/03/2021		Pag 6 di 61	

3 Riferimenti normativi

La Legge Quadro n°447/95

La Legge Quadro del 26 Ottobre 1995 n°447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, affronta sistematicamente il tema dell’inquinamento acustico del territorio, ricomprendendo al suo interno le definizioni fondamentali e definendo competenze ed adempimenti necessari alla tutela dell’ambiente dal rumore.

Fino alla sua emanazione lo strumento normativo fondamentale era rappresentato dal DPCM 01/03/1991, che istituiva la zonizzazione acustica comunale, definiva le caratteristiche territoriali delle diverse classi di destinazione d’uso del territorio, individuava limiti massimi del livello sonoro per ogni classe di riferimento, oltre a stabilire in via preventiva i principali criteri e metodi di misura del rumore.

L’emanazione della Legge Quadro ha introdotto significative novità, quali più complete definizioni dei fenomeni, delle grandezze e dei soggetti coinvolti dall’azione di tutela. La stessa Legge Quadro ha ripreso alcuni dei concetti fondamentali del DPCM 01/03/1991, determinando però una complessa griglia di riferimento per tutta una serie di precisazioni e adempimenti da stabilire con successivi atti legislativi o normativi tra cui le competenze specifiche dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia acustica.

La Legge Quadro, prevede l’attuazione della disciplina acustica attraverso una serie di adempimenti attuativi, cui la stessa legge rimanda, quali il D.P.C.M. 14/11/97 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. In tabella 1 sono riportate le descrizioni delle classi di destinazione d’uso del territorio, ai sensi del DPCM in questione.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 7 di 61

Tabella 1- Classificazione del territorio comunale ai sensi del DPCM 14/11/97

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi;

Alle diverse classi si applicano i diversi limiti e valori acustici indicati di seguito. La tabella 2 definisce i limiti assoluti di emissione per le diverse classi di destinazione d'uso del territorio, ovvero i valori sonori limite, misurati in prossimità di ogni singola sorgente sonora, cui la stessa deve uniformarsi.

Tabella 2 Valori limite di Emissione – L_{eq} in dB(A) (Articolo 2)

Classe di Destinazione d'uso del territorio		Tempi di Riferimento	
		DIURNO (06.00 – 22.00)	NOTTURNO (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

I valori limite di immissione riportati in Tabella 3 sono invece applicati all'insieme delle sorgenti sonore che influiscono sul clima acustico di una determinata area (ambiente abitativo o ambiente esterno), e sono misurati in prossimità dei ricettori.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 8 di 61

Tabella 3 Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (articolo 3)

Classe di Destinazione d'uso del territorio		Tempi di Riferimento	
		DIURNO (06.00 – 22.00)	NOTTURNO (22.00 – 06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Il D.P.C.M. del 01 Marzo 1991 prevedeva, prima dell'entrata in vigore della Legge 447/95 del 26/10/95, la Zonizzazione del territorio comunale individuando 6 classi di destinazione d'uso del territorio ed i relativi limiti massimi.

Non essendo il territorio comunale di MOLFETTA dotato di zonizzazione acustica, per la classificazione dell'area e per la conseguente definizione dei valori limite ammissibili, si è fatto riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del D.M. 1444/68 e riportata nella seguente tabella:

Tabella 4 Valori limite in assenza della zonizzazione acustica del territorio comunale

Tipo di area	Limite diurno Leq(A)	Limite notturno Leq(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A	65	55
Zona B	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70
(*) Zone di cui all'art. 2 del D.M. 02.04.1968.		

Il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.”, all' Art. 2 riporta le zone omogenee del territorio che è necessario rispettare nei nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate, nei nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate, nelle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti. Le definizioni delle zone omogenee sono le seguenti:

ZONA A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

ZONA B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 9 di 61

sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

ZONA C: le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità della zona B;

ZONA D: le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

ZONA E: le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

ZONA F: le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Il DPR 142/2004 classifica le infrastrutture stradali in sei categorie:

1. Strade di tipo A – Autostrade;
2. Strade di tipo B – Strade extraurbane principali;
3. Strade di tipo C – Strade extraurbane secondarie;
4. Strade di tipo D – Strade extraurbane di scorrimento;
5. Strade di tipo E – Strade urbane di quartiere;
6. Strade di tipo F – Strade locali.

Questo decreto definisce le fasce di pertinenza acustica da associare a ciascuna delle sei tipologie di strada. La fascia di pertinenza acustica ha ampiezza variabile a seconda del tipo di strada e si misura a partire dal ciglio della strada stessa.

Per le strade di tipo A, B e Ca la fascia di pertinenza acustica ha ampiezza totale di 250 metri e si suddivide in due fasce: la fascia A di ampiezza pari a 100 metri misurati dal ciglio della strada e la fascia B di ampiezza pari a 150 metri misurati dal limite della fascia A.

Le strade di tipo Cb hanno una fascia di pertinenza acustica di ampiezza pari a 150 metri suddivisa in una fascia A di 100 metri misurati dal ciglio e una fascia di tipo B di 50 metri dal limite della fascia A.

Le strade di tipo D hanno una unica fascia di pertinenza acustica di ampiezza pari a 100 metri; per le strade di tipo E ed F la larghezza della fascia è di 30 metri.

Nella Tabella 5 sono riportati i limiti assoluti di immissione per i sei tipi di strada.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 10 di 61

Tabella 5: Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti (DPR 30 marzo 2004, n°142)

Tipo di strada (Secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dB)	Notturmo (dB)	Diurno (dB)	Notturmo (dB)
A Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E Extraurbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM 14 Novembre 1997 e comunque in modo uniforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6, comma 1 lettera a) della legge n°447 del 1995.			
F Locale		30				

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	
	Cod. RT: 20210312 48	REV 1
	Emissione: 16/03/2021	Pag 11 di 61

LIMITI DEFINITI DAL PIANO DI MONITORAGGIO PMR2020_rev3 aprile 2020

Tenuto conto della Tabella 5 e del Decreto Compatibilità Ambientale n.648 del 23/6/2005 del Ministero dell'Ambiente, distinguiamo le soglie che non devono essere superate nella fase in corso d'opera e nella fase post opera.

In Tabella 6 sono indicati, per ogni punto di misura definito, i limiti di emissione diurni e notturni. Per i punti da 1 a 6, in assenza di un piano di zonizzazione acustica comunale ai sensi del DPCM del 14/11/97 e Legge quadro 447/1995, i valori limite del livello equivalente di pressione sonora sono stabiliti dal DPR 142/2004 in accordo con la LR 3/2002, mentre per il punto 0 dai commi 3 e 4 art. 17 LR 3/2002:

- a. punto 1: trattandosi di strada urbana di quartiere in area di intensa attività umana, in mancanza di definizione dei limiti da parte del Comune, si applicano i valori del DPCM del 14/11/97;
- b. punto 2: trattandosi di strada urbana di quartiere in area di intensa attività umana, in mancanza di definizione dei limiti da parte del Comune, si applicano i valori del DPCM del 14/11/97;
- c. punto 3: trattandosi di strada urbana di scorrimento categoria D sottocategoria Db si applicano i limiti del DPR 142/2004;
- d. punto 4: trattandosi di strada extraurbana secondaria categoria C sottocategoria Cb e posta ad una distanza in proiezione orizzontale dalla sorgente sonora maggiore di 100 m, si applicano i limiti della fascia di pertinenza B del DPR 142/2004;
- e. punto 5: trattandosi di strada extraurbana secondaria categoria C sottocategoria Cb e posta ad una distanza in proiezione orizzontale dalla sorgente sonora non maggiore di 100 m, si applicano i limiti della fascia di pertinenza A del DPR 142/2004;
- f. punto 6: trattandosi di strada extraurbana principale categoria B posta ad una distanza in proiezione orizzontale dalla sorgente sonora maggiore di 100 m, si applicano i limiti della fascia di pertinenza B del DPR 142/2004.
- g. punto 0: trovandosi in prossimità di cantiere, il valore limite, secondo i commi 3 e 4 art. 17 della LR 3/2002, salvo concessioni in deroga, è fissato a 70 dB(A) nelle fasce orarie di attività prevista di cantiere (dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00), salvo concessioni in deroga che il Comune interessato può concedere su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 12 di 61

Tabella 6. Limiti punti di misura secondo il PMA

RICETTORI	ZONA DI APPARTENENZA	FASE DI MONITORAGGIO	LIMITI DI EMISSIONE SONORA DB(A)	
			Diurno (06:00-22:00)	Notturmo (22:00-06:00)
1) Angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico – Postazione Fissa	Strada Urbana di quartiere – Zona A	In Corso D'Opera – Post Opera	65	55
2) Angolo Via M. dei Martiri e Via S.Carlo - Postazione Fissa	Strada Urbana di quartiere – Zona A	In Corso D'Opera – Post Opera	65	55
3) Angolo Via Biseglie e Via Caduti sul lavoro – Postazione Mobile	Strada Urbana di scorrimento – Zona B	In Corso D'Opera – Post Opera	65	55
4) S.S 16 Km 774,900 - Postazione Mobile	Strada Extra - Urbana Secondaria - Zona D	In Corso D'Opera – Post Opera	65	55
5) S.S.16 bis - svincolo Molfetta Zona Industriale – Postazione Mobile	Strada Extra - Urbana Secondaria - Zona D	In Corso D'Opera – Post Opera	70	60
6) S.S.16 bis - svincolo Molfetta – Terlizzi - Postazione Mobile	Strada Extra - Urbana Principale – Territorio Nazionale	In Corso D'Opera – Post Opera	65	55
0) Viale dei Crociati 17 – Postazione Fissa	Cantiere	In Corso D'Opera	70 ¹	-
<i>Per il punto 0 diurno, si intende dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00</i>				
<i>Commi 3 e 4 dell'art.17 della legge regione puglia n.3/2002:</i> 3. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione Europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune. 4. Le emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentito la AUSL competente.				

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 13 di 61

4 Termini tecnici e definizioni

Si riportano i termini tecnici di maggiore impiego in acustica e le definizioni delle grandezze contenute nel D.M. 16 marzo 1998 (Allegato A).

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI

L'acustica è il campo della scienza che tratta della generazione, della propagazione e della ricezione di onde in mezzi elastici, siano essi gassosi, liquidi o solidi.

Il suono è definito come una variazione di pressione, in un mezzo elastico, che l'orecchio umano è in grado di rilevare. Lo strumento più noto per la misura delle variazioni di pressioni è il barometro. Tuttavia le variazioni di pressione che si verificano al variare delle condizioni meteorologiche sono troppo lente perché l'orecchio umano possa identificarle e di conseguenza non sono utili per la nostra definizione di suono. Ma se queste variazioni della pressione si verificano con una frequenza più elevata esse possono essere udite e quindi costituiscono, per l'uomo, un suono.

Rumore è definito come quel suono che genera, nel soggetto che lo subisce, una reazione sgradevole.

L_{Aeq}: Valore del livello continuo equivalente ponderato A. Per livello equivalente si intende il livello sonoro stazionario che in un dato periodo di tempo contiene la stessa quantità di energia del segnale sonoro variabile nel tempo;

L_{Aeq(sett)}: Valore del livello continuo equivalente ponderato A misurato nell'intervallo temporale di sette giorni;

L_{max} dB(A): valore di pressione sonora massimo ponderato A rilevato all'interno dell'intervallo di misura considerato;

L_{min} dB(A): valore di pressione sonora minimo ponderato A rilevato all'interno dell'intervallo di misura considerato;

A: curva di ponderazione in frequenza del segnale sonoro che simula la risposta uditiva dell'orecchio umano;

SPL: livello di pressione sonora espresso in dB;

decibel (dB): unità di misura convenzionale, relativa, con la quale in acustica si indica il livello di un fenomeno sonoro secondo la relazione:

$$dB = 20 \cdot \log P/P_0$$

il decibel è un parametro importante per quantificare l'ampiezza delle variazioni della pressione sonora. Il suono più debole che l'orecchio umano è in grado di udire è definito pari a 20 milionesimi di Pascal (20 [Pa]), ovvero pari a 0 dB, inferiore di 5 miliardi di volte il valore della normale pressione atmosferica. La scala dei decibel è logaritmica.

 GREENGEA	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48		REV 1	
	Emissione: 16/03/2021		Pag 14 di 61	

Fast: costante di tempo di integrazione del misuratore di livello sonoro pari a 125 ms.

Slow: costante di tempo di integrazione del misuratore di livello sonoro pari a 1000 ms.

Impulse: costante di tempo di integrazione del misuratore di livello sonoro pari a 35 ms.

Frequenza: numero delle oscillazioni dell'onda sonora riferito ad 1 secondo. L'unità di misura è l'hertz (Hz).

Analisi in frequenza: metodologia di analisi del segnale sonoro nel dominio della frequenza con uso di filtri digitali che consente di definire il valore del livello di pressione sonora per ciascuna banda di frequenza (in ottave o in terzi di ottava) che compongono lo spettro sonoro.

Spettro sonoro: rappresenta la distribuzione dell'energia sonora alle varie frequenze nel campo compreso tra 20 e 20.000 Hz.

Tono puro: un tono puro è costituito da energia sonora concentrata in una banda stretta dello spettro. Si è in presenza di componente tonale quando il livello sonoro di una banda supera di almeno 5 dB i livelli sonori di ambedue le bande adiacenti. Il relativo fattore di correzione si applica soltanto se la componente tonale tocca o supera un'isofonica uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro (definizione del D.M.A. 16/3/1998).

Analisi statistica: metodologia di analisi che consente di ottenere indicazioni, oltre che sul livello sonoro del fenomeno, anche sulla sua distribuzione e variazione temporale. L'analisi statistica fornisce i cosiddetti "Livelli statistici" o "Livelli percentili", particolarmente utili per conoscere il fenomeno sonoro con maggiore dettaglio.

Livelli statistici: sono rappresentati come L_x in cui x rappresenta un fattore percentuale, normalmente compreso tra 1 e 99 % e indicano il livello sonoro al di sopra del quale il fenomeno permane per l' x % del tempo di misura.

Rumore di fondo (LAF95): livello statistico 95, ovvero livello sonoro presente per il 95% del tempo di misura, misurato in curva A con costante di tempo Fast. Questo parametro, secondo la definizione della norma ISO 1996/71 è impiegato per rappresentare il rumore di fondo.

Curva distributiva: fornisce la percentuale di tempo in cui un determinato livello sonoro è stato presente nel periodo di misura.

Curva cumulativa: fornisce le percentuali di tempo, riferite al periodo di misura, durante le quali una serie progressiva di livelli di pressione sonora viene raggiunta o superata. Ad esempio con il livello statistico LAF95 si intende il livello sonoro raggiunto o superato per il 95% del tempo di misura.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	
	Cod. RT: 20210312 48	REV 1
	Emissione: 16/03/2021	Pag 15 di 61

DEFINIZIONI DA D.M.A. 16/3/1998 "TECNICHE DI MISURA E DI RILEVAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

Sorgente specifica sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo a lungo termine (T_L) rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo.

Tempo di riferimento (T_R) rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e quello notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00.

Tempo di osservazione (T_O) è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_M) all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" L_pA secondo le costanti di tempo "Slow", "Fast", "Impulse".

Livelli dei valori massimi e minimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax esprimono i valori massimi e minimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "Slow", "Fast", "Impulse".

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo di tempo specifico T , ha la medesima pressione quadratica media del fenomeno considerato, il cui livello varia in funzione del tempo secondo la relazione

$$LA_{eq} = 10 \cdot \log \frac{1}{T} \int_{T_0}^T \left[\frac{pA(t)}{p_0} \right]^2 dt$$

dove:

LA_{eq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante T_0 e termina all'istante T ;

$pA(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa);

$p_0 = 20$ mPa è la pressione sonora di riferimento.

 GREENGEA	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 16 di 61

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine $L_{Aeq,TL}$ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) può essere riferito:

a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo T_L , espresso dalla relazione

$$L_{Aeq_{TL}} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_{Aeq_{TR}})} \right]$$

essendo N i tempi di riferimento considerati;

b) al singolo intervallo orario nei T_R . In questo caso si individua un T_M di 1 ora all'interno del T_O nel quale si svolge il fenomeno in esame. ($L_{Aeq,TL}$) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura T_M , espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq_{TL}} = 10 \log \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M 10^{0,1(L_{Aeq_{TR}})} \right]$$

dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'i-esimo T_R

Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL)

è dato dalla formula

$$SEL = LAeq = 10 \log \frac{1}{T_0} \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{pA(t)}{p_0} \right)^2 (dt)$$

dove $t_2 - t_1$ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento; t_0 è la durata di riferimento (1s)

Livello di rumore ambientale (L_A) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R

Livello di rumore residuo (L_R) è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 17 di 61

identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici

Livello differenziale di rumore (L_D) differenza tra livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

Livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione

Livello di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" dovuto all'insieme delle sorgenti sonore che in quel punto svolgono i propri effetti acustici, che si confronta con i limiti di immissione

Fattore correttivo (K_i) è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato

- per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3 \text{ dB}$
- per la presenza di componenti tonali $K_T = 3 \text{ dB}$
- per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3 \text{ dB}$

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

Presenza di rumore a tempo parziale esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A)

Livello di rumore corretto (L_C) è definito dalla relazione

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48		REV 1	
	Emissione: 16/03/2021		Pag 18 di 61	

5 Strumentazione utilizzata

Tutta la strumentazione impiegata nella fase di misurazione, di seguito elencata, è conforme alle specifiche di cui alla classe 1 delle norme IEC 61672-1:2002, IEC 61260:1995 come richiesto dalla UNI EN ISO 11202:2010.

Sono state utilizzate le seguenti apparecchiature:

- Fonometro 01dB Cube matr. 12128;
- Preamplificatore PRE22 2004099;
- Microfono GRAD 10CD matr. 331876;
- Fonometro 01dB Cube matr. 12127;
- Preamplificatore PRE22 2004082;
- Microfono GRAS 40CD matr. 366950;
- Fonometro 01dB Cube matr. 12126;
- Preamplificatore PRE22 2004102;
- Microfono GRAS 40CD matr. 367327;
- Calibratore SV31;

I software di elaborazione sono:

- dbTrait

Le certificazioni di taratura, allegate alla presente relazione, sono rilasciate da centro LAT accreditato ACCREDIA.

I dati meteo sono rilevati dalla centralina di rilevamento di proprietà della ditta CMC installata presso il cantiere e comunicatoci dal coordinatore dei monitoraggi. Tali dati sono riportati in allegato 5.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE
			Cod. RT: 20210312 48 REV 1
	Emissione: 16/03/2021		Pag 19 di 61

6 Area d'indagine

Il sistema portuale della città di Molfetta si colloca al margine del Centro Storico, di una zona urbana di espansione e di un complesso storico-monumentale (Santuario della Madonna dei Martiri). Lo specchio d'acqua che configura l'attuale porto è delimitato:

- a Nord/Nord-Est dal braccio principale di forma articolata della lunghezza complessiva di circa 820 m (costituito dai moli di San Vincenzo, San Michele e San Corrado);
- ad Est dalla Banchina Seminario lunga circa 145 m (prospiciente alla cortina edilizia del centro storico, conclusa a settentrione dal medievale Duomo "San Corrado");
- a Sud dal fronte mare (prospiciente al tessuto urbano sette – ottocentesco) comprendente la banchina San Domenico (su cui si affacciano i mercati ittici) lunga circa 360 m e l'area dei cantieri navali delimitata a ponente dal Molo "Pennello" della lunghezza di circa 285 m;
- a Nord-Ovest dalla Diga Foranea che protegge il porto dai venti dominanti del settore di traversia Nord/Nord - Ovest.

Figura 1. Inquadramento territoriale



	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 20 di 61

Allo stato attuale, il Porto di Molfetta evidenzia delle criticità legate alla commistione delle varie funzioni, le quali si svolgono tutte sullo stesso molo e determinano un flusso di traffico che passa indistintamente davanti al Duomo e attraversa la città sia da est che da ovest.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 21 di 61

7 Localizzazione punti di misurazione

Le postazioni di misura sono individuate nel PIANO MONITORAGGIO DEL RUMORE, elaborato PMR2020 Rev 3 Apr2020, redatto dall'ing. Massimo Guido per il Comune di Molfetta, che ha ricevuto il parere favorevole dall'Arpa Puglia nota prot. 0028223 del 6/5/2020, in cui è definita anche la cadenza dei rilievi e la durata delle misure, nonché nell'elaborato DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA DELLA COMPONENTE RUMORE, DSMR2020 Rev0 Mag2020.

L'effettiva ubicazione delle postazioni è stata confermata a seguito di sopralluogo tra la scrivente e il coordinatore dei monitoraggi e sono:

- Postazione R₀) viale dei Crociati 17;
- Postazione R₁) angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico;
- Postazione R₂) angolo via M. dei Martiri e via S. Carlo;
- Postazione R₃) Angolo Via Bisceglie e Via Caduti sul lavoro;
- Postazione R₄) S.S.16 km 774,900;
- Postazione R₅) S.S.16 bis-svincolo Molfetta Zona Industriale;
- Postazione R₆) S.S. 16 bis-svincolo Molfetta – Terlizzi.

Le postazioni R₀, R₁ e R₂ sono state riservate al posizionamento e all'installazione di centraline fisse di monitoraggio.

Le postazioni R₃, R₄, R₅ e R₆ riservate al posizionamento di centraline mobili di monitoraggio sono state escluse dal servizio in essere a seguito di nota AOO.C_F284.17/11/2020.0079111 richiamante la nota ARPA PUGLIA acquisita al prot. N. 75896 del 05/11/2020 richiedente la sospensione del servizio R₄ (misure in discontinuo nelle postazioni R₃, R₄, R₅, R₆).

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE
			Cod. RT: 20210312 48 REV 1
	Emissione: 16/03/2021		Pag 22 di 61

Figura 2. Localizzazione punti d'indagine


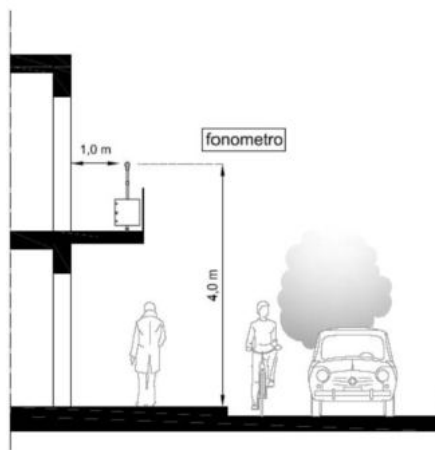



GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani
Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it
C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc.€ 20.000,00 i.v.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 23 di 61

7.1 Postazione R₀ - Viale dei Crociati 17

Informazioni sul punto di monitoraggio											
Tipologia postazione	Postazione Fissa										
Denominazione	R ₀ : Viale dei Crociati 17										
Zona appartenenza PMA	Cantiere										
Coordinate (UTM WGS 84)	41°12' 28.45" N						16°34'54.58" E				
Elevazione (sul livello del mare)	7 metri										
Componente indagata	Rumore										
Periodo di misura	Fasi: Corso d'Opera										
Parametri analizzati	LeqA	L ₁	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L ₉₉	L _{min}	L _{max}	
Localizzazione del punto di misura					Modalità di misurazione						
											
Foto											
											

GREENGEA s.r.l.




Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani

Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it

C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc. € 20.000,00 i.v.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 24 di 61

7.2 Postazione R₁ - Banchina San Domenico

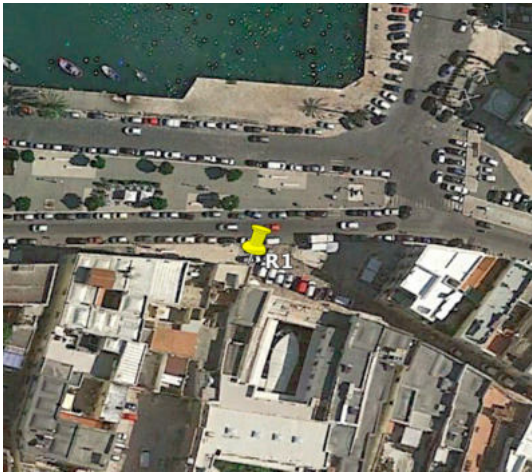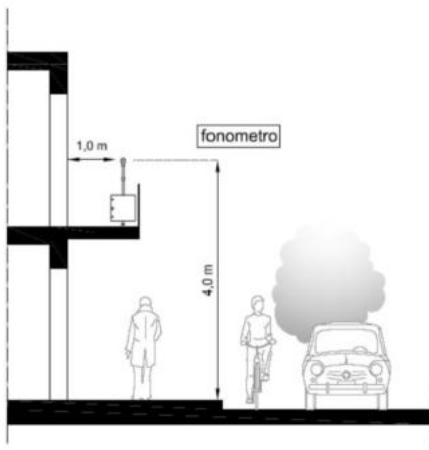Informazioni sul punto di monitoraggio										
Tipologia postazione	Postazione Fissa									
Denominazione	R ₁ : Angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico									
Zona appartenenza PMA	Urbana di quartiere zona A									
Coordinate (UTM WGS 84)	41°12'17.63"N					16°35'48.49"E				
Elevazione (sul livello del mare)	16 metri									
Componente indagata	Rumore									
Periodo di misura	Fasi: Corso d'Opera									
Parametri analizzati	L _{eq} A	L ₁	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L ₉₉	L _{min}	L _{max}
Localizzazione del punto di misura					Modalità di misurazione					
										
Foto										
										

GREENGEA s.r.l.


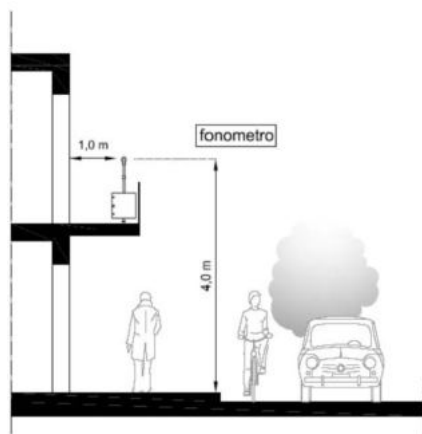

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani

Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it

C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc.€ 20.000,00 i.v.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 25 di 61

7.3 Postazione R₂ - Via M. dei Martiri 74-76

Informazioni sul punto di monitoraggio										
Tipologia postazione	Postazione Fissa									
Denominazione	R ₂ : Angolo Via M.dei Martiri e Via S.Carlo									
Zona appartenenza PMA	Urbana di quartiere zona A									
Coordinate (UTM WGS 84)	41°12'16.49"N					16°35'27.34"E				
Elevazione (sul livello del mare)	19 metri									
Componente indagata	Rumore									
Periodo di misura	Fasi: Corso d'Opera									
Parametri analizzati	L _{eqA}	L ₁	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	L ₉₉	L _{min}	L _{max}
Localizzazione del punto di misura					Modalità di misurazione					
										
Foto										
										

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani

Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it

C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc. € 20.000,00 i.v.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 26 di 61

8 Attività di cantiere

Le attività di cantiere realizzate nel mese di Febbraio sono state fornite dal coordinatore dei monitoraggi e riportate in Allegato 6.

Le attività di cantiere hanno riguardato lavorazioni lungo la Banchina Nord-Ovest e lungo il secondo braccio di sopraflutto, nello specifico:

1. Per le lavorazioni lungo la banchina N-W:
 - Riempimento celle del cassone N07;
 - Getto del magrone cassone N07;
 - Riempimento celle del cassone N08;
 - Riempimento e formazione scogliera cassone N06;
 - profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23;
 - predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni;
 - attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05;
 - Riprofilatura scanno di imbasamento cassone N16;
2. Per le lavorazioni lungo il secondo braccio:
 - Salpamento massi naturali;
 - getto di massi tetrapodi;
 - scasseratura massi tetrapodi;
 - spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento;
 - realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento;
 - Realizzazione piede della mantellata;

Per le seguenti attività sono stati utilizzati mezzi in opera quali:

- Escavatore a braccio lungo;
- Camion;
- Gru;
- Escavatore Volvo;
- Gru cingolata 250 t;
- Gru cingolata 280 t;
- Pala cingolata;

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	
	Cod. RT: 20210312 48	REV 1
	Emissione: 16/03/2021	Pag 27 di 61

- Motopontone;
- Pala gommata;
- Muletto;
- Autobetoniere;
- Autogru;
- Manitou.

Tutte le lavorazioni sono state effettuate nel periodo diurno.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 28 di 61

9 Metodologia applicata

9.1 Metodologia di rilievo dei dati meteo

I dati meteo sono rilevati dalla centralina di rilevamento di proprietà della ditta CMC installata presso il cantiere e comunicatoci dal coordinatore dei monitoraggi. Tali dati sono riportati in allegato 6.

I dati meteo hanno evidenziato condizioni al di fuori dei parametri ritenuti “*accettabili*” per le seguenti giornate:

- Giorno 07/02/2021
 - Intorno alle 10:30;
 - Tra le 19:30 e le 21:00;
- Giorno 08/02/ 2021
 - Tra le 11:00 e le 16:30;
- Giorno 09/02/2021
 - Intorno alle 15:00;
- Giorno 10/02/2021
 - Tra le 14:00 e le 17:00;
- Giorno 13/02/2021
 - Tra le 13:00 e le 23:30;
- Giorno 14/02/2021
 - Tra le 00:00 e le 23:30;
- Giorno 15/02/2021
 - Tra le 00:00 e le 20:30;

Nel paragrafo 11 sono riportati i dati con gli intervalli sopra riportati esclusi dall’elaborato, con il confronto tra i dati grezzi riportati nei RDP settimanali e quelli “*corretti*” dalle condizioni meteo non conformi.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48		REV 1	
	Emissione: 16/03/2021		Pag 29 di 61	

9.2 Metodologia di rilievo fonometrico

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti con continuità per tutto periodo che va dal 01 Febbraio 2021 al 28 Febbraio 2021.

Come indicato nell'elaborato DMRAR2020 e successive modifiche, si è proceduto a rilevare nelle postazioni fisse:

- Postazione R₀: viale dei Crociati 17;
- Postazione R_i: angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico;
- Postazione R₂: angolo via M. dei Martiri e via S. Carlo;

Per esse, sono state installate le centraline fonometriche fisse (con rilievi in continuo) in cui il microfono è stato posizionato ad un'altezza di 4 metri da terra.

I valori rilevati dalle postazioni fisse sono stati:

- Livello continuo equivalente di pressione sonora [$L_{eq}(A)$];
- Livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min});
- Livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} ;
- Livello continuo equivalente di pressione sonora settimanale diurno e notturno (L_{Aeq} -settimanale).

Il fonometro è stato opportunamente calibrato, tramite calibrazione elettronica per n. 4 volte ogni 24 ore. La differenza del fattore di calibrazione è risultata inferiore a 0,5 dB, per cui le misure sono state considerate valide.

I rilevamenti si sono svolti in condizioni di assenza di precipitazioni o eventi meteorici, in assenza di nebbia e con velocità del vento inferiore a 5 m/s.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 30 di 61

10 Rilievi Stazioni fisse (continue)

Nei paragrafi successivi si riportano i riepiloghi dei dati ottenuti dalle misure effettuate nelle stazioni mobili R_0 , R_1 , R_2 durante le giornate ricadenti nel mese di Febbraio 2021.

10.1 Postazione R_0

10.1.1 Rilievi stazione fissa R_0 nel periodo Diurno (06:00 - 22:00)

Nel paragrafo successivo si riporta il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} per la postazione fissa R_0 relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 7. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera - R_0 – periodo diurno – Febbraio 2021

Data	Leq Diurno	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
01/02/21	61,4	40	91,4	43,4	46,5	48,3	56,1	64,1	66,4	71,7
02/02/21	61,6	39,5	84,4	42,6	46,7	48,4	55,5	64,2	67,1	72,4
03/02/21	61,5	38,1	93,9	43,8	47,6	49,7	56,3	64	66,5	71,6
04/02/21	61,3	39,9	90,6	43	47,9	49,7	56,2	63,8	66,3	71,7
05/02/21	61,3	39,7	92,8	44,2	46,7	48,4	55,6	63,9	66,3	71,8
06/02/21	62,4	40,7	96,7	43,8	45,9	47,5	55,8	64,2	66,9	74,7
07/02/21	62,7	36,9	96,4	39,6	42,9	44,7	54,4	63,2	66	75,7
08/02/21	61,5	39,9	90,7	42,3	46,9	49,5	56,4	63,8	66,2	71,9
09/02/21	70	37,3	101,3	40,9	44,6	46,5	54,9	63,4	66,2	72,5
10/02/21	60,4	38	82,9	40,9	44,8	46,9	54,9	63,2	65,6	71
11/02/21	61,7	41,4	88,3	44,9	48,5	50	56,1	64,5	66,8	71,9
12/02/21	61,9	36,7	91	44,6	46,9	48,7	56,7	64,9	67,2	71,9
13/02/21	64,5	39,1	86,4	42,2	48,9	52,8	59,2	68	70,5	75,3
14/02/21	63,9	53,1	86,7	54,9	55,9	56,6	60	65,8	68,1	75,3
15/02/21	61,6	46,4	86	49,7	51,7	52,9	57,9	64,6	66,7	70,9
16/02/21	61,9	41,4	95,2	44,2	46	47,6	55,9	64,3	66,7	72,6
17/02/21	62	39,7	98,6	43,8	47,5	49,4	56,5	64,4	66,8	71,8
18/02/21	61,4	39,6	86,3	42,6	46,8	48,4	56	64,4	66,7	71,8
19/02/21	62,4	39,6	89	44,9	49,1	50,9	57,5	64,9	67,5	73,8
20/02/21	63,6	36,6	100,7	43	46,6	48,7	56,8	65	67,5	75,1
21/02/21	64,5	37,1	90,1	40,5	43,9	46,2	56,3	65,1	68	77,6
22/02/21	62,6	39,6	91,3	43,4	46,5	48,4	56,2	64,4	67	74
23/02/21	61,5	39,7	90,6	43,7	47,3	48,9	56	64	66,4	71,9
24/02/21	61,4	41	89,9	45,6	48,1	49,7	56,5	64,1	66,6	71,7
25/02/21	61,6	40,8	89	45,1	47,6	49,2	56,1	64,4	66,8	71,9
26/02/21	61,2	38,9	86,2	43,3	46,4	48,2	55,8	63,9	66,2	71,6
27/02/21	61,5	34,5	87,9	40,7	44,2	46,3	55,6	64,1	66,6	72,9
28/02/21	64	41,7	96,3	45,6	47,5	48,8	56,1	64,2	67,2	77,2

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 31 di 61

Di seguito il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ per la postazione fissa R_0 relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

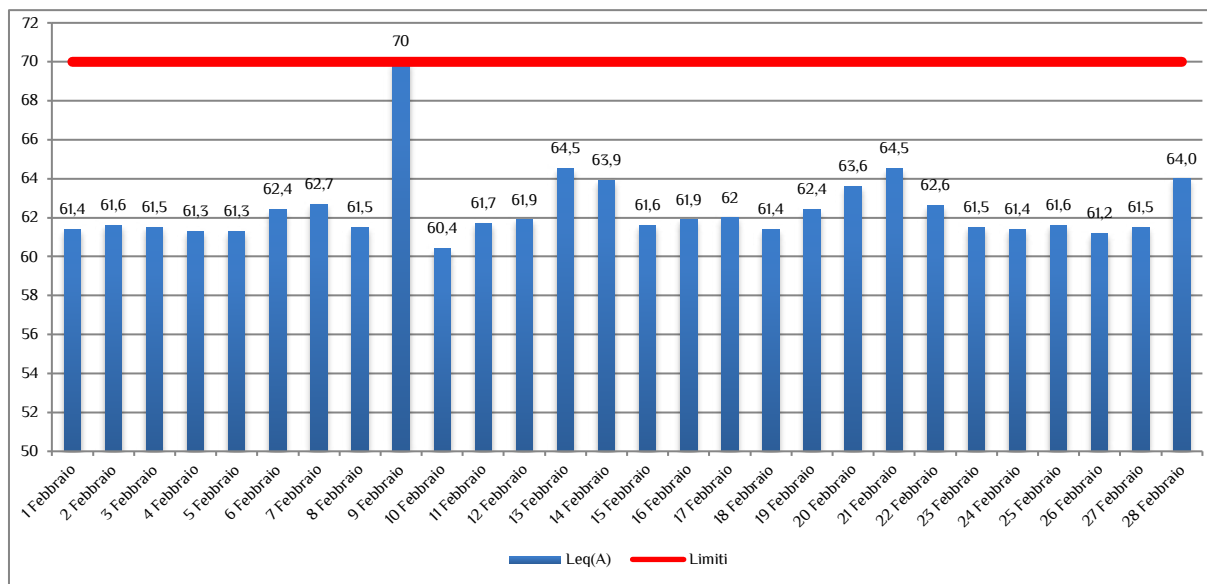


Figura 3. $L_{eq}(A)$ giornalieri diurni- Postazione R_0 – Febbraio 2021

Si riporta di seguito (tabella 8) il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ settimanale, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} settimanali per la postazione fissa R_0 relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 8 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera - R_0 – periodo Diurno – Febbraio

Settimana	Leq Diurno	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
2021-W05	61,8	36,9	96,7	42,4	45,9	47,9	55,8	63,9	66,5	72,8
2021-W06	64,7	36,7	101,3	42,5	46,7	49,1	57,3	65	67,6	73,5
2021-W07	62,6	36,6	100,7	43	46,8	49	56,8	64,7	67,1	73,8
2021-W08	62,1	34,5	96,3	43,4	46,8	48,5	56,1	64,2	66,6	73,3

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 32 di 61

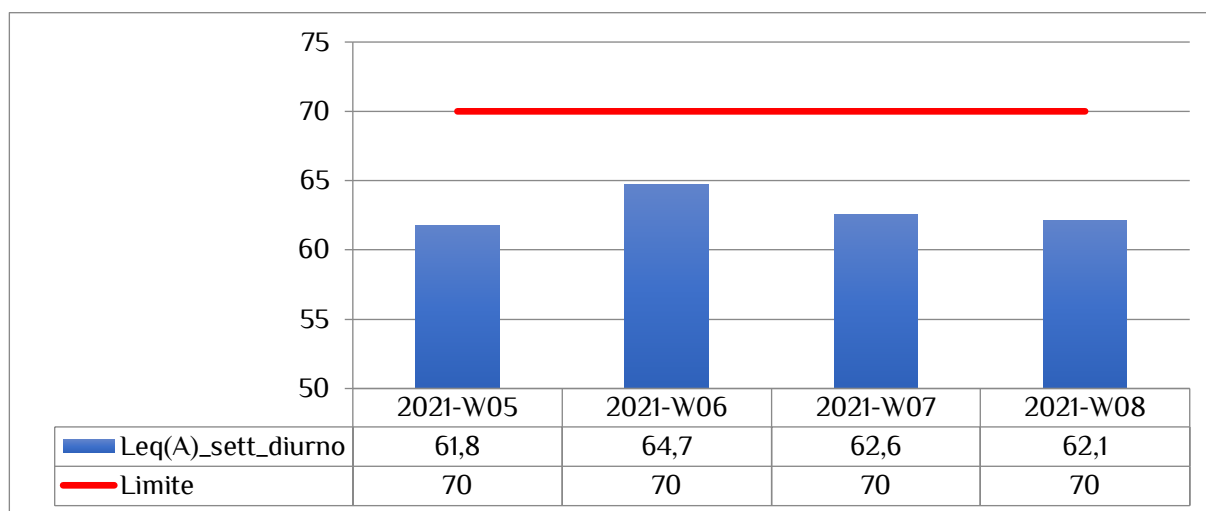


Figura 4. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno con Limiti di riferimento – postazione R_0 – Febbraio 2021

Nel mese di Febbraio per la postazione fissa R_0 , relativamente al periodo diurno (06:00-22:00) sono stati registrati costanti valori di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ che si sono mantenuti al di sotto dei limiti di riferimento. Si nota per giorno 9 febbraio un picco pari al valore del limite normativo dovuto ad un evento isolato di elevata intensità. Tale valutazione è effettuata prendendo in considerazione i valori percentili: essi risultano congruenti ai valori registrati nei giorni precedenti e successivi tranne che per il valore di L_{max} . Si fa presente che giorno 9 febbraio è stato registrato un alert come riportato nel successivo paragrafo 10.1.2.

10.1.2 Alert

La centralina R_0 è dotata di un sistema “Alert” in modo da ricevere comunicazione tramite SMS al verificarsi di un evento con un livello di $L_{eq}(A)$ superiore ai limiti fissati.

Tale evento, in accordo con il coordinatore dei monitoraggi, dovrà avere durata pari a 30 minuti.

Si riportano di seguito gli “Alert” ricevuti nel mese di Febbraio:

Allarmi postazione R_0	
Data	Orario
9 febbraio 2021	8:02

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 33 di 61

10.1.3 Postazione Fissa – R₀ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo diurno

Di seguito si riporta il confronto tra i dati settimanali calcolati con metodo di campionamento relativi durante il periodo diurno (06:00 – 22:00) nella “Campagna 0” e quelli ottenuti durante la fase “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₀.

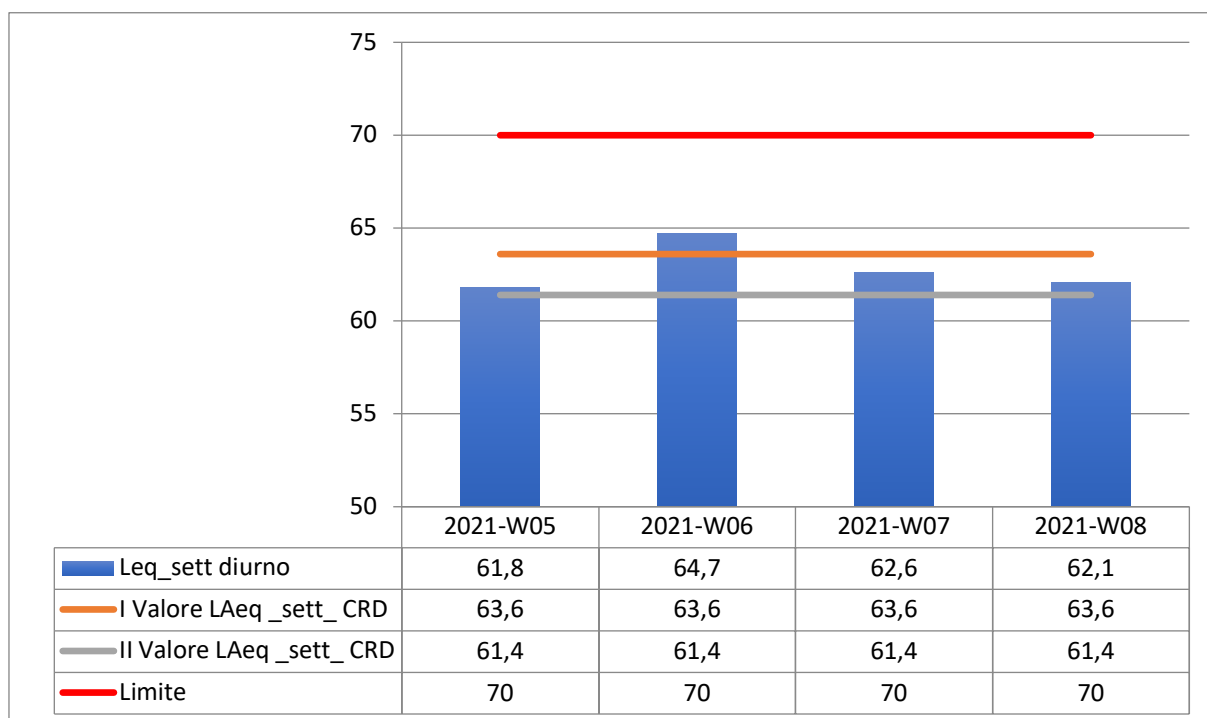


Figura 5. Confronto Leq(A) settimanale diurno "Campagna 0" e "Corso d'Opera"

Dal confronto tra i parametri misurati in “Campagna 0” e quelli in “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₀, relativamente al periodo diurno (06:00-22:00) non si è registrato alcun supero relativamente al livello di pressione sonora L_{eq}(A) in relazione ai limiti di riferimento per l'area oggetto di studio di studio di monitoraggio.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 34 di 61

10.2 Postazione R₁

10.2.1 Rilievi stazione fissa R₁ nel periodo Diurno (06:00 - 22:00)

Nel paragrafo successivo si riporta il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora L_{eq} (A), dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} per la postazione fissa R1 relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 9. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera – R₁ – periodo diurno – Febbraio

Giorno	Leq Diurno	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
01/02/21	61,7	37,2	98,6	43,4	47,5	50,3	58,4	63,4	64,9	69,1
02/02/21	63,3	40,3	92,7	45,2	50,2	52,5	59,3	64,6	66,4	70,8
03/02/21	62,4	38,5	89,3	45,4	50,6	53,1	59,5	64,5	66,5	71
04/02/21	61,7	37,3	90,4	45	49,8	52,3	59,1	63,9	65,6	70,6
05/02/21	63	41,8	88	48,4	52,3	54,4	60	65,6	68,2	71,9
06/02/21	62,1	39,1	95,7	45,8	49,8	52	59,2	64,2	66,2	70,1
07/02/21	60,7	35	93,5	40,5	44,4	47	57,3	62,4	64,1	68,3
08/02/21	61,1	38,8	94,4	44,3	49,5	51,7	58,5	63,4	65,1	69,4
09/02/21	62,1	39,2	88,5	43,8	47,9	50,9	58,7	63,6	65,3	70,5
10/02/21	63,1	36,4	94,3	44,8	49,7	52,3	58,9	64	65,9	69,9
11/02/21	62,6	38,7	90,8	49,6	52,9	54,5	60,1	64,9	66,5	70,7
12/02/21	62,4	34,2	91,6	46,1	50,6	53	59,7	64,6	66,8	71
13/02/21	#65,8	40,1	92,5	48	53,7	55,7	63,7	68,8	70,1	73,2
14/02/21	64,6	53,6	93,2	55,8	57,1	58	62,1	66,5	68	71,1
15/02/21	63,7	46,1	88,4	49,4	54	55,7	60,8	66,1	68,2	73,2
16/02/21	62,2	40,3	93	46,3	49,9	52,2	59,3	64,4	66,2	70,9
17/02/21	63,1	37,5	92,4	47,4	52,1	54,3	60,4	65,3	67,3	71,4
18/02/21	63,5	38,2	96,5	48,1	52,5	54,6	60,5	65,4	67,2	72,3
19/02/21	63	39,5	87,1	48,2	53,2	55,3	60,5	65,3	67	71,8
20/02/21	62,4	41,8	89,7	48,3	52,2	54,2	59,7	64,3	66,2	70,8
21/02/21	62,1	34,6	95,8	42,6	47	49,8	58,6	63,3	65,1	69,9
22/02/21	61,8	37,3	90,9	43,9	48,5	51,3	59	64,1	65,6	69,9
23/02/21	63,1	40,8	96,8	47,8	51,6	53,7	59,8	64,4	66,2	70
24/02/21	63	39,8	89	48,3	51,9	53,9	60	64,8	66,8	71,7
25/02/21	62,1	40	88,2	47,4	51,2	53,5	59,5	64,1	65,8	70,4
26/02/21	64,2	37,1	98,9	50	53,8	55,5	60,3	64,8	66,6	71,9
27/02/21	63,1	42,3	95,2	48,6	52,4	54,3	59,5	64	65,7	70,6
28/02/21	62,7	42,6	98,5	47,1	49,5	51,4	58,7	63,3	65,2	70

#non conformità

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 35 di 61

Di seguito il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ per la postazione fissa R_1 relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

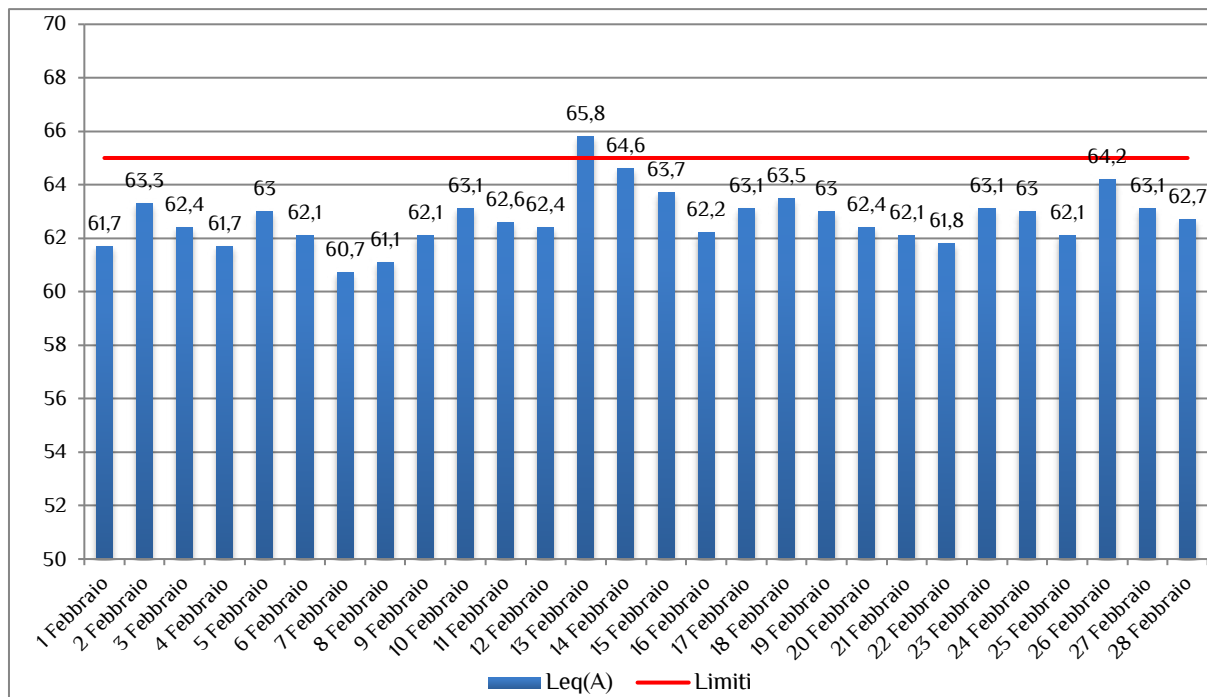


Figura 6. $L_{eq}(A)$ giornalieri diurni – Postazione R_1 - Febbraio 2021

Si riporta di seguito (tabella 10) il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ settimanale, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} settimanali per la postazione fissa R_1 relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 10 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera – R_1 – periodo Diurno – Febbraio 2021

Settimana	Leq Diurno	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
2021-W05	62,2	35	98,6	43,6	48,7	51,5	59,1	64,1	66,1	70,5
2021-W06	63,4	34,2	94,4	45,6	51	53,4	60,1	65,9	67,8	71,4
2021-W07	62,9	34,6	96,5	46,3	51,1	53,7	60	65	66,9	71,6
2021-W08	62,9	37,1	98,9	47,1	51	53,3	59,6	64,2	66	70,7

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 36 di 61

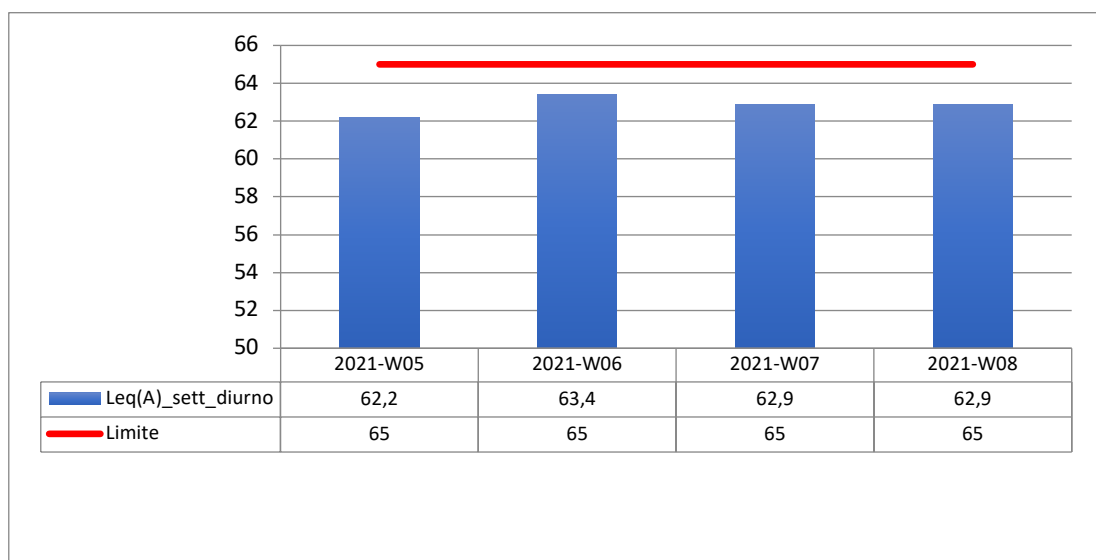


Figura 7. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno con Limiti di riferimento – postazione R_1 - Febbraio 2021

Nel mese di Febbraio per la postazione fissa R_1 , relativamente al periodo diurno (06:00-22:00) sono stati registrati costanti valori di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ che si sono mantenuti al di sotto dei limiti di riferimento.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 37 di 61

10.2.2 Rilievi stazione fissa R₁ nel periodo Notturmo (22:00 – 06:00)

Nel paragrafo successivo si riporta il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora L_{eq} (A) giornalieri, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} per la postazione fissa R₁ relativi al periodo notturno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 11. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera – R₁ – periodo notturno – Febbraio 2021

Giorno	Leq Notturmo	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
01/02/21	50,6	34,7	74,2	36,2	37,5	38,2	41,7	50	54,6	63,9
02/02/21	53,3	35,4	82,2	37,1	38	38,6	43,4	55,5	59,1	64,9
03/02/21	53,1	33,1	80,5	35	36,4	37,3	45,4	55	58,2	64,3
04/02/21	52,3	31,7	80	33,3	34,7	35,7	42,2	53,9	58	64,3
05/02/21	55,3	32,9	85,7	35,1	37,3	39	50,7	57,4	60,3	65,5
06/02/21	53	30,1	90	32,1	33,4	34,2	38,9	53,7	58,2	64,8
07/02/21	50,4	32,2	76,5	34,5	35,6	36,3	40,3	52,4	55,1	62,6
08/02/21	49,9	32,5	73,3	34	35,1	35,8	39,4	48,4	54,6	63,1
09/02/21	52,6	30,6	86	32,4	33,5	34,1	38,6	53,2	57,4	64,6
10/02/21	53,8	28,5	83,7	30,3	32,3	33,1	40,7	53,9	58,9	66,5
11/02/21	52,6	33,3	79,2	35,2	36,5	37,7	41,9	54,4	58,3	64,8
12/02/21	54,2	29,3	85,8	32,1	34,2	36,8	48,4	56	59,2	64,8
13/02/21	#57,9	29,8	75,8	31,8	33,5	35,1	43,9	62,3	64,8	68,9
14/02/21	#61,9	51,9	86	54,1	55,5	56,2	59,4	64,7	66,4	69,9
15/02/21	#60,2	42,9	77,9	45	46,9	48,1	57,6	63,5	65,5	69,2
16/02/21	52,7	35,5	83,5	36,8	38,6	40,1	45,1	52,3	57,4	65,1
17/02/21	51,8	32,9	74,1	34,6	35,4	35,9	39,3	52,4	57,4	65
18/02/21	52,6	31	79	32,7	34,1	34,9	41,9	53,9	58,2	65,2
19/02/21	#55,2	30,8	81,7	32,6	34,4	35,9	51,3	57,9	60,4	65,6
20/02/21	52,6	30,6	79,6	32,3	34,1	35,3	42,8	54,7	58,9	64,5
21/02/21	50,9	27,3	81,5	28,7	30,2	30,9	34,7	52,3	55,9	63,5
22/02/21	53,9	29,7	82,2	31,1	32	32,6	36,4	50,2	56,1	65,7
23/02/21	52,9	31,2	79,7	33,6	35,4	36,2	43	55,5	59,2	64,8
24/02/21	53,6	35,2	82	36,2	37,6	39,7	46,5	54,7	58,5	64,5
25/02/21	52	34,3	80,9	35,4	35,9	36,3	42,8	52,8	57,2	64,1
26/02/21	#56,1	34,8	81,3	36,2	38	41	51,2	58,6	61,1	66
27/02/21	#55,4	31,2	92,7	32,8	35,3	36,1	41,1	55,8	59,8	64,9
28/02/21	51,8	39,5	80,6	40,4	41	41,5	43,9	52,2	56,6	64

#non conformità

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 38 di 61

Di seguito il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ per la postazione fissa R_1 relativi al periodo notturno per il mese di Febbraio 2021.

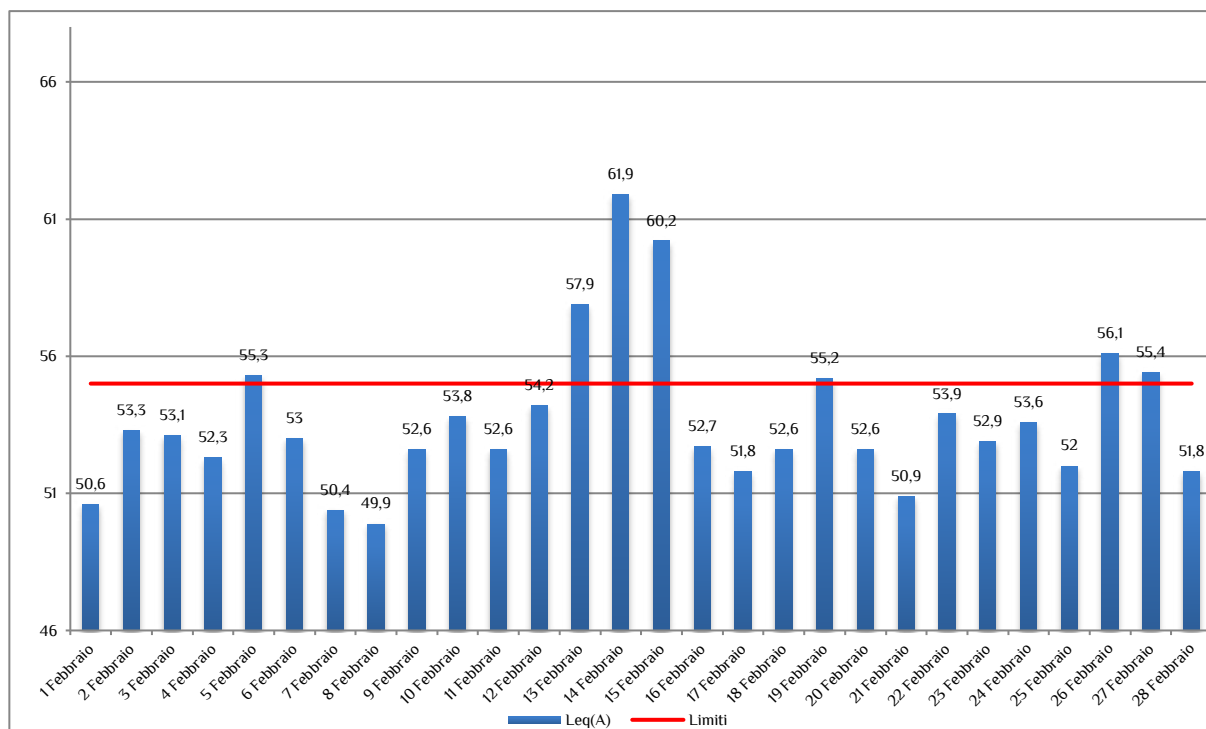


Figura 8. $L_{eq}(A)$ giornalieri notturno– Postazione R_1 – Febbraio 2021

Si riporta di seguito (tabella 12) il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ settimanale, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} settimanali per la postazione fissa R_1 relativi al periodo notturno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 12 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera – R_1 – periodo notturno – Febbraio 2021

Settimana	Leq Notturno	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
2020-W05	52,8	30,1	90	33,5	35,4	36,6	42,9	54,6	58,2	64,4
2021-W06	#56,5	28,5	86	32,1	33,8	35,2	44,1	60,3	62,9	67,5
2021-W07	55	27,3	83,5	30,5	32,7	34,6	44,9	58,4	61,3	66,4
2021-W08	53,9	29,7	92,7	32,2	34,4	35,9	44	55,2	59	64,8

#non conformità

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 39 di 61

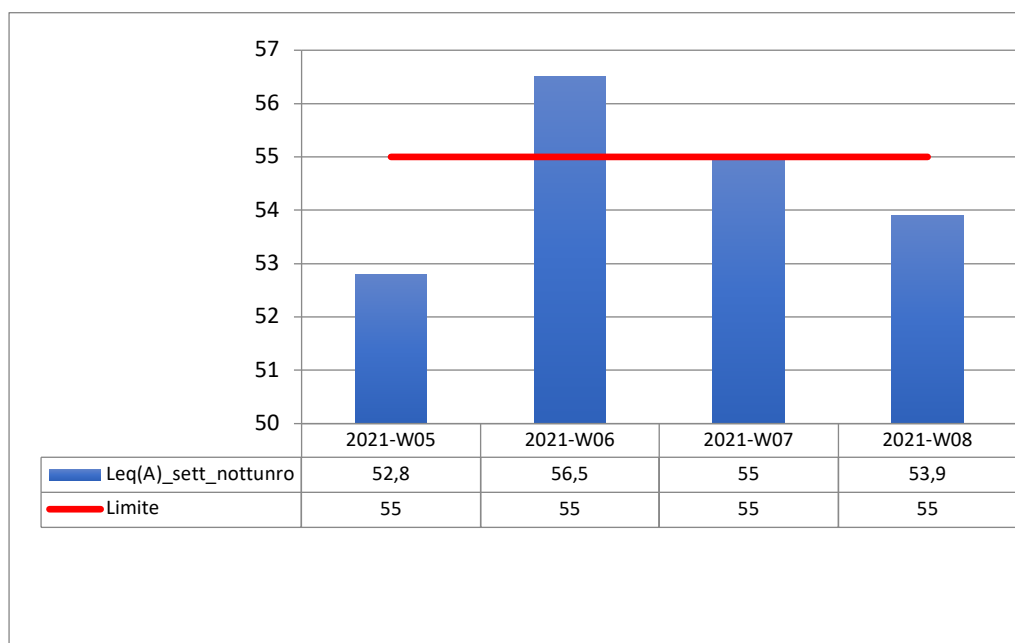


Figura 9. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale notturno con Limiti di riferimento – postazione R_1 – Febbraio 2021

Nel mese di Febbraio per la postazione fissa R_1 , relativamente al periodo notturno (22:00-06:00) si sono registrati dei superi relativamente al livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ in relazione ai limiti di riferimento per l'area oggetto di studio di monitoraggio. Nella fattispecie, sono da evidenziare superamenti nella settimana 6/2021.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 40 di 61

10.2.3 Postazione Fissa – R₁ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo diurno

Di seguito si riporta il confronto tra i dati settimanali calcolati con metodo di campionamento relativi durante il periodo diurno (06:00 – 22:00) nella “Campagna 0” e quelli ottenuti durante la fase “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₁.

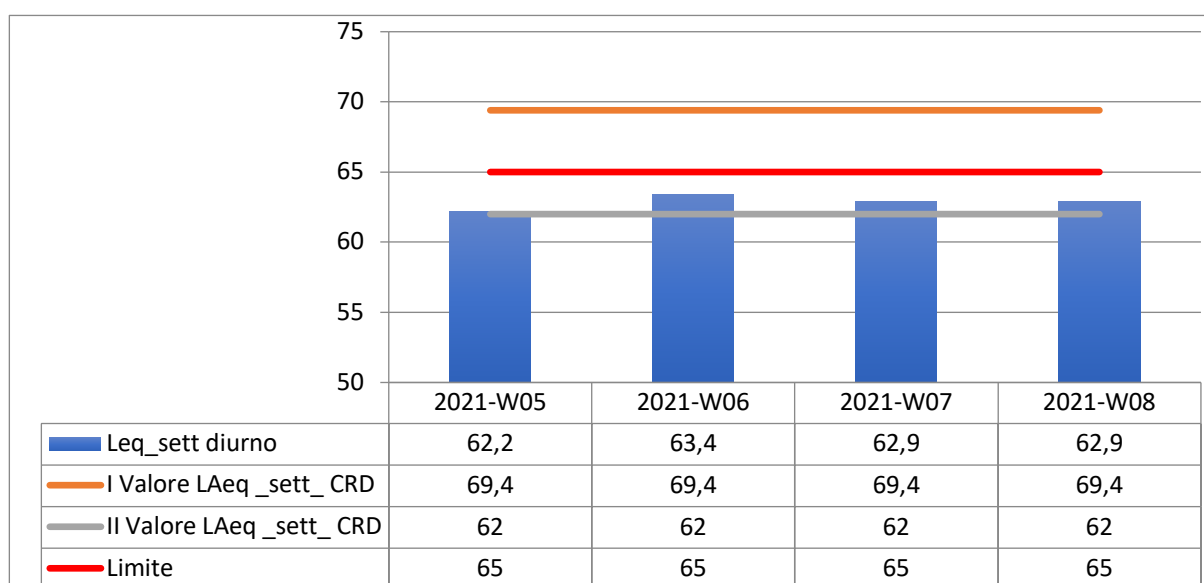


Figura 10 Confronto Leq(A) settimanale diurno "Campagna 0" e "Corso d'Opera"

Dal confronto tra i parametri misurati in “Campagna 0” e quelli in “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₁, relativamente al periodo diurno (06:00-22:00) si nota un andamento costante del valore di L_{eq}(A) inferiore ai limiti normativi ed in linea con i valori registrati in fase di raccordo dati (Campagna 0).

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 41 di 61

10.2.4 Postazione Fissa – R₁ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo notturno

Di seguito si riporta il confronto tra i dati settimanali calcolati con metodo di campionamento relativi durante il periodo notturno (22:00 – 06:00) nella “Campagna 0” e quelli ottenuti durante la fase “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₁.

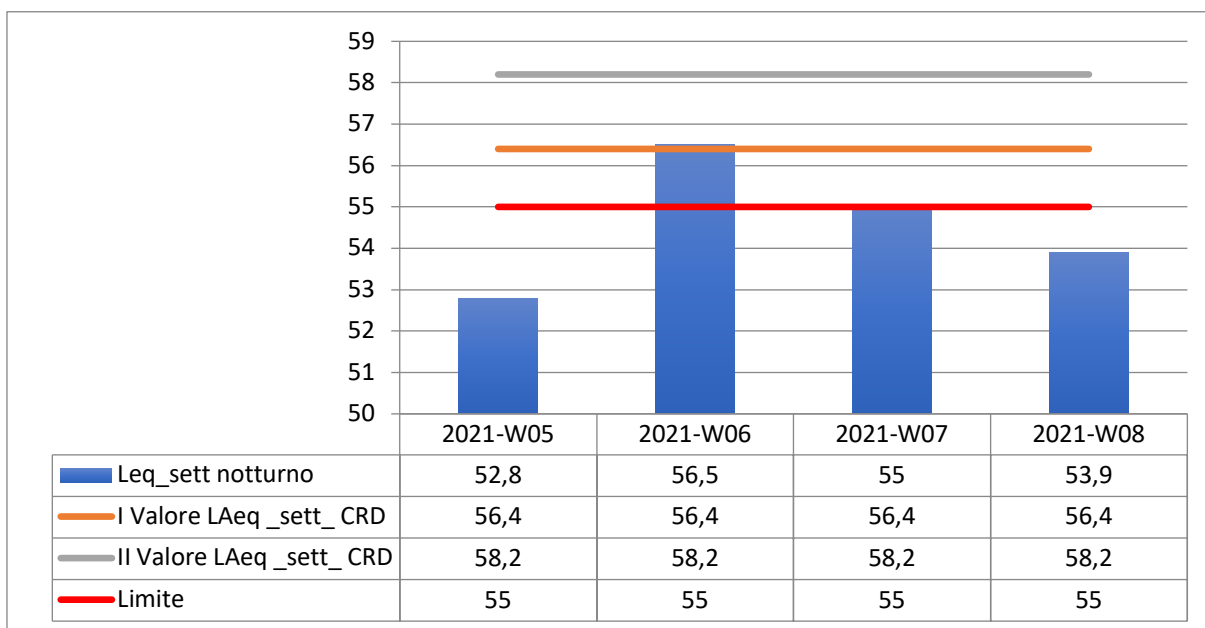


Figura 11 Confronto Leq(A) settimanale notturno "Campagna 0" e "Corso d'Opera"

Dal confronto tra i parametri misurati in “Campagna 0” e quelli in “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₁, si nota il rispetto dei limiti nelle settimane 05, 07 e 08 mentre un superamento nella settimana 06 comunque in linea con quanto registrato nella “Campagna 0”.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 42 di 61

10.3 Postazione R₂

10.3.1 Rilievi stazione fissa R₂ nel periodo Diurno (06:00 - 22:00)

Nel paragrafo seguente si riporta il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} per la postazione fissa R₂ relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 13. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera – R₂ – periodo diurno – Febbraio 2021

Giorno	Leq Diurno	L _{min}	L _{max}	L ₉₉	L ₉₅	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₅	L ₁
01/02/21	#65,7	42,9	98,1	50,3	54,5	56,9	63,6	67,8	69,3	73,5
02/02/21	#71,3	42,1	110,1	50,2	54,3	56,7	63,3	67,9	69,6	75
03/02/21	#66	44,4	91,8	50,5	54,4	57,1	63,7	68	69,6	74,7
04/02/21	#66,1	42,3	99,1	49,6	53,9	56,8	63,6	68,2	69,9	74,5
05/02/21	#66,2	43,2	89,1	50,2	54,6	57,2	63,8	69,1	70,8	74,7
06/02/21	64,8	44,7	88,6	49,3	53,2	55,7	62,8	67	68,6	73,2
07/02/21	63,5	34,7	89	43,3	48,3	51,4	61,2	65,8	67	71,6
08/02/21	#65,7	41,2	96,3	49,3	54,2	56,5	63,0	67,3	69,3	75,1
09/02/21	#65,5	41,3	90,8	49,1	53,5	56,1	63	67,5	69,6	74,7
10/02/21	#65,4	42,6	94,5	50,0	54,1	56,5	62,9	67,2	69,0	74,0
11/02/21	#65,9	45,6	90,6	51,6	55,4	57,7	63,7	68,0	69,6	74,4
12/02/21	#67,0	41,5	100,8	49,7	54,8	57,6	63,9	68,2	69,9	75,1
13/02/21	#68,7	45,4	93,9	52,0	56,2	58,9	66,3	70,7	71,8	75,1
14/02/21	#66,6	48,7	102,3	50,9	52,9	54,3	62,4	67,0	68,1	72,0
15/02/21	#66	44,9	94,7	51,9	54,8	57	63,6	68	69,7	74,7
16/02/21	#65,4	43,4	89,1	50,3	54,2	56,6	63,3	67,6	69,2	74,1
17/02/21	#66,8	10,6	102,1	48,1	54,5	57,3	63,5	68,3	70,7	76,9
18/02/21	#68,1	43,4	100	50,8	55,1	57,6	63,9	69,2	72	78,1
19/02/21	#67	46,2	97	51,5	55,8	58,1	63,8	68,8	71,4	77,3
20/02/21	#65,6	44,7	96,7	50,3	54,6	57	63,2	67,4	69,1	74
21/02/21	#67,6	38,3	106,5	45,3	50,1	53	62,1	66,4	67,9	73,6
22/02/21	#65,4	43,6	93	49,8	54,3	56,6	63,1	67,6	69,4	74,4
23/02/21	#65,5	42,1	91,5	50,2	54,3	56,6	63,2	67,5	69,1	74
24/02/21	#65,5	45,2	94,7	50,2	54,3	56,9	63,2	67,5	69,3	74,4
25/02/21	#68,1	43,3	107,4	50,1	54,2	56,7	63,2	67,7	69,6	75,1
26/02/21	#66,9	46	101,1	50,8	55,1	57,7	63,4	67,7	69,7	75,2
27/02/21	#65,4	41,7	88,7	50,2	54,1	56,7	63,1	67,3	69,1	74,2
28/02/21	64,9	42,5	95,3	46,3	50	53	62,3	66,5	67,9	72,7

non conformità

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani

Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it

C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc.€ 20.000,00 i.v.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 43 di 61

Di seguito il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ per la postazione fissa R_2 relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

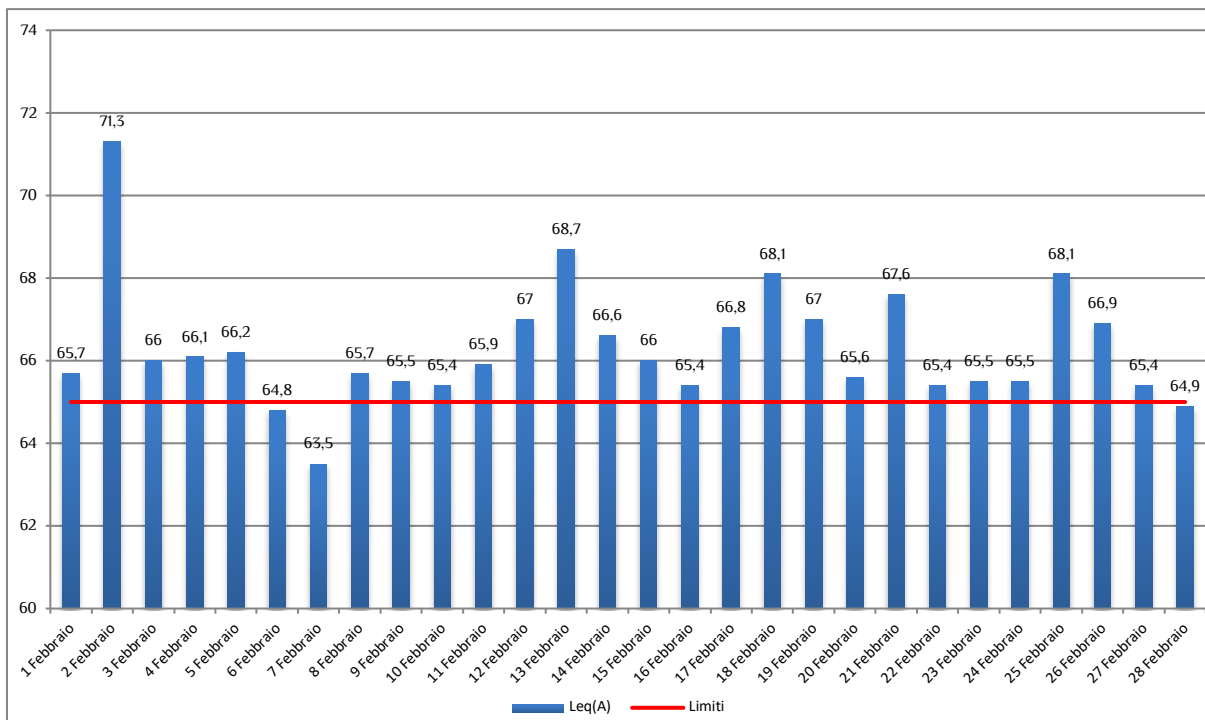


Figura 12. $L_{eq}(A)$ giornalieri diurni- Postazione R_2 - Febbraio 2021

Si riporta di seguito (tabella 14) il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ settimanale, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} settimanali per la postazione fissa R_2 relativi al periodo diurno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 14 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera - R_2 - periodo Diurno - Febbraio 2021

Settimana	Leq Diurno	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
2021-W05	62,2	35	98,6	43,6	48,7	51,5	59,1	64,1	66,1	70,5
2021-W06	63,4	34,2	94,4	45,6	51	53,4	60,1	65,9	67,8	71,4
2021-W07	62,9	34,6	96,5	46,3	51,1	53,7	60	65	66,9	71,6
2021-W08	62,9	37,1	98,9	47,1	51	53,3	59,6	64,2	66	70,7

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 44 di 61

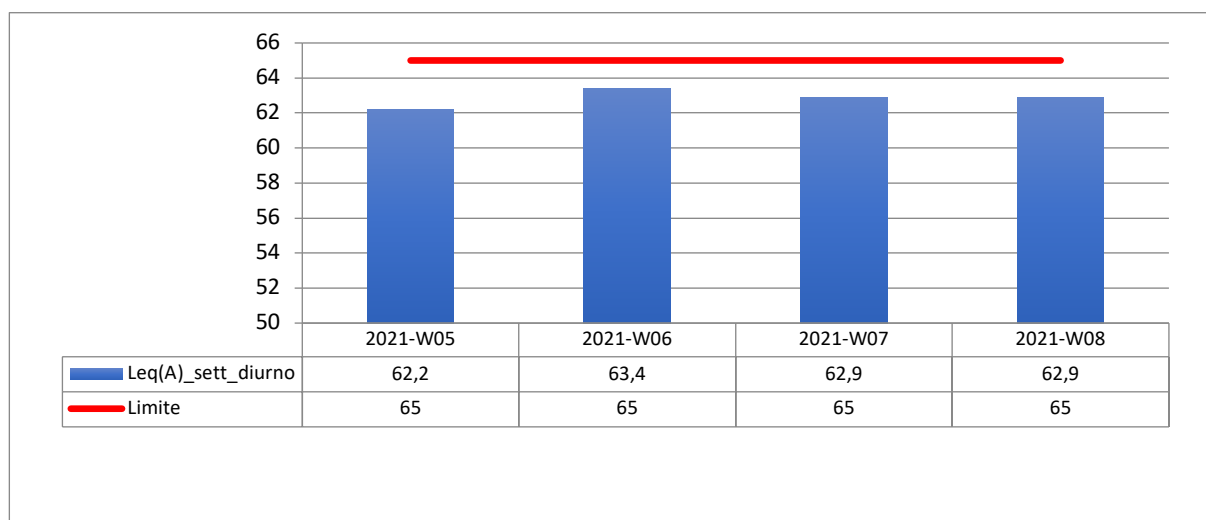


Figura 13. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno con Limiti di riferimento – postazione R_2 - Febbraio 2021

Nel mese di Febbraio per la postazione fissa R_2 , relativamente al periodo diurno (06:00-22:00) sono stati registrati costanti valori di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ che si sono mantenuti al di sopra dei limiti di riferimento.

Tali superi risultano in linea con quanto registrato nei mesi precedenti di monitoraggio.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 45 di 61

10.3.2 Rilievi stazione fissa R₂ nel periodo Notturno (22:00 – 06:00)

Nel paragrafo seguente si riporta il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} per la postazione fissa R₂ relativi al periodo notturno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 15. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera – R₂ – periodo notturno – Febbraio

Giorno	Leq Notturno	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
01/02/21	54,9	29,1	78,2	30,6	32,5	33,8	41,1	56,8	61,6	67,3
02/02/21	#56,9	29,2	81,8	30,9	32,6	33,6	39,8	59	63,2	69
03/02/21	#56,5	29	83,3	30,4	31,6	32,6	40,8	58,9	63,1	68,7
04/02/21	54,2	28,8	79,3	31,3	32,9	33,6	39,6	56,5	61	66,5
05/02/21	58	31,4	84,7	33,1	34,2	35	41,6	60,4	64	69,5
06/02/21	#55,3	29	83,4	29,6	30,4	31,1	38,6	57,8	62,1	67,3
07/02/21	54,7	27	90,7	28,6	30,6	31,5	35,3	54,3	59,5	65,7
08/02/21	53,9	28,3	78,8	30,3	31,7	32,6	38,2	55,1	60,2	66,4
09/02/21	#55,8	29,0	83,7	30,6	32,0	33,1	39,4	57,6	62,0	67,4
10/02/21	#56,8	29,1	82,9	31,0	32,4	33,3	40,7	59,0	63,0	68,5
11/02/21	#55,1	27,5	76,0	30,2	32,0	33,0	39,1	57,8	62,3	67,8
12/02/21	#57,9	29,2	82,1	31,2	33,7	35,0	43,2	61,0	64,6	69,8
13/02/21	#58,3	27,7	79,9	30,5	32,6	35,8	48,9	61,2	65,3	70,1
14/02/21	#56,3	42	84,6	44,2	46,1	47	50,8	56,5	61,1	67,9
15/02/21	#56,2	38,6	81,1	40,8	42,8	44,6	51,6	57,5	61,7	67,5
16/02/21	#55,1	34,3	78,4	35,5	37,5	38,7	41,6	57,4	62,3	67,6
17/02/21	#55,6	30,6	78,7	32	33,2	34	40,2	58,4	62,5	67,7
18/02/21	#55,9	28,6	87,8	29,7	30,8	31,8	39,2	58,2	62,3	67,5
19/02/21	#58,5	28,9	92,5	31,4	34,7	35,6	43	60,4	64,3	69,8
20/02/21	#56,9	27,8	92,4	31	32,6	33,4	39,7	59,3	63,1	67,9
21/02/21	54,6	23,8	91,1	25	26,7	27,7	36,1	54,7	60	65,6
22/02/21	#56,1	28,6	83,6	30	31,1	32,2	39	57,8	62,4	68,1
23/02/21	#56,1	29,8	83	30,9	32,9	33,9	41,5	58,8	62,8	68,1
24/02/21	#57,2	34,3	82,6	35,7	36,9	37,5	42,3	59,8	63,4	68,9
25/02/21	#55,8	31,4	87,5	33,5	34,7	35,4	40,5	57	61,6	67,6
26/02/21	#58,3	32,3	83,2	33,6	34,8	35,7	43,3	60,6	64,4	70
27/02/21	#57,6	28,6	88	30	31,5	32,6	39,5	59,2	63,3	68,6
28/02/21	#57,4	33,9	91	34,7	35,2	35,7	39,6	55,4	60,4	66,4

#non conformità

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 46 di 61

Di seguito il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ per la postazione fissa R_2 relativi al periodo notturno per il mese di Febbraio 2021.

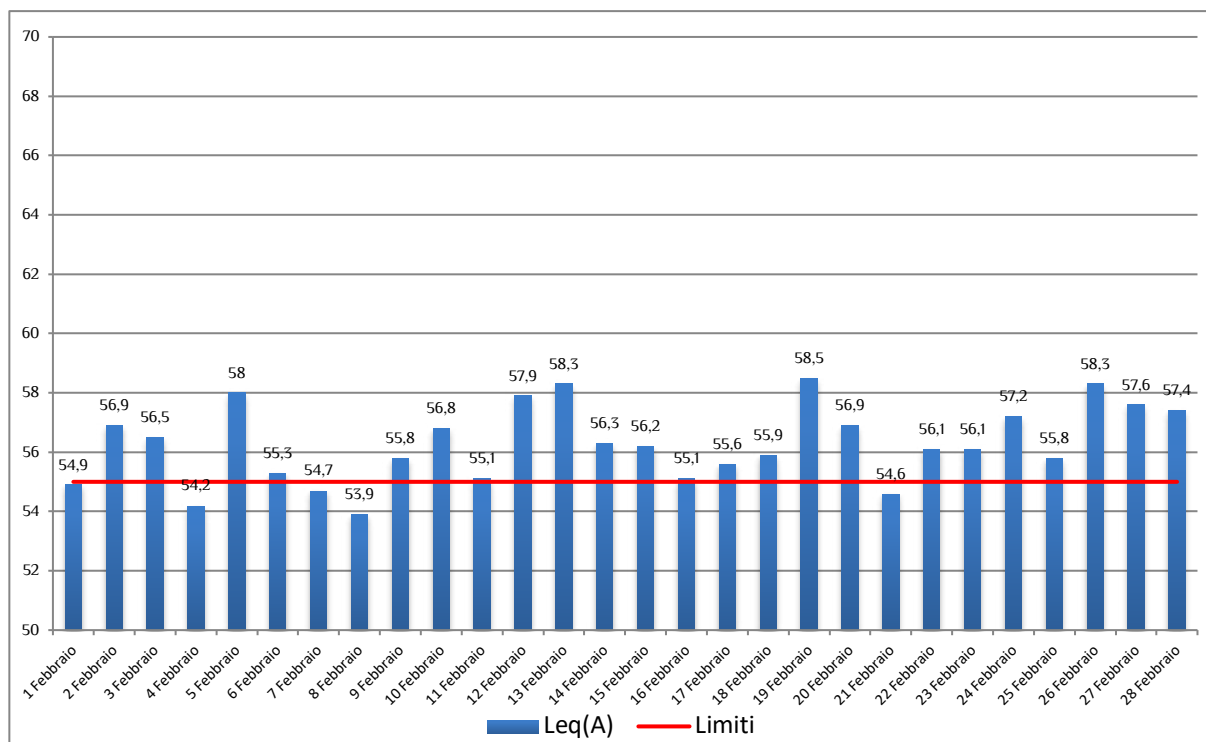


Figura 14. $L_{eq}(A)$ giornalieri notturno – Postazione R_2 - Febbraio 2021

Si riporta di seguito (tabella 16) il riepilogo dei dati misurati di livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ settimanale, dei livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min}) e dei livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} settimanali per la postazione fissa R_2 relativi al periodo notturno per il mese di Febbraio 2021.

Tabella 16 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera – R_2 – periodo notturno – Febbraio

Settimana	Leq Notturno	L_{min}	L_{max}	L_{99}	L_{95}	L_{90}	L_{50}	L_{10}	L_5	L_1
2021-W05	#56	27	90,7	30	31,6	32,7	39,6	57,9	62,3	67,9
2021-W06	#56,5	27,5	84,6	30,7	32,4	33,7	44,6	58,5	62,9	68,5
2021-W07	#56,3	23,8	92,5	27,2	30,5	32,9	42,3	58,2	62,5	67,7
2021-W08	#57	28,6	91	30,8	33,1	34,5	40,9	58,6	62,8	68,4
#non conformità										

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 47 di 61

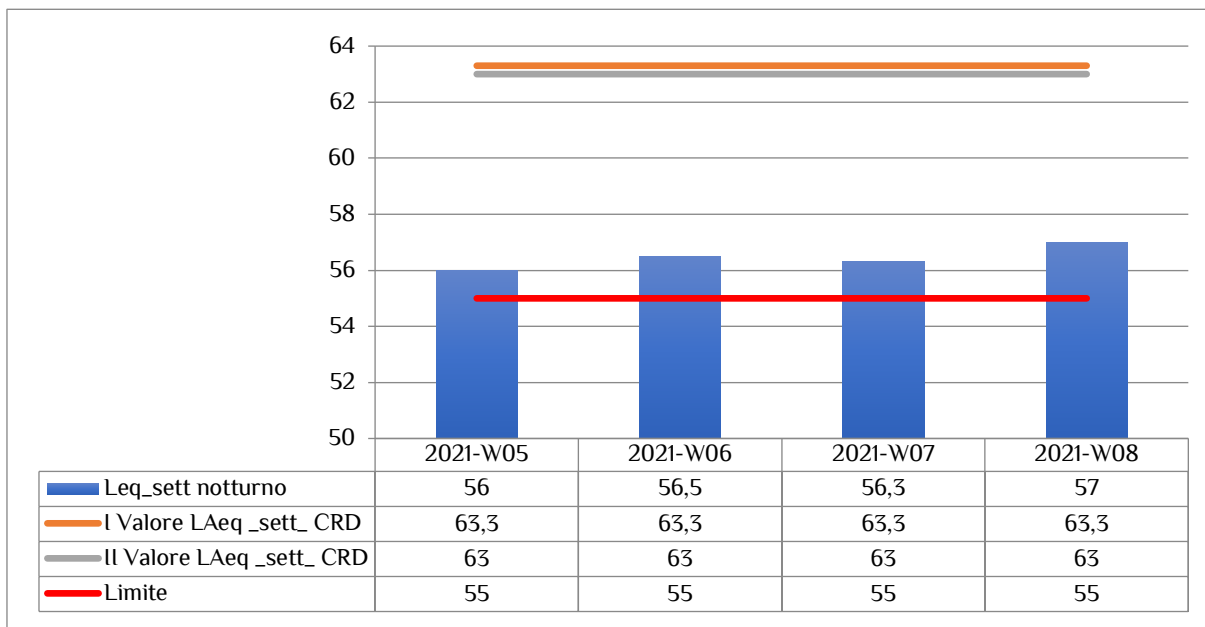


Figura 15. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale notturno con Limiti di riferimento – postazione R_2 – Febbraio 2021

Nel mese di Febbraio per la postazione fissa R_2 , relativamente al periodo notturno (22:00-06:00) sono stati registrati dei superi relativamente al livello di pressione sonora $L_{eq}(A)$ in relazione ai limiti di riferimento per l'area oggetto di studio di monitoraggio.

Si fa presente che tali superamenti erano stati già riscontrati nel corso della “Campagna 0”.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 48 di 61

10.3.3 Postazione Fissa – R₂ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo diurno

Di seguito si riporta il confronto tra i dati settimanali calcolati con metodo di campionamento relativi durante il periodo diurno (06:00 – 22:00) nella “Campagna 0” e quelli ottenuti durante la fase “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₂.

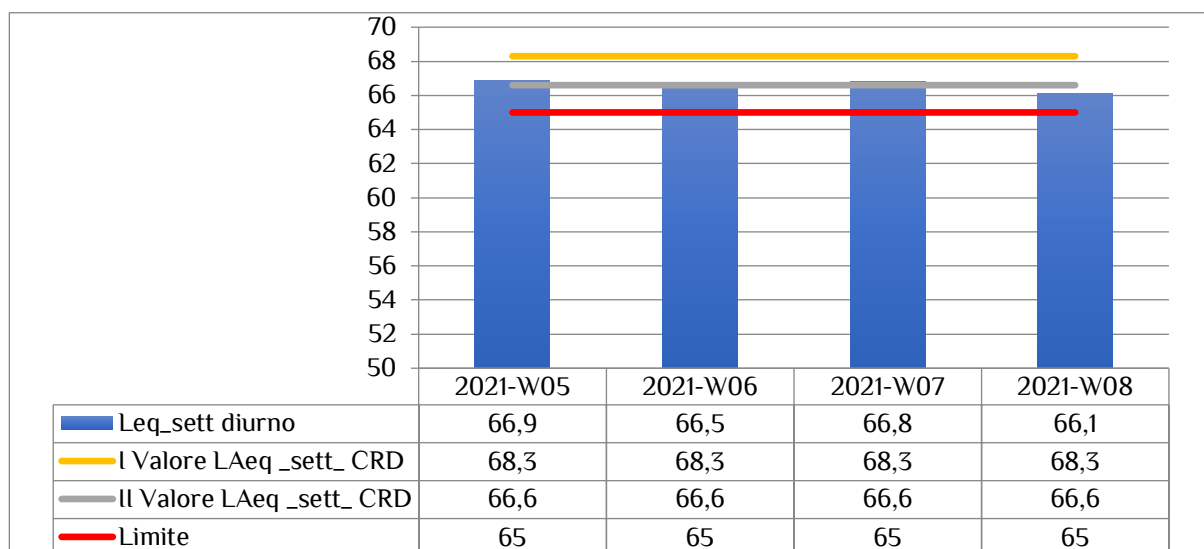


Figura 16 Confronto Leq(A) settimanale diurno "Campagna 0" e "Corso d'Opera"

Dal confronto tra i parametri misurati in “Campagna 0” e quelli in “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₂, relativamente al periodo diurno (06:00-22:00) si nota come i valori, sono coerenti con quelli registrati nel periodo in cui non era presente alcuna lavorazione di cantiere e tutti sopra i limiti normativi (in linea con quanto riscontrato durante la “Campagna 0”).

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 49 di 61

10.3.4 Postazione Fissa – R₂ – Confronto – Campagna 0 – Corso d'Opera – Periodo notturno

Di seguito si riporta il confronto tra i dati settimanali calcolati con metodo di campionamento relativi durante il periodo notturno (22:00 – 06:00) nella “Campagna 0” e quelli ottenuti durante la fase “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₂.

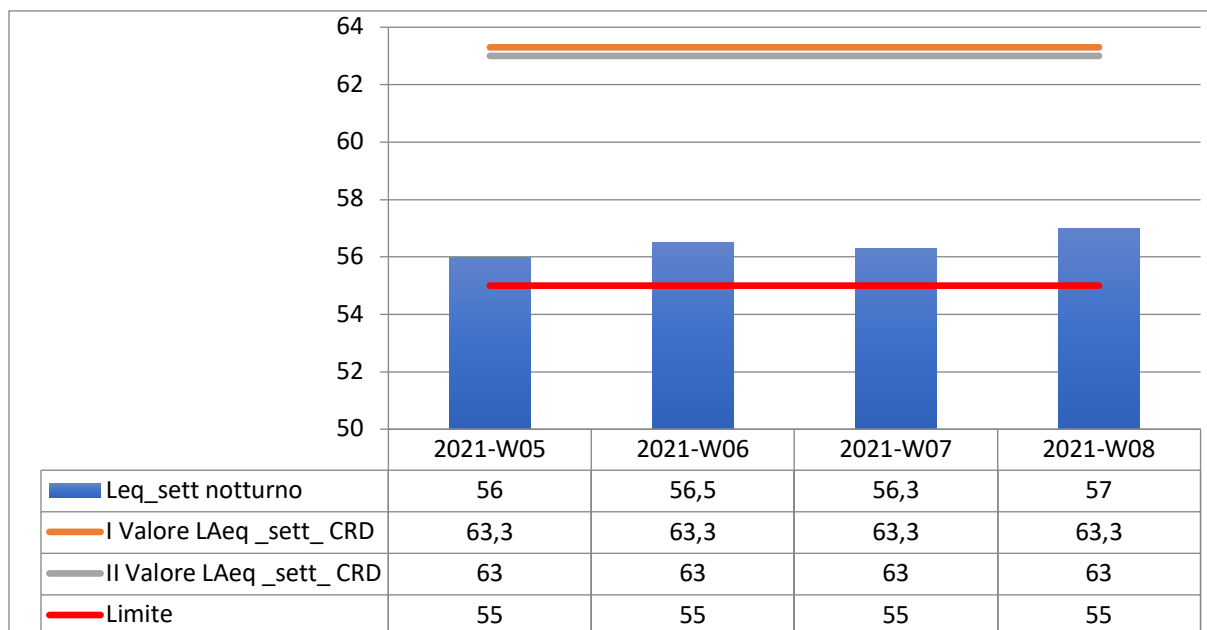


Figura 17 Confronto Leq(A) settimanale notturno "Campagna 0" e "Corso d'Opera"

Dal confronto tra i parametri misurati in “Campagna 0” e quelli in “Corso d'Opera” per la postazione fissa R₂, relativamente al periodo notturno (22:00-06:00) sono stati registrati dei superi relativamente al livello di pressione sonora L_{eq}(A) in relazione ai limiti di riferimento per l'area oggetto di studio di monitoraggio.

Si fa presente che tali superamenti erano stati già riscontrati nel corso della “Campagna 0”.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 50 di 61

11 Riepilogo mensile dei risultati ottenuti per le stazioni fisse R₀-R₁-R₂ in relazione alle condizioni meteo

Di seguito si riportano i risultati ottenuti dai rilievi effettuati sulle postazioni “fisse” relative al periodo diurno e notturno per il mese di Febbraio 2021 relativamente ai parametri di:

- Livello continuo equivalente di pressione sonora [$L_{eq}(A)$];
- Livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max} , L_{min});
- Livelli statistici L_1 , L_5 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{95} , L_{99} .

I dati meteo hanno evidenziato condizioni al di fuori dei parametri ritenuti “accettabili” per le seguenti giornate:

- Giorno 07/02/2021
 - Intorno alle 10:30;
 - Tra le 19:30 e le 21:00;
- Giorno 08/02/ 2021
 - Tra le 11:00 e le 16:30;
- Giorno 09/02/2021
 - Intorno alle 15:00;
- Giorno 10/02/2021
 - Tra le 14:00 e le 17:00;
- Giorno 13/02/2021
 - Tra le 13:00 e le 23:30;
- Giorno 14/02/2021
 - Tra le 00:00 e le 23:30;
- Giorno 15/02/2021
 - Tra le 00:00 e le 20:30;

Da tali confronti non si evidenziano particolari criticità dovute alle condizioni meteo non conformi.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 51 di 61

11.1 Riepilogo mensile per la stazione fissa R₀ - periodo diurno e notturno

Di seguito si riportano le tabelle (periodo diurno e periodo notturno) relative alla postazione fissa R₀, in cui sono presenti i valori di Livello continuo equivalente di pressione sonora [L_{eq}(A)], i livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max}, L_{min}) e quelli relativi ai livelli statistici L₁, L₅, L₁₀, L₅₀, L₉₀, L₉₅, L₉₉.

I dati in cui si sono verificate condizioni meteo non conformi sono stati opportunamente mascherati.

Nelle tabelle è riportato il dato di L_{eq}(A) originale ed il dato mascherato.

Tabella 17. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo diurno - R₀ - Febbraio 2021

Giorno	[L _{eq} (A)] Globale	[L _{eq} (A)] Mascherato	L _{min}	L _{max}	L ₉₉	L ₉₅	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₅	L ₁
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
Lun 01/02/2021	61,4	61,4	40	91,4	43,4	46,5	48,3	56,1	64,1	66,4	71,7
Mar 02/02/2021	61,6	61,6	39,5	84,4	42,6	46,7	48,4	55,5	64,2	67,1	72,4
Mer 03/02/2021	61,5	61,5	38,1	93,9	43,8	47,6	49,7	56,3	64	66,5	71,6
Gio 04/02/2021	61,3	61,3	39,9	90,6	43	47,9	49,7	56,2	63,8	66,3	71,7
Ven 05/02/2021	61,3	61,3	39,7	92,8	44,2	46,7	48,4	55,6	63,9	66,3	71,8
Sab 06/02/2021	62,4	62,4	40,7	96,7	43,8	45,9	47,5	55,8	64,2	66,9	74,7
Dom 07/02/2021 ^{&}	62,7	62,6	36,9	96,4	39,5	42,7	44,4	53,9	63,1	66	75,7
Lun 08/02/2021 ^{&}	61,5	60,3	39,9	81	41,6	44,2	47,9	56,1	63,2	65,3	70,7
Mar 09/02/2021 ^{&}	70	61,6	40,2	92	42	44,7	46,6	55,6	63,7	66,2	73,2
Mer 10/02/2021 ^{&}	60,4	60,8	38	82,9	40,7	44,7	47,2	55,6	63,5	65,9	71,5
Gio 11/02/2021	61,7	61,7	41,4	88,3	44,9	48,5	50	56,1	64,5	66,8	71,9
Ven 12/02/2021	61,9	61,9	36,7	91	44,6	46,9	48,7	56,7	64,9	67,2	71,9
Sab 13/02/2021 ^{&}	64,5	64,6	39,1	86,4	41,1	44,9	48,3	58,8	68,6	70,9	74,9
Dom 14/02/2021 ^{&}											
Lun 15/02/2021 ^{&}	61,6	59,8	46,4	77,3	47,8	48,9	49,8	56,1	63,7	65,5	68,7
Mar 16/02/2021	61,9	61,9	41,4	95,2	44,2	46	47,6	55,9	64,3	66,7	72,6
Mer 17/02/2021	62	62	39,7	98,6	43,8	47,5	49,4	56,5	64,4	66,8	71,8
Gio 18/02/2021	61,4	61,4	39,6	86,3	42,6	46,8	48,4	56	64,4	66,7	71,8
Ven 19/02/2021	62,4	62,4	39,6	89	44,9	49,1	50,9	57,5	64,9	67,5	73,8
Sab 20/02/2021	63,6	63,6	36,6	100,7	43	46,6	48,7	56,8	65	67,5	75,1
Dom 21/02/2021	64,5	64,5	37,1	90,1	40,5	43,9	46,2	56,3	65,1	68	77,6
Lun 22/02/2021	62,6	62,6	39,6	91,3	43,4	46,5	48,4	56,2	64,4	67	74
Mar 23/02/2021	61,5	61,5	39,7	90,6	43,7	47,3	48,9	56	64	66,4	71,9
Mer 24/02/2021	61,4	61,4	41	89,9	45,6	48,1	49,7	56,5	64,1	66,6	71,7
Gio 25/02/2021	61,6	61,6	40,8	89	45,1	47,6	49,2	56,1	64,4	66,8	71,9
Ven 26/02/2021	61,2	61,2	38,9	86,2	43,3	46,4	48,2	55,8	63,9	66,2	71,6
Sab 27/02/2021	61,5	61,5	34,5	87,9	40,7	44,2	46,3	55,6	64,1	66,6	72,9
Dom 28/02/2021	64	64	41,7	96,3	45,6	47,5	48,8	56,1	64,2	67,2	77,2

& condizioni meteo non idonee

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 52 di 61

Tabella 18. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo notturno - R₀ – Febbraio 2021

Giorno	[L _{eq} (A)] Globale	[L _{eq} (A)] Mascherato	L _{min}	L _{max}	L ₉₉	L ₉₅	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₅	L ₁
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
Lun 01/02/2021	47,5	47,5	32,4	73,5	35,2	36,8	37,7	40,8	47,9	51,8	58,6
Mar 02/02/2021	48,4	48,4	35,3	76,7	36,8	37,9	38,5	41,4	47,5	51,7	59,5
Mer 03/02/2021	47,7	47,7	34	74,9	35,9	36,8	37,9	40,7	45,8	50,2	59,6
Gio 04/02/2021	49,2	49,2	33,5	85,1	34,9	35,5	35,9	38,2	45,3	50,3	60
Ven 05/02/2021	56,7	56,7	30,9	86,4	32,7	34,4	35,7	41,8	48	54,4	71,5
Sab 06/02/2021	51,2	51,2	30,6	90,7	32,1	33,2	34,2	38,8	46,6	50,9	60,4
Dom 07/02/2021	45,8	45,8	35	75,1	36,5	37,2	37,7	40,1	44,9	47,2	56,4
Lun 08/02/2021	45,5	45,2	34,8	71,1	36,3	37,4	38	40,5	44,1	47,1	56,3
Mar 09/02/2021	47,6	48,2	34,2	75,7	35	35,8	36,4	40,2	45,7	50,9	60
Mer 10/02/2021	48	48	32,9	76,7	34	34,7	35,1	37,7	46,5	51,4	60,2
Gio 11/02/2021	47,9	47,9	34,8	77,3	36,5	37,5	38,1	41,4	46,8	51,3	60,1
Ven 12/02/2021	49,8	49,8	29	78,4	31,7	33,9	35,4	45,1	48,9	53,3	61,5
Sab 13/02/2021 ^{&}	54,3	49,5	28,6	76,4	30,8	32,2	33,4	42,9	52,1	53,9	60
Dom 14/02/2021 ^{&}											
Lun 15/02/2021 ^{&}	57,7	52,7	43,7	77,3	44,5	45,1	45,5	47,5	52,5	57,1	64,2
Mar 16/02/2021	49	49	36	76	37	38	39,4	45	47,3	51,3	60,5
Mer 17/02/2021	47,5	47,5	34,4	74,4	35,9	37,4	38	40,2	45,9	50,3	59,9
Gio 18/02/2021	47,1	47,1	33,3	73,1	34,4	35,2	35,8	38,6	44,8	49,4	59,7
Ven 19/02/2021	48,5	48,5	33,9	79,6	34,8	35,8	36,5	42	48,4	52,6	60,2
Sab 20/02/2021	49	49	33	74,5	34,8	36,3	36,8	38,8	48,1	53,7	61,6
Dom 21/02/2021	46,1	46,1	34,7	76,6	36	36,8	37,1	39	43,8	48,1	57,7
Lun 22/02/2021	49	49	36,7	77,3	37,7	38,4	38,8	40,2	45,5	49,8	60
Mar 23/02/2021	49,1	49,1	34,7	77,6	36	36,7	37,1	39,3	47,4	53	61,2
Mer 24/02/2021	48,7	48,7	37,3	77,4	38,5	39,3	40,1	44,2	47,6	50,9	59,7
Gio 25/02/2021	47,8	47,8	36,5	76	37,1	37,7	38,1	41	46,9	50,5	59,5
Ven 26/02/2021	49,8	49,8	29,3	75,5	31,1	33,1	35,6	42,8	48,7	53,2	62,3
Sab 27/02/2021	48,9	48,9	29,4	80,7	30,9	31,8	32,3	37,4	46,4	51,3	60,3
Dom 28/02/2021	48,9	48,9	38,6	78,6	40	41	41,8	44,5	50,2	51,6	59,1

& condizioni meteo non idonee

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 53 di 61

11.2 Riepilogo mensile per la stazione fissa R₁ - periodo diurno e notturno

Di seguito si riportano le tabelle (periodo diurno e periodo notturno) relative alla postazione fissa R₁, in cui sono presenti i valori di Livello continuo equivalente di pressione sonora [L_{eq}(A)], i livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max}, L_{min}), e quelli relativi ai livelli statistici L₁, L₅, L₁₀, L₅₀, L₉₀, L₉₅, L₉₉.

I dati in cui si sono verificate condizioni meteo non conformi sono stati opportunamente mascherati. Nelle tabelle è riportato il dato di L_{eq}(A) originale ed il dato mascherato.

Tabella 19. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo diurno – R₁ – Febbraio 2021

Giorno	[L _{eq} (A)] Globale	[L _{eq} (A)] Mascherato	L _{min}	L _{max}	L ₉₉	L ₉₅	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₅	L ₁
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
Lun 01/02/2021	61,7	61,7	37,2	98,6	43,4	47,5	50,3	58,4	63,4	64,9	69,1
Mar 02/02/2021	63,3	63,3	40,3	92,7	45,2	50,2	52,5	59,3	64,6	66,4	70,8
Mer 03/02/2021	62,4	62,4	38,5	89,3	45,4	50,6	53,1	59,5	64,5	66,5	71
Gio 04/02/2021	61,7	61,7	37,3	90,4	45	49,8	52,3	59,1	63,9	65,6	70,6
Ven 05/02/2021	63	63	41,8	88	48,4	52,3	54,4	60	65,6	68,2	71,9
Sab 06/02/2021	62,1	62,1	39,1	95,7	45,8	49,8	52	59,2	64,2	66,2	70,1
Dom 07/02/2021 ^{&}	60,7	60,7	35	92,9	40,2	43,8	46,3	57	62,6	64,3	68,5
Lun 08/02/2021 ^{&}	61,1	61,2	38,8	94,4	43,7	48,1	50,6	58,5	63,4	65,2	69,5
Mar 09/02/2021 ^{&}	62,1	62,1	39,2	88,5	43,8	47,9	50,9	58,7	63,6	65,3	70,5
Mer 10/02/2021 ^{&}	63,1	63,4	36,4	94,3	46,2	50,9	53,2	59	63,8	65,7	70
Gio 11/02/2021	62,6	62,6	38,7	90,8	49,6	52,9	54,5	60,1	64,9	66,5	70,7
Ven 12/02/2021	62,4	62,4	34,2	91,6	46,1	50,6	53	59,7	64,6	66,8	71
Sab 13/02/2021 ^{&}	65,8	65,4	40,1	92,5	45,6	50,9	54,2	63,1	68,2	69,4	72,1
Dom 14/02/2021 ^{&}											
Lun 15/02/2021 ^{&}	63,7	60,3	46,1	82,5	47,3	48,2	49,2	57,3	63,5	64,7	68,1
Mar 16/02/2021	62,2	62,2	40,3	93	46,3	49,9	52,2	59,3	64,4	66,2	70,9
Mer 17/02/2021	63,1	63,1	37,5	92,4	47,4	52,1	54,3	60,4	65,3	67,3	71,4
Gio 18/02/2021	63,5	63,5	38,2	96,5	48,1	52,5	54,6	60,5	65,4	67,2	72,3
Ven 19/02/2021	63	63	39,5	87,1	48,2	53,2	55,3	60,5	65,3	67	71,8
Sab 20/02/2021	62,4	62,4	41,8	89,7	48,3	52,2	54,2	59,7	64,3	66,2	70,8
Dom 21/02/2021	62,1	62,1	34,6	95,8	42,6	47	49,8	58,6	63,3	65,1	69,9
Lun 22/02/2021	61,8	61,8	37,3	90,9	43,9	48,5	51,3	59	64,1	65,6	69,9
Mar 23/02/2021	63,1	63,1	40,8	96,8	47,8	51,6	53,7	59,8	64,4	66,2	70
Mer 24/02/2021	63	63	39,8	89	48,3	51,9	53,9	60	64,8	66,8	71,7
Gio 25/02/2021	62,1	62,1	40	88,2	47,4	51,2	53,5	59,5	64,1	65,8	70,4
Ven 26/02/2021	64,2	64,2	37,1	98,9	50	53,8	55,5	60,3	64,8	66,6	71,9
Sab 27/02/2021	63,1	63,1	42,3	95,2	48,6	52,4	54,3	59,5	64	65,7	70,6
Dom 28/02/2021	62,7	62,7	42,6	98,5	47,1	49,5	51,4	58,7	63,3	65,2	70

& condizioni meteo non idonee

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 54 di 61

Tabella 20. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo notturno – R₁ – Febbraio 2021

Giorno	[L _{eq} (A)] Globale	[L _{eq} (A)] Mascherato	L _{min}	L _{max}	L ₉₉	L ₉₅	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₅	L ₁
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
Lun 01/02/2021	50,6	50,6	34,7	74,2	36,2	37,5	38,2	41,7	50	54,6	63,9
Mar 02/02/2021	53,3	53,3	35,4	82,2	37,1	38	38,6	43,4	55,5	59,1	64,9
Mer 03/02/2021	53,1	53,1	33,1	80,5	35	36,4	37,3	45,4	55	58,2	64,3
Gio 04/02/2021	52,3	52,3	31,7	80	33,3	34,7	35,7	42,2	53,9	58	64,3
Ven 05/02/2021	55,3	55,3	32,9	85,7	35,1	37,3	39	50,7	57,4	60,3	65,5
Sab 06/02/2021	53	53	30,1	90	32,1	33,4	34,2	38,9	53,7	58,2	64,8
Dom 07/02/2021	50,4	50,4	32,2	76,5	34,5	35,6	36,3	40,3	52,4	55,1	62,6
Lun 08/02/2021	49,9	49,9	32,5	73,3	34	35,1	35,8	39,4	48,4	54,6	63,1
Mar 09/02/2021	52,6	52,6	30,6	86	32,4	33,5	34,1	38,6	53,2	57,4	64,6
Mer 10/02/2021	53,8	53,8	28,5	83,7	30,3	32,3	33,1	40,7	53,9	58,9	66,5
Gio 11/02/2021	52,6	52,6	33,3	79,2	35,2	36,5	37,7	41,9	54,4	58,3	64,8
Ven 12/02/2021	54,2	54,2	29,3	85,8	32,1	34,2	36,8	48,4	56	59,2	64,8
Sab 13/02/2021 ⁸	57,9	52,8	29,8	75,1	31,6	33	34,3	41,5	51,1	57,8	66,4
Dom 14/02/2021 ⁸											
Lun 15/02/2021 ⁸	60,2	54,3	42,9	73	44,1	45,2	46	48,7	55	60,2	66,5
Mar 16/02/2021	52,7	52,7	35,5	83,5	36,8	38,6	40,1	45,1	52,3	57,4	65,1
Mer 17/02/2021	51,8	51,8	32,9	74,1	34,6	35,4	35,9	39,3	52,4	57,4	65
Gio 18/02/2021	52,6	52,6	31	79	32,7	34,1	34,9	41,9	53,9	58,2	65,2
Ven 19/02/2021	55,2	55,2	30,8	81,7	32,6	34,4	35,9	51,3	57,9	60,4	65,6
Sab 20/02/2021	52,6	52,6	30,6	79,6	32,3	34,1	35,3	42,8	54,7	58,9	64,5
Dom 21/02/2021	50,9	50,9	27,3	81,5	28,7	30,2	30,9	34,7	52,3	55,9	63,5
Lun 22/02/2021	53,9	53,9	29,7	82,2	31,1	32	32,6	36,4	50,2	56,1	65,7
Mar 23/02/2021	52,9	52,9	31,2	79,7	33,6	35,4	36,2	43	55,5	59,2	64,8
Mer 24/02/2021	53,6	53,6	35,2	82	36,2	37,6	39,7	46,5	54,7	58,5	64,5
Gio 25/02/2021	52	52	34,3	80,9	35,4	35,9	36,3	42,8	52,8	57,2	64,1
Ven 26/02/2021	56,1	56,1	34,8	81,3	36,2	38	41	51,2	58,6	61,1	66
Sab 27/02/2021	55,4	55,4	31,2	92,7	32,8	35,3	36,1	41,1	55,8	59,8	64,9
Dom 28/02/2021	51,8	51,8	39,5	80,6	40,4	41	41,5	43,9	52,2	56,6	64

& condizioni meteo non idonee

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 55 di 61

11.3 Riepilogo mensile per la stazione fissa R₂ - periodo diurno e notturno

Di seguito si riportano le tabelle (periodo diurno e periodo notturno) relative alla postazione fissa R₂, in cui sono presenti i valori di Livello continuo equivalente di pressione sonora [L_{eq}(A)], i livelli massimi e minimi di pressione sonora (L_{max}, L_{min}), e quelli relativi ai livelli statistici L₁, L₅, L₁₀, L₅₀, L₉₀, L₉₅, L₉₉.

I dati in cui si sono verificate condizioni meteo non conformi sono stati opportunamente mascherati. Nelle tabelle è riportato il dato di L_{eq}(A) originale ed il dato mascherato.

Tabella 21. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo diurno – R₂ – Febbraio 2021

Giorno	[L _{eq} (A)] Globale	[L _{eq} (A)] Mascherato	L _{min}	L _{max}	L ₉₉	L ₉₅	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₅	L ₁
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
Lun 01/02/2021	65,7	65,7	42,9	98,1	50,3	54,5	56,9	63,6	67,8	69,3	73,5
Mar 02/02/2021	71,3	71,3	42,1	110,1	50,2	54,3	56,7	63,3	67,9	69,6	75
Mer 03/02/2021	66	66	44,4	91,8	50,5	54,4	57,1	63,7	68	69,6	74,7
Gio 04/02/2021	66,1	66,1	42,3	99,1	49,6	53,9	56,8	63,6	68,2	69,9	74,5
Ven 05/02/2021	66,2	66,2	43,2	89,1	50,2	54,6	57,2	63,8	69,1	70,8	74,7
Sab 06/02/2021	64,8	64,8	44,7	88,6	49,3	53,2	55,7	62,8	67	68,6	73,2
Dom 07/02/2021 ^{&}	63,5	63,5	34,7	89	43,1	47,9	50,9	61	65,8	67,1	71,7
Lun 08/02/2021 ^{&}	65,7	65,4	41,2	86,6	48,2	54	56,5	62,9	67,3	69,4	75,3
Mar 09/02/2021 ^{&}	65,5	65,5	41,3	90,8	49,1	53,5	56,1	63	67,5	69,6	74,7
Mer 10/02/2021 ^{&}	65,4	65,6	42,6	94,5	49,9	54,6	57,1	63,1	67,3	69,2	74,3
Gio 11/02/2021	65,9	65,9	45,6	90,6	51,6	55,4	57,7	63,7	68	69,6	74,4
Ven 12/02/2021	67	67	41,5	100,8	49,7	54,8	57,6	63,9	68,2	69,9	75,1
Sab 13/02/2021 ^{&}	68,7	68,4	45,4	93,9	50,5	56,2	59,9	66,8	70,9	72,1	75,7
Dom 14/02/2021 ^{&}											
Lun 15/02/2021 ^{&}											
Mar 16/02/2021	65,4	64,4	43,4	89,1	49,1	51,8	53,9	62,1	66,8	68	72,1
Mer 17/02/2021	66,8	66,8	10,6	102,1	48,1	54,5	57,3	63,5	68,3	70,7	76,9
Gio 18/02/2021	68,1	68,1	43,4	100	50,8	55,1	57,6	63,9	69,2	72	78,1
Ven 19/02/2021	67	67	46,2	97	51,5	55,8	58,1	63,8	68,8	71,4	77,3
Sab 20/02/2021	65,6	65,6	44,7	96,7	50,3	54,6	57	63,2	67,4	69,1	74
Dom 21/02/2021	67,6	67,6	38,3	106,5	45,3	50,1	53	62,1	66,4	67,9	73,6
Lun 22/02/2021	65,4	65,4	43,6	95	49,8	54,3	56,6	63,1	67,6	69,4	74,4
Mar 23/02/2021	65,5	65,5	42,1	91,5	50,2	54,3	56,6	63,2	67,5	69,1	74
Mer 24/02/2021	65,5	65,5	45,2	94,7	50,2	54,3	56,9	63,2	67,5	69,3	74,4
Gio 25/02/2021	68,1	68,1	43,3	107,4	50,1	54,2	56,7	63,2	67,7	69,6	75,1
Ven 26/02/2021	66,9	66,9	46	101,1	50,8	55,1	57,7	63,4	67,7	69,7	75,2
Sab 27/02/2021	65,4	65,4	41,7	88,7	50,2	54,1	56,7	63,1	67,3	69,1	74,2
Dom 28/02/2021	64,9	64,9	42,5	95,3	46,3	50	53	62,3	66,5	67,9	72,7

& condizioni meteo non idonee

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 56 di 61

Tabella 22. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo notturno – R₂ – Febbraio 2021

Giorno	[L _{eq} (A)] Globale	[L _{eq} (A)] Mascherato	L _m in	L _{max}	L ₉₉	L ₉₅	L ₉₀	L ₅₀	L ₁₀	L ₅	L ₁
	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
Lun 01/02/2021	54,9	54,9	29,1	78,2	30,6	32,5	33,8	41,1	56,8	61,6	67,3
Mar 02/02/2021	56,9	56,9	29,2	81,8	30,9	32,6	33,6	39,8	59	63,2	69
Mer 03/02/2021	56,5	56,5	29	83,3	30,4	31,6	32,6	40,8	58,9	63,1	68,7
Gio 04/02/2021	54,2	54,2	28,8	79,3	31,3	32,9	33,6	39,6	56,5	61	66,5
Ven 05/02/2021	58	58	31,4	84,7	33,1	34,2	35	41,6	60,4	64	69,5
Sab 06/02/2021	55,3	55,3	29	83,4	29,6	30,4	31,1	38,6	57,8	62,1	67,3
Dom 07/02/2021	54,7	54,7	27	90,7	28,6	30,6	31,5	35,3	54,3	59,5	65,7
Lun 08/02/2021	53,9	53,9	28,3	78,8	30,3	31,7	32,6	38,2	55,1	60,2	66,4
Mar 09/02/2021	55,8	55,8	29	83,7	30,6	32	33,1	39,4	57,6	62	67,4
Mer 10/02/2021	56,8	56,8	29,1	82,9	31	32,4	33,3	40,7	59	63	68,5
Gio 11/02/2021	55,1	55,1	27,5	76	30,2	32	33	39,1	57,8	62,3	67,8
Ven 12/02/2021	57,9	57,9	29,2	82,1	31,2	33,7	35	43,2	61	64,6	69,8
Sab 13/02/2021 ⁸	58,3	57,1	27,7	79,9	30,3	32,1	33,7	46,3	58,1	63,4	69,7
Dom 14/02/2021 ⁸											
Lun 15/02/2021 ⁸											
Mar 16/02/2021	55,1	56,4	34,3	74,4	34,9	35,7	36,3	44,4	60,5	63,6	68,1
Mer 17/02/2021	55,6	55,6	30,6	78,7	32	33,2	34	40,2	58,4	62,5	67,7
Gio 18/02/2021	55,9	55,9	28,6	87,8	29,7	30,8	31,8	39,2	58,2	62,3	67,5
Ven 19/02/2021	58,5	58,5	28,9	92,5	31,4	34,7	35,6	43	60,4	64,3	69,8
Sab 20/02/2021	56,9	56,9	27,8	92,4	31	32,6	33,4	39,7	59,3	63,1	67,9
Dom 21/02/2021	54,6	54,6	23,8	91,1	25	26,7	27,7	36,1	54,7	60	65,6
Lun 22/02/2021	56,1	56,1	28,6	83,6	30	31,1	32,2	39	57,8	62,4	68,1
Mar 23/02/2021	56,1	56,1	29,8	83	30,9	32,9	33,9	41,5	58,8	62,8	68,1
Mer 24/02/2021	57,2	57,2	34,3	82,6	35,7	36,9	37,5	42,3	59,8	63,4	68,9
Gio 25/02/2021	55,8	55,8	31,4	87,5	33,5	34,7	35,4	40,5	57	61,6	67,6
Ven 26/02/2021	58,3	58,3	32,3	83,2	33,6	34,8	35,7	43,3	60,6	64,4	70
Sab 27/02/2021	57,6	57,6	28,6	88	30	31,5	32,6	39,5	59,2	63,3	68,6
Dom 28/02/2021	57,4	57,4	33,9	91	34,7	35,2	35,7	39,6	55,4	60,4	66,4

& condizioni meteo non idonee

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani
 Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it
 C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc.€ 20.000,00 i.v.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 57 di 61

12 Conclusioni

Le attività di rilievo della campagna Corso d'Opera, sono state eseguite nelle settimane dal 01 Febbraio 2021 al 28 Febbraio 2021 così come concordato con la committenza.

Le postazioni R₃, R₄, R₅ e R₆ riservate al posizionamento di centraline mobili di monitoraggio sono state escluse dal servizio in essere a seguito di nota AOO.C_F284.17/11/2020.0079111 richiamante la nota ARPA PUGLIA acquisita al prot. N. 75896 del 05/11/2020 richiedente la sospensione del servizio R₄ (misure in discontinuo nelle postazioni R₃, R₄, R₅, R₆).

I risultati sono stati confrontati con quelli ottenuti durante la “Campagna 0”, con i limiti normativi e valutati in relazione alle attività di cantiere (vedi scheda delle lavorazioni – Allegato 6) che si sono susseguite, in modo da poter determinare l'incidenza del cantiere sul contesto acustico dell'area.

Le misure in continuo presso postazioni fisse:

- Postazione R₀ sita in viale dei Crociati 17.
- Postazione R₁ sita in angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico
- Postazione R₂ sita in angolo via M. dei Martiri e via S. Carlo.

Sono state confrontate con i valori limite giornalieri dell'area e con i valori di LAeq-settimanale calcolati durante la “Campagna 0” tramite metodo di campionamento così come previsto dal DM 16/03/98.

Relativamente alle postazioni fisse si rileva quanto segue:

- Nel mese di Febbraio per la postazione fissa R₀, relativamente al periodo diurno (06:00-22:00), sono stati registrati valori di livello di pressione sonora L_{eq}(A) che si sono mantenuti al di sotto dei limiti di riferimento.
- Nel mese di Febbraio per la postazione fissa R₁, relativamente al periodo diurno (06:00-22:00), sono stati registrati valori di livello di pressione sonora L_{eq}(A) che si sono mantenuti al di sotto dei limiti di riferimento.
- Nella postazione R₂, così come già evidenziato in fase di Campagna 0, sono stati rilevati costanti superamenti dei limiti normativi, sia nel periodo diurno che notturno. Questi valori, in linea con quanto rilevato in assenza di cantiere, sono caratteristici della zona e non imputabili alle attività di realizzazione dell'opera. Inoltre, nel periodo notturno il cantiere risulta fermo.

I superamenti dei limiti normativi rilevati nella presente relazione, come indicato nei paragrafi precedenti, non sono riconducibili ad attività di cantiere relativi alla realizzazione del costruendo nuovo porto commerciale.

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 16/03/2021	Pag 58 di 61


13 Indice delle tabelle

Tabella 1- Classificazione del territorio comunale ai sensi del DPCM 14/11/97	7
Tabella 2 Valori limite di Emissione – L_{eq} in dB(A) (Articolo 2)	7
Tabella 3 Valori limite assoluti di immissione – L_{eq} in dB(A) (articolo 3)	8
Tabella 4 Valori limite in assenza della zonizzazione acustica del territorio comunale	8
Tabella 5: Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti (DPR 30 marzo 2004, n°142).....	10
Tabella 6. Limiti punti di misura secondo il PMA	12
Tabella 7. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera - R_0 – periodo diurno – Febbraio 2021	30
Tabella 8 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera - R_0 – periodo Diurno – Febbraio	31
Tabella 9. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera – R_1 – periodo diurno – Febbraio	34
Tabella 10 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera – R_1 – periodo Diurno – Febbraio 2021	35
Tabella 11. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera – R_1 – periodo notturno – Febbraio 2021.....	37
Tabella 12 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera – R_1 – periodo notturno – Febbraio 2021	38
Tabella 13. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera – R_2 – periodo diurno – Febbraio 2021.....	42
Tabella 14 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera – R_2 – periodo Diurno – Febbraio 2021	43
Tabella 15. Risultati di livello di pressione sonora, dei livelli massimi e minimi e degli indici statistici rilevati in fase di Corso d'opera – R_2 – periodo notturno – Febbraio	45
Tabella 16 Risultati di $L_{eq}(A)$ settimanali rilevati in fase di Corso d'Opera – R_2 – periodo notturno – Febbraio	46
Tabella 17. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo diurno - R_0 – Febbraio 2021.....	51
Tabella 18. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo notturno - R_0 – Febbraio 2021.....	52
Tabella 19. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo diurno – R_1 – Febbraio 2021.....	53
Tabella 20. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo notturno – R_1 – Febbraio 2021.....	54
Tabella 21. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo diurno – R_2 – Febbraio 2021.....	55
Tabella 22. Prospetto riepilogativo dei valori rilevati e mascherati nel periodo notturno – R_2 – Febbraio 2021	56

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio</u> <u>(01/02/2021 al 28/02/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 16/03/2021	Pag 59 di 61

14 Indice delle Figure

Figura 1. Inquadramento territoriale	19
Figura 2. Localizzazione punti d'indagine	22
Figura 3. $L_{eq}(A)$ giornalieri diurni– Postazione R ₀ – Febbraio 2021	31
Figura 4. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno con Limiti di riferimento – postazione R ₀ – Febbraio 2021	32
Figura 5. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno " <i>Campagna 0</i> " e " <i>Corso d'Opera</i> "	33
Figura 6. $L_{eq}(A)$ giornalieri diurni – Postazione R ₁ - Febbraio 2021	35
Figura 7. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno con Limiti di riferimento – postazione R ₁ - Febbraio 2021	36
Figura 8. $L_{eq}(A)$ giornalieri notturno– Postazione R ₁ – Febbraio 2021	38
Figura 9. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale notturno con Limiti di riferimento – postazione R ₁ – Febbraio 2021	39
Figura 10 Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno " <i>Campagna 0</i> " e " <i>Corso d'Opera</i> "	40
Figura 11 Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale notturno " <i>Campagna 0</i> " e " <i>Corso d'Opera</i> "	41
Figura 12. $L_{eq}(A)$ giornalieri diurni– Postazione R ₂ – Febbraio 2021	43
Figura 13. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno con Limiti di riferimento – postazione R ₂ - Febbraio 2021	44
Figura 14. $L_{eq}(A)$ giornalieri notturno– Postazione R ₂ - Febbraio 2021	46
Figura 15. Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale notturno con Limiti di riferimento – postazione R ₂ – Febbraio 2021	47
Figura 16 Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale diurno " <i>Campagna 0</i> " e " <i>Corso d'Opera</i> "	48
Figura 17 Confronto $L_{eq}(A)$ settimanale notturno " <i>Campagna 0</i> " e " <i>Corso d'Opera</i> "	49

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio (01/01/2021 al 31/01/2021)</u>		REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48		REV 1	
	Emissione: 12/03/2021		Allegato 1	

ALLEGATO 1 – Rapporti di prova stazioni fisse

Postazione di misura	Settimana	Rapporto di prova
R ₀	N°5	2021_346
R ₁	N°5	2021_347
R ₂	N°5	2021_348
R ₀	N°6	2021_349
R ₁	N°6	2021_350
R ₂	N°6	2021_351
R ₀	N°7	2021_418
R ₁	N°7	2021_419
R ₂	N°7	2021_420
R ₀	N°8	2021_422
R ₁	N°8	2021_423
R ₂	N°8	2021_424

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani
Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it
C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc.€ 20.000,00 i.v.

RDP 2021_346 del 08/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento: Viale dei Crociati, 17
Identificativo del punto di campionamento: R0
Coordinate: 41°12'28.45"N 16°34'54.58"E
Data e ora campionamento: 01/02/2021 00:00:00
Durata: in continuo
Effettuato da: Ing. Francesco Nava
Piano di campionamento/monitoraggio: DMRAR2020
Metodo di campionamento: DM 16/03/98
Verbale di campionamento: VDC 20200525 588
Condizioni ambientali: Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)
Riferimenti legislativi: DPCM 01/03/1991
Fonometro: OldB cube 12128
Preamplificatore: PRE22 2004099
Microfono: GRAS 10CD matr. n. 331876
Calibrazione: Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	61,4	61,6	61,5	61,3	61,3	62,4	62,7	70,0
Lmin	dB(A)	40	39,5	38,1	39,9	39,7	40,7	36,9	
Lmax	dB(A)	91,4	84,4	93,9	90,6	92,8	96,7	96,4	
L99	dB(A)	43,4	42,6	43,8	43	44,2	43,8	39,6	
L95	dB(A)	46,5	46,7	47,6	47,9	46,7	45,9	42,9	
L90	dB(A)	48,3	48,4	49,7	49,7	48,4	47,5	44,7	
L50	dB(A)	56,1	55,5	56,3	56,2	55,6	55,8	54,4	
L10	dB(A)	64,1	64,2	64	63,8	63,9	64,2	63,2	
L5	dB(A)	66,4	67,1	66,5	66,3	66,3	66,9	66	
L1	dB(A)	71,7	72,4	71,6	71,7	71,8	74,7	75,7	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_346 del 08/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	47,5	48,4	47,7	49,2	56,7	51,2	45,8	-
Lmin	dB(A)	32,4	35,3	34	33,5	30,9	30,6	35	
Lmax	dB(A)	73,5	76,7	74,9	85,1	86,4	90,7	75,1	
L99	dB(A)	35,2	36,8	35,9	34,9	32,7	32,1	36,5	
L95	dB(A)	36,8	37,9	36,8	35,5	34,4	33,2	37,2	
L90	dB(A)	37,7	38,5	37,9	35,9	35,7	34,2	37,7	
L50	dB(A)	40,8	41,4	40,7	38,2	41,8	38,8	40,1	
L10	dB(A)	47,9	47,5	45,8	45,3	48	46,6	44,9	
L5	dB(A)	51,8	51,7	50,2	50,3	54,4	50,9	47,2	
L1	dB(A)	58,6	59,5	59,6	60	71,5	60,4	56,4	

L_{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21
00:00	40	42	43,2	43,9	45	43,2	43,1
01:00	41,4	41,6	43,4	42,1	40,9	39	41,7
02:00	48,4	43,1	48,1	38,3	44	37,8	42,3
03:00	43,1	49,4	47,4	37,4	45,2	39,2	40,8
04:00	49	49,2	44,7	46,1	46,9	46,2	41,8
05:00	50,5	50,6	51,5	51,4	65,4	54,2	47,4
06:00	56	56,1	61,1	62,7	60	61	55,1
07:00	63	60,5	60,4	61,1	62,9	60	62,7
08:00	60,7	61,7	61,4	60,4	62,3	60,9	58,3
09:00	60,5	66,4	60,6	60,2	60,1	59,8	64,2
10:00	62,4	60,6	61,1	60,9	60,9	61,8	64,2
11:00	63	62,3	61,9	61,1	61,9	63,2	68,6
12:00	63	61,9	61,8	63	62,7	66,1	65,5
13:00	59,3	59,3	60,3	59,8	58,5	64	59,2
14:00	57,2	56,6	59,9	58,3	57,1	56,3	53,9
15:00	58,7	59,6	59,7	60,1	58,7	58,7	54,6
16:00	61,5	60,7	64,2	60,5	61	60,8	57,4
17:00	61,2	61,5	60,7	61,2	60,9	59,6	57,9
18:00	64,5	64,7	64,5	64,7	64,8	65,9	65,2
19:00	61,8	62	62,3	62,3	62	65,9	64,8

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_346 del 08/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21
20:00	62,8	61,1	61,4	61,5	61,5	61	60,3
21:00	58,1	58,6	58,7	58,2	59,8	58,7	58,3
22:00	50,5	51,6	50,4	56,1	51,9	58,2	49,9
23:00	44,6	48,3	43,4	44	43,3	46,9	47,1

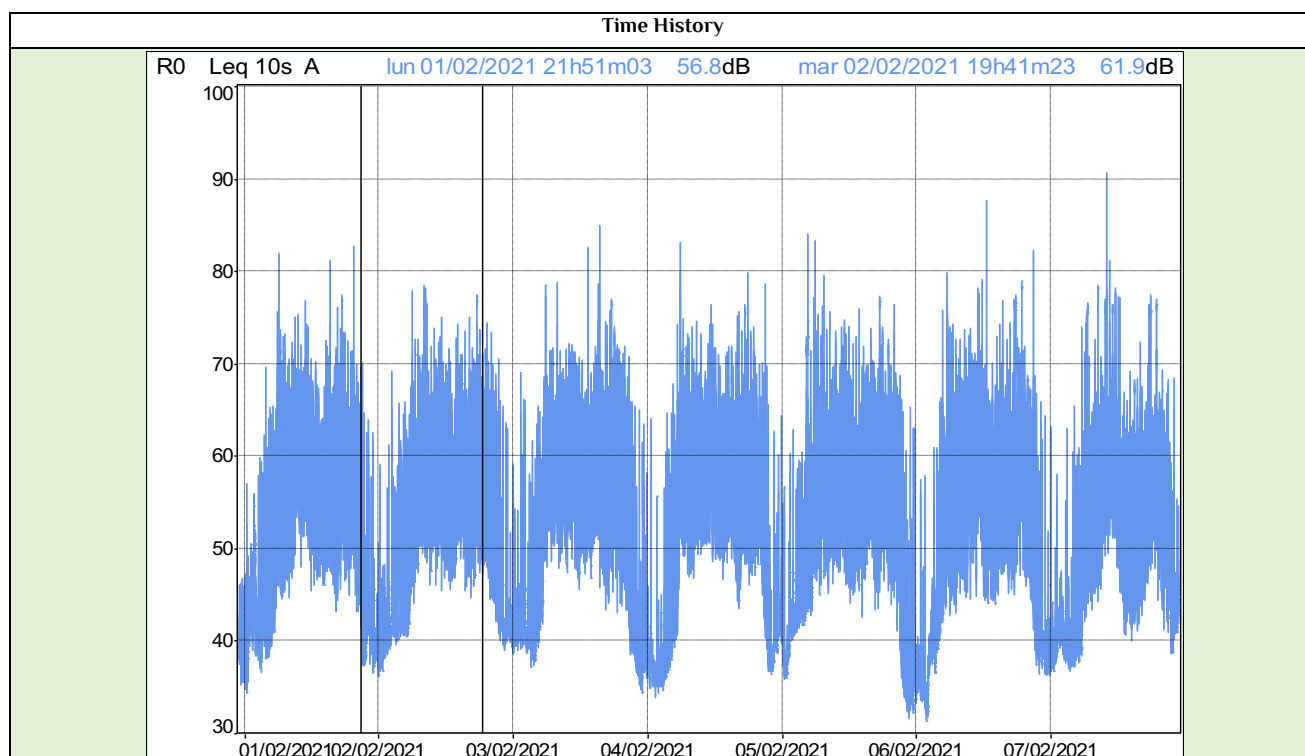
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_347 del 08/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento:	Angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico		
Identificativo del punto di campionamento:	R1		
Coordinate:	N 41°12'17.63"	E 16°35'48.49"	
Data e ora campionamento:	01/02/2021	00:00:00	
Durata:	in continuo		
Effettuato da:	Ing. Francesco Nava		
Piano di campionamento/monitoraggio:	DMRAR2020		
Metodo di campionamento:	DM 16/03/98		
Verbale di campionamento:	VDC 20200525 589		
Condizioni ambientali:	Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)		
Riferimenti legislativi:	DPCM 01/03/1991		
Fonometro:	01dB 12126		
Preamplificatore:	PRE22 2004102		
Microfono:	GRAD 40 CD matr. n. 367327		
Calibrazione:	Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)		

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	61,7	63,3	62,4	61,7	63	62,1	60,7	65,0
Lmin	dB(A)	37,2	40,3	38,5	37,3	41,8	39,1	35	
Lmax	dB(A)	98,6	92,7	89,3	90,4	88	95,7	93,5	
L99	dB(A)	43,4	45,2	45,4	45	48,4	45,8	40,5	
L95	dB(A)	47,5	50,2	50,6	49,8	52,3	49,8	44,4	
L90	dB(A)	50,3	52,5	53,1	52,3	54,4	52	47	
L50	dB(A)	58,4	59,3	59,5	59,1	60	59,2	57,3	
L10	dB(A)	63,4	64,6	64,5	63,9	65,6	64,2	62,4	
L5	dB(A)	64,9	66,4	66,5	65,6	68,2	66,2	64,1	
L1	dB(A)	69,1	70,8	71	70,6	71,9	70,1	68,3	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_347 del 08/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	50,6	53,3	53,1	52,3	#55,3	53	50,4	55,0
Lmin	dB(A)	34,7	35,4	33,1	31,7	32,9	30,1	32,2	
Lmax	dB(A)	74,2	82,2	80,5	80	85,7	90	76,5	
L99	dB(A)	36,2	37,1	35	33,3	35,1	32,1	34,5	
L95	dB(A)	37,5	38	36,4	34,7	37,3	33,4	35,6	
L90	dB(A)	38,2	38,6	37,3	35,7	39	34,2	36,3	
L50	dB(A)	41,7	43,4	45,4	42,2	50,7	38,9	40,3	
L10	dB(A)	50	55,5	55	53,9	57,4	53,7	52,4	
L5	dB(A)	54,6	59,1	58,2	58	60,3	58,2	55,1	
L1	dB(A)	63,9	64,9	64,3	64,3	65,5	64,8	62,6	

L_{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21
00:00	48,6	45,5	46,7	47,2	49,3	47,5	48,4
01:00	42,6	50,7	46,5	43,4	51,9	43,9	44,8
02:00	47,6	49	53,5	44,3	55,2	39,5	40,7
03:00	49,3	54	55,3	49,3	54,2	48,5	42,6
04:00	51,1	54	55,4	53,4	57,4	50,8	44,3
05:00	54,1	58	55,2	57,2	58,5	58,3	52,3
06:00	58,2	59,2	59,9	59,1	59,8	59,4	57,5
07:00	61,5	62,8	61,7	61	62	61,7	58,1
08:00	61,3	62,5	63,4	62,5	63,3	63,3	61,2
09:00	61	62,7	62,5	62,5	62,9	61,4	62,7
10:00	65,8	70,4	63,2	62	62,9	66,1	61,6
11:00	63,9	62,7	65,1	61,9	62,9	62,9	62
12:00	62,6	62,3	62,9	62,7	63,4	63,1	64,8
13:00	61,1	63,9	65,2	64	67,7	64,6	61,1
14:00	60	62,2	62,5	62,4	64,3	60,9	57,2
15:00	60,6	61,6	61,8	60,4	61,5	59,8	56,6
16:00	61,9	61	62,2	63,1	62,3	61,6	57,7
17:00	59,9	62,6	61	61,3	63,5	60,7	60,6
18:00	61,7	62,3	60,9	60,4	61,7	61	60
19:00	60,7	60,6	61,9	61,1	61	59,9	59,7

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_347 del 08/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21
20:00	62,3	60,8	61,2	60,8	60,8	60,8	61,8
21:00	59,2	58,4	58,8	59,8	61,1	60,3	59
22:00	53,9	54,2	54,1	55,2	55,1	56,6	55,5
23:00	46,7	49	45,5	50,2	50,1	51,6	53

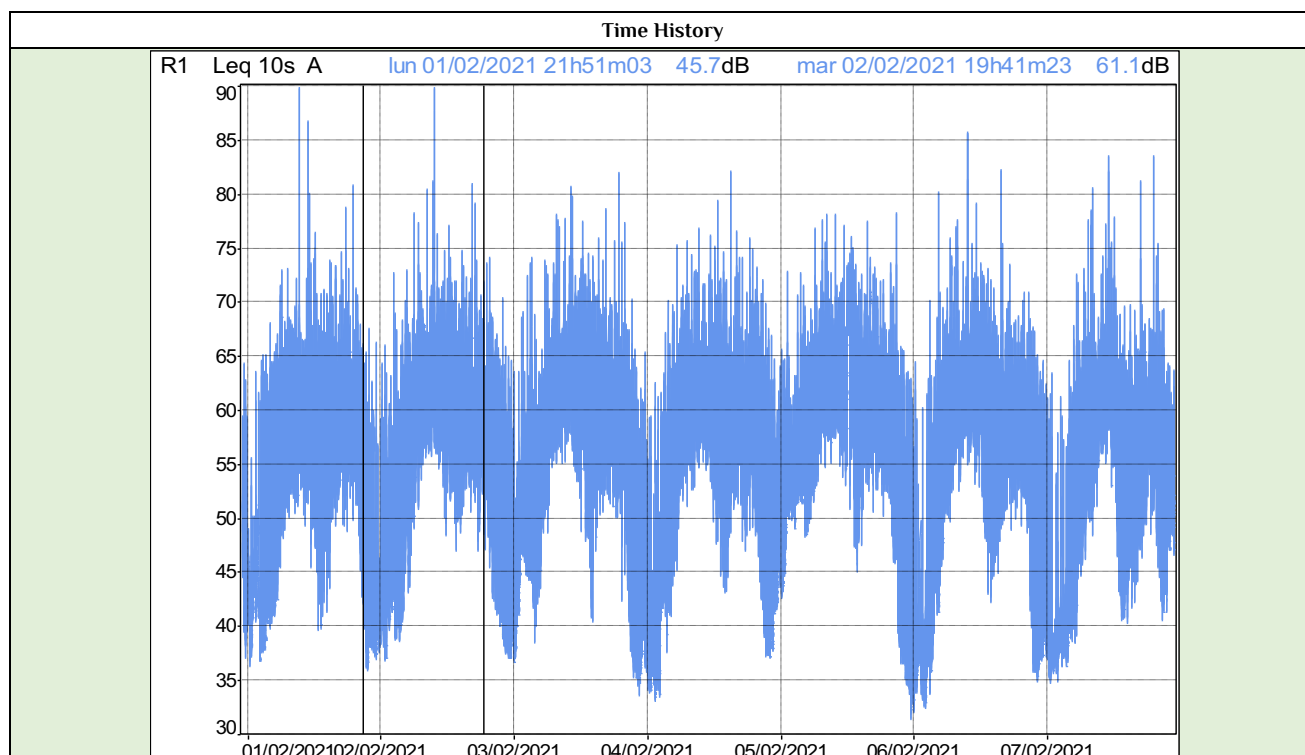
Evento mascherato:
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_348 del 08/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento: Via M. Dei Martiri, 74
 Identificativo del punto di campionamento: R2
 Coordinate: N 41°12'16.49" E 16°35'27.34"
 Data e ora campionamento: 01/02/2021 00:00:00
 Durata: in continuo
 Effettuato da: Ing. Francesco Nava
 Piano di campionamento/monitoraggio: DMRAR2020
 Metodo di campionamento: DM 16/03/98
 Verbale di campionamento: VDC 2020525 590
 Condizioni ambientali: Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)
 Riferimenti legislativi: DPCM 01/03/1991
 Fonometro: OldB 12127
 Preamplificatore: PRE22 2004082
 Microfono: GRAS 40CD matr. n. 366950
 Calibrazione: Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	#65,7	#71,3	#66	#66,1	#66,2	64,8	63,5	65,0
Lmin	dB(A)	42,9	42,1	44,4	42,3	43,2	44,7	34,7	
Lmax	dB(A)	98,1	110,1	91,8	99,1	89,1	88,6	89	
L99	dB(A)	50,3	50,2	50,5	49,6	50,2	49,3	43,3	
L95	dB(A)	54,5	54,3	54,4	53,9	54,6	53,2	48,3	
L90	dB(A)	56,9	56,7	57,1	56,8	57,2	55,7	51,4	
L50	dB(A)	63,6	63,3	63,7	63,6	63,8	62,8	61,2	
L10	dB(A)	67,8	67,9	68	68,2	69,1	67	65,8	
L5	dB(A)	69,3	69,6	69,6	69,9	70,8	68,6	67	
L1	dB(A)	73,5	75	74,7	74,5	74,7	73,2	71,6	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
 Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_348 del 08/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	54,9	#56,9	#56,5	54,2	#58	#55,3	54,7	55,0
L _{min}	dB(A)	29,1	29,2	29	28,8	31,4	29	27	
L _{max}	dB(A)	78,2	81,8	83,3	79,3	84,7	83,4	90,7	
L ₉₉	dB(A)	30,6	30,9	30,4	31,3	33,1	29,6	28,6	
L ₉₅	dB(A)	32,5	32,6	31,6	32,9	34,2	30,4	30,6	
L ₉₀	dB(A)	33,8	33,6	32,6	33,6	35	31,1	31,5	
L ₅₀	dB(A)	41,1	39,8	40,8	39,6	41,6	38,6	35,3	
L ₁₀	dB(A)	56,8	59	58,9	56,5	60,4	57,8	54,3	
L ₅	dB(A)	61,6	63,2	63,1	61	64	62,1	59,5	
L ₁	dB(A)	67,3	69	68,7	66,5	69,5	67,3	65,7	

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21
00:00	49,9	46,8	49,2	50	50,9	50	50,2
01:00	41,2	50,1	54,5	46,4	54,4	47,4	46,6
02:00	49,9	53,1	54,8	46,9	53,7	45	43,4
03:00	53	58,1	56,5	48	59,1	49,1	42,6
04:00	54,7	55,1	57,7	53,6	61,6	53,4	49,1
05:00	60,4	61,1	59,9	59,5	61,3	61	60,9
06:00	64,5	64,7	63,8	63,4	64	63,2	63,4
07:00	67,1	66,4	67	66,3	66	65,6	62,7
08:00	66,7	67	66,4	66,9	66,9	65,9	65,8
09:00	66	71,3	66,6	66,6	67	65,6	63,9
10:00	67	66,4	68,3	67,3	69,6	66	65,5
11:00	67,5	65,7	66,5	67,6	68,9	65,9	65,5
12:00	66	65,7	66,6	66,6	67,1	65,7	65,2
13:00	65,8	66,3	66,9	65,9	65,8	65,6	63
14:00	64,5	65,5	64,6	68,4	64	62,4	60,2
15:00	66,5	65,5	64,9	64,7	65,6	63,7	60,6
16:00	65,4	64,9	66,6	65,5	65,9	64,4	61,1
17:00	65,5	77,2	65,3	65,4	65,3	64,9	62,4
18:00	64,8	80,1	65,8	65,8	65,6	63,6	63
19:00	64,5	64,8	64,8	65,1	65,1	63,9	63,3

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_348 del 08/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 01/02/21	Giorno 2 02/02/21	Giorno 3 03/02/21	Giorno 4 04/02/21	Giorno 5 05/02/21	Giorno 6 06/02/21	Giorno 7 07/02/21
20:00	64,4	64	64,9	65	64,2	64,2	63,2
21:00	62,8	62,9	63,6	63	63,2	63,3	62,3
22:00	57,5	58,3	57,8	57,6	58,4	58,9	58,4
23:00	49,5	57,8	50,9	51,8	51,6	52	51,4

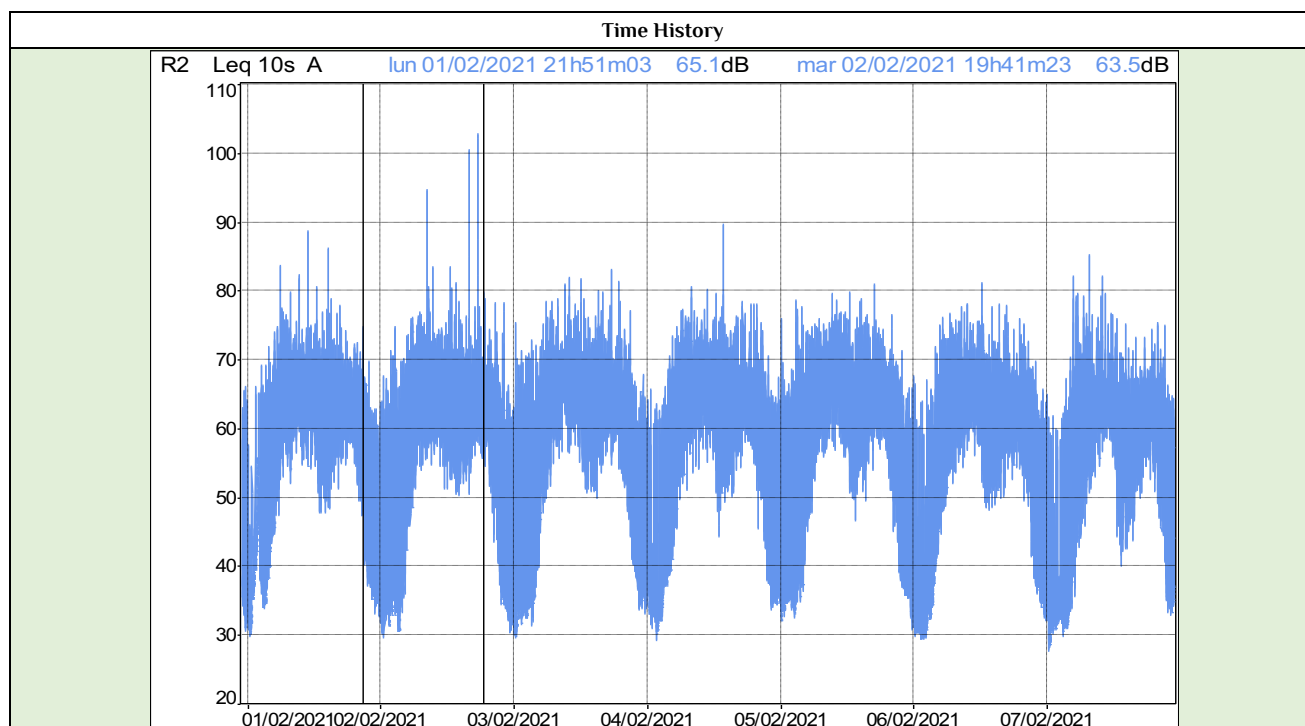
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_349 del 15/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento: Viale dei Crociati, 17
Identificativo del punto di campionamento: R0
Coordinate: 41°12'28.45"N 16°34'54.58"E
Data e ora campionamento: 08/02/2021 00:00:00
Durata: in continuo
Effettuato da: Ing. Francesco Nava
Piano di campionamento/monitoraggio: DMRAR2020
Metodo di campionamento: DM 16/03/98
Verbale di campionamento: VDC 20200525 588
Condizioni ambientali: Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)
Riferimenti legislativi: DPCM 01/03/1991
Fonometro: OldB cube 12128
Preamplificatore: PRE22 2004099
Microfono: GRAS 10CD matr. n. 331876
Calibrazione: Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	61,5	70	60,4	61,7	61,9	64,5	63,9	70,0
Lmin	dB(A)	39,9	37,3	38	41,4	36,7	39,1	53,1	
Lmax	dB(A)	90,7	101,3	82,9	88,3	91	86,4	86,7	
L99	dB(A)	42,3	40,9	40,9	44,9	44,6	42,2	54,9	
L95	dB(A)	46,9	44,6	44,8	48,5	46,9	48,9	55,9	
L90	dB(A)	49,5	46,5	46,9	50	48,7	52,8	56,6	
L50	dB(A)	56,4	54,9	54,9	56,1	56,7	59,2	60	
L10	dB(A)	63,8	63,4	63,2	64,5	64,9	68	65,8	
L5	dB(A)	66,2	66,2	65,6	66,8	67,2	70,5	68,1	
L1	dB(A)	71,9	72,5	71	71,9	71,9	75,3	75,3	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_349 del 15/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	45,5	47,6	48	47,9	49,8	54,3	58,4	-
Lmin	dB(A)	34,8	34,2	32,9	34,8	29	28,6	50,4	
Lmax	dB(A)	71,1	75,7	76,7	77,3	78,4	79,1	79,9	
L99	dB(A)	36,4	35,6	34	36,5	31,7	31	52	
L95	dB(A)	37,4	36,6	34,7	37,5	33,9	32,6	52,9	
L90	dB(A)	38,1	37,2	35,1	38,1	35,4	34,6	53,5	
L50	dB(A)	40,6	39,4	37,7	41,4	45,1	45,8	56,4	
L10	dB(A)	44,7	45	46,5	46,8	48,9	57,5	60,6	
L5	dB(A)	48,1	50,3	51,4	51,3	53,3	59,8	62,4	
L1	dB(A)	57	59,7	60,2	60,1	61,5	64,9	66,2	

L_{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21
00:00	44,7	45,9	42,1	40,9	47,1	40,2	58,2
01:00	40,8	42,6	40,1	44,2	48,2	43,7	57
02:00	41,6	41,4	49,1	41,1	46,3	44,8	59,3
03:00	44,3	42,5	40,4	45,2	48,5	49,9	57,7
04:00	44,5	50,9	45,5	47,1	51,7	51,8	56,2
05:00	49,5	50,5	50,8	51,3	53	53,4	58,4
06:00	57,7	57,7	57,7	62	55,5	59,4	61,7
07:00	61,2	61,8	60,1	59,9	59,5	61,2	63,9
08:00	60,7	81,5	60	60,4	61,5	62,5	63
09:00	60,1	61,2	60,6	60,6	62,2	63,9	64,5
10:00	61,1	60,6	61,1	61,7	62,1	66	65
11:00	61,6	61,8	61,1	63	64,8	65,7	66,2
12:00	63,5	62	61,9	62,9	64,4	67,9	66,7
13:00	59,9	59,8	59	59,2	59,5	64,1	62
14:00	58,4	55,8	56	56,6	58,8	60,9	60,2
15:00	59,2	57,7	56,5	59,5	60	60,1	60,5
16:00	60,5	60,3	59,5	61,6	61,5	62,7	60,9
17:00	63	63,1	60,5	63	61,6	63,7	61,9
18:00	65,9	63,9	63,8	64,5	65,4	67,2	66,1
19:00	62,2	61,6	61	63,4	62,3	67	66

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_349 del 15/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21
20:00	61,9	61,2	61	62,8	62,1	65,1	63,2
21:00	58,2	56,9	59,5	59,9	60	63,6	62,5
22:00	47,7	50,1	52,8	53	51,1	59,2	60,4
23:00	43,9	44,9	43,6	43,4	47,3	59	58,4

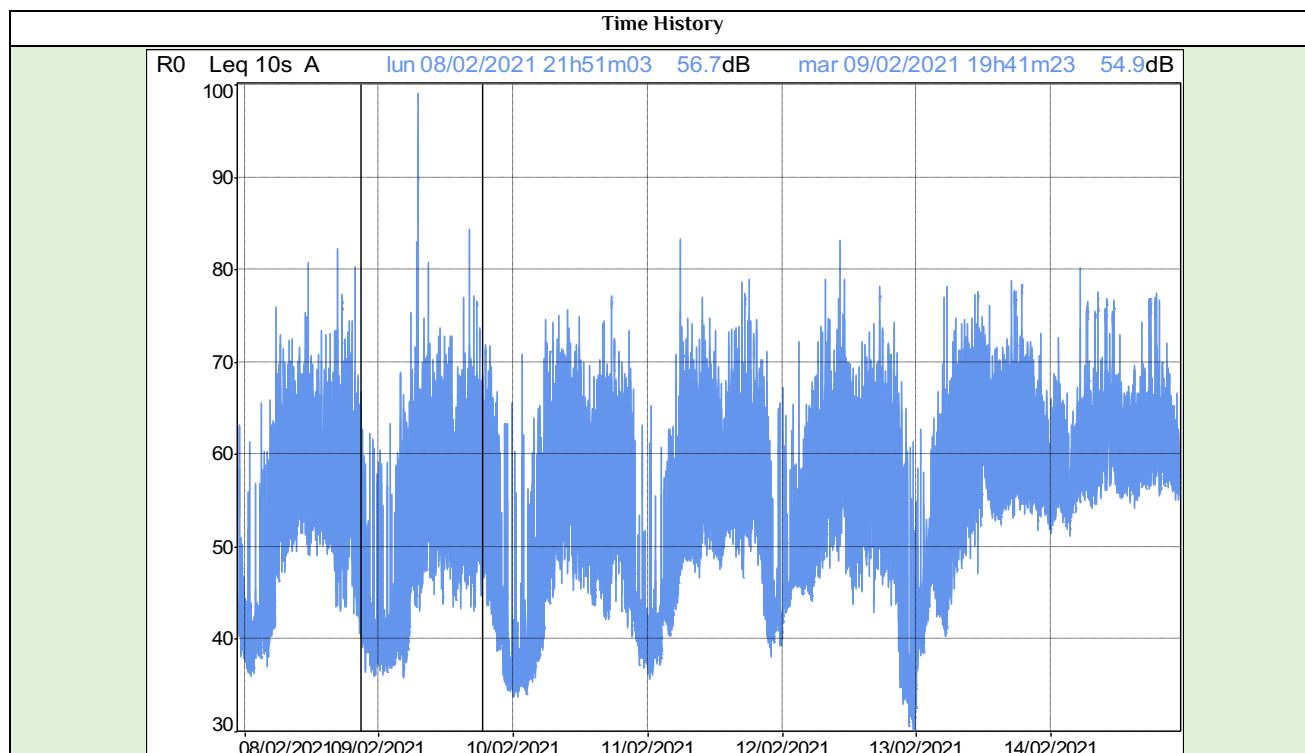
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_350 del 15/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento:	Angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico		
Identificativo del punto di campionamento:	R1		
Coordinate:	N 41°12'17.63"	E 16°35'48.49"	
Data e ora campionamento:	08/02/2021	00:00:00	
Durata:	in continuo		
Effettuato da:	Ing. Francesco Nava		
Piano di campionamento/monitoraggio:	DMRAR2020		
Metodo di campionamento:	DM 16/03/98		
Verbale di campionamento:	VDC 20200525 589		
Condizioni ambientali:	Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)		
Riferimenti legislativi:	DPCM 01/03/1991		
Fonometro:	01dB 12126		
Preamplificatore:	PRE22 2004102		
Microfono:	GRAD 40 CD matr. n. 367327		
Calibrazione:	Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)		

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	61,1	62,1	63,1	62,6	62,4	#65,8	64,6	65,0
Lmin	dB(A)	38,8	39,2	36,4	38,7	34,2	40,1	53,6	
Lmax	dB(A)	94,4	88,5	94,3	90,8	91,6	92,5	93,2	
L99	dB(A)	44,3	43,8	44,8	49,6	46,1	48	55,8	
L95	dB(A)	49,5	47,9	49,7	52,9	50,6	53,7	57,1	
L90	dB(A)	51,7	50,9	52,3	54,5	53	55,7	58	
L50	dB(A)	58,5	58,7	58,9	60,1	59,7	63,7	62,1	
L10	dB(A)	63,4	63,6	64	64,9	64,6	68,8	66,5	
L5	dB(A)	65,1	65,3	65,9	66,5	66,8	70,1	68	
L1	dB(A)	69,4	70,5	69,9	70,7	71	73,2	71,1	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_350 del 15/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	49,9	52,6	53,8	52,6	54,2	#57,9	#61,9	55,0
Lmin	dB(A)	32,5	30,6	28,5	33,3	29,3	29,8	51,9	
Lmax	dB(A)	73,3	86	83,7	79,2	85,8	75,8	86	
L99	dB(A)	34	32,4	30,3	35,2	32,1	31,8	54,1	
L95	dB(A)	35,1	33,5	32,3	36,5	34,2	33,5	55,5	
L90	dB(A)	35,8	34,1	33,1	37,7	36,8	35,1	56,2	
L50	dB(A)	39,4	38,6	40,7	41,9	48,4	43,9	59,4	
L10	dB(A)	48,4	53,2	53,9	54,4	56	62,3	64,7	
L5	dB(A)	54,6	57,4	58,9	58,3	59,2	64,8	66,4	
L1	dB(A)	63,1	64,6	66,5	64,8	64,8	68,9	69,9	

L_{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21
00:00	48,2	43,8	46,9	46,5	49	44,9	62,2
01:00	40,2	46,3	43,6	41,7	50,9	49,3	61,9
02:00	43,1	49,7	47,8	43,2	53	46,8	63,2
03:00	46,2	52,4	54,3	49,9	56,1	50,2	62,6
04:00	50,1	51,2	53,6	52,6	54	52,2	59,1
05:00	53,3	58,5	56,4	57,3	58,1	58,5	61,8
06:00	56,5	58,4	58,8	60,1	59,4	61,4	63,6
07:00	61	61,2	70,5	62	62,2	64	64,7
08:00	63,3	68,2	61,5	63,4	62,3	66	63,8
09:00	61,3	62,5	61,1	63,3	64	65,6	63,9
10:00	60,4	61,8	63,8	62,3	64,4	67,8	70,2
11:00	60,7	61,3	60,9	63,4	62,9	63,7	65
12:00	61,4	62,6	63,3	63,3	64,1	66,3	64,9
13:00	61	62,6	63,6	64,2	65,9	70	64,3
14:00	60,2	60,4	60,1	62,7	63	65,2	62,8
15:00	61	60,5	62,4	61,7	61,3	64,3	61,8
16:00	61,2	60,4	60,5	60,9	60,3	65,4	61,9
17:00	61,1	60,9	60,5	60,9	60,5	65,3	63,3
18:00	60	61,5	61	60,8	60,4	64,9	63,3
19:00	61,8	59,7	60,6	61,4	60,9	64,6	64,3

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_350 del 15/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21
20:00	61,8	60,5	61,6	64,7	61,5	66,4	63,3
21:00	62,4	58,9	59,9	63	59,1	66,1	63,7
22:00	54,1	53,4	58,4	56,6	54,8	62,7	62,3
23:00	48,4	46,1	51,3	49,7	49,5	62,7	60,7

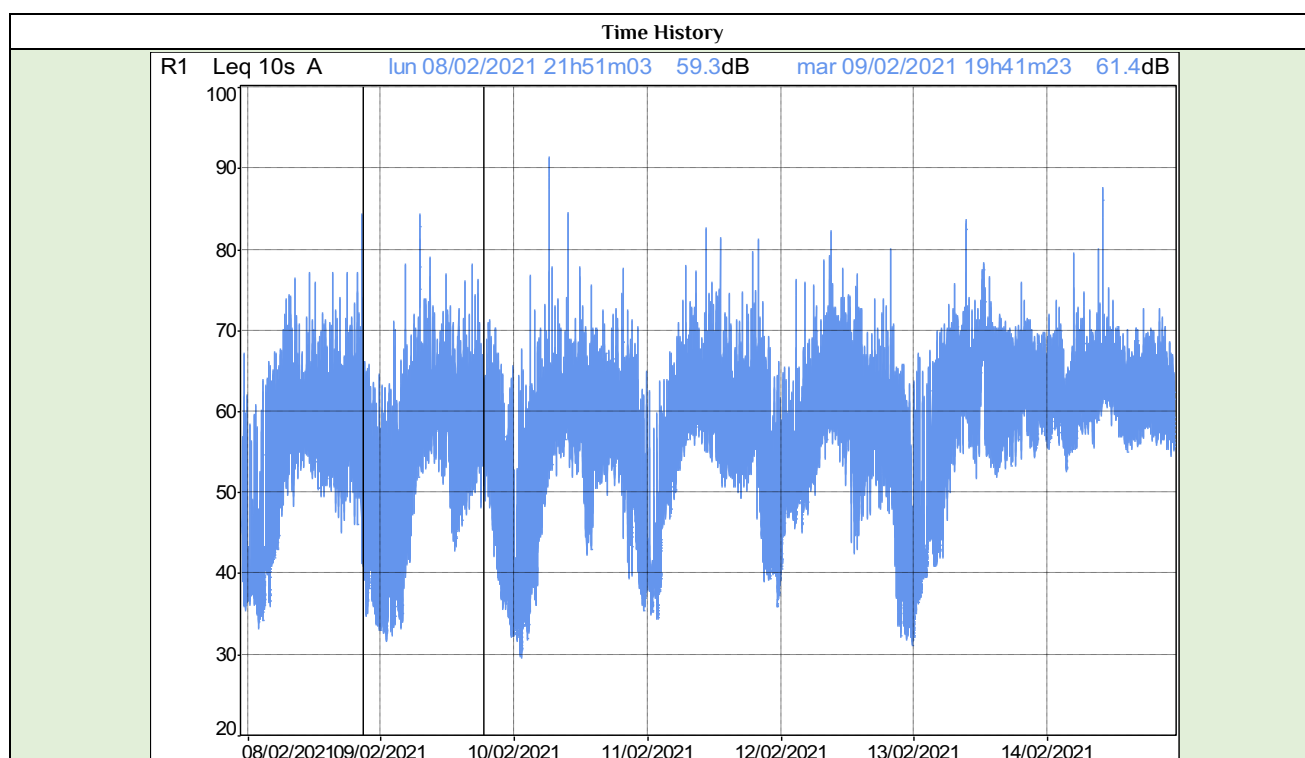

Evento mascherato:

IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico



RDP 2021_351 del 15/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento: Via M. Dei Martiri, 74
Identificativo del punto di campionamento: R2
Coordinate: N 41°12'16.49" E 16°35'27.34"
Data e ora campionamento: 08/02/2021 00:00:00
Durata: in continuo
Effettuato da: Ing. Francesco Nava
Piano di campionamento/monitoraggio: DMRAR2020
Metodo di campionamento: DM 16/03/98
Verbale di campionamento: VDC 2020525 590
Condizioni ambientali: Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)
Riferimenti legislativi: DPCM 01/03/1991
Fonometro: 01dB 12127
Preamplificatore: PRE22 2004082
Microfono: GRAS 40CD matr. n. 366950
Calibrazione: Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	#65,7	#65,5	#65,4	#65,9	#67,0	#68,7	#66,6	65,0
Lmin	dB(A)	41,2	41,3	42,6	45,6	41,5	45,4	48,7	
Lmax	dB(A)	96,3	90,8	94,5	90,6	100,8	93,9	102,3	
L99	dB(A)	49,3	49,1	50,0	51,6	49,7	52,0	50,9	
L95	dB(A)	54,2	53,5	54,1	55,4	54,8	56,2	52,9	
L90	dB(A)	56,5	56,1	56,5	57,7	57,6	58,9	54,3	
L50	dB(A)	63,0	63,0	62,9	63,7	63,9	66,3	62,4	
L10	dB(A)	67,3	67,5	67,2	68,0	68,2	70,7	67,0	
L5	dB(A)	69,3	69,6	69,0	69,6	69,9	71,8	68,1	
L1	dB(A)	75,1	74,7	74,0	74,4	75,1	75,1	72,0	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_351 del 15/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	53,9	#55,8	#56,8	#55,1	#57,9	#58,3	#56,3	55,0
L _{min}	dB(A)	28,3	29,0	29,1	27,5	29,2	27,7	42,0	
L _{max}	dB(A)	78,8	83,7	82,9	76,0	82,1	79,9	84,6	
L ₉₉	dB(A)	30,3	30,6	31,0	30,2	31,2	30,5	44,2	
L ₉₅	dB(A)	31,7	32,0	32,4	32,0	33,7	32,6	46,1	
L ₉₀	dB(A)	32,6	33,1	33,3	33,0	35,0	35,8	47,0	
L ₅₀	dB(A)	38,2	39,4	40,7	39,1	43,2	48,9	50,8	
L ₁₀	dB(A)	55,1	57,6	59,0	57,8	61,0	61,2	56,5	
L ₅	dB(A)	60,2	62,0	63,0	62,3	64,6	65,3	61,1	
L ₁	dB(A)	66,4	67,4	68,5	67,8	69,8	70,1	67,9	

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21
00:00	47,4	49,6	50,8	48,6	55,4	51,0	55,2
01:00	41,6	47,6	55,2	44,7	53,9	53,9	52,6
02:00	45,6	52,1	56,4	46,9	56,3	49,9	53,4
03:00	49,7	56,2	55,6	50,0	59,1	54,2	52,5
04:00	52,9	55,4	57,0	55,4	59,6	57,4	52,4
05:00	59,9	60,5	60,3	59,5	60,8	62,5	59,9
06:00	63,1	64,0	63,8	63,7	65,3	65,5	67,7
07:00	66,2	65,6	67,9	66,6	67,2	67,5	63,9
08:00	66,5	67,4	66,4	66,6	67,3	69,6	64,2
09:00	68,3	66,3	66,1	66,5	67,3	69,0	65,1
10:00	65,2	67,3	67,6	66,0	66,6	68,9	66,7
11:00	65,4	66,7	66,1	65,6	67,2	67,6	66,8
12:00	68,2	66,4	65,8	66,5	66,7	69,2	65,6
13:00	66,1	65,1	65,2	66,0	66,7	68,5	64,1
14:00	64,5	63,8	63,9	65,5	65,3	66,6	61,2
15:00	65,4	64,4	64,5	65,7	65,6	66,7	63,0
16:00	65,8	65,1	64,4	65,3	65,6	67,7	74,5
17:00	64,7	65,4	64,8	65,0	72,6	74,2	63,6
18:00	65,0	66,4	64,3	65,0	65,0	67,2	64,3
19:00	64,7	64,1	65,3	66,3	64,9	67,0	64,5
20:00	64,5	65,0	63,9	66,8	65,6	67,8	63,6

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.
Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.


** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico



RDP 2021_351 del 15/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 08/02/21	Giorno 2 09/02/21	Giorno 3 10/02/21	Giorno 4 11/02/21	Giorno 5 12/02/21	Giorno 6 13/02/21	Giorno 7 14/02/21
21:00	63,0	62,5	63,2	65,6	64,1	66,4	63,7
22:00	56,5	57,1	59,3	59,7	59,0	62,0	60,3
23:00	51,2	55,0	50,8	52,2	53,5	58,5	54,4

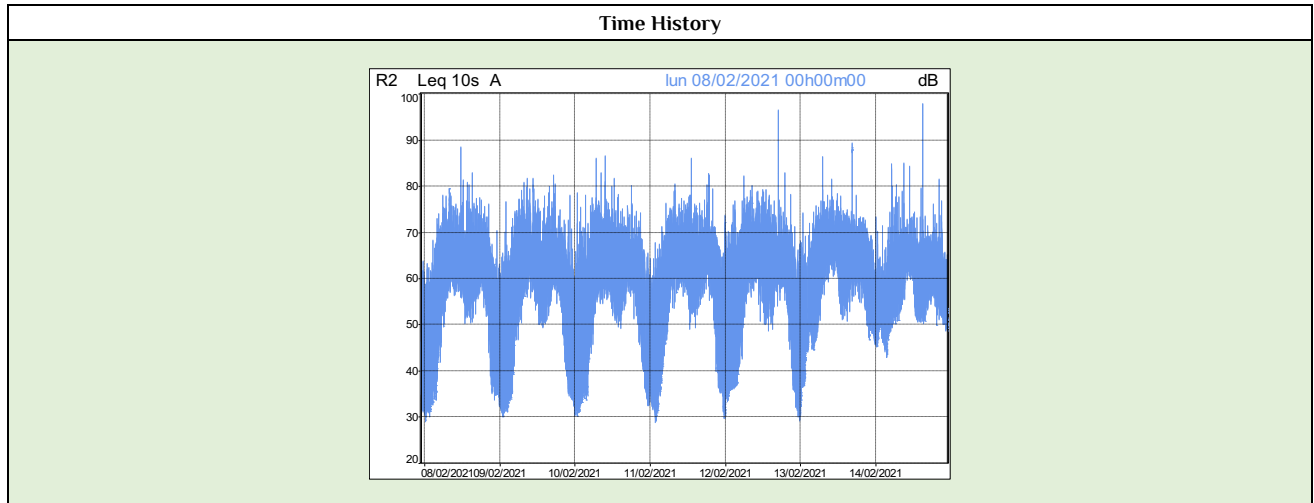

IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_418 del 22/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento: Viale dei Crociati, 17
Identificativo del punto di campionamento: R0
Coordinate: 41°12'28.45"N 16°34'54.58"E
Data e ora campionamento: 15/02/2021 00:00:00
Durata: in continuo
Effettuato da: Ing. Francesco Nava
Piano di campionamento/monitoraggio: DMRAR2020
Metodo di campionamento: DM 16/03/98
Verbale di campionamento: VDC 20200525 588
Condizioni ambientali: Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)
Riferimenti legislativi: DPCM 01/03/1991
Fonometro: OldB cube 12128
Preamplificatore: PRE22 2004099
Microfono: GRAS 10CD matr. n. 331876
Calibrazione: Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	61,6	61,9	62	61,4	62,4	63,6	64,5	70,0
Lmin	dB(A)	46,4	41,4	39,7	39,6	39,6	36,6	37,1	
Lmax	dB(A)	86	95,2	98,6	86,3	89	100,7	90,1	
L99	dB(A)	49,7	44,2	43,8	42,6	44,9	43	40,5	
L95	dB(A)	51,7	46	47,5	46,8	49,1	46,6	43,9	
L90	dB(A)	52,9	47,6	49,4	48,4	50,9	48,7	46,2	
L50	dB(A)	57,9	55,9	56,5	56	57,5	56,8	56,3	
L10	dB(A)	64,6	64,3	64,4	64,4	64,9	65	65,1	
L5	dB(A)	66,7	66,7	66,8	66,7	67,5	67,5	68	
L1	dB(A)	70,9	72,6	71,8	71,8	73,8	75,1	77,6	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_418 del 22/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	57,7	49	47,5	47,1	48,5	49	46,1	-
Lmin	dB(A)	43,7	36	34,4	33,3	33,9	33	34,7	
Lmax	dB(A)	77,3	76	74,4	73,1	79,6	74,5	76,6	
L99	dB(A)	45	37	35,9	34,4	34,8	34,8	36	
L95	dB(A)	46,1	38	37,4	35,2	35,8	36,3	36,8	
L90	dB(A)	47,1	39,4	38	35,8	36,5	36,8	37,1	
L50	dB(A)	57,1	45	40,2	38,6	42	38,8	39	
L10	dB(A)	59,8	47,3	45,9	44,8	48,4	48,1	43,8	
L5	dB(A)	61,2	51,3	50,3	49,4	52,6	53,7	48,1	
L1	dB(A)	64,7	60,5	59,9	59,7	60,2	61,6	57,7	

L_{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21
00:00	59,2	47	40,5	44,1	44,4	49,3	44,5
01:00	58,5	45,8	40,3	39,7	43,2	42,6	40,7
02:00	58	45,7	45,4	40,7	47,2	41	39,7
03:00	58,5	46,1	42,1	41,5	48,1	45,3	40,9
04:00	58,4	49	46,3	41,6	50	45,7	42,3
05:00	59,1	53,2	52,1	50,5	51,5	51,7	50,9
06:00	60	57,1	58,9	58,2	58,5	61,4	67
07:00	63,2	60,3	59,8	62,1	61,4	60,7	63,9
08:00	61,3	60,1	61,1	60,7	60,5	61	59,5
09:00	60,8	60,8	62,3	60,6	60	63,8	65
10:00	62,5	61,7	61,3	62,4	61,6	64,3	65,9
11:00	63,6	65,8	62,4	63	63,8	64,1	68,6
12:00	62,7	61,9	62,6	61,9	61,9	65,9	69,5
13:00	60,4	60,5	60,9	58,8	64,5	59,9	58,4
14:00	57,9	58,5	58,8	57,8	65,8	68,2	55,5
15:00	59,7	57,3	59,3	59,9	61,2	58,2	57
16:00	60,6	60,5	62,5	60	61	60,7	59,6
17:00	61,2	61,3	65,8	60,6	63,1	59,3	59,2
18:00	64,4	64,9	64,3	65,7	64,8	66,3	66,1
19:00	61,7	65,9	62,7	62,6	62,4	65,4	66,2

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_418 del 22/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21
20:00	61,4	61,9	62,1	61,6	62,3	64,3	60,7
21:00	59	60,1	59,7	59,2	58,9	59,6	59,7
22:00	54,8	51,3	50,9	52,4	51,2	53	48,7
23:00	48,3	45,8	46,6	44,8	43,3	49,9	46,7

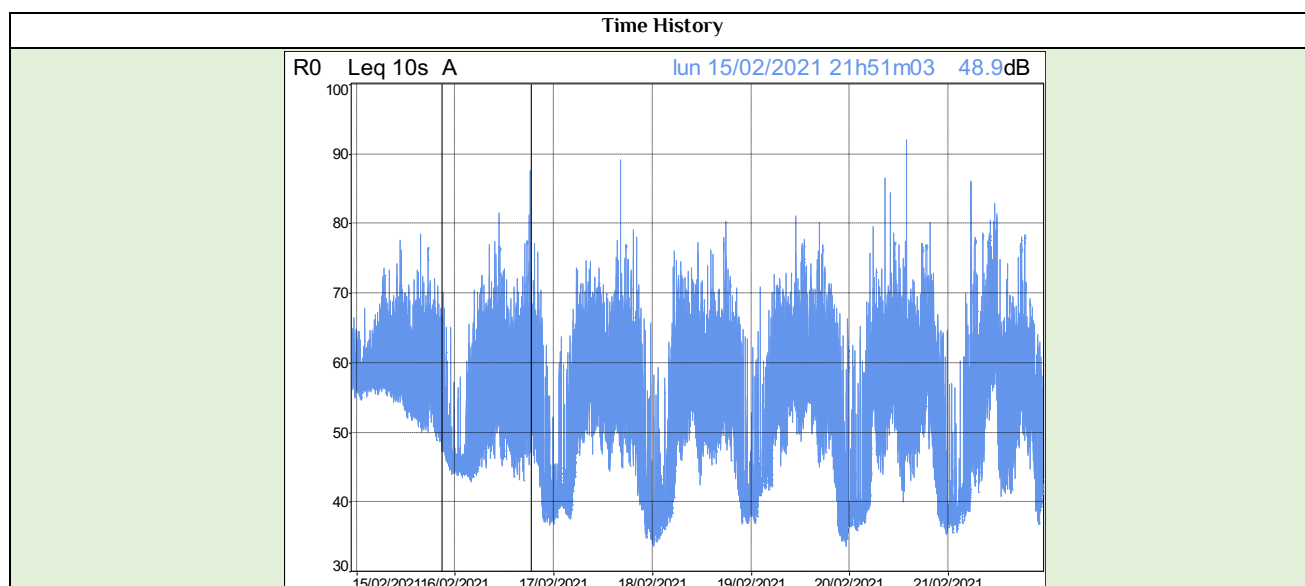
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura k=2 e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

*** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.*

+ guasto tecnico

RDP 2021_419 del 22/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento:	Angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico		
Identificativo del punto di campionamento:	R1		
Coordinate:	N 41°12'17.63"	E 16°35'48.49"	
Data e ora campionamento:	15/02/2021	00:00:00	
Durata:	in continuo		
Effettuato da:	Ing. Francesco Nava		
Piano di campionamento/monitoraggio:	DMRAR2020		
Metodo di campionamento:	DM 16/03/98		
Verbale di campionamento:	VDC 20200525 589		
Condizioni ambientali:	Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)		
Riferimenti legislativi:	DPCM 01/03/1991		
Fonometro:	01dB 12126		
Preamplificatore:	PRE22 2004102		
Microfono:	GRAD 40 CD matr. n. 367327		
Calibrazione:	Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)		

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	63,7	62,2	63,1	63,5	63	62,4	62,1	65,0
Lmin	dB(A)	46,1	40,3	37,5	38,2	39,5	41,8	34,6	
Lmax	dB(A)	88,4	93	92,4	96,5	87,1	89,7	95,8	
L99	dB(A)	49,4	46,3	47,4	48,1	48,2	48,3	42,6	
L95	dB(A)	54	49,9	52,1	52,5	53,2	52,2	47	
L90	dB(A)	55,7	52,2	54,3	54,6	55,3	54,2	49,8	
L50	dB(A)	60,8	59,3	60,4	60,5	60,5	59,7	58,6	
L10	dB(A)	66,1	64,4	65,3	65,4	65,3	64,3	63,3	
L5	dB(A)	68,2	66,2	67,3	67,2	67	66,2	65,1	
L1	dB(A)	73,2	70,9	71,4	72,3	71,8	70,8	69,9	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_419 del 22/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	#60,2	52,7	51,8	52,6	#55,2	52,6	50,9	55,0
Lmin	dB(A)	42,9	35,5	32,9	31	30,8	30,6	27,3	
Lmax	dB(A)	77,9	83,5	74,1	79	81,7	79,6	81,5	
L99	dB(A)	45	36,8	34,6	32,7	32,6	32,3	28,7	
L95	dB(A)	46,9	38,6	35,4	34,1	34,4	34,1	30,2	
L90	dB(A)	48,1	40,1	35,9	34,9	35,9	35,3	30,9	
L50	dB(A)	57,6	45,1	39,3	41,9	51,3	42,8	34,7	
L10	dB(A)	63,5	52,3	52,4	53,9	57,9	54,7	52,3	
L5	dB(A)	65,5	57,4	57,4	58,2	60,4	58,9	55,9	
L1	dB(A)	69,2	65,1	65	65,2	65,6	64,5	63,5	

L_{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21
00:00	61,1	48,6	46,7	48,8	48,4	48,2	51,9
01:00	60,2	45,7	44,1	45,4	52,3	47,7	43,7
02:00	60,2	47,2	45,2	47	55,3	47,9	37,4
03:00	61,2	48,8	46,7	49,4	54,9	48,1	41,8
04:00	62,4	52,8	53,6	53	58,6	51,2	43,2
05:00	61,6	57,3	55,6	56,4	57,5	55,8	50,7
06:00	62,7	59,9	61,2	62,1	61,6	59,8	56,4
07:00	63,8	62,6	62,4	62,3	62,9	61,6	59,1
08:00	64,4	62,5	64,6	63,5	64,6	62,6	60,4
09:00	63,3	61,9	63,2	63,4	63,6	61,7	66,7
10:00	63,6	62,6	64,7	64,9	63,4	62,3	64,4
11:00	63,2	62,5	64,7	63,5	63,8	63,1	62,8
12:00	63	64	63,5	63,8	62,8	63,7	64,4
13:00	65,7	64	65,5	65,9	66	66,7	62,6
14:00	65,2	61,9	62,6	63,1	63,4	62,6	57,8
15:00	68,3	64,3	62,2	61,9	62,5	60,3	59,4
16:00	62,2	60,5	62,3	62,2	61,7	61,2	59,4
17:00	61,2	60,4	62,2	67,6	62,7	61,1	60,3
18:00	61,3	62,2	62,7	61,9	62	61,8	64,5
19:00	61,7	61,1	62,1	61,3	60,8	61,9	60,2

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2).

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_419 del 22/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21
20:00	60,8	60,6	60,4	60,8	61,4	61,3	61,1
21:00	60	60,8	62,4	60,5	60,5	61,2	60,4
22:00	55,8	56	55,4	56,3	55,8	57,5	55,9
23:00	51,9	49,7	50,2	51,3	49,1	50,4	54

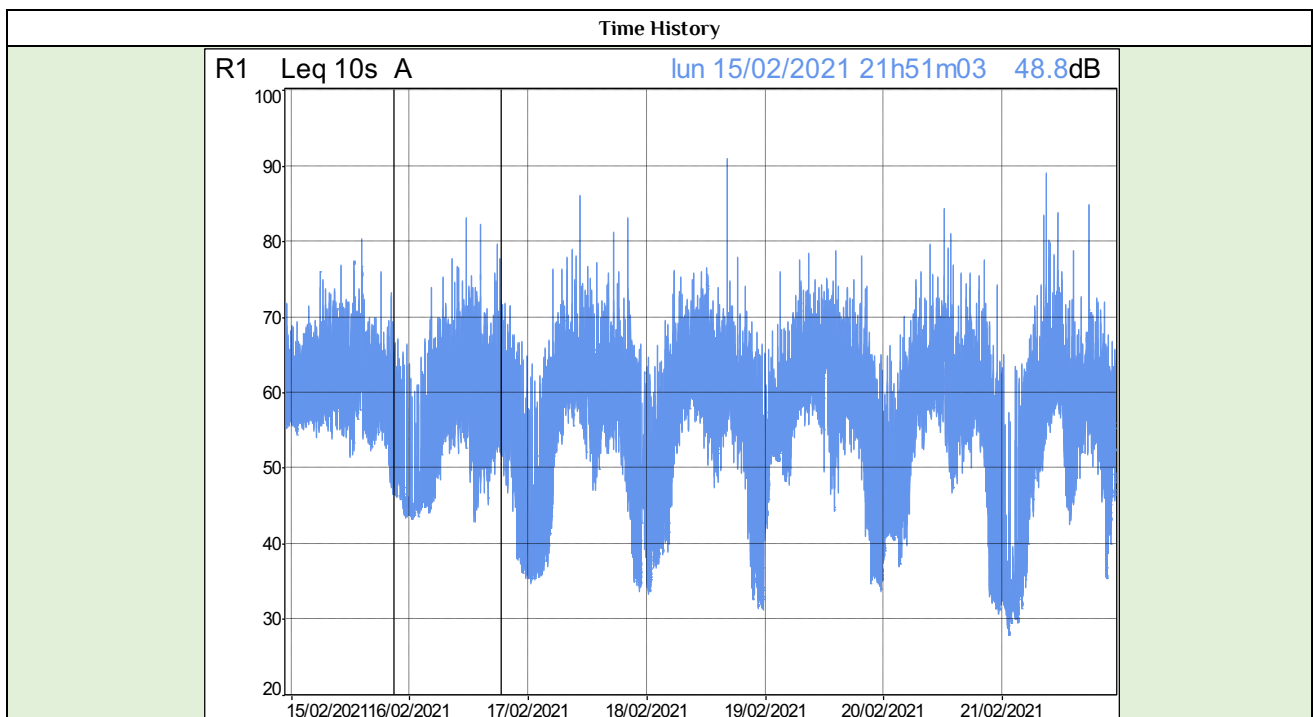
Evento mascherato:
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_420 del 22/02/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento: Via M. Dei Martiri, 74
Identificativo del punto di campionamento: R2
Coordinate: N 41°12'16.49" E 16°35'27.34"
Data e ora campionamento: 15/02/2021 00:00:00
Durata: in continuo
Effettuato da: Ing. Francesco Nava
Piano di campionamento/monitoraggio: DMRAR2020
Metodo di campionamento: DM 16/03/98
Verbale di campionamento: VDC 2020525 590
Condizioni ambientali: Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)
Riferimenti legislativi: DPCM 01/03/1991
Fonometro: 01dB 12127
Preamplificatore: PRE22 2004082
Microfono: GRAS 40CD matr. n. 366950
Calibrazione: Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	#66	#65,4	#66,8	#68,1	#67	#65,6	#67,6	65,0
Lmin	dB(A)	44,9	43,4	10,6	43,4	46,2	44,7	38,3	
Lmax	dB(A)	94,7	89,1	102,1	100	97	96,7	106,5	
L99	dB(A)	51,9	50,3	48,1	50,8	51,5	50,3	45,3	
L95	dB(A)	54,8	54,2	54,5	55,1	55,8	54,6	50,1	
L90	dB(A)	57	56,6	57,3	57,6	58,1	57	53	
L50	dB(A)	63,6	63,3	63,5	63,9	63,8	63,2	62,1	
L10	dB(A)	68	67,6	68,3	69,2	68,8	67,4	66,4	
L5	dB(A)	69,7	69,2	70,7	72	71,4	69,1	67,9	
L1	dB(A)	74,7	74,1	76,9	78,1	77,3	74	73,6	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto.

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_420 del 22/02/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	#56,2	#55,1	#55,6	#55,9	#58,5	#56,9	54,6	55,0
Lmin	dB(A)	38,6	34,3	30,6	28,6	28,9	27,8	23,8	
Lmax	dB(A)	81,1	78,4	78,7	87,8	92,5	92,4	91,1	
L99	dB(A)	40,8	35,5	32	29,7	31,4	31	25	
L95	dB(A)	42,8	37,5	33,2	30,8	34,7	32,6	26,7	
L90	dB(A)	44,6	38,7	34	31,8	35,6	33,4	27,7	
L50	dB(A)	51,6	41,6	40,2	39,2	43	39,7	36,1	
L10	dB(A)	57,5	57,4	58,4	58,2	60,4	59,3	54,7	
L5	dB(A)	61,7	62,3	62,5	62,3	64,3	63,1	60	
L1	dB(A)	67,5	67,6	67,7	67,5	69,8	67,9	65,6	

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21
00:00	54,5	47,2	50,3	50,4	50,8	52,3	51,5
01:00	53	46	47,2	50,2	54,7	47,2	45,4
02:00	51,8	51,6	51,9	47,6	59,7	50,7	43,9
03:00	54,1	51,6	55,2	51	59,5	52,6	43,4
04:00	55	55,6	54,6	53,3	60,3	59,2	48,5
05:00	61,1	60,1	60,8	60,4	61,4	61,1	61
06:00	64,2	65,4	65,5	64,3	65,9	64,4	68,8
07:00	67,3	66,2	66,9	67,6	68,3	65,6	62,6
08:00	66,6	67,2	68,4	68,4	68,1	66	64,5
09:00	66,2	66,3	68	68,5	67,9	65,6	67,6
10:00	67,2	66,7	67,1	67,8	68,4	66,3	65,6
11:00	66,5	66	68	68,1	68,9	66,5	66,3
12:00	66,5	65,4	67,4	68,1	67,3	66,1	66,2
13:00	66	64,6	66,5	67,7	66,6	65	64,5
14:00	65	63,8	68	67,2	67,5	67,4	62,4
15:00	67,2	64,2	67,3	67,7	67,1	64,1	63,6
16:00	67,2	64,7	69,4	67,6	66,8	65,6	63,2
17:00	65,1	65,2	66,1	73,7	67,7	65,3	64,5
18:00	65,5	64,7	64,8	68,7	65,2	65	76,4
19:00	64,7	65,4	64,3	65,2	64,9	64,7	64,4

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_420 del 22/02/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 15/02/21	Giorno 2 16/02/21	Giorno 3 17/02/21	Giorno 4 18/02/21	Giorno 5 19/02/21	Giorno 6 20/02/21	Giorno 7 21/02/21
20:00	65,4	64,4	63,9	64,4	64,6	65,9	63
21:00	63,2	64,4	62,9	63	64,2	63,9	63,6
22:00	58,1	58,7	57,5	61	58,6	60,1	57,5
23:00	53,3	50,8	53,4	52,9	52,4	53,6	53,3

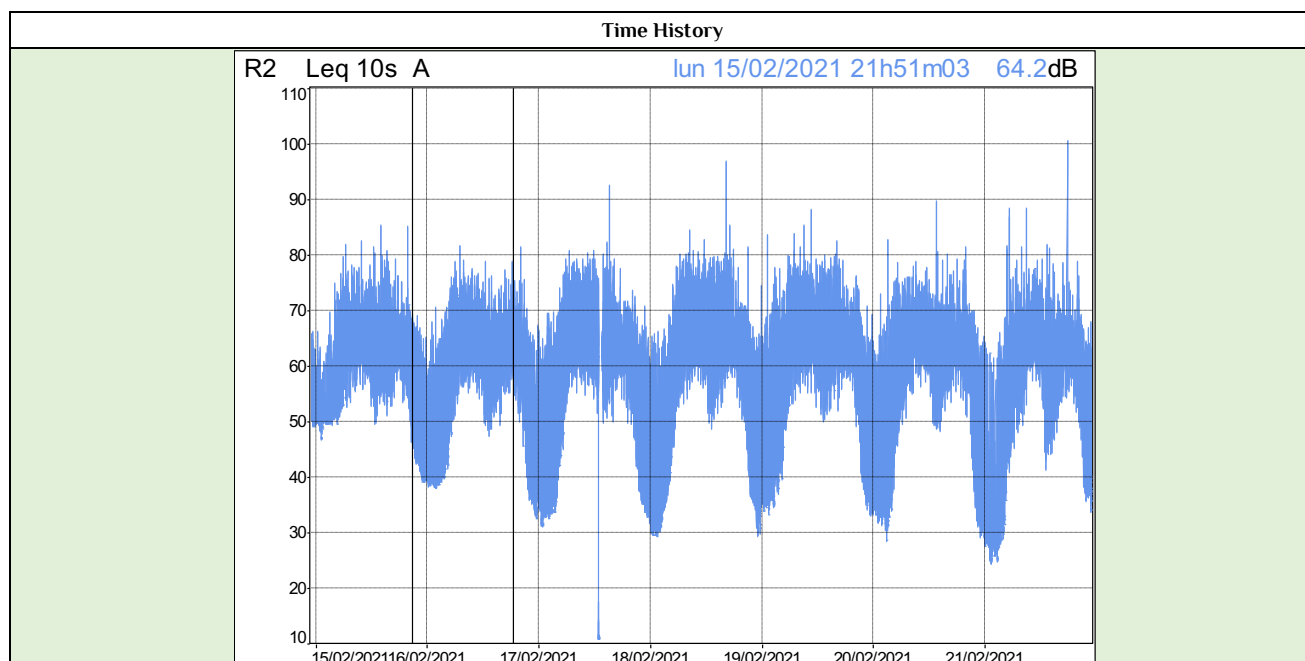
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_422 del 01/03/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento: Viale dei Crociati, 17
Identificativo del punto di campionamento: R0
Coordinate: 41°12'28.45"N 16°34'54.58"E
Data e ora campionamento: 22/02/2021 00:00:00
Durata: in continuo
Effettuato da: Ing. Francesco Nava
Piano di campionamento/monitoraggio: DMRAR2020
Metodo di campionamento: DM 16/03/98
Verbale di campionamento: VDC 20200525 588
Condizioni ambientali: Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)
Riferimenti legislativi: DPCM 01/03/1991
Fonometro: OldB cube 12128
Preamplificatore: PRE22 2004099
Microfono: GRAS 10CD matr. n. 331876
Calibrazione: Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	62,6	61,5	61,4	61,6	61,2	61,5	64	70,0
Lmin	dB(A)	39,6	39,7	41	40,8	38,9	34,5	41,7	
Lmax	dB(A)	91,3	90,6	89,9	89	86,2	87,9	96,3	
L99	dB(A)	43,4	43,7	45,6	45,1	43,3	40,7	45,6	
L95	dB(A)	46,5	47,3	48,1	47,6	46,4	44,2	47,5	
L90	dB(A)	48,4	48,9	49,7	49,2	48,2	46,3	48,8	
L50	dB(A)	56,2	56	56,5	56,1	55,8	55,6	56,1	
L10	dB(A)	64,4	64	64,1	64,4	63,9	64,1	64,2	
L5	dB(A)	67	66,4	66,6	66,8	66,2	66,6	67,2	
L1	dB(A)	74	71,9	71,7	71,9	71,6	72,9	77,2	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_422 del 01/03/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	49	49,1	48,7	47,8	49,8	48,9	48,9	-
Lmin	dB(A)	36,7	34,7	37,3	36,5	29,3	29,4	38,6	
Lmax	dB(A)	77,3	77,6	77,4	76	75,5	80,7	78,6	
L99	dB(A)	37,7	36	38,5	37,1	31,1	30,9	40	
L95	dB(A)	38,4	36,7	39,3	37,7	33,1	31,8	41	
L90	dB(A)	38,8	37,1	40,1	38,1	35,6	32,3	41,8	
L50	dB(A)	40,2	39,3	44,2	41	42,8	37,4	44,5	
L10	dB(A)	45,5	47,4	47,6	46,9	48,7	46,4	50,2	
L5	dB(A)	49,8	53	50,9	50,5	53,2	51,3	51,6	
L1	dB(A)	60	61,2	59,7	59,5	62,3	60,3	59,1	

L_{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21
00:00	41,9	41,4	44,5	44,6	44,7	36,5	46,5
01:00	41,2	44,9	45,3	40,2	45,9	37,3	46,4
02:00	41,4	47,2	45,3	40,4	47,2	38,1	44,8
03:00	42,3	46	45,7	40,8	46,1	39,9	43,8
04:00	44,3	47,6	47,2	46,2	48,3	46,6	49,5
05:00	50,9	50,6	52,1	51	55,4	53,7	51,6
06:00	62,1	57,5	57,8	64,3	62,3	57,6	57,9
07:00	60,9	60,4	61,7	60,4	61,6	58,8	63,5
08:00	67	62,3	60,6	60,7	60,2	60,1	64,4
09:00	63,6	63	60,6	60	61,1	60,4	64,4
10:00	62,1	60,9	61	61,1	61,4	62,9	67,6
11:00	63,2	62,3	63,1	62,4	61,1	63,5	69,1
12:00	62,9	61,8	61,9	61,9	62	65,1	66,8
13:00	60	60,3	60,9	59	59,9	60,2	58,7
14:00	56,8	57,7	58	57,2	55,8	56,1	55
15:00	61,8	58,8	61,5	59,7	58,5	57,6	55,9
16:00	61,8	61,2	60,9	60,9	61,2	60,1	59,5
17:00	61,6	63,5	60,6	62,5	61	60,8	59,8
18:00	65,1	64,8	64,7	64,4	64,6	65,7	65,8
19:00	62,6	62,1	62,8	62,4	61,8	61,7	65,7

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_422 del 01/03/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21
20:00	61,5	61,3	61,9	62,3	61,6	62,1	61,8
21:00	58,1	59	59,5	60,5	58,2	59,3	59
22:00	56,1	54,2	52,1	53,2	52,4	53,9	52,7
23:00	44,1	48,4	47,8	44,7	43,1	46,1	47,5

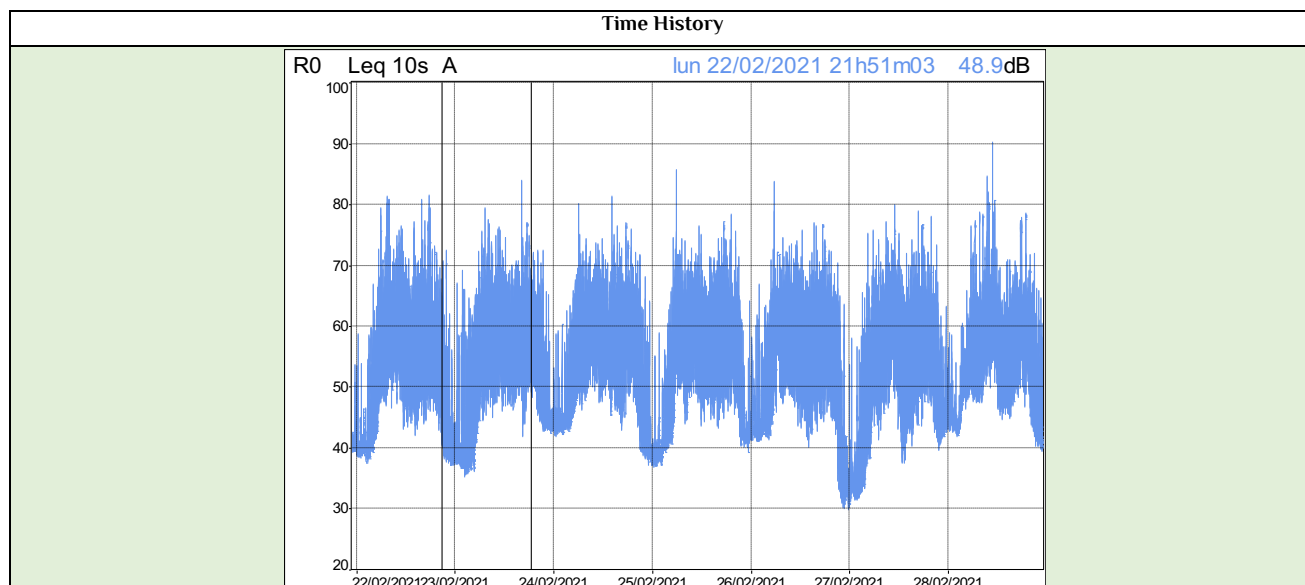
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto

Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_423 del 01/03/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento:	Angolo Banchina Seminario/Banchina San Domenico		
Identificativo del punto di campionamento:	R1		
Coordinate:	N 41°12'17.63"	E 16°35'48.49"	
Data e ora campionamento:	22/02/2021	00:00:00	
Durata:	in continuo		
Effettuato da:	Ing. Francesco Nava		
Piano di campionamento/monitoraggio:	DMRAR2020		
Metodo di campionamento:	DM 16/03/98		
Verbale di campionamento:	VDC 20200525 589		
Condizioni ambientali:	Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)		
Riferimenti legislativi:	DPCM 01/03/1991		
Fonometro:	01dB 12126		
Preamplificatore:	PRE22 2004102		
Microfono:	GRAD 40 CD matr. n. 367327		
Calibrazione:	Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)		

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	61,8	63,1	63	62,1	64,2	63,1	62,7	65,0
Lmin	dB(A)	37,3	40,8	39,8	40	37,1	42,3	42,6	
Lmax	dB(A)	90,9	96,8	89	88,2	98,9	95,2	98,5	
L99	dB(A)	43,9	47,8	48,3	47,4	50	48,6	47,1	
L95	dB(A)	48,5	51,6	51,9	51,2	53,8	52,4	49,5	
L90	dB(A)	51,3	53,7	53,9	53,5	55,5	54,3	51,4	
L50	dB(A)	59	59,8	60	59,5	60,3	59,5	58,7	
L10	dB(A)	64,1	64,4	64,8	64,1	64,8	64	63,3	
L5	dB(A)	65,6	66,2	66,8	65,8	66,6	65,7	65,2	
L1	dB(A)	69,9	70	71,7	70,4	71,9	70,6	70	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_423 del 01/03/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	53,9	52,9	53,6	52	#56,1	#55,4	51,8	55,0
Lmin	dB(A)	29,7	31,2	35,2	34,3	34,8	31,2	39,5	
Lmax	dB(A)	82,2	79,7	82	80,9	81,3	92,7	80,6	
L99	dB(A)	31,1	33,6	36,2	35,4	36,2	32,8	40,4	
L95	dB(A)	32	35,4	37,6	35,9	38	35,3	41	
L90	dB(A)	32,6	36,2	39,7	36,3	41	36,1	41,5	
L50	dB(A)	36,4	43	46,5	42,8	51,2	41,1	43,9	
L10	dB(A)	50,2	55,5	54,7	52,8	58,6	55,8	52,2	
L5	dB(A)	56,1	59,2	58,5	57,2	61,1	59,8	56,6	
L1	dB(A)	65,7	64,8	64,5	64,1	66	64,9	64	

L_{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21
00:00	50,1	48,1	48,5	47,8	54,5	48	49,4
01:00	42,3	49	49,3	42,2	53,8	42,1	47,6
02:00	40,2	47,5	52,3	46,1	54,7	40,7	43,8
03:00	48,2	50	55,1	47,3	55,2	46,9	43,2
04:00	51,2	54,6	53,4	51,3	59,5	55	47
05:00	53,9	57,5	56,5	55,3	58,3	55,3	53,7
06:00	59,5	59,8	60,5	61,1	64,6	59,3	58,9
07:00	62,2	64,5	63,5	63,8	63,7	61,7	58,9
08:00	61,5	62,7	63,6	64,4	64,4	61,4	59,3
09:00	60,9	68,8	64,4	61,9	68,4	64,9	60,9
10:00	62,6	62,3	62,8	61,7	65,2	61,8	62,9
11:00	62,1	62,5	62,8	62,7	63,2	62,3	63,3
12:00	61,9	62	64	62,4	67,6	65,7	69,7
13:00	61,1	64,5	62,9	63,4	62,8	63,4	65,4
14:00	60,3	62,1	67,8	62,1	63,2	62,8	57,7
15:00	61,3	60,6	62,2	61,2	62,7	60,3	59,9
16:00	61,6	61,6	61,5	60,8	61,6	61,6	60,2
17:00	61,2	61,4	61	62,1	63,5	60,8	62
18:00	63,9	61,4	61,3	61,6	61,9	61,2	61,2
19:00	63,4	61,5	61,4	60,6	61	61,1	61

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_423 del 01/03/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21
20:00	62,2	61,2	61	60,9	61,4	68,4	60,5
21:00	61,8	61,5	59,5	60,3	64,4	61,2	60,1
22:00	60,9	55,1	55,9	57,1	55,7	62,6	56,5
23:00	51,3	48,1	51,3	50,4	47,6	51,6	54,4

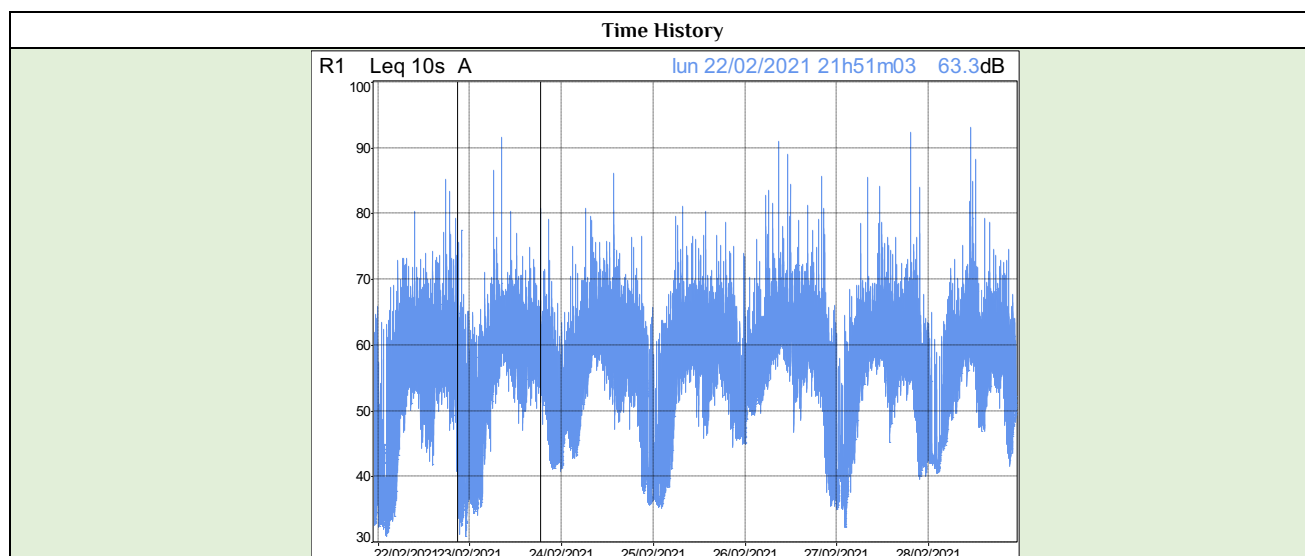
Evento mascherato:
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

BDP 2021_424 del 01/03/2021

Spett.le
Comune Città di Molfetta
Via Martiri di Via Fani
70056 - Molfetta (Ba)

Luogo del campionamento: Via M. Dei Martiri, 74
Identificativo del punto di campionamento: R2
Coordinate: N 41°12'16.49" E 16°35'27.34"
Data e ora campionamento: 22/02/2021 00:00:00
Durata: in continuo
Effettuato da: Ing. Francesco Nava
Piano di campionamento/monitoraggio: DMRAR2020
Metodo di campionamento: DM 16/03/98
Verbale di campionamento: VDC 2020525 590
Condizioni ambientali: Vento: <0,5 m/s; Assenza di precipitazioni (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)
Riferimenti legislativi: DPCM 01/03/1991
Fonometro: 01dB 12127
Preamplificatore: PRE22 2004082
Microfono: GRAS 40CD matr. n. 366950
Calibrazione: Verificata (a meno di quanto riportato nelle tabelle seguenti)

RISULTATI PROVE

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Diurno									
Leq Diurno	dB(A)	#65,4	#65,5	#65,5	#68,1	#66,9	#65,4	64,9	65,0
Lmin	dB(A)	43,6	42,1	45,2	43,3	46	41,7	42,5	
Lmax	dB(A)	93	91,5	94,7	107,4	101,1	88,7	95,3	
L99	dB(A)	49,8	50,2	50,2	50,1	50,8	50,2	46,3	
L95	dB(A)	54,3	54,3	54,3	54,2	55,1	54,1	50	
L90	dB(A)	56,6	56,6	56,9	56,7	57,7	56,7	53	
L50	dB(A)	63,1	63,2	63,2	63,2	63,4	63,1	62,3	
L10	dB(A)	67,6	67,5	67,5	67,7	67,7	67,3	66,5	
L5	dB(A)	69,4	69,1	69,3	69,6	69,7	69,1	67,9	
L1	dB(A)	74,4	74	74,4	75,1	75,2	74,2	72,7	

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RD 2021_424 del 01/03/2021

Parametro	Unità di misura	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21	Valori di riferimento [dB]
Periodo Notturno									
Leq Notturno	dB(A)	#56,1	#56,1	#57,2	#55,8	#58,3	#57,6	#57,4	55,0
L _{min}	dB(A)	28,6	29,8	34,3	31,4	32,3	28,6	33,9	
L _{max}	dB(A)	83,6	83	82,6	87,5	83,2	88	91	
L ₉₉	dB(A)	30	30,9	35,7	33,5	33,6	30	34,7	
L ₉₅	dB(A)	31,1	32,9	36,9	34,7	34,8	31,5	35,2	
L ₉₀	dB(A)	32,2	33,9	37,5	35,4	35,7	32,6	35,7	
L ₅₀	dB(A)	39	41,5	42,3	40,5	43,3	39,5	39,6	
L ₁₀	dB(A)	57,8	58,8	59,8	57	60,6	59,2	55,4	
L ₅	dB(A)	62,4	62,8	63,4	61,6	64,4	63,3	60,4	
L ₁	dB(A)	68,1	68,1	68,9	67,6	70	68,6	66,4	

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21
00:00	51,4	50,1	51,4	49,4	51,5	50,5	50,7
01:00	48	50,3	53,4	46,5	52,6	45,5	47,1
02:00	44,3	55,5	55,4	45,3	55	42,3	42
03:00	51,5	55,7	59	50,1	60,6	48,7	42,7
04:00	53,3	54,8	56,9	54,2	59,9	53,7	48,3
05:00	61,9	60,6	60,8	60,1	62,1	61,7	61,4
06:00	64,6	63,5	63,8	65,1	65,3	64,1	63,2
07:00	66,2	66,3	65,7	66,4	67	66,6	62,2
08:00	65,9	65,7	65,8	66,9	67,1	65,1	65,3
09:00	65,3	66,4	66,8	66,5	72,7	65,4	65,1
10:00	67	65,5	65,8	66,1	66,5	65,6	66,3
11:00	66,5	66,8	66	65,7	65,8	66,1	67,8
12:00	66,2	65,4	66,5	66,5	66,1	67	67,2
13:00	64,8	65,6	65,5	65,8	66,3	65	67,6
14:00	63,8	64,7	64,9	64,4	64,7	63,8	60,6
15:00	65	65,7	66,1	64,9	65,7	65,3	62,9
16:00	65,2	65,2	66,4	65,1	64,7	66	63
17:00	65,8	65,6	65,5	76,9	65,8	65,4	64
18:00	65,2	66,4	65,4	65,2	68,2	66	64,5
19:00	65,4	64,4	64,7	65,1	64,5	64,4	64,4

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengear s.r.l. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto.
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.

Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:


Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

RDP 2021_424 del 01/03/2021

L _{Aeq,h}							
Ora	Giorno 1 22/02/21	Giorno 2 23/02/21	Giorno 3 24/02/21	Giorno 4 25/02/21	Giorno 5 26/02/21	Giorno 6 27/02/21	Giorno 7 28/02/21
20:00	64,9	65,5	64,6	65	65,3	64,4	64,4
21:00	63,9	63,9	64,1	64,9	66,6	64,2	63,8
22:00	59,8	58,5	59,1	61,2	59,2	63,8	60,4
23:00	52,6	52	52,5	51,1	51,6	54,5	62,1

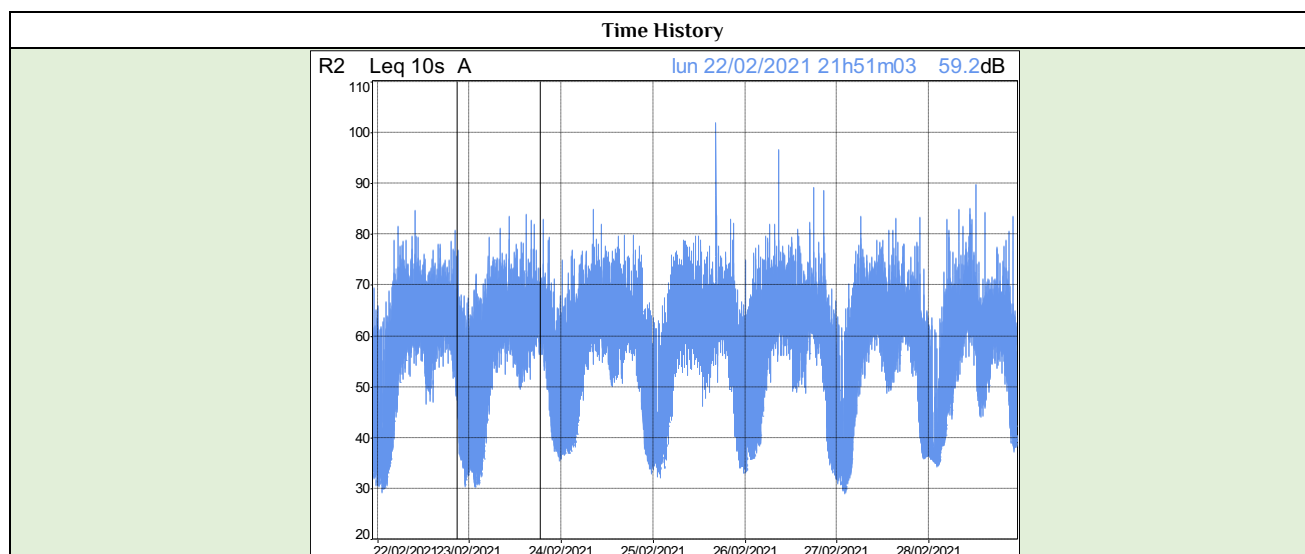
IL RESPONSABILE

Ing. Francesco Nava
Tecnico competente in acustica ambientale

.....

FINE RAPPORTO DI PROVA

Le determinazioni analitiche si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. La riproduzione parziale del rapporto di prova deve essere autorizzata per iscritto da Greengea s.r.l.. Quando il campionamento è a cura del committente i risultati analitici si riferiscono al campione così come ricevuto
Espressione dell'incertezza di misura a richiesta scritta da parte del committente. Quando riportata, è espressa con la stessa unità di misura del misurando a cui si riferisce, con un fattore di copertura $k=2$ e livello di fiducia del 95%.


Regola decisionale: il laboratorio adotta la regola decisionale basata sulla semplice accettazione (JGCM 106:2012 par. 8.2.1); pertanto la conformità ad un limite di legge o di specifica viene dichiarata quando il risultato è entro tale limite, senza tenere conto dell'incertezza di misura. A questa regola decisionale corrisponde un rischio di falsa accettazione minore del 50% (ILAC G8:09/2019 par. 5.2)

Legenda note:

Risultato al di fuori dei limiti di legge o dalle specifiche del cliente.

** modifica rispetto al rapporto di prova precedente.

+ guasto tecnico

 GREENGEA	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio (01/01/2021 al 31/01/2021)</u>		REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48		REV 1	
	Emissione: 12/03/2021		Allegato 2	

ALLEGATO 2 – Certificato di taratura calibratore

Strumentazione	Rapporto di taratura
- Svantek SV31 matr. 32502	Certificato di taratura LAT 163 21088-A del 29/07/2019

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani

Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it

C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc. € 20.000,00 i.v.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 21088-A
Certificate of Calibration LAT 163 21088-A

- data di emissione
date of issue 2019-07-29
- cliente
customer GREENGEA S.R.L.
98121 - MESSINA (ME)
- destinatario
receiver GREENGEA S.R.L.
98121 - MESSINA (ME)
- richiesta
application Ordine 30
- in data
date 2019-07-17

Si riferisce a

Referring to

- oggetto
item Calibratore
- costruttore
manufacturer Svantek
- modello
model SV31
- matricola
serial number 32502
- data di ricevimento oggetto
date of receipt of item 2019-07-22
- data delle misure
date of measurements 2019-07-29
- registro di laboratorio
laboratory reference Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 163 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 21088-A
Certificate of Calibration LAT 163 21088-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- gli strumenti/campioni che garantiscono la riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);
- le condizioni ambientali e di taratura;
- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, information is reported about:

- *description of the item to be calibrated (if necessary);*
- *technical procedures used for calibration performed;*
- *instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre;*
- *relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;*
- *site of calibration (if different from Laboratory);*
- *calibration and environmental conditions;*
- *calibration results and their expanded uncertainty.*

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Matricola
Calibratore	Svantek	SV31	32502

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PR4 Rev. 19.

Le verifiche effettuate sull'oggetto della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CEI EN 60942:2004.

Le tolleranze riportate sono relative alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEI EN 60942:2004.

Nella tabella sottostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilità del Centro.

Strumento	Matricola	Certificato	Data taratura	Data scadenza
Microfono Brüel & Kjaer 4180	2246085	INRIM 19-0037-01	2019-01-28	2020-01-28
Multimetro Agilent 34401A	SMY41014993	Aviatronic 55358	2018-10-17	2019-10-17
Barometro Druck RPT410V	1614002	Fasint 128P-672/18	2018-11-14	2019-11-14
Termogigrometro Testo 175-H2	38235984/911	FASINT 128U-390/18	2018-11-16	2019-11-16

Condizioni ambientali durante le misure
Environmental parameters during measurements

Parametro	Di riferimento	All'inizio delle misure	Alla fine delle misure
Temperatura / °C	23,0	24,9	24,9
Umidità / %	50,0	47,2	47,2
Pressione / hPa	1013,3	984,7	984,7

Nella determinazione dell'incertezza non è stata presa in considerazione la stabilità nel tempo dell'oggetto in taratura.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 21088-A
Certificate of Calibration LAT 163 21088-A

Capacità metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate le capacità metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Condizioni di misura	Incertezza (*)
Livello di pressione acustica (*)	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,1 dB
	Calibratori	(94 - 114) dB	250 Hz, 1 kHz	0,12 dB
	Fonometri	124 dB (25 - 140) dB	250 Hz 31,5 Hz - 16 kHz	0,15 dB 0,15 - 1,2 dB (*)
	Verifica filtri a bande di 1/3 ottava		20 Hz < f _c < 20 kHz	0,1 - 2,0 dB (*)
	Verifica filtri a bande di ottava		31,5 Hz < f _c < 8 kHz	0,1 - 2,0 dB (*)
Sensibilità alla pressione acustica (*)	Microfoni a condensatore Campioni da 1/2"	114 dB	250 Hz	0,11 dB
	Working Standard da 1/2"	114 dB	250 Hz	0,15 dB

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.

(*) L'incertezza dipende dalla frequenza e dalla tipologia della prova.

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 21088-A
Certificate of Calibration LAT 163 21088-A

1. Ispezione preliminare

In questa fase vengono eseguiti i controlli preliminari sulla strumentazione in taratura e i risultati vengono riportati nella tabella sottostante.

Controllo	Esito
Ispezione visiva iniziale	OK
Integrità meccanica	OK
Integrità funzionale	OK
Equilibrio termico	OK
Alimentazione	OK

2. Misurando, modalità e condizioni di misura

Il misurando è il livello di pressione acustica generato, la sua stabilità, frequenza e distorsione totale. Il livello di pressione acustica è calcolato tramite il metodo della tensione di inserzione. I valori riportati sono calcolati alle condizioni di riferimento.

3. Livello sonoro emesso

La misura del livello sonoro emesso dal calibratore acustico viene eseguita attraverso il metodo della tensione di inserzione.

Frequenza specificata	SPL specificato	SPL medio misurato	Incertezza estesa effettiva di misura	Valore assoluto della differenza tra l'SPL misurato e l'SPL specificato, aumentato dall'incertezza estesa effettiva di misura	Limiti di tolleranza Tipo 1	Massima incertezza estesa permessa di misura
Hz	dB re20 uPa	dB re20 uPa	dB	dB	dB	dB
1000,0	114,00	114,08	0,12	0,20	0,40	0,15

4. Frequenza del livello generato


In questa prova viene verificata la frequenza del segnale generato.

Frequenza specificata	SPL specificato	Frequenza misurata	Incertezza estesa effettiva di misura	Valore assoluto della differenza percentuale tra la frequenza misurata e la frequenza specificata, aumentato dall'incertezza estesa effettiva di misura	Limiti di tolleranza Tipo 1	Massima incertezza estesa permessa di misura
Hz	dB re20 uPa	Hz	%	%	%	%
1000,0	114,00	999,97	0,01	0,01	1,00	0,30

5. Distorsione totale del livello generato

In questa prova viene misurata la distorsione totale del segnale generato dal calibratore.

Frequenza specificata	SPL specificato	Distorsione misurata	Incertezza estesa effettiva di misura	Distorsione misurata aumentata dall'incertezza estesa di misura	Massima distorsione totale permessa	Massima incertezza estesa permessa di misura
Hz	dB re20 uPa	%	%	%	%	%
1000,0	114,00	0,39	0,28	0,67	3,00	0,50


	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio (01/01/2021 al 31/01/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 12/03/2021	Allegato 3

ALLEGATO 3 – Certificati di taratura fonometri

Strumentazione	Rapporto di taratura
<ul style="list-style-type: none"> - Fonometro 01dB Cube matr. 12126; - Preamplificatore PRE22 2004102; - Microfono GRAS 40CD matr. 367327 	Certificato di Taratura LAT 068 45091-A del 15/05/2020
<ul style="list-style-type: none"> - Fonometro 01dB Cube matr. 12128; - Preamplificatore PRE22 2004099; - Microfono GRAD 10CD matr. 331876 	Certificato di Taratura LAT 068 45092-A del 15/05/2020
<ul style="list-style-type: none"> - Fonometro 01dB Cube matr. 12127; - Preamplificatore PRE22 2004082; - Microfono GRAS 40CD matr. 366950; 	Certificato di Taratura LAT 068 45092-A del 15/05/2020

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani
 Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it
 C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc. € 20.000,00 i.v.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 1 di 9

Page 1 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A
Certificate of Calibration LAT 068 45091-A

- data di emissione date of issue	2020-05-14
- cliente customer	AESSE AMBIENTE SRL 20090 - TREZZANO S/NAVIGLIO (MI)
- destinatario receiver	GREENGEA SRL 98121 - MESSINA (ME)
- richiesta application	20-00003-T
- in data date	2020-01-02

Si riferisce a

Referring to

- oggetto item	Fonometro
- costruttore manufacturer	01-dB
- modello model	CUBE
- matricola serial number	12126
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	2020-05-14
- data delle misure date of measurements	2020-05-14
- registro di laboratorio laboratory reference	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 068 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.


I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 2 di 9

Page 2 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A
Certificate of Calibration LAT 068 45091-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- gli strumenti/campioni che garantiscono la riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);
- le condizioni ambientali e di taratura;
- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);
- technical procedures used for calibration performed;
- instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre;
- relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from Laboratory);
- calibration and environmental conditions;
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Matricola
Fonometro	01-dB	CUBE	12126
Kit per esterni	01-dB	DMK01	2004102
Preamplificatore	01-dB	PRE22	2004102
Cavo di prolunga	Tasker	C8015	0001
Nosecone	G.R.A.S.	RA0208	n.p.
Microfono	G.R.A.S.	40CD	367327

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PTL 08 Rev. 1.1.

Le verifiche effettuate sull'oggetto della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CEI EN 61672-3:2014-05.

I limiti riportati sono relativi alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEI EN 61672-1:2014-07.

Nella tabella sottostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilità del Centro.

Strumento	Matricola	Certificato	Data taratura	Data scadenza
Microfono Brüel & Kjaer 4180	1627793	I.N.R.I.M. 20-0076-01	2020-01-30	2021-01-30
Pistonofono Brüel & Kjaer 4228	2060657	I.N.R.I.M. 20-0076-02	2020-01-30	2021-01-30
Multimetro Hewlett Packard 3458A	2823A07910	LAT 046 363355	2019-11-19	2020-11-19
Stazione meteo Ahlborn Almemo 2590+FHAD46-C2L00	H17121184+17110098	LAT N.128U-121/20	2020-02-27	2021-02-27
Barometro digitale DRUCK DPI 150	3268333	LAT 128P-897/19	2019-12-10	2020-12-10

Condizioni ambientali durante le misure
Environmental parameters during measurements


Parametro	Di riferimento	All'inizio delle misure	Alla fine delle misure
Temperatura / °C	23,0	24,1	25,3
Umidità / %	50,0	56,6	51,9
Pressione / hPa	1013,3	996,6	996,7

Nella determinazione dell'incertezza non è stata presa in considerazione la stabilità nel tempo dell'oggetto in taratura.

Sullo strumento in esame sono state eseguite misure sia per via elettrica che per via acustica. Le misure per via elettrica sono state effettuate sostituendo alla capsula microfonica un adattatore capacitivo con impedenza elettrica equivalente a quella del microfono.

Tutti i dati riportati nel presente Certificato sono espressi in Decibel (dB). I valori di pressione sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa.

Il numero di decimali riportato in alcune prove può differire dal numero di decimali visualizzati sullo strumento in taratura in quanto i valori riportati nel presente Certificato possono essere ottenuti dalla media di più letture.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 3 di 9

Page 3 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A
Certificate of Calibration LAT 068 45091-A

Capacità metrologiche del Centro

Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate le capacità metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.


Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Condizioni di misura	Incertezza (*)
Livello di pressione acustica	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,10 dB
	Calibratori acustici	da 90 dB a 125 dB	da 250 Hz a 1000 Hz	0,12 dB
	Calibratori multifrequenza	da 94 dB a 114 dB	31,5 Hz, 63 Hz e 125 Hz	0,19 dB
	Livello di pressione acustica		250 Hz, 500 Hz e 1 kHz	0,12 dB
			2 kHz e 4 kHz	0,18 dB
			8 kHz	0,26 dB
			12,5 kHz e 16 kHz	0,31 dB
	Ponderazione "inversa A"	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,07 dB
	Correzioni pressione/campo libero microfoni	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,08 dB
	Fonometri ⁽¹⁾ , ⁽²⁾	da 20 dB a 155 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,13 dB a 0,81 dB
	Fonometri ⁽³⁾	da 94 dB a 114 dB	125 Hz e 1 kHz	0,32 dB
	Ponderazioni di frequenza con segnali acustici		8 kHz	0,45 dB
	Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici	da 25 dB a 140 dB	da 63 Hz a 16 kHz	0,14 dB
	Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz	da 94 dB a 114 dB	1 kHz	0,14 dB
	Linearità di livello nel campo di riferimento	da 20 dB a 155 dB	8 kHz	0,14 dB
Sensibilità alla pressione acustica	Linearità di livello con selettore di fondo scala	94 dB	1 kHz	0,14 dB
	Risposta ai treni d'onda	da 25 dB a 140 dB	4 kHz	0,21 dB
	Rivelatore di picco C	da 110 dB a 140 dB	500 Hz e 8 kHz	0,21 dB
	Indicatore di sovraccarico	da 110 dB a 140 dB	4 kHz	0,21 dB
	Verifica filtri a bande di 1/3 ottava ⁽¹⁾		20 Hz < fc < 20 kHz	da 0,15 dB a 1,0 dB
	Verifica filtri a bande di ottava ⁽¹⁾		31,5 Hz < fc < 8 kHz	da 0,15 dB a 1,0 dB
	Microfoni campione	124 dB	250 Hz	0,11 dB
	Microfoni campione da 1/2" ⁽¹⁾	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,30 dB
	Microfoni WS2 ⁽¹⁾	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,15 dB a 0,30 dB
	Microfoni WS2 (risposta di frequenza corretta per campo libero)	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,22 dB a 0,76 dB
	Microfoni con griglia non rimuovibile	124 dB	250 Hz	0,15 dB

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.

⁽¹⁾ L'incertezza dipende dalla frequenza.

⁽²⁾ Fonometri conformi solamente alle norme CEI EN 60651 e CEI EN 60804.

⁽³⁾ Fonometri conformi alla norma CEI EN 61672-3.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 4 di 9

Page 4 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A
Certificate of Calibration LAT 068 45091-A

1. Documentazione

- La versione del firmware caricato sullo strumento in taratura è: 2.49 - 2.12.
- Manuale di istruzioni DOC1144 di Febbraio 2018 M ottenuto dal costruttore dello strumento.
- Campo di misura di riferimento (nominale): 22,0 - 133,0 dB - Livello di pressione sonora di riferimento: 94,0 dB - Frequenza di verifica 1000 Hz.
- I dati di correzione del microfono 40CD da pressione a campo libero a 90 gradi con nose cone, windscreen e sistema da esterni DMK01 sono stati forniti dal costruttore dello strumento.
- I dati di correzione per il filtro di compensazione da campo libero a 90 gradi del microfono 40CD con DMK01 e nose cone sono stati forniti dal costruttore dello strumento.
- Lo strumento ha completato con esito positivo le prove di valutazione del modello applicabili della IEC 61672-3:2013. Lo strumento risulta Omologato con certificato DE-16-m-PTB-0008 del 12/01/2016.
- Lo strumento sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poichè è disponibile la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2013.

2. Ispezione preliminare ed elenco prove effettuate

Descrizione: Nelle tabelle sottostanti vengono riportati i risultati dei controlli preliminari e l'elenco delle prove effettuate sulla strumentazione in taratura.

Controllo	Esito
Ispezione visiva iniziale	OK
Integrità meccanica	OK
Integrità funzionale	OK
Equilibrio termico	OK
Alimentazione	OK


Prova	Esito
Rumore autogenerato	Positivo
Ponderazioni di frequenza con segnali acustici	Positivo
Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici	Positivo
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz	Positivo
Selettore campo misura	Non presente
Linearità livello campo misura riferimento	Positivo
Treni d'onda	Positivo
Livello sonoro di picco C	Positivo
Indicazione di sovraccarico	Positivo
Stabilità ad alti livelli	Positivo
Stabilità a lungo termine	Positivo

3. Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (Calibrazione)

Descrizione: Prima di avviare la procedura di taratura dello strumento in esame si provvede alla verifica della calibrazione mediante l'applicazione di un idoneo calibratore acustico. Se necessario viene effettuata una nuova calibrazione come specificato dal costruttore.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, funzione calibrazione, se disponibile, altrimenti pesatura di frequenza C e ponderazione temporale Fast o Slow o in alternativa media temporale.

Calibrazione	
Calibratore acustico utilizzato	Quest QC-20 sn. QF2110036
Certificato del calibratore utilizzato	LAT 068 44498-A del 2020-01-03
Frequenza nominale del calibratore	1000,0 Hz
Livello atteso	94,1 dB
Livello indicato dallo strumento prima della calibrazione	93,8 dB
Livello indicato dallo strumento dopo la calibrazione	94,1 dB
E' stata effettuata una nuova calibrazione	SI



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 5 di 9

Page 5 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A
Certificate of Calibration LAT 068 45091-A

4. Rumore autogenerato

Descrizione: Viene verificato il rumore autogenerato dallo strumento. Per la verifica del rumore elettrico, la capacità equivalente di ingresso viene cortocircuitata tramite un apposito adattatore capacitivo di capacità paragonabile a quella del microfono. Per la verifica del rumore acustico devono essere montati anche eventuali accessori.

Impostazioni: Media temporale, campo di misura più sensibile. La verifica del rumore autogenerato con microfono installato viene invece effettuata installando il microfono ed eventuali accessori con lo strumento impostato nel campo di misura più sensibile, media temporale e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascuna ponderazione di frequenza di cui è dotato lo strumento, viene rilevato il livello sonoro con media temporale mediato per 30 s, o per un periodo superiore se così richiesto dal manuale di istruzioni.

Ponderazione di frequenza	Tipo di rumore	Rumore dB
A	Elettrico	10,7
C	Elettrico	10,9
Z	Elettrico	16,8
A	Acustico	19,8


5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici


Descrizione: Tramite un calibratore multifrequenza, si inviano al microfono dei segnali acustici sinusoidali con un livello nominale compreso tra 94 dB e 114 dB alle frequenze di 125 Hz, 1000 Hz e 8000 Hz al fine di verificare la risposta acustica dell'intera catena di misura. Gli scarti riportati nella tabella successiva sono riferiti al valore a 1000 Hz. L'origine delle eventuali correzioni applicate è riportata nel paragrafo "Documentazione".

Impostazioni: Ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e indicazione Lp.

Letture: Per ciascuna frequenza di prova, vengono riportati i livelli letti sullo strumento in taratura.

Frequenza nominale Hz	Correzione livello dB	Correzione microfono dB	Correzione accessorio dB	Letture corretta dB	Ponderazione C rilevata dB	Ponderazione C teorica dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti Accettabilità Classe 1 / dB
125	-0,06	-0,12	0,00	93,84	-0,09	-0,20	0,30	0,11	±1,0
1000	0,00	-0,07	0,10	93,93	0,00	0,00	0,30	Riferimento	±0,7
8000	-0,07	1,30	-1,00	91,97	-1,96	-3,00	0,49	1,04	+1,5/-2,5

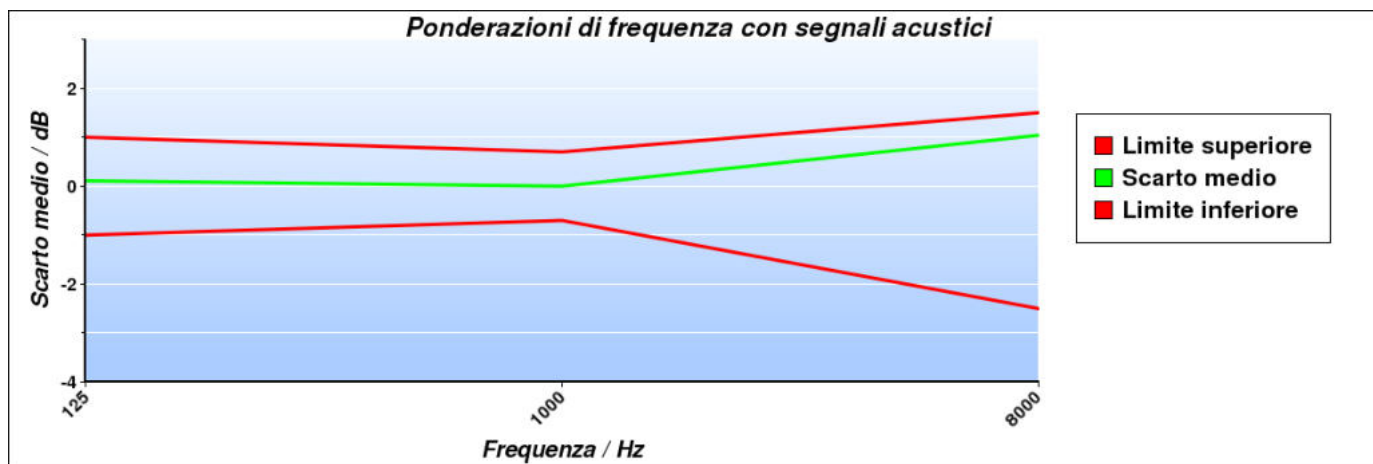



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 6 di 9

Page 6 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A
Certificate of Calibration LAT 068 45091-A


6. Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici

Descrizione: Le ponderazioni di frequenza devono essere determinate in rapporto alla risposta ad 1 kHz utilizzando segnali di ingresso elettrici sinusoidali regolati per fornire una indicazione che sia 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, e per tutte le tre ponderazioni di frequenza tra A, C, Z e Piatta delle quali lo strumento è dotato.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento, tutte le ponderazioni di frequenza disponibili tra A, C, Z e Piatta

Lecture: Per ciascuna ponderazione di frequenza da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello di prova a ciascuna frequenza e il riferimento ad 1 kHz. Eventuali correzioni specificate dal costruttore devono essere considerate.

Frequenza nominale Hz	Curva A Scarto medio dB	Curva C Scarto medio dB	Curva Z Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
63	-0,30	-0,10	-0,10	0,14	±1,0
125	-0,20	0,00	0,00	0,14	±1,0
250	-0,10	0,00	0,00	0,14	±1,0
500	0,00	0,10	0,00	0,14	±1,0
1000	0,00	0,00	0,00	0,14	±0,7
2000	0,00	0,00	0,00	0,14	±1,0
4000	-0,10	-0,10	0,00	0,14	±1,0
8000	-0,50	-0,60	-0,10	0,14	+1,5/-2,5
16000	-5,40	-5,40	0,00	0,14	+2,5/-16,0

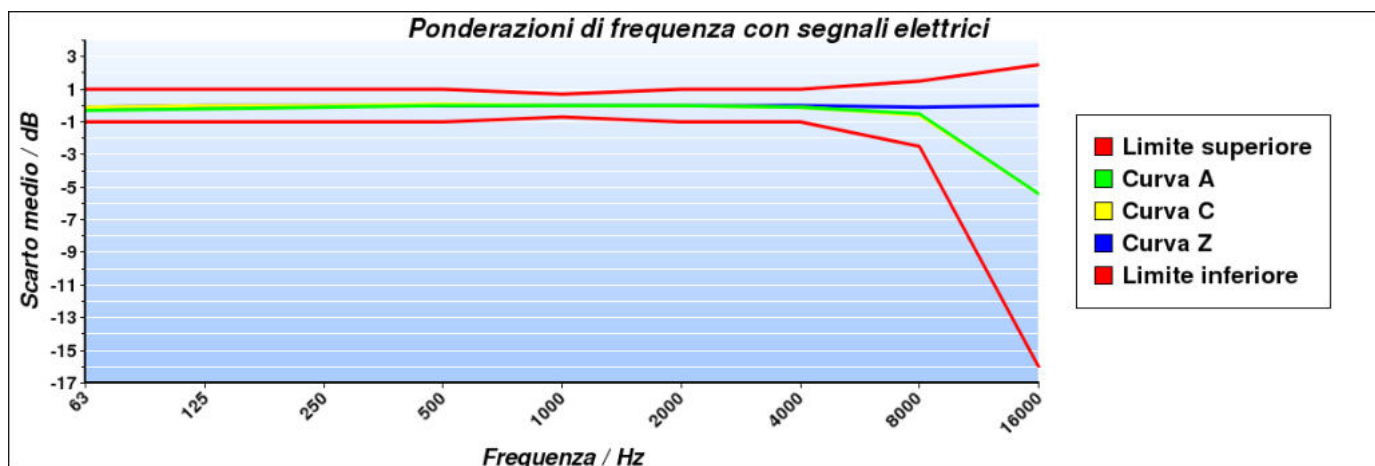


7. Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

Descrizione: La prova consiste nella verifica delle differenze tra il livello di calibrazione ad 1 kHz con ponderazione di frequenza A e le ponderazioni di frequenza C, Z e Piatta misurate con ponderazione temporale Fast o media temporale. Inoltre, le indicazioni con la ponderazione di frequenza A devono essere registrate con lo strumento regolato per indicare il livello con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il livello sonoro con media temporale, se disponibili.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, regolazione al livello di 94,0 dB ad 1 kHz con pesatura di frequenza A e temporale Fast; in successione, tutte le pesature di frequenza disponibili tra C, Z e Piatta e le ponderazioni temporali Slow e media temporale con pesatura di frequenza A.

Lecture: Per ciascuna ponderazione di frequenza e temporale da verificare viene letta l'indicazione dello strumento.

Ponderazione	Riferimento dB	Scarto dB	Incertezza dB	Limiti accettab. Classe 1 / dB
Fast C	94,00	0,00	0,07	±0,2
Fast Z	94,00	0,00	0,07	±0,2
Slow A	94,00	0,00	0,07	±0,1
Leq A	94,00	0,00	0,07	±0,1



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 7 di 9

Page 7 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A
Certificate of Calibration LAT 068 45091-A


8. Linearità di livello nel campo di misura di riferimento


Descrizione: La linearità di livello viene verificata con segnali elettrici sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz. La prova inizia con il segnale di ingresso regolato per indicare 94,0 dB e aumentando il livello del segnale di ingresso di gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite superiore per il campo di funzionamento lineare a 8 kHz, poi aumentando il livello di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di sovraccarico, non inclusa. Successivamente, sempre partendo dal punto di inizio, si diminuisce il livello del segnale di ingresso a gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite inferiore del campo di misura di riferimento, poi diminuendo il livello del segnale di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di livello insufficiente o, se non disponibile, fino al limite inferiore del campo di funzionamento lineare.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e ponderazione di frequenza A.

Lecture: Per ciascun livello da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro atteso.

Livello generato dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB	Livello generato dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
94,0	0,14	Riferimento	±0,8	84,0	0,14	0,00	±0,8
99,0	0,14	0,00	±0,8	79,0	0,14	0,00	±0,8
104,0	0,14	0,00	±0,8	74,0	0,14	0,00	±0,8
109,0	0,14	-0,10	±0,8	69,0	0,14	0,00	±0,8
114,0	0,14	-0,10	±0,8	64,0	0,14	0,00	±0,8
119,0	0,14	-0,10	±0,8	59,0	0,14	0,00	±0,8
124,0	0,14	-0,10	±0,8	54,0	0,14	0,00	±0,8
129,0	0,14	-0,10	±0,8	49,0	0,14	0,00	±0,8
130,0	0,14	-0,10	±0,8	44,0	0,14	0,10	±0,8
131,0	0,14	-0,10	±0,8	39,0	0,14	0,10	±0,8
132,0	0,14	-0,10	±0,8	34,0	0,14	0,10	±0,8
133,0	0,14	-0,10	±0,8	29,0	0,14	0,20	±0,8
134,0	0,14	-0,10	±0,8	27,0	0,14	0,30	±0,8
135,0	0,14	-0,10	±0,8	26,0	0,14	0,30	±0,8
136,0	0,14	-0,10	±0,8	25,0	0,14	0,40	±0,8
137,0	0,14	-0,10	±0,8	24,0	0,14	0,50	±0,8
94,0	0,14	Riferimento	±0,8	23,0	0,14	0,60	±0,8
89,0	0,14	0,00	±0,8	22,0	0,14	0,70	±0,8

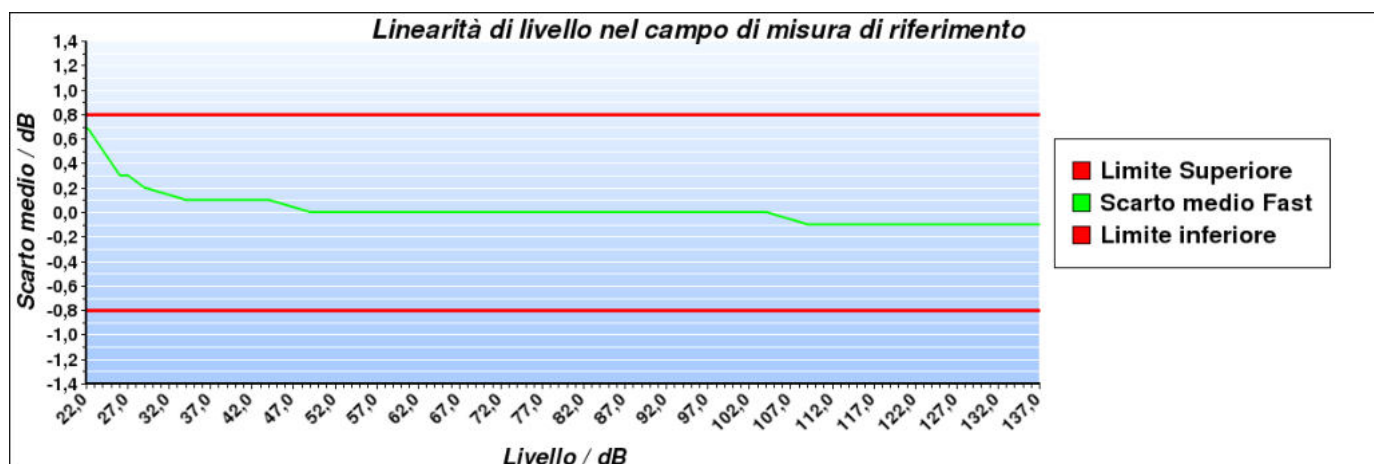



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 8 di 9
Page 8 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A Certificate of Calibration LAT 068 45091-A

9. Risposta a treni d'onda

Descrizione: La risposta dello strumento a segnali di breve durata viene verificata attraverso dei treni d'onda di 4 kHz, con durate di 200 ms, 2 ms e 0,25 ms, che iniziano e finiscono sul passaggio per lo zero e sono estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali di 4 kHz. Il livello di riferimento del segnale sinusoidale continuo è pari a 134,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A, ponderazioni temporali FAST e SLOW e livello di esposizione sonora (SEL) o, nel caso quest'ultimo non sia disponibile, il livello sonoro con media temporale.

Lecture: Per ciascuna pesatura da verificare, viene calcolata la differenza tra il livello sonoro massimo visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro atteso. Per le misure del livello di esposizione sonora viene calcolata la differenza tra il livello di esposizione sonora letto sullo strumento e il corrispondente livello di esposizione sonora atteso.

Ponderazione di frequenza	Durata Burst ms	Livello atteso dB	Lettura media dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
Fast	200	133,00	133,00	0,00	0,17	±0,5
Slow	200	126,60	126,60	0,00	0,17	±0,5
SEL	200	127,00	127,00	0,00	0,17	±0,5
Fast	2	116,00	115,90	-0,10	0,17	+1,0/-1,5
Slow	2	107,00	107,00	0,00	0,17	+1,0/-3,0
SEL	2	107,00	107,00	0,00	0,17	+1,0/-1,5
Fast	0,25	107,00	106,80	-0,20	0,17	+1,0/-3,0
SEL	0,25	98,00	97,80	-0,20	0,17	+1,0/-3,0

10. Livello sonoro di picco C

Descrizione: Questa prova permette di verificare il funzionamento del rilevatore di picco. Vengono utilizzati tre diversi tipi di segnali: una forma d'onda a 8 kHz, una mezza forma d'onda positiva a 500 Hz e una mezza forma d'onda negativa a 500 Hz. Questi segnali di test vengono estratti rispettivamente da un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 8 kHz che fornisca sullo strumento un'indicazione pari a 126,0 dB e da un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 500 Hz che fornisca un'indicazione pari a 132,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast e picco.

Lecture: Per ciascun tipo di segnale da verificare, viene calcolata la differenza tra il livello sonoro di picco C visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro di picco atteso.

Tipo di segnale	Livello di riferimento dB	Livello atteso dB	Lettura media dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
1 ciclo 8 kHz	126,00	129,40	129,10	-0,30	0,19	±2,0
½ ciclo 500 Hz +	132,00	134,40	134,10	-0,30	0,19	±1,0
½ ciclo 500 Hz -	132,00	134,40	134,20	-0,20	0,19	±1,0

11. Indicazione di sovraccarico


Descrizione: Questa prova permette di verificare il funzionamento dell'indicatore di sovraccarico. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 137,0 dB, vengono inviati segnali elettrici sinusoidali di mezzo ciclo positivo ad una frequenza di 4 kHz incrementando di volta in volta il livello fino alla prima indicazione di sovraccarico. L'operazione viene poi ripetuta con segnali di mezzo ciclo negativo.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e media temporale.

Lecture: Viene calcolata la differenza tra i livelli positivo e negativo che hanno portato all'indicazione di sovraccarico sullo strumento.

Livello di riferimento dB	½ ciclo positivo dB	½ ciclo negativo dB	Differenza dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
137,0	138,0	138,5	-0,5	0,17	±1,5

L'indicatore di sovraccarico è rimasto correttamente memorizzato dopo che si è prodotta una condizione di sovraccarico sullo strumento.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 9 di 9

Page 9 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45091-A
Certificate of Calibration LAT 068 45091-A

12. Stabilità ad alti livelli

Descrizione: Questa prova permette di verificare la stabilità dello strumento quando opera continuamente con segnali di livello elevato. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 136,0 dB, si registra il livello visualizzato e si continua ad applicare il segnale per 5 minuti al termine dei quali viene nuovamente registrato il livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio della prova e dopo 5 minuti di esposizione al segnale ad alto livello.

Livello di riferimento dB	Livello iniziale dB	Livello finale dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
136,0	136,0	136,0	0,0	0,07	±0,1


13. Stabilità a lungo termine

Descrizione: Questa prova permette di verificare la capacità dello strumento di operare continuamente con segnali di medio livello. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso, in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 94,0 dB, si registra il livello visualizzato e si continua ad applicare il segnale per un intervallo di tempo variabile tra 25 minuti e 35 minuti al termine del quale viene nuovamente registrato il livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio e alla fine della prova.

Livello di riferimento dB	Livello iniziale dB	Livello finale dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
94,0	94,0	94,0	0,0	0,07	±0,1



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 1 di 9
Page 1 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A
Certificate of Calibration LAT 068 45092-A

- data di emissione date of issue	2020-05-14
- cliente customer	AESSE AMBIENTE SRL 20090 - TREZZANO S/NAVIGLIO (MI)
- destinatario receiver	GREENGEA SRL 98121 - MESSINA (ME)
- richiesta application	20-00003-T
- in data date	2020-01-02

Si riferisce a

Referring to

- oggetto item	Fonometro
- costruttore manufacturer	01-dB
- modello model	CUBE
- matricola serial number	12128
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	2020-05-14
- data delle misure date of measurements	2020-05-14
- registro di laboratorio laboratory reference	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 068 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.


Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



SERGENTI MARCO
15.05.2020 15:07:19
UTC



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 2 di 9

Page 2 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A
Certificate of Calibration LAT 068 45092-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- gli strumenti/campioni che garantiscono la riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);
- le condizioni ambientali e di taratura;
- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);
- technical procedures used for calibration performed;
- instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre;
- relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from Laboratory);
- calibration and environmental conditions;
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Matricola
Fonometro	01-dB	CUBE	12128
Kit per esterni	01-dB	DMK01	2004099
Preamplificatore	01-dB	PRE22	2004099
Cavo di prolunga	Tasker	C8015	0001
Nosecone	G.R.A.S.	RA0208	n.p.
Microfono	G.R.A.S.	40CD	331876

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PTL 08 Rev. 1.1.

Le verifiche effettuate sull'oggetto della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CEI EN 61672-3:2014-05.

I limiti riportati sono relativi alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEI EN 61672-1:2014-07.

Nella tabella sottostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilità del Centro.

Strumento	Matricola	Certificato	Data taratura	Data scadenza
Microfono Brüel & Kjaer 4180	1627793	I.N.R.I.M. 20-0076-01	2020-01-30	2021-01-30
Pistonofono Brüel & Kjaer 4228	2060657	I.N.R.I.M. 20-0076-02	2020-01-30	2021-01-30
Multimetro Hewlett Packard 3458A	2823A07910	LAT 046 363355	2019-11-19	2020-11-19
Stazione meteo Ahlborn Almemo 2590+FHAD46-C2L00	H17121184+17110098	LAT N.128U-121/20	2020-02-27	2021-02-27
Barometro digitale DRUCK DPI 150	3268333	LAT 128P-897/19	2019-12-10	2020-12-10

Condizioni ambientali durante le misure
Environmental parameters during measurements


Parametro	Di riferimento	All'inizio delle misure	Alla fine delle misure
Temperatura / °C	23,0	24,8	25,0
Umidità / %	50,0	51,5	52,0
Pressione / hPa	1013,3	996,6	996,3

Nella determinazione dell'incertezza non è stata presa in considerazione la stabilità nel tempo dell'oggetto in taratura.

Sullo strumento in esame sono state eseguite misure sia per via elettrica che per via acustica. Le misure per via elettrica sono state effettuate sostituendo alla capsula microfonica un adattatore capacitivo con impedenza elettrica equivalente a quella del microfono.

Tutti i dati riportati nel presente Certificato sono espressi in Decibel (dB). I valori di pressione sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa.

Il numero di decimali riportato in alcune prove può differire dal numero di decimali visualizzati sullo strumento in taratura in quanto i valori riportati nel presente Certificato possono essere ottenuti dalla media di più letture.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A
Certificate of Calibration LAT 068 45092-A

Capacità metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate le capacità metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.


Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Condizioni di misura	Incertezza (*)
Livello di pressione acustica	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,10 dB
	Calibratori acustici	da 90 dB a 125 dB	da 250 Hz a 1000 Hz	0,12 dB
	Calibratori multifrequenza	da 94 dB a 114 dB	31,5 Hz, 63 Hz e 125 Hz	0,19 dB
	Livello di pressione acustica		250 Hz, 500 Hz e 1 kHz	0,12 dB
			2 kHz e 4 kHz	0,18 dB
			8 kHz	0,26 dB
			12,5 kHz e 16 kHz	0,31 dB
	Ponderazione "inversa A"	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,07 dB
	Correzioni pressione/campo libero microfoni	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,08 dB
	Fonometri ^(1, 2)	da 20 dB a 155 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,13 dB a 0,81 dB
	Fonometri ⁽³⁾	da 94 dB a 114 dB	125 Hz e 1 kHz	0,32 dB
	Ponderazioni di frequenza con segnali acustici		8 kHz	0,45 dB
	Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici	da 25 dB a 140 dB	da 63 Hz a 16 kHz	0,14 dB
	Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz	da 94 dB a 114 dB	1 kHz	0,14 dB
	Linearità di livello nel campo di riferimento	da 20 dB a 155 dB	8 kHz	0,14 dB
Sensibilità alla pressione acustica	Linearità di livello con selettore di fondo scala	94 dB	1 kHz	0,14 dB
	Risposta ai treni d'onda	da 25 dB a 140 dB	4 kHz	0,21 dB
	Rivelatore di picco C	da 110 dB a 140 dB	500 Hz e 8 kHz	0,21 dB
	Indicatore di sovraccarico	da 110 dB a 140 dB	4 kHz	0,21 dB
	Verifica filtri a bande di 1/3 ottava ⁽¹⁾		20 Hz < fc < 20 kHz	da 0,15 dB a 1,0 dB
	Verifica filtri a bande di ottava ⁽¹⁾		31,5 Hz < fc < 8 kHz	da 0,15 dB a 1,0 dB
	Microfoni campione	124 dB	250 Hz	0,11 dB
	Microfoni campione da 1/2" ⁽¹⁾	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,30 dB
	Microfoni WS2 ⁽¹⁾	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,15 dB a 0,30 dB
	Microfoni WS2 (risposta di frequenza corretta per campo libero)	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,22 dB a 0,76 dB
	Microfoni con griglia non rimuovibile	124 dB	250 Hz	0,15 dB

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.

⁽¹⁾ L'incertezza dipende dalla frequenza.

⁽²⁾ Fonometri conformi solamente alle norme CEI EN 60651 e CEI EN 60804.

⁽³⁾ Fonometri conformi alla norma CEI EN 61672-3.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 4 di 9
Page 4 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A Certificate of Calibration LAT 068 45092-A

1. Documentazione

- La versione del firmware caricato sullo strumento in taratura è: 2.49 - 2.12.
- Manuale di istruzioni DOC1144 di Febbraio 2018 M ottenuto dal costruttore dello strumento.
- Campo di misura di riferimento (nominale): 22,0 - 133,0 dB - Livello di pressione sonora di riferimento: 94,0 dB - Frequenza di verifica 1000 Hz.
- I dati di correzione del microfono 40CD da pressione a campo libero a 90 gradi con nose cone, windscreen e sistema da esterni DMK01 sono stati forniti dal costruttore dello strumento.
- I dati di correzione per il filtro di compensazione da campo libero a 90 gradi del microfono 40CD con DMK01 e nose cone sono stati forniti dal costruttore dello strumento.
- Lo strumento ha completato con esito positivo le prove di valutazione del modello applicabili della IEC 61672-3:2013. Lo strumento risulta Omologato con certificato DE-16-m-PTB-0008 del 12/01/2016.
- Lo strumento sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poichè è disponibile la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2013.

2. Ispezione preliminare ed elenco prove effettuate

Descrizione: Nelle tabelle sottostanti vengono riportati i risultati dei controlli preliminari e l'elenco delle prove effettuate sulla strumentazione in taratura.

Controllo	Esito
Ispezione visiva iniziale	OK
Integrità meccanica	OK
Integrità funzionale	OK
Equilibrio termico	OK
Alimentazione	OK


Prova	Esito
Rumore autogenerato	Positivo
Ponderazioni di frequenza con segnali acustici	Positivo
Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici	Positivo
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz	Positivo
Selettore campo misura	Non presente
Linearità livello campo misura riferimento	Positivo
Treni d'onda	Positivo
Livello sonoro di picco C	Positivo
Indicazione di sovraccarico	Positivo
Stabilità ad alti livelli	Positivo
Stabilità a lungo termine	Positivo

3. Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (Calibrazione)

Descrizione: Prima di avviare la procedura di taratura dello strumento in esame si provvede alla verifica della calibrazione mediante l'applicazione di un idoneo calibratore acustico. Se necessario viene effettuata una nuova calibrazione come specificato dal costruttore.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, funzione calibrazione, se disponibile, altrimenti pesatura di frequenza C e ponderazione temporale Fast o Slow o in alternativa media temporale.

Calibrazione	
Calibratore acustico utilizzato	Quest QC-20 sn. QF2110036
Certificato del calibratore utilizzato	LAT 068 44498-A del 2020-01-03
Frequenza nominale del calibratore	1000,0 Hz
Livello atteso	94,1 dB
Livello indicato dallo strumento prima della calibrazione	93,9 dB
Livello indicato dallo strumento dopo la calibrazione	94,1 dB
E' stata effettuata una nuova calibrazione	SI



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 5 di 9

Page 5 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A
Certificate of Calibration LAT 068 45092-A

4. Rumore autogenerato

Descrizione: Viene verificato il rumore autogenerato dallo strumento. Per la verifica del rumore elettrico, la capacità equivalente di ingresso viene cortocircuitata tramite un apposito adattatore capacitivo di capacità paragonabile a quella del microfono. Per la verifica del rumore acustico devono essere montati anche eventuali accessori.

Impostazioni: Media temporale, campo di misura più sensibile. La verifica del rumore autogenerato con microfono installato viene invece effettuata installando il microfono ed eventuali accessori con lo strumento impostato nel campo di misura più sensibile, media temporale e ponderazione di frequenza A.

Lecture: Per ciascuna ponderazione di frequenza di cui è dotato lo strumento, viene rilevato il livello sonoro con media temporale mediato per 30 s, o per un periodo superiore se così richiesto dal manuale di istruzioni.

Ponderazione di frequenza	Tipo di rumore	Rumore dB
A	Elettrico	10,1
C	Elettrico	9,9
Z	Elettrico	15,1
A	Acustico	17,5


5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici


Descrizione: Tramite un calibratore multifrequenza, si inviano al microfono dei segnali acustici sinusoidali con un livello nominale compreso tra 94 dB e 114 dB alle frequenze di 125 Hz, 1000 Hz e 8000 Hz al fine di verificare la risposta acustica dell'intera catena di misura. Gli scarti riportati nella tabella successiva sono riferiti al valore a 1000 Hz. L'origine delle eventuali correzioni applicate è riportata nel paragrafo "Documentazione".

Impostazioni: Ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e indicazione Lp.

Lecture: Per ciascuna frequenza di prova, vengono riportati i livelli letti sullo strumento in taratura.

Frequenza nominale Hz	Correzione livello dB	Correzione microfono dB	Correzione accessorio dB	Letture corretta dB	Ponderazione C rilevata dB	Ponderazione C teorica dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti Accettabilità Classe 1 / dB
125	-0,06	-0,12	0,00	93,94	0,01	-0,20	0,30	0,21	±1,0
1000	0,00	-0,07	0,10	93,93	0,00	0,00	0,30	Riferimento	±0,7
8000	-0,07	1,30	-1,00	91,87	-2,06	-3,00	0,49	0,94	+1,5/-2,5

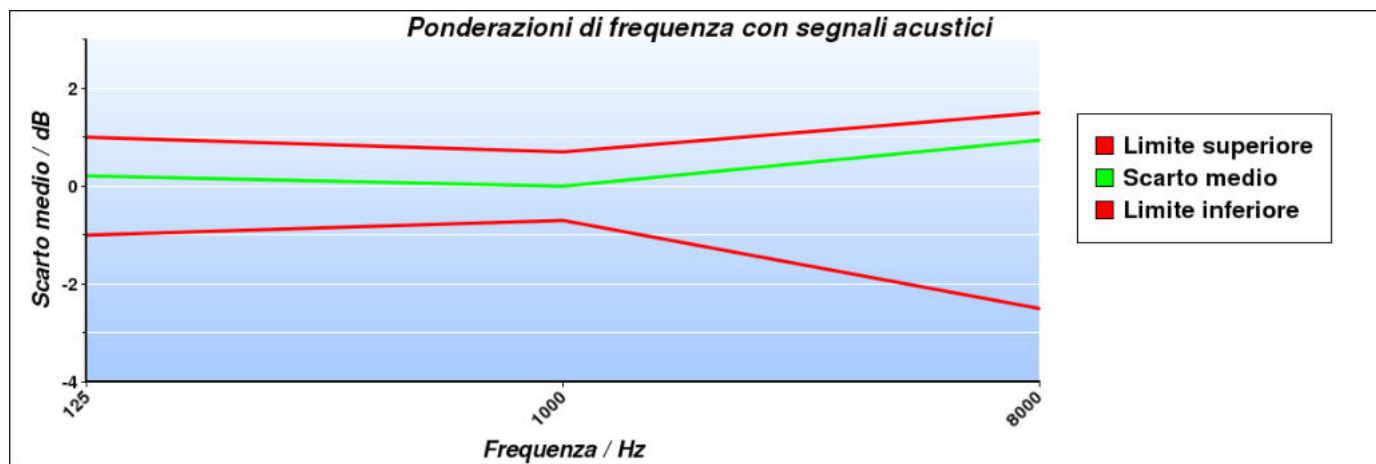



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 6 di 9

Page 6 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A
Certificate of Calibration LAT 068 45092-A


6. Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici

Descrizione: Le ponderazioni di frequenza devono essere determinate in rapporto alla risposta ad 1 kHz utilizzando segnali di ingresso elettrici sinusoidali regolati per fornire una indicazione che sia 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, e per tutte le tre ponderazioni di frequenza tra A, C, Z e Piatta delle quali lo strumento è dotato.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento, tutte le ponderazioni di frequenza disponibili tra A, C, Z e Piatta

Lecture: Per ciascuna ponderazione di frequenza da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello di prova a ciascuna frequenza e il riferimento ad 1 kHz. Eventuali correzioni specificate dal costruttore devono essere considerate.

Frequenza nominale Hz	Curva A Scarto medio dB	Curva C Scarto medio dB	Curva Z Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
63	-0,30	-0,20	-0,20	0,14	±1,0
125	-0,30	0,00	0,00	0,14	±1,0
250	-0,10	0,00	-0,10	0,14	±1,0
500	-0,10	0,00	0,00	0,14	±1,0
1000	0,00	0,00	0,00	0,14	±0,7
2000	0,00	0,00	0,00	0,14	±1,0
4000	-0,10	-0,10	-0,10	0,14	±1,0
8000	-0,60	-0,60	-0,10	0,14	+1,5/-2,5
16000	-5,40	-5,50	-0,10	0,14	+2,5/-16,0

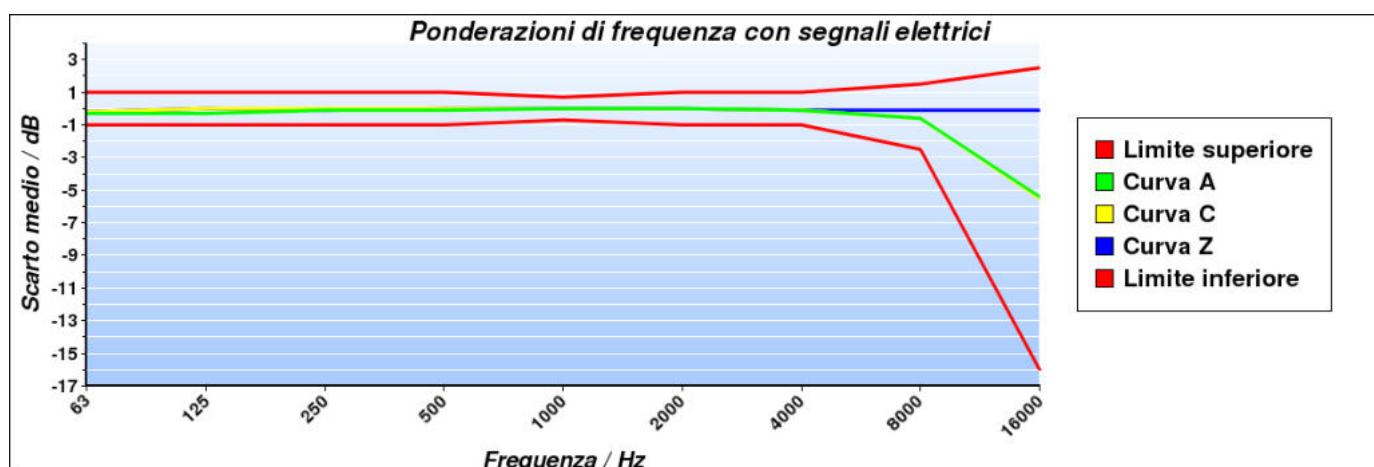


7. Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

Descrizione: La prova consiste nella verifica delle differenze tra il livello di calibrazione ad 1 kHz con ponderazione di frequenza A e le ponderazioni di frequenza C, Z e Piatta misurate con ponderazione temporale Fast o media temporale. Inoltre, le indicazioni con la ponderazione di frequenza A devono essere registrate con lo strumento regolato per indicare il livello con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il livello sonoro con media temporale, se disponibili.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, regolazione al livello di 94,0 dB ad 1 kHz con pesatura di frequenza A e temporale Fast; in successione, tutte le pesature di frequenza disponibili tra C, Z e Piatta e le ponderazioni temporali Slow e media temporale con pesatura di frequenza A.

Lecture: Per ciascuna ponderazione di frequenza e temporale da verificare viene letta l'indicazione dello strumento.

Ponderazione	Riferimento dB	Scarto dB	Incertezza dB	Limiti accettab. Classe 1 / dB
Fast C	94,00	0,00	0,07	±0,2
Fast Z	94,00	0,00	0,07	±0,2
Slow A	94,00	0,00	0,07	±0,1
Leq A	94,00	0,00	0,07	±0,1



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 7 di 9
Page 7 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A
Certificate of Calibration LAT 068 45092-A


8. Linearità di livello nel campo di misura di riferimento


Descrizione: La linearità di livello viene verificata con segnali elettrici sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz. La prova inizia con il segnale di ingresso regolato per indicare 94,0 dB e aumentando il livello del segnale di ingresso di gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite superiore per il campo di funzionamento lineare a 8 kHz, poi aumentando il livello di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di sovraccarico, non inclusa. Successivamente, sempre partendo dal punto di inizio, si diminuisce il livello del segnale di ingresso a gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite inferiore del campo di misura di riferimento, poi diminuendo il livello del segnale di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di livello insufficiente o, se non disponibile, fino al limite inferiore del campo di funzionamento lineare.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascun livello da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro atteso.

Livello generato dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB	Livello generato dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
94,0	0,14	Riferimento	±0,8	79,0	0,14	0,00	±0,8
99,0	0,14	0,00	±0,8	74,0	0,14	0,00	±0,8
104,0	0,14	0,00	±0,8	69,0	0,14	0,00	±0,8
109,0	0,14	-0,10	±0,8	64,0	0,14	0,00	±0,8
114,0	0,14	-0,10	±0,8	59,0	0,14	0,00	±0,8
119,0	0,14	-0,10	±0,8	54,0	0,14	0,00	±0,8
124,0	0,14	-0,10	±0,8	49,0	0,14	0,10	±0,8
129,0	0,14	-0,10	±0,8	44,0	0,14	0,10	±0,8
130,0	0,14	-0,10	±0,8	39,0	0,14	0,10	±0,8
131,0	0,14	-0,10	±0,8	34,0	0,14	0,10	±0,8
132,0	0,14	-0,10	±0,8	29,0	0,14	0,20	±0,8
133,0	0,14	-0,10	±0,8	27,0	0,14	0,30	±0,8
134,0	0,14	-0,10	±0,8	26,0	0,14	0,30	±0,8
135,0	0,14	-0,10	±0,8	25,0	0,14	0,30	±0,8
136,0	0,14	-0,10	±0,8	24,0	0,14	0,40	±0,8
137,0	0,14	-0,10	±0,8	23,0	0,14	0,50	±0,8
94,0	0,14	Riferimento	±0,8	22,0	0,14	0,60	±0,8
89,0	0,14	0,00	±0,8	21,0	0,14	0,70	±0,8
84,0	0,14	0,00	±0,8				

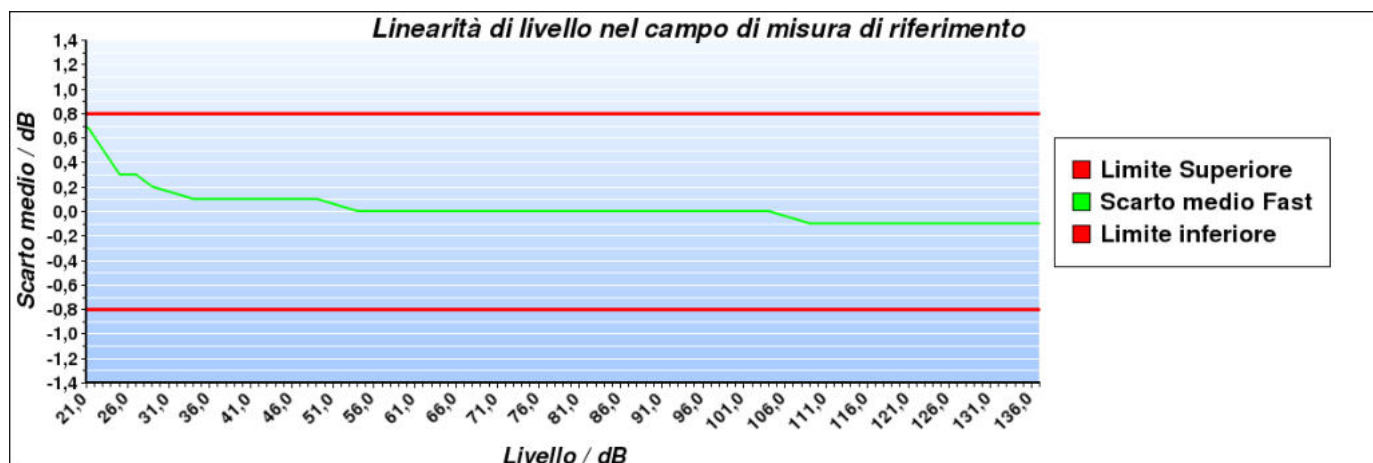



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 8 di 9

Page 8 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A
Certificate of Calibration LAT 068 45092-A

9. Risposta a treni d'onda

Descrizione: La risposta dello strumento a segnali di breve durata viene verificata attraverso dei treni d'onda di 4 kHz, con durate di 200 ms, 2 ms e 0,25 ms, che iniziano e finiscono sul passaggio per lo zero e sono estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali di 4 kHz. Il livello di riferimento del segnale sinusoidale continuo è pari a 134,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A, ponderazioni temporali FAST e SLOW e livello di esposizione sonora (SEL) o, nel caso quest'ultimo non sia disponibile, il livello sonoro con media temporale.

Lecture: Per ciascuna pesatura da verificare, viene calcolata la differenza tra il livello sonoro massimo visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro atteso. Per le misure del livello di esposizione sonora viene calcolata la differenza tra il livello di esposizione sonora letto sullo strumento e il corrispondente livello di esposizione sonora atteso.

Ponderazione di frequenza	Durata Burst ms	Livello atteso dB	Lettura media dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
Fast	200	133,00	133,00	0,00	0,17	±0,5
Slow	200	126,60	126,50	-0,10	0,17	±0,5
SEL	200	127,00	127,00	0,00	0,17	±0,5
Fast	2	116,00	115,90	-0,10	0,17	+1,0/-1,5
Slow	2	107,00	107,00	0,00	0,17	+1,0/-3,0
SEL	2	107,00	107,00	0,00	0,17	+1,0/-1,5
Fast	0,25	107,00	106,80	-0,20	0,17	+1,0/-3,0
SEL	0,25	98,00	97,90	-0,10	0,17	+1,0/-3,0

10. Livello sonoro di picco C

Descrizione: Questa prova permette di verificare il funzionamento del rilevatore di picco. Vengono utilizzati tre diversi tipi di segnali: una forma d'onda a 8 kHz, una mezza forma d'onda positiva a 500 Hz e una mezza forma d'onda negativa a 500 Hz. Questi segnali di test vengono estratti rispettivamente da un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 8 kHz che fornisca sullo strumento un'indicazione pari a 126,0 dB e da un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 500 Hz che fornisca un'indicazione pari a 132,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast e picco.

Lecture: Per ciascun tipo di segnale da verificare, viene calcolata la differenza tra il livello sonoro di picco C visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro di picco atteso.

Tipo di segnale	Livello di riferimento dB	Livello atteso dB	Lettura media dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
1 ciclo 8 kHz	126,00	129,40	129,40	0,00	0,19	±2,0
½ ciclo 500 Hz +	132,00	134,40	134,10	-0,30	0,19	±1,0
½ ciclo 500 Hz -	132,00	134,40	134,10	-0,30	0,19	±1,0

11. Indicazione di sovraccarico


Descrizione: Questa prova permette di verificare il funzionamento dell'indicatore di sovraccarico. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 137,0 dB, vengono inviati segnali elettrici sinusoidali di mezzo ciclo positivo ad una frequenza di 4 kHz incrementando di volta in volta il livello fino alla prima indicazione di sovraccarico. L'operazione viene poi ripetuta con segnali di mezzo ciclo negativo.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e media temporale.

Lecture: Viene calcolata la differenza tra i livelli positivo e negativo che hanno portato all'indicazione di sovraccarico sullo strumento.

Livello di riferimento dB	½ ciclo positivo dB	½ ciclo negativo dB	Differenza dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
137,0	137,6	138,1	-0,5	0,17	±1,5

L'indicatore di sovraccarico è rimasto correttamente memorizzato dopo che si è prodotta una condizione di sovraccarico sullo strumento.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 9 di 9

Page 9 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45092-A
Certificate of Calibration LAT 068 45092-A

12. Stabilità ad alti livelli

Descrizione: Questa prova permette di verificare la stabilità dello strumento quando opera continuamente con segnali di livello elevato. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 136,0 dB, si registra il livello visualizzato e si continua ad applicare il segnale per 5 minuti al termine dei quali viene nuovamente registrato il livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio della prova e dopo 5 minuti di esposizione al segnale ad alto livello.

Livello di riferimento dB	Livello iniziale dB	Livello finale dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
136,0	136,0	136,0	0,0	0,07	±0,1


13. Stabilità a lungo termine

Descrizione: Questa prova permette di verificare la capacità dello strumento di operare continuamente con segnali di medio livello. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso, in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 94,0 dB, si registra il livello visualizzato e si continua ad applicare il segnale per un intervallo di tempo variabile tra 25 minuti e 35 minuti al termine del quale viene nuovamente registrato il livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio e alla fine della prova.

Livello di riferimento dB	Livello iniziale dB	Livello finale dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
94,0	94,0	94,0	0,0	0,07	±0,1



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 1 di 9
Page 1 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A
Certificate of Calibration LAT 068 45093-A

- data di emissione date of issue	2020-05-15
- cliente customer	AESSE AMBIENTE SRL 20090 - TREZZANO S/NAVIGLIO (MI)
- destinatario receiver	GREENGEA SRL 98121 - MESSINA (ME)
- richiesta application	20-00003-T
- in data date	2020-01-02

Si riferisce a

Referring to

- oggetto item	Fonometro
- costruttore manufacturer	01-dB
- modello model	CUBE
- matricola serial number	12127
- data di ricevimento oggetto date of receipt of item	2020-05-14
- data delle misure date of measurements	2020-05-15
- registro di laboratorio laboratory reference	Reg. 03

Il presente certificato di taratura è emesso in base all'accreditamento LAT N° 068 rilasciato in accordo ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacità di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro e la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni nazionali e internazionali delle unità di misura del Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 068 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.


Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre



SERGENTI MARCO
15.05.2020 15:07:19
UTC



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 2 di 9

Page 2 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A Certificate of Calibration LAT 068 45093-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- gli strumenti/campioni che garantiscono la riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);
- le condizioni ambientali e di taratura;
- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);
- technical procedures used for calibration performed;
- instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain of the Centre;
- relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from Laboratory);
- calibration and environmental conditions;
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica Instrumentation under test

Strumento	Costruttore	Modello	Matricola
Fonometro	01-dB	CUBE	12127
Kit per esterni	01-dB	DMK01	2004083
Preamplificatore	01-dB	PRE22	2004083
Cavo di prolunga	Tasker	C8015	0001
Nosecone	G.R.A.S.	RA0208	n.p.
Microfono	G.R.A.S.	40CD	366950

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento Technical procedures, Standards and Traceability

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PTL 08 Rev. 1.1.

Le verifiche effettuate sull'oggetto della taratura sono in accordo con quanto previsto dalla norma CEI EN 61672-3:2014-05.

I limiti riportati sono relativi alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEI EN 61672-1:2014-07.

Nella tabella sottostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilità del Centro.

Strumento	Matricola	Certificato	Data taratura	Data scadenza
Microfono Brüel & Kjaer 4180	1627793	I.N.R.I.M. 20-0076-01	2020-01-30	2021-01-30
Pistonofono Brüel & Kjaer 4228	2060657	I.N.R.I.M. 20-0076-02	2020-01-30	2021-01-30
Multimetro Hewlett Packard 3458A	2823A07910	LAT 046 363355	2019-11-19	2020-11-19
Stazione meteo Ahlborn Almemo 2590+FHAD46-C2L00	H17121184+17110098	LAT N.128U-121/20	2020-02-27	2021-02-27
Barometro digitale DRUCK DPI 150	3268333	LAT 128P-897/19	2019-12-10	2020-12-10

Condizioni ambientali durante le misure Environmental parameters during measurements


Parametro	Di riferimento	All'inizio delle misure	Alla fine delle misure
Temperatura / °C	23,0	24,7	25,3
Umidità / %	50,0	55,4	53,5
Pressione / hPa	1013,3	999,3	999,4

Nella determinazione dell'incertezza non è stata presa in considerazione la stabilità nel tempo dell'oggetto in taratura.

Sullo strumento in esame sono state eseguite misure sia per via elettrica che per via acustica. Le misure per via elettrica sono state effettuate sostituendo alla capsula microfonica un adattatore capacitivo con impedenza elettrica equivalente a quella del microfono.

Tutti i dati riportati nel presente Certificato sono espressi in Decibel (dB). I valori di pressione sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa.

Il numero di decimali riportato in alcune prove può differire dal numero di decimali visualizzati sullo strumento in taratura in quanto i valori riportati nel presente Certificato possono essere ottenuti dalla media di più letture.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A
Certificate of Calibration LAT 068 45093-A

Capacità metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate le capacità metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative incertezze ad esse associate.


Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Condizioni di misura	Incertezza (*)
Livello di pressione acustica	Pistonofoni	124 dB	250 Hz	0,10 dB
	Calibratori acustici	da 90 dB a 125 dB	da 250 Hz a 1000 Hz	0,12 dB
	Calibratori multifrequenza	da 94 dB a 114 dB	31,5 Hz, 63 Hz e 125 Hz	0,19 dB
	Livello di pressione acustica		250 Hz, 500 Hz e 1 kHz	0,12 dB
			2 kHz e 4 kHz	0,18 dB
			8 kHz	0,26 dB
			12,5 kHz e 16 kHz	0,31 dB
	Ponderazione "inversa A"	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,07 dB
	Correzioni pressione/campo libero microfoni	da 94 dB a 114 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	0,08 dB
	Fonometri ⁽¹⁾ , ⁽²⁾	da 20 dB a 155 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,13 dB a 0,81 dB
	Fonometri ⁽³⁾	da 94 dB a 114 dB	125 Hz e 1 kHz	0,32 dB
	Ponderazioni di frequenza con segnali acustici		8 kHz	0,45 dB
	Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici	da 25 dB a 140 dB	da 63 Hz a 16 kHz	0,14 dB
	Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz	da 94 dB a 114 dB	1 kHz	0,14 dB
	Linearità di livello nel campo di riferimento	da 20 dB a 155 dB	8 kHz	0,14 dB
Sensibilità alla pressione acustica	Linearità di livello con selettore di fondo scala	94 dB	1 kHz	0,14 dB
	Risposta ai treni d'onda	da 25 dB a 140 dB	4 kHz	0,21 dB
	Rivelatore di picco C	da 110 dB a 140 dB	500 Hz e 8 kHz	0,21 dB
	Indicatore di sovraccarico	da 110 dB a 140 dB	4 kHz	0,21 dB
	Verifica filtri a bande di 1/3 ottava ⁽¹⁾		20 Hz < fc < 20 kHz	da 0,15 dB a 1,0 dB
	Verifica filtri a bande di ottava ⁽¹⁾		31,5 Hz < fc < 8 kHz	da 0,15 dB a 1,0 dB
	Microfoni campione	124 dB	250 Hz	0,11 dB
	Microfoni campione da 1/2" ⁽¹⁾	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,11 dB a 0,30 dB
	Microfoni WS2 ⁽¹⁾	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,15 dB a 0,30 dB
	Microfoni WS2 (risposta di frequenza corretta per campo libero)	94 dB	da 31,5 Hz a 16 kHz	da 0,22 dB a 0,76 dB
	Microfoni con griglia non rimuovibile	124 dB	250 Hz	0,15 dB

(*) L'incertezza di misura è dichiarata come incertezza estesa corrispondente al livello di fiducia al 95% ed è ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k specificato.

⁽¹⁾ L'incertezza dipende dalla frequenza.

⁽²⁾ Fonometri conformi solamente alle norme CEI EN 60651 e CEI EN 60804.

⁽³⁾ Fonometri conformi alla norma CEI EN 61672-3.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 4 di 9

Page 4 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A
Certificate of Calibration LAT 068 45093-A

1. Documentazione

- La versione del firmware caricato sullo strumento in taratura è: 2.49 - 2.12.
- Manuale di istruzioni DOC1144 di Febbraio 2018 M ottenuto dal costruttore dello strumento..
- Campo di misura di riferimento (nominale): 22,0 - 133,0 dB - Livello di pressione sonora di riferimento: 94,0 dB - Frequenza di verifica 1000 Hz.
- I dati di correzione del microfono 40CD da pressione a campo libero a 90 gradi con nose cone, windscreen e sistema da esterni DMK01 sono stati forniti dal costruttore dello strumento.
- I dati di correzione per il filtro di compesazione da campo libero a 90 gradi del microfono 40CD con DMK01 e nose cone sono stati forniti dal costruttore dello strumento.
- Lo strumento ha completato con esito positivo le prove di valutazione del modello applicabili della IEC 61672-3:2013. Lo strumento risulta Omologato con certificato DE-16-m-PTB-0008 del 12/01/2016.
- Lo strumento sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Poichè è disponibile la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prove è conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1:2013.

2. Ispezione preliminare ed elenco prove effettuate

Descrizione: Nelle tabelle sottostanti vengono riportati i risultati dei controlli preliminari e l'elenco delle prove effettuate sulla strumentazione in taratura.

Controllo	Esito
Ispezione visiva iniziale	OK
Integrità meccanica	OK
Integrità funzionale	OK
Equilibrio termico	OK
Alimentazione	OK


Prova	Esito
Rumore autogenerato	Positivo
Ponderazioni di frequenza con segnali acustici	Positivo
Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici	Positivo
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz	Positivo
Selettore campo misura	Non presente
Linearità livello campo misura riferimento	Positivo
Treni d'onda	Positivo
Livello sonoro di picco C	Positivo
Indicazione di sovraccarico	Positivo
Stabilità ad alti livelli	Positivo
Stabilità a lungo termine	Positivo

3. Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (Calibrazione)

Descrizione: Prima di avviare la procedura di taratura dello strumento in esame si provvede alla verifica della calibrazione mediante l'applicazione di un idoneo calibratore acustico. Se necessario viene effettuata una nuova calibrazione come specificato dal costruttore.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, funzione calibrazione, se disponibile, altrimenti pesatura di frequenza C e ponderazione temporale Fast o Slow o in alternativa media temporale.

Calibrazione	
Calibratore acustico utilizzato	Quest QC-20 sn. QF2110036
Certificato del calibratore utilizzato	LAT 068 44498-A del 2020-01-03
Frequenza nominale del calibratore	1000,0 Hz
Livello atteso	94,1 dB
Livello indicato dallo strumento prima della calibrazione	93,9 dB
Livello indicato dallo strumento dopo la calibrazione	94,1 dB
E' stata effettuata una nuova calibrazione	SI



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 5 di 9
Page 5 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A
Certificate of Calibration LAT 068 45093-A

4. Rumore autogenerato

Descrizione: Viene verificato il rumore autogenerato dallo strumento. Per la verifica del rumore elettrico, la capacità equivalente di ingresso viene cortocircuitata tramite un apposito adattatore capacitivo di capacità paragonabile a quella del microfono. Per la verifica del rumore acustico devono essere montati anche eventuali accessori.

Impostazioni: Media temporale, campo di misura più sensibile. La verifica del rumore autogenerato con microfono installato viene invece effettuata installando il microfono ed eventuali accessori con lo strumento impostato nel campo di misura più sensibile, media temporale e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascuna ponderazione di frequenza di cui è dotato lo strumento, viene rilevato il livello sonoro con media temporale mediato per 30 s, o per un periodo superiore se così richiesto dal manuale di istruzioni.

Ponderazione di frequenza	Tipo di rumore	Rumore dB
A	Elettrico	10,3
C	Elettrico	10,4
Z	Elettrico	15,2
A	Acustico	19,3


5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici


Descrizione: Tramite un calibratore multifrequenza, si inviano al microfono dei segnali acustici sinusoidali con un livello nominale compreso tra 94 dB e 114 dB alle frequenze di 125 Hz, 1000 Hz e 8000 Hz al fine di verificare la risposta acustica dell'intera catena di misura. Gli scarti riportati nella tabella successiva sono riferiti al valore a 1000 Hz. L'origine delle eventuali correzioni applicate è riportata nel paragrafo "Documentazione".

Impostazioni: Ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e indicazione Lp.

Letture: Per ciascuna frequenza di prova, vengono riportati i livelli letti sullo strumento in taratura.

Frequenza nominale Hz	Correzione livello dB	Correzione microfono dB	Correzione accessorio dB	Letture corretta dB	Ponderazione C rilevata dB	Ponderazione C teorica dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti Accettabilità Classe 1 / dB
125	-0,06	-0,12	0,00	93,84	-0,09	-0,20	0,30	0,11	±1,0
1000	0,00	-0,07	0,10	93,93	0,00	0,00	0,30	Riferimento	±0,7
8000	-0,07	1,30	-1,00	91,67	-2,26	-3,00	0,49	0,74	+1,5/-2,5

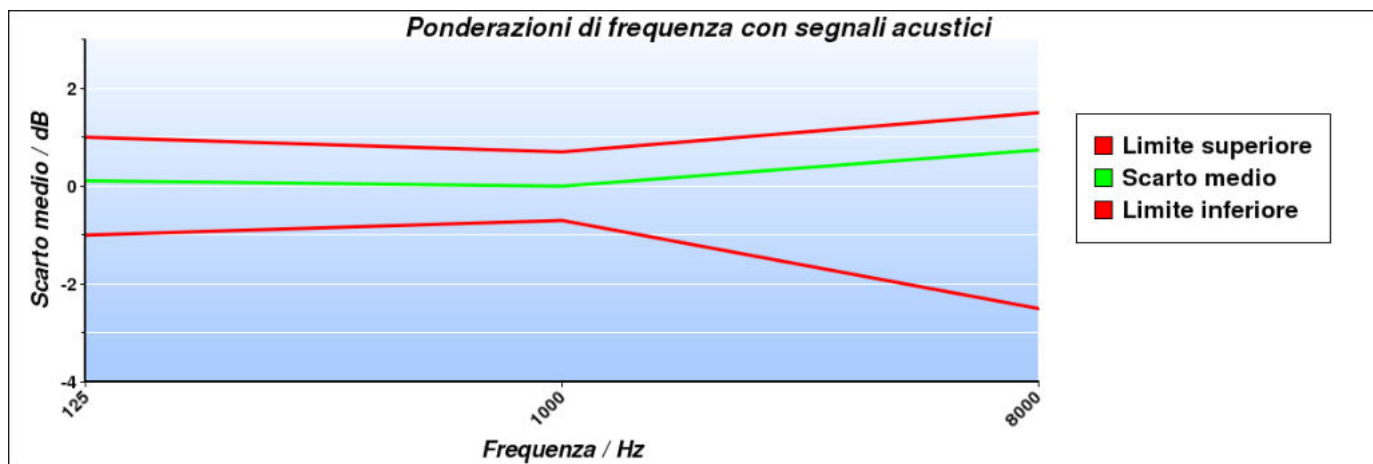



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 6 di 9

Page 6 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A
Certificate of Calibration LAT 068 45093-A


6. Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici

Descrizione: Le ponderazioni di frequenza devono essere determinate in rapporto alla risposta ad 1 kHz utilizzando segnali di ingresso elettrici sinusoidali regolati per fornire una indicazione che sia 45 dB inferiore al limite superiore del campo di misura di riferimento, e per tutte le tre ponderazioni di frequenza tra A, C, Z e Piatta delle quali lo strumento è dotato.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento, tutte le ponderazioni di frequenza disponibili tra A, C, Z e Piatta

Lecture: Per ciascuna ponderazione di frequenza da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello di prova a ciascuna frequenza e il riferimento ad 1 kHz. Eventuali correzioni specificate dal costruttore devono essere considerate.

Frequenza nominale Hz	Curva A Scarto medio dB	Curva C Scarto medio dB	Curva Z Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
63	-0,30	-0,20	-0,10	0,14	±1,0
125	-0,20	0,00	0,00	0,14	±1,0
250	-0,10	0,00	0,00	0,14	±1,0
500	-0,10	0,00	0,00	0,14	±1,0
1000	0,00	0,00	0,00	0,14	±0,7
2000	0,00	0,00	0,00	0,14	±1,0
4000	-0,10	-0,10	0,00	0,14	±1,0
8000	-0,60	-0,60	-0,10	0,14	+1,5/-2,5
16000	-5,40	-5,40	0,00	0,14	+2,5/-16,0

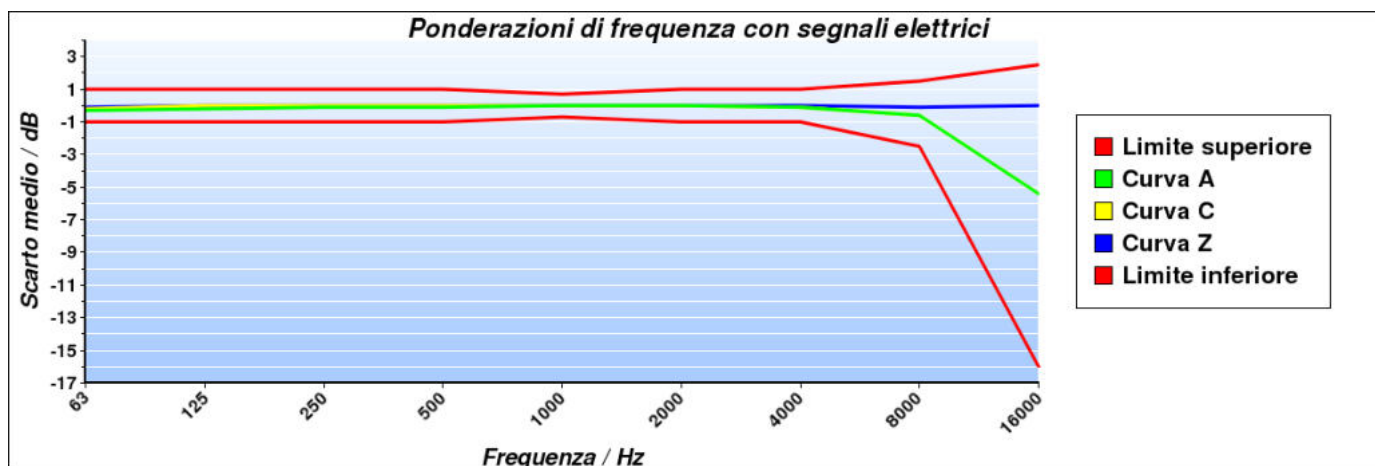


7. Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

Descrizione: La prova consiste nella verifica delle differenze tra il livello di calibrazione ad 1 kHz con ponderazione di frequenza A e le ponderazioni di frequenza C, Z e Piatta misurate con ponderazione temporale Fast o media temporale. Inoltre, le indicazioni con la ponderazione di frequenza A devono essere registrate con lo strumento regolato per indicare il livello con ponderazione temporale F, il livello sonoro con ponderazione temporale S e il livello sonoro con media temporale, se disponibili.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, regolazione al livello di 94,0 dB ad 1 kHz con pesatura di frequenza A e temporale Fast; in successione, tutte le pesature di frequenza disponibili tra C, Z e Piatta e le ponderazioni temporali Slow e media temporale con pesatura di frequenza A.

Lecture: Per ciascuna ponderazione di frequenza e temporale da verificare viene letta l'indicazione dello strumento.

Ponderazione	Riferimento dB	Scarto dB	Incertezza dB	Limiti accettab. Classe 1 / dB
Fast C	94,00	0,00	0,07	±0,2
Fast Z	94,00	0,00	0,07	±0,2
Slow A	94,00	0,00	0,07	±0,1
Leq A	94,00	0,00	0,07	±0,1



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 7 di 9

Page 7 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A
Certificate of Calibration LAT 068 45093-A


8. Linearità di livello nel campo di misura di riferimento


Descrizione: La linearità di livello viene verificata con segnali elettrici sinusoidali stazionari ad una frequenza di 8 kHz. La prova inizia con il segnale di ingresso regolato per indicare 94,0 dB e aumentando il livello del segnale di ingresso di gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite superiore per il campo di funzionamento lineare a 8 kHz, poi aumentando il livello di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di sovraccarico, non inclusa. Successivamente, sempre partendo dal punto di inizio, si diminuisce il livello del segnale di ingresso a gradini di 5 dB fino a 5 dB dal limite inferiore del campo di misura di riferimento, poi diminuendo il livello del segnale di gradini di 1 dB fino alla prima indicazione di livello insufficiente o, se non disponibile, fino al limite inferiore del campo di funzionamento lineare.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e ponderazione di frequenza A.

Letture: Per ciascun livello da verificare, viene rilevata la differenza tra il livello visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro atteso.

Livello generato dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB	Livello generato dB	Incertezza dB	Scarto medio dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
94,0	0,14	Riferimento	±0,8	84,0	0,14	0,00	±0,8
99,0	0,14	0,00	±0,8	79,0	0,14	0,00	±0,8
104,0	0,14	0,00	±0,8	74,0	0,14	0,00	±0,8
109,0	0,14	0,00	±0,8	69,0	0,14	0,00	±0,8
114,0	0,14	0,00	±0,8	64,0	0,14	0,00	±0,8
119,0	0,14	0,00	±0,8	59,0	0,14	0,00	±0,8
124,0	0,14	0,00	±0,8	54,0	0,14	0,00	±0,8
129,0	0,14	0,00	±0,8	49,0	0,14	0,10	±0,8
130,0	0,14	0,00	±0,8	44,0	0,14	0,10	±0,8
131,0	0,14	0,00	±0,8	39,0	0,14	0,10	±0,8
132,0	0,14	0,00	±0,8	34,0	0,14	0,10	±0,8
133,0	0,14	0,00	±0,8	29,0	0,14	0,20	±0,8
134,0	0,14	0,00	±0,8	27,0	0,14	0,20	±0,8
135,0	0,14	0,00	±0,8	26,0	0,14	0,30	±0,8
136,0	0,14	0,00	±0,8	25,0	0,14	0,30	±0,8
137,0	0,14	0,00	±0,8	24,0	0,14	0,40	±0,8
94,0	0,14	Riferimento	±0,8	23,0	0,14	0,40	±0,8
89,0	0,14	0,00	±0,8	22,0	0,14	0,50	±0,8

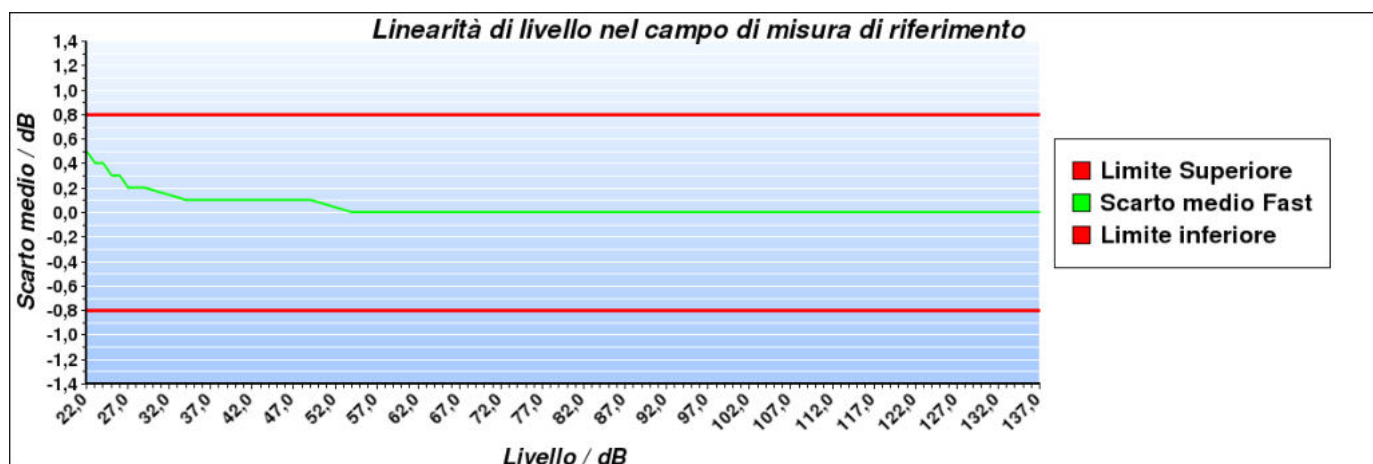



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 8 di 9
Page 8 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A
Certificate of Calibration LAT 068 45093-A

9. Risposta a treni d'onda

Descrizione: La risposta dello strumento a segnali di breve durata viene verificata attraverso dei treni d'onda di 4 kHz, con durate di 200 ms, 2 ms e 0,25 ms, che iniziano e finiscono sul passaggio per lo zero e sono estratti da segnali di ingresso elettrici sinusoidali di 4 kHz. Il livello di riferimento del segnale sinusoidale continuo è pari a 134,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A, ponderazioni temporali FAST e SLOW e livello di esposizione sonora (SEL) o, nel caso quest'ultimo non sia disponibile, il livello sonoro con media temporale.

Lecture: Per ciascuna pesatura da verificare, viene calcolata la differenza tra il livello sonoro massimo visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro atteso. Per le misure del livello di esposizione sonora viene calcolata la differenza tra il livello di esposizione sonora letto sullo strumento e il corrispondente livello di esposizione sonora atteso.

Ponderazione di frequenza	Durata Burst ms	Livello atteso dB	Lettura media dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
Fast	200	133,00	133,00	0,00	0,17	±0,5
Slow	200	126,60	126,60	0,00	0,17	±0,5
SEL	200	127,00	127,00	0,00	0,17	±0,5
Fast	2	116,00	115,90	-0,10	0,17	+1,0/-1,5
Slow	2	107,00	107,00	0,00	0,17	+1,0/-3,0
SEL	2	107,00	107,00	0,00	0,17	+1,0/-1,5
Fast	0,25	107,00	106,80	-0,20	0,17	+1,0/-3,0
SEL	0,25	98,00	97,90	-0,10	0,17	+1,0/-3,0

10. Livello sonoro di picco C

Descrizione: Questa prova permette di verificare il funzionamento del rilevatore di picco. Vengono utilizzati tre diversi tipi di segnali: una forma d'onda a 8 kHz, una mezza forma d'onda positiva a 500 Hz e una mezza forma d'onda negativa a 500 Hz. Questi segnali di test vengono estratti rispettivamente da un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 8 kHz che fornisca sullo strumento un'indicazione pari a 126,0 dB e da un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 500 Hz che fornisca un'indicazione pari a 132,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza C, ponderazione temporale Fast e picco.

Lecture: Per ciascun tipo di segnale da verificare, viene calcolata la differenza tra il livello sonoro di picco C visualizzato sullo strumento e il corrispondente livello sonoro di picco atteso.

Tipo di segnale	Livello di riferimento dB	Livello atteso dB	Lettura media dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
1 ciclo 8 kHz	126,00	129,40	129,30	-0,10	0,19	±2,0
½ ciclo 500 Hz +	132,00	134,40	134,10	-0,30	0,19	±1,0
½ ciclo 500 Hz -	132,00	134,40	134,10	-0,30	0,19	±1,0

11. Indicazione di sovraccarico


Descrizione: Questa prova permette di verificare il funzionamento dell'indicatore di sovraccarico. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 137,0 dB, vengono inviati segnali elettrici sinusoidali di mezzo ciclo positivo ad una frequenza di 4 kHz incrementando di volta in volta il livello fino alla prima indicazione di sovraccarico. L'operazione viene poi ripetuta con segnali di mezzo ciclo negativo.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e media temporale.

Lecture: Viene calcolata la differenza tra i livelli positivo e negativo che hanno portato all'indicazione di sovraccarico sullo strumento.

Livello di riferimento dB	½ ciclo positivo dB	½ ciclo negativo dB	Differenza dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
137,0	138,0	138,5	-0,5	0,17	±1,5

L'indicatore di sovraccarico è rimasto correttamente memorizzato dopo che si è prodotta una condizione di sovraccarico sullo strumento.



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)

T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 9 di 9

Page 9 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45093-A
Certificate of Calibration LAT 068 45093-A

12. Stabilità ad alti livelli

Descrizione: Questa prova permette di verificare la stabilità dello strumento quando opera continuamente con segnali di livello elevato. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 136,0 dB, si registra il livello visualizzato e si continua ad applicare il segnale per 5 minuti al termine dei quali viene nuovamente registrato il livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibile, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio della prova e dopo 5 minuti di esposizione al segnale ad alto livello.

Livello di riferimento dB	Livello iniziale dB	Livello finale dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
136,0	136,0	136,0	0,0	0,07	±0,1


13. Stabilità a lungo termine

Descrizione: Questa prova permette di verificare la capacità dello strumento di operare continuamente con segnali di medio livello. Dopo aver regolato il livello del segnale elettrico stazionario di ingresso, in modo da visualizzare sullo strumento un'indicazione pari a 94,0 dB, si registra il livello visualizzato e si continua ad applicare il segnale per un intervallo di tempo variabile tra 25 minuti e 35 minuti al termine del quale viene nuovamente registrato il livello indicato.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, ponderazione di frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelli indicati dallo strumento all'inizio e alla fine della prova.

Livello di riferimento dB	Livello iniziale dB	Livello finale dB	Scarto medio dB	Incertezza dB	Limiti accettabilità Classe 1 / dB
94,0	94,0	94,0	0,0	0,07	±0,1



L.C.E. S.r.l.

Via dei Platani, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lce.it

Centro di Taratura LAT N° 068
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura



LAT N° 068

Pagina 4 di 9
Page 4 of 9

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 45372-A
Certificate of Calibration LAT 068 45372-A

1. Documentazione

- La versione del firmware caricato sullo strumento in taratura è: 2.49 - 2.12.
- Manuale di istruzioni DUO User's Manual - DOC1112 - Marzo 2018 applicabile al firmware 2.40/2.12 fornito dal costruttore dello strumento.
- Campo di misura di riferimento (nominale): 20,0 - 133,0 dB - Livello di pressione sonora di riferimento: 94,0 dB - Frequenza di verifica 1000 Hz.
- I dati di correzione del microfono 201 per campo libero a 0 gradi sono forniti dal costruttore del microfono.
- Nessuna informazione sull'incertezza di misura, richiesta nella IEC 61672-3:2013, relativa ai dati di correzione microfonica indicati nel manuale di istruzioni o ottenuti dal costruttore o dal fornitore del fonometro, o dal costruttore del microfono, o dal costruttore del calibratore multifrequenza, o dal costruttore dell'attuatore elettrostatico è stata pubblicata nel manuale di istruzioni o resa disponibile dal costruttore o dal fornitore del fonometro. Pertanto, l'incertezza di misura dei dati di correzione è stata considerata essere pari alla massima incertezza consentita dalla IEC 62585 per i corrispondenti dati di correzione e per un fattore di copertura corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%.
- Lo strumento non è stato sottoposto alle prove di valutazione del modello applicabili della IEC 61672-2:2013.
- Lo strumento sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della classe 1 della IEC 61672-3:2013, per le condizioni ambientali nelle quali esse sono state eseguite. Tuttavia, nessuna dichiarazione o conclusione generale può essere fatta sulla conformità del fonometro a tutte le prescrizioni della IEC 61672-1:2013 poichè non è pubblicamente disponibile la prova, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile dell'approvazione dei modelli, per dimostrare che il modello di fonometro è risultato completamente conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2013 e perchè le prove periodiche della IEC 61672-3:2013 coprono solo una parte limitata delle specifiche della IEC 61672-1:2013.

2. Ispezione preliminare ed elenco prove effettuate

Descrizione: Nelle tabelle sottostanti vengono riportati i risultati dei controlli preliminari e l'elenco delle prove effettuate sulla strumentazione in taratura.

Controllo	Esito
Ispezione visiva iniziale	OK
Integrità meccanica	OK
Integrità funzionale	OK
Equilibrio termico	OK
Alimentazione	OK


Prova	Esito
Rumore autogenerato	Positivo
Ponderazioni di frequenza con segnali acustici	Positivo
Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici	Positivo
Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz	Positivo
Selettore campo misura	Non presente
Linearità livello campo misura riferimento	Positivo
Treni d'onda	Positivo
Livello sonoro di picco C	Positivo
Indicazione di sovraccarico	Positivo
Stabilità ad alti livelli	Positivo
Stabilità a lungo termine	Positivo

3. Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (Calibrazione)

Descrizione: Prima di avviare la procedura di taratura dello strumento in esame si provvede alla verifica della calibrazione mediante l'applicazione di un idoneo calibratore acustico. Se necessario viene effettuata una nuova calibrazione come specificato dal costruttore.

Impostazioni: Campo di misura di riferimento, funzione calibrazione, se disponibile, altrimenti pesatura di frequenza C e ponderazione temporale Fast o Slow o in alternativa media temporale.

Calibrazione	
Calibratore acustico utilizzato	01-dB CAL21 sn. 35183089
Certificato del calibratore utilizzato	LAT 068 45371-A del 2020-06-24
Frequenza nominale del calibratore	1000,0 Hz
Livello atteso	94,1 dB
Livello indicato dallo strumento prima della calibrazione	93,1 dB
Livello indicato dallo strumento dopo la calibrazione	94,1 dB
E' stata effettuata una nuova calibrazione	SI

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio (01/01/2021 al 31/01/2021)</u>		REPORT RUMORE	
			Cod. RT: 20210312 48	REV 1
			Emissione: 12/03/2021	Allegato 4

ALLEGATO 4 – Decreto di nomina di Tecnico competente in acustica ambientale

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani

Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it

C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc. € 20.000,00 i.v.



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

DECRETO DIRIGENTE DEL
(ASSUNTO IL PROT. N.)

30 GIU. 2017

655

DIPARTIMENTO ☒

SETTORE N. ☐

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 7313 del - 6 LUG. 2017

Oggetto: Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 – Art. n. 2 - commi 6 e 7 - Delibera Regionale n. 722 del 06 Ottobre 2008 - Riconoscimento del Dott. Nava Francesco, nato il 26/11/1987 a Reggio Calabria, quale "Tecnico competente in materia di rilevamento acustico".

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria
n. _____ del _____
Parte _____

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art. 31 comma 1 della Legge Regionale 13.05.1996, n. 7 recante *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale"*;
- la D.G.R. 21.06.1999, n. 2661 recante *"Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii."*;
- il Decreto n. 354 del 21.06.1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante *"Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione"*;
- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 16 e 17 e s.m.i.;
- la D.G.R. 16/12/2015, n. 541 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi;
- la D.G.R. n. 264 del 12/07/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Arch. Orsola Renata Maria Reillo la funzione di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio";
- il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 avente ad oggetto *"Dott.ssa Orsola Renata Maria Reillo - conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento ambiente e territorio della giunta della regione Calabria."*;
- il D.D.G. n. 8733 del 26/07/2016 con il quale l'ing. Rodolfo Marsico è stato assegnato alla direzione del Settore 3 *"Autorizzazione Integrata Ambientale - Contrasto inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico"* del Dipartimento "Ambiente e Territorio";
- il D.D.G. n. 2352 del 06/03/2017 di "Assegnazione Obiettivi di Performance Organizzativa previsti nel Piano della Performance 2017-2019 ai dirigenti assegnati ai Settori del Dipartimento Ambiente e Territorio";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 17 della Costituzione;

VISTO l'art. 2, commi 6 e 7, della citata Legge che definisce *"Tecnico competente"* la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 722 del 6 ottobre 2008 con la quale la Regione Calabria stabilisce le modalità ed i requisiti necessari per essere riconosciuti *"Tecnico competente in materia di rilevamento acustico"*;

VISTO il D.D.G. n. 7684 del 23 luglio 2015 di costituzione in ultimo della Commissione per l'esame delle domande per il riconoscimento della figura dei Tecnici Competenti in Rilevamento Acustico;

CONSIDERATO che:

- il dott. Nava Francesco, nato il 26/11/1987 a Reggio Calabria, in possesso della laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, ha presentato in data 31/03/2017, prot. n. 0111272/Siar, istanza al fine di essere riconosciuto *"Tecnico competente in materia di rilevamento acustico"*;
- in data 30 maggio 2017 la Commissione ha esaminato l'istanza esprimendo parere favorevole previo *"acquisizione da parte del settore competente del CV e della verifica di quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del disciplinare da parte del settore competente"*;

TENUTO conto che:

- all'istanza risulta allegata su supporto digitale tutta la documentazione dell'esperienza dichiarata dall'aspirante tecnico competente;
- in data 26 giugno 2017 con nota prot. n. 209305/Siar, il dott. Francesco Nava ha trasmesso la documentazione richiesta;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;


Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di :

DECRETA

- prendere atto del parere favorevole della Commissione e di riconoscere il Dott. NAVA Francesco come sopra generalizzato, quale *"Tecnico competente in materia di rilevamento acustico"*, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 *"Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico"*;
- notificare il presente atto all'interessato;
- dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato nei termini di legge;
- provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria, a cura di questo Dipartimento, ai sensi della L.R. n. 11 del 06/04/2011, su richiesta del Dirigente Generale.

Il Dirigente di Settore
Ing. Rodolfo Marsico

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo

	COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA) <u>Campagna Corso d'Opera Febbraio (01/01/2021 al 31/01/2021)</u>	REPORT RUMORE	
		Cod. RT: 20210312 48	REV 1
		Emissione: 12/03/2021	Allegato 5

ALLEGATO 5 – Dati meteo

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani

Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it

C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc.€ 20.000,00 i.v.



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
01/02/2021	02:30	9.1	9.5	9.1	86	3.2	W	6.4	WSW	998.8	0.76	1.8	13.7	56
01/02/2021	03:00	8.7	9.1	8.7	89	3.2	SW	6.4	SW	998.6	1.27	5.1	13.7	56
01/02/2021	03:30	8.6	8.7	8.5	90	1.6	SW	4.8	SW	998.8	0.00	0.0	14.9	54
01/02/2021	04:00	8.4	8.6	8.4	91	1.6	WSW	4.8	WSW	998.7	0.00	0.0	14.4	54
01/02/2021	04:30	8.4	8.4	8.2	92	3.2	WSW	6.4	W	998.8	0.00	0.0	13.9	55
01/02/2021	05:00	8.6	8.7	8.4	92	4.8	W	9.7	W	998.9	0.00	0.0	13.7	56
01/02/2021	05:30	8.4	8.6	8.4	93	3.2	WSW	6.4	WSW	999.0	0.00	0.0	13.6	56
01/02/2021	06:00	8.4	8.5	8.3	93	4.8	WSW	8.0	WSW	999.3	0.00	0.0	13.6	56
01/02/2021	06:30	8.6	8.6	8.4	93	4.8	W	11.3	W	999.7	0.00	0.0	13.7	57
01/02/2021	07:00	8.2	8.7	8.2	92	4.8	WSW	6.4	WSW	1000.0	0.00	0.0	19.1	52
01/02/2021	07:30	7.7	8.2	7.7	93	4.8	WSW	8.0	WSW	1000.1	0.00	0.0	21.5	46
01/02/2021	08:00	7.9	7.9	7.6	93	4.8	WSW	9.7	WSW	1000.7	0.00	0.0	23.3	43
01/02/2021	08:30	8.5	8.5	7.9	90	8.0	WSW	14.5	WSW	1000.9	0.00	0.0	24.2	40
01/02/2021	09:00	9.1	9.1	8.5	90	6.4	WSW	14.5	WSW	1000.9	0.00	0.0	24.7	39
01/02/2021	09:30	10.0	10.1	9.1	89	4.8	WSW	12.9	W	1000.9	0.00	0.0	25.7	38
01/02/2021	10:00	10.9	10.9	10.0	87	6.4	WSW	11.3	WSW	1001.1	0.00	0.0	26.3	38
01/02/2021	10:30	10.9	10.9	10.8	86	8.0	W	14.5	W	1001.4	0.00	0.0	26.7	37
01/02/2021	11:00	11.6	11.6	10.9	85	4.8	W	12.9	WSW	1001.5	0.00	0.0	27.2	37
01/02/2021	11:30	12.1	12.2	11.6	83	4.8	NE	9.7	NE	1001.3	0.00	0.0	27.9	37
01/02/2021	12:00	11.9	12.1	11.9	83	4.8	NE	9.7	NE	1001.3	0.00	0.0	28.6	37
01/02/2021	12:30	11.2	11.9	11.2	86	4.8	NE	9.7	NE	1001.0	0.00	0.0	28.7	35
01/02/2021	13:00	11.6	11.6	11.2	85	4.8	ENE	8.0	ENE	1001.0	0.00	0.0	28.5	36
01/02/2021	13:30	11.6	11.8	11.5	84	3.2	NE	6.4	NE	1001.1	0.00	0.0	28.4	36
01/02/2021	14:00	12.0	12.2	11.6	82	3.2	ENE	9.7	E	1000.7	0.00	0.0	27.7	35
01/02/2021	14:30	11.7	12.0	11.7	83	3.2	ESE	6.4	ESE	1000.9	0.00	0.0	27.9	35
01/02/2021	15:00	11.6	11.7	11.6	83	4.8	ESE	9.7	ESE	1001.0	0.00	0.0	28.1	36
01/02/2021	15:30	11.4	11.7	11.4	85	8.0	ESE	12.9	ESE	1001.0	0.00	0.0	28.0	36
01/02/2021	16:00	11.4	11.5	11.4	85	9.7	ESE	12.9	ESE	1001.4	0.00	0.0	27.8	37
01/02/2021	16:30	11.6	11.6	11.4	86	9.7	ESE	16.1	SE	1001.6	0.00	0.0	27.5	37
01/02/2021	17:00	11.8	11.8	11.5	85	8.0	SE	16.1	SSE	1001.9	0.00	0.0	27.3	37
01/02/2021	17:30	11.8	11.8	11.8	85	6.4	SE	14.5	SE	1001.9	0.00	0.0	27.3	38



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
01/02/2021	18:00	11.6	11.8	11.6	85	4.8	SE	12.9	SSE	1002.0	0.00	0.0	26.7	37
01/02/2021	18:30	11.4	11.6	11.4	86	3.2	SSE	9.7	SSE	1002.4	0.00	0.0	25.8	37
01/02/2021	19:00	10.3	11.4	10.3	86	3.2	S	9.7	SSE	1002.5	0.00	0.0	26.3	37
01/02/2021	19:30	9.4	10.3	9.4	89	3.2	SSW	6.4	SW	1002.7	0.00	0.0	26.5	36
01/02/2021	20:00	9.8	9.8	9.4	90	1.6	SW	4.8	SW	1002.9	0.00	0.0	26.7	36
01/02/2021	20:30	9.8	9.8	9.7	90	1.6	SW	4.8	SW	1003.2	0.00	0.0	27.0	37
01/02/2021	21:00	9.9	10.2	9.8	89	1.6	SW	3.2	SW	1003.3	0.00	0.0	27.1	36
01/02/2021	21:30	9.3	9.9	9.2	90	0.0	SW	3.2	SW	1003.5	0.00	0.0	27.2	36
01/02/2021	22:00	9.5	9.6	9.2	91	0.0	SW	4.8	SW	1003.5	0.00	0.0	27.3	36
01/02/2021	22:30	10.7	10.7	9.6	87	3.2	SW	9.7	WSW	1003.6	0.00	0.0	27.3	36
01/02/2021	23:00	10.6	10.8	10.6	87	3.2	NW	8.0	N	1004.1	0.00	0.0	27.3	36
01/02/2021	23:30	10.3	10.6	10.3	88	3.2	NW	6.4	NW	1004.1	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	00:00	10.2	10.3	10.1	88	1.6	NW	4.8	NW	1004.3	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	00:30	10.3	10.4	10.2	88	1.6	NNW	4.8	NW	1004.4	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	01:00	10.3	10.4	10.3	89	1.6	ENE	4.8	NNW	1004.6	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	01:30	10.2	10.3	9.9	89	1.6	E	3.2	ENE	1004.8	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	02:00	9.8	10.3	9.8	87	1.6	E	3.2	E	1005.0	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	02:30	8.6	9.8	8.6	89	1.6	E	4.8	NNW	1005.4	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	03:00	8.4	8.6	8.4	89	3.2	W	6.4	W	1005.6	0.00	0.0	27.3	36
02/02/2021	03:30	8.5	8.5	8.3	90	1.6	W	4.8	W	1005.7	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	04:00	8.6	8.6	8.4	90	1.6	W	4.8	W	1006.1	0.00	0.0	27.5	36
02/02/2021	04:30	8.9	8.9	8.6	91	3.2	W	4.8	W	1006.4	0.00	0.0	27.5	36
02/02/2021	05:00	9.1	9.1	8.8	91	1.6	W	4.8	W	1006.8	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	05:30	9.2	9.2	9.0	92	1.6	W	4.8	W	1007.1	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	06:00	9.4	9.4	9.2	92	3.2	W	4.8	W	1007.5	0.00	0.0	27.4	36
02/02/2021	06:30	9.2	9.4	9.2	92	3.2	WSW	6.4	W	1007.9	0.00	0.0	27.3	35
02/02/2021	07:00	9.3	9.3	9.2	92	1.6	WSW	4.8	WSW	1008.3	0.00	0.0	26.6	35
02/02/2021	07:30	9.1	9.3	9.1	92	3.2	W	6.4	W	1008.6	0.00	0.0	26.3	35
02/02/2021	08:00	8.9	9.2	8.9	92	1.6	W	6.4	W	1009.0	0.00	0.0	26.8	34
02/02/2021	08:30	8.9	9.0	8.8	92	3.2	W	9.7	W	1009.5	0.00	0.0	27.2	34
02/02/2021	09:00	10.7	10.7	8.9	91	6.4	W	16.1	WNW	1009.9	0.00	0.0	27.3	34



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
02/02/2021	09:30	11.7	12.0	10.7	86	11.3	WNW	24.1	WNW	1010.5	0.00	0.0	27.7	34
02/02/2021	10:00	11.7	11.8	11.7	86	9.7	WNW	19.3	WNW	1011.0	0.00	0.0	27.9	34
02/02/2021	10:30	11.9	12.0	11.8	85	9.7	WNW	20.9	W	1011.4	0.00	0.0	27.9	35
02/02/2021	11:00	12.3	12.3	11.9	85	9.7	WNW	19.3	NW	1011.5	0.00	0.0	27.8	35
02/02/2021	11:30	12.6	12.6	12.3	84	6.4	WNW	14.5	NW	1011.6	0.00	0.0	27.6	36
02/02/2021	12:00	13.2	13.3	12.6	84	6.4	WNW	17.7	WNW	1011.6	0.00	0.0	27.7	36
02/02/2021	12:30	13.2	13.4	13.2	82	4.8	NW	12.9	NNE	1011.6	0.00	0.0	28.1	36
02/02/2021	13:00	13.3	13.3	13.2	83	8.0	NNW	17.7	NNW	1012.0	0.00	0.0	28.3	36
02/02/2021	13:30	13.3	13.3	13.2	83	9.7	NNW	17.7	NNW	1012.4	0.00	0.0	27.6	37
02/02/2021	14:00	13.1	13.3	13.1	83	9.7	NNW	17.7	NNW	1012.5	0.00	0.0	26.8	37
02/02/2021	14:30	13.4	13.4	13.1	82	8.0	NNW	14.5	NNW	1012.7	0.00	0.0	26.6	37
02/02/2021	15:00	13.6	13.6	13.3	81	6.4	NNW	16.1	NW	1012.8	0.00	0.0	27.1	37
02/02/2021	15:30	13.6	13.7	13.6	80	6.4	N	12.9	N	1012.9	0.00	0.0	27.1	36
02/02/2021	16:00	13.4	13.6	13.3	81	6.4	N	12.9	N	1013.2	0.00	0.0	27.1	36
02/02/2021	16:30	13.3	13.4	13.3	81	4.8	NNW	8.0	N	1013.5	0.00	0.0	26.9	36
02/02/2021	17:00	12.8	13.3	12.7	82	1.6	NNW	6.4	NNW	1013.8	0.00	0.0	26.4	36
02/02/2021	17:30	11.8	12.7	11.8	85	3.2	NNW	6.4	WNW	1014.2	0.00	0.0	25.8	37
02/02/2021	18:00	11.2	11.8	11.2	86	3.2	WNW	6.4	WNW	1014.6	0.00	0.0	25.4	37
02/02/2021	18:30	9.9	11.2	9.8	89	4.8	WSW	8.0	WSW	1014.8	0.00	0.0	25.6	37
02/02/2021	19:00	9.3	9.9	9.3	90	4.8	WSW	8.0	WSW	1015.2	0.00	0.0	26.4	37
02/02/2021	19:30	8.9	9.4	8.8	91	4.8	WSW	8.0	SW	1015.6	0.00	0.0	25.8	36
02/02/2021	20:00	8.6	8.9	8.6	92	4.8	SW	8.0	SW	1015.5	0.00	0.0	26.0	36
02/02/2021	20:30	8.3	8.6	8.3	92	4.8	SW	8.0	SW	1015.4	0.00	0.0	26.2	37
02/02/2021	21:00	8.2	8.3	8.1	92	4.8	SW	11.3	WSW	1015.6	0.00	0.0	26.0	36
02/02/2021	21:30	7.8	8.2	7.8	92	6.4	WSW	11.3	WSW	1015.8	0.00	0.0	25.7	36
02/02/2021	22:00	7.7	7.8	7.6	93	6.4	WSW	11.3	WSW	1015.8	0.00	0.0	25.4	36
02/02/2021	22:30	7.6	7.7	7.5	93	4.8	SW	9.7	SW	1015.6	0.00	0.0	25.3	37
02/02/2021	23:00	7.4	7.7	7.4	93	4.8	SW	8.0	SW	1015.9	0.00	0.0	25.2	37
02/02/2021	23:30	7.7	7.8	7.4	92	4.8	SW	9.7	SW	1016.0	0.00	0.0	25.1	37
03/02/2021	00:00	7.1	7.7	7.1	93	4.8	SW	11.3	WSW	1016.7	0.00	0.0	24.9	37
03/02/2021	00:30	6.8	7.1	6.8	93	6.4	SW	11.3	SW	1016.6	0.00	0.0	24.8	37



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
03/02/2021	01:00	6.8	6.9	6.8	92	4.8	SW	9.7	WSW	1016.5	0.00	0.0	24.4	37
03/02/2021	01:30	6.9	7.1	6.7	92	6.4	SW	9.7	SW	1016.6	0.00	0.0	24.7	37
03/02/2021	02:00	6.6	6.9	6.6	92	6.4	WSW	12.9	WSW	1016.9	0.00	0.0	24.7	37
03/02/2021	02:30	6.2	6.6	6.2	92	3.2	W	8.0	WSW	1016.8	0.00	0.0	24.7	36
03/02/2021	03:00	5.9	6.2	5.9	92	1.6	W	6.4	W	1016.5	0.00	0.0	24.6	36
03/02/2021	03:30	5.9	5.9	5.8	93	1.6	W	4.8	W	1016.3	0.00	0.0	24.5	36
03/02/2021	04:00	7.0	7.0	5.9	93	3.2	SW	8.0	SSW	1016.1	0.00	0.0	24.4	36
03/02/2021	04:30	7.7	7.7	7.0	92	3.2	SW	8.0	SW	1015.9	0.00	0.0	24.4	36
03/02/2021	05:00	7.7	8.0	7.7	91	3.2	SW	9.7	SW	1016.0	0.00	0.0	24.6	36
03/02/2021	05:30	6.7	7.7	6.7	91	1.6	WSW	4.8	SW	1016.4	0.00	0.0	24.7	36
03/02/2021	06:00	6.9	7.3	6.7	90	3.2	N	6.4	NNW	1016.6	0.00	0.0	24.8	36
03/02/2021	06:30	6.2	6.9	6.2	91	1.6	WNW	4.8	WNW	1017.0	0.00	0.0	24.3	35
03/02/2021	07:00	5.3	6.2	5.3	92	3.2	WNW	4.8	WNW	1017.5	0.00	0.0	22.8	35
03/02/2021	07:30	5.5	5.6	5.3	92	3.2	W	6.4	W	1017.7	0.00	0.0	22.4	34
03/02/2021	08:00	6.3	6.4	5.5	92	3.2	WSW	6.4	W	1017.9	0.00	0.0	23.2	34
03/02/2021	08:30	7.9	7.9	6.3	92	1.6	NNW	4.8	WSW	1018.0	0.00	0.0	24.3	33
03/02/2021	09:00	10.2	10.2	7.9	87	1.6	NNW	3.2	NNW	1018.1	0.00	0.0	24.5	34
03/02/2021	09:30	11.4	11.4	10.3	84	3.2	ESE	4.8	N	1018.5	0.00	0.0	24.6	35
03/02/2021	10:00	11.8	12.0	11.4	80	3.2	ESE	6.4	ESE	1018.6	0.00	0.0	24.4	36
03/02/2021	10:30	11.4	11.9	11.3	83	6.4	ESE	11.3	ESE	1018.4	0.00	0.0	24.6	36
03/02/2021	11:00	12.6	12.7	11.4	81	4.8	ESE	11.3	ESE	1018.3	0.00	0.0	25.4	37
03/02/2021	11:30	12.4	12.6	12.3	84	6.4	ESE	12.9	ESE	1017.7	0.00	0.0	26.3	36
03/02/2021	12:00	12.8	13.0	12.4	83	4.8	ESE	9.7	ESE	1017.4	0.00	0.0	26.1	37
03/02/2021	12:30	13.2	13.2	12.6	81	4.8	ESE	11.3	SE	1017.2	0.00	0.0	26.6	37
03/02/2021	13:00	13.6	13.9	13.2	80	4.8	ESE	11.3	ESE	1017.0	0.00	0.0	26.3	37
03/02/2021	13:30	14.5	14.6	13.6	78	3.2	ENE	6.4	E	1016.8	0.00	0.0	26.2	37
03/02/2021	14:00	14.7	14.9	14.6	77	3.2	ESE	6.4	ESE	1016.6	0.00	0.0	26.1	37
03/02/2021	14:30	13.7	14.7	13.7	84	4.8	SE	9.7	ESE	1016.3	0.00	0.0	26.0	39
03/02/2021	15:00	13.8	13.9	13.7	84	4.8	SE	9.7	ESE	1016.5	0.00	0.0	26.1	39
03/02/2021	15:30	13.9	14.0	13.8	84	4.8	ESE	11.3	ESE	1016.5	0.00	0.0	25.9	40
03/02/2021	16:00	13.8	13.9	13.7	85	4.8	ESE	9.7	ESE	1016.4	0.00	0.0	25.9	40



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
03/02/2021	16:30	13.7	13.8	13.6	86	3.2	SE	8.0	SE	1016.4	0.00	0.0	25.7	41
03/02/2021	17:00	13.1	13.9	13.1	87	1.6	NNW	6.4	NNW	1016.5	0.00	0.0	24.6	43
03/02/2021	17:30	12.4	13.1	12.4	88	1.6	NNW	3.2	NNW	1016.5	0.00	0.0	24.8	44
03/02/2021	18:00	11.6	12.4	11.5	90	3.2	W	6.4	W	1016.7	0.00	0.0	24.1	45
03/02/2021	18:30	11.0	11.5	11.0	90	3.2	W	6.4	WNW	1017.0	0.00	0.0	23.6	43
03/02/2021	19:00	10.5	11.0	10.4	90	1.6	W	6.4	WSW	1017.0	0.00	0.0	22.4	44
03/02/2021	19:30	12.3	12.3	10.5	86	8.0	SW	22.5	WSW	1017.0	0.00	0.0	22.6	44
03/02/2021	20:00	12.1	12.5	12.1	87	9.7	SW	22.5	SW	1017.1	0.00	0.0	23.6	43
03/02/2021	20:30	11.9	12.2	11.8	87	6.4	SW	17.7	WSW	1017.0	0.00	0.0	24.7	43
03/02/2021	21:00	11.4	11.9	11.4	88	6.4	SW	14.5	SW	1017.2	0.00	0.0	24.9	42
03/02/2021	21:30	11.2	11.4	11.1	88	4.8	SW	14.5	SW	1017.2	0.00	0.0	24.8	41
03/02/2021	22:00	11.0	11.2	11.0	89	1.6	WSW	6.4	SW	1017.2	0.00	0.0	25.2	41
03/02/2021	22:30	10.9	11.0	10.8	89	1.6	SW	6.4	ESE	1017.3	0.00	0.0	25.2	41
03/02/2021	23:00	10.4	10.9	10.1	91	1.6	SSE	4.8	SSE	1017.3	0.00	0.0	25.2	40
03/02/2021	23:30	9.5	10.4	9.5	89	1.6	SSE	4.8	SE	1017.2	0.00	0.0	25.1	40
04/02/2021	00:00	9.1	9.7	8.9	91	1.6	ESE	4.8	SE	1017.1	0.00	0.0	24.9	40
04/02/2021	00:30	8.7	9.2	8.5	91	1.6	SSE	4.8	SSE	1017.1	0.00	0.0	25.0	40
04/02/2021	01:00	9.1	9.1	8.4	93	1.6	SE	4.8	S	1017.0	0.00	0.0	25.1	39
04/02/2021	01:30	8.8	9.5	8.8	91	1.6	SE	6.4	ESE	1017.0	0.00	0.0	25.1	39
04/02/2021	02:00	9.5	9.5	8.4	93	1.6	SE	4.8	SE	1017.1	0.00	0.0	25.0	39
04/02/2021	02:30	9.2	9.5	9.2	91	0.0	S	6.4	SSE	1017.0	0.00	0.0	24.7	39
04/02/2021	03:00	9.0	9.3	8.9	91	3.2	WSW	8.0	WSW	1016.8	0.00	0.0	24.5	39
04/02/2021	03:30	9.2	9.2	9.0	90	4.8	SW	8.0	SW	1016.6	0.00	0.0	24.6	39
04/02/2021	04:00	9.8	9.8	9.2	86	6.4	SW	12.9	WSW	1016.5	0.00	0.0	24.6	38
04/02/2021	04:30	9.6	9.9	9.6	85	3.2	WSW	8.0	SW	1016.5	0.00	0.0	24.6	38
04/02/2021	05:00	8.8	9.6	8.8	87	3.2	W	6.4	NW	1016.6	0.00	0.0	24.6	38
04/02/2021	05:30	8.9	9.1	8.8	87	1.6	N	6.4	N	1016.9	0.00	0.0	24.7	38
04/02/2021	06:00	8.1	8.9	8.1	88	1.6	NNW	3.2	N	1017.0	0.00	0.0	24.9	38
04/02/2021	06:30	8.4	8.5	7.9	90	0.0	NNW	3.2	NNW	1017.1	0.00	0.0	24.7	37
04/02/2021	07:00	9.4	9.4	8.4	90	1.6	E	6.4	E	1017.0	0.00	0.0	23.6	37
04/02/2021	07:30	9.9	10.0	9.3	90	1.6	SE	4.8	SE	1017.6	0.00	0.0	23.4	37



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
04/02/2021	08:00	10.2	10.2	9.9	89	1.6	SE	4.8	SE	1017.7	0.00	0.0	24.6	36
04/02/2021	08:30	11.2	11.2	10.2	89	1.6	SW	4.8	SW	1017.9	0.00	0.0	25.2	36
04/02/2021	09:00	12.6	12.6	11.2	84	1.6	SW	6.4	SSE	1018.2	0.00	0.0	25.3	36
04/02/2021	09:30	13.5	13.5	12.6	77	4.8	SE	9.7	ESE	1018.2	0.00	0.0	24.8	38
04/02/2021	10:00	13.6	13.8	13.4	80	1.6	ESE	6.4	ESE	1018.5	0.00	0.0	25.5	38
04/02/2021	10:30	13.9	13.9	13.4	80	1.6	ESE	3.2	ESE	1018.6	0.00	0.0	26.3	38
04/02/2021	11:00	15.3	15.3	13.9	74	1.6	ESE	4.8	ESE	1018.7	0.00	0.0	27.3	38
04/02/2021	11:30	14.7	15.4	14.3	77	1.6	ENE	4.8	ESE	1018.7	0.00	0.0	27.2	38
04/02/2021	12:00	14.7	15.1	14.6	76	1.6	ENE	6.4	ESE	1018.5	0.00	0.0	27.0	37
04/02/2021	12:30	15.1	15.3	14.7	73	3.2	SE	9.7	E	1018.3	0.00	0.0	27.2	37
04/02/2021	13:00	14.3	15.1	14.3	72	4.8	ESE	9.7	ESE	1018.3	0.00	0.0	26.9	36
04/02/2021	13:30	14.1	14.8	14.0	79	4.8	ESE	12.9	SE	1018.1	0.00	0.0	26.7	36
04/02/2021	14:00	13.8	14.1	13.8	86	8.0	ESE	14.5	SE	1018.0	0.00	0.0	26.6	38
04/02/2021	14:30	14.3	14.3	13.7	76	9.7	SE	16.1	ESE	1018.1	0.00	0.0	26.4	39
04/02/2021	15:00	14.4	14.8	14.3	82	11.3	ESE	17.7	ESE	1018.1	0.00	0.0	26.3	39
04/02/2021	15:30	14.5	14.6	14.3	86	11.3	ESE	19.3	SE	1018.2	0.00	0.0	26.3	40
04/02/2021	16:00	14.1	14.6	14.1	88	11.3	ESE	19.3	ESE	1018.3	0.00	0.0	26.3	41
04/02/2021	16:30	13.7	14.1	13.7	87	8.0	ESE	16.1	SE	1018.6	0.00	0.0	25.7	43
04/02/2021	17:00	13.4	13.7	13.4	86	3.2	ESE	12.9	ESE	1019.0	0.00	0.0	25.7	43
04/02/2021	17:30	12.9	13.4	12.9	85	1.6	SE	3.2	SE	1019.1	0.00	0.0	25.1	42
04/02/2021	18:00	12.4	12.9	12.4	85	0.0	SE	3.2	SE	1019.3	0.00	0.0	25.4	41
04/02/2021	18:30	12.0	12.6	12.0	82	3.2	S	8.0	SSE	1019.5	0.00	0.0	25.1	39
04/02/2021	19:00	10.8	11.9	10.8	85	3.2	SW	6.4	SSE	1019.5	0.00	0.0	24.0	40
04/02/2021	19:30	10.4	10.8	10.4	87	1.6	SW	4.8	SW	1019.5	0.00	0.0	23.8	40
04/02/2021	20:00	10.2	10.4	10.2	87	1.6	WSW	4.8	SW	1019.5	0.00	0.0	24.7	39
04/02/2021	20:30	9.6	10.2	9.5	88	1.6	WSW	4.8	WSW	1019.3	0.00	0.0	25.5	39
04/02/2021	21:00	9.5	9.6	9.4	89	1.6	WSW	4.8	WSW	1019.2	0.00	0.0	25.3	38
04/02/2021	21:30	9.7	9.7	9.4	89	3.2	WSW	8.0	SW	1019.3	0.00	0.0	24.9	38
04/02/2021	22:00	9.8	9.9	9.7	89	1.6	SW	6.4	SW	1019.2	0.00	0.0	24.7	39
04/02/2021	22:30	9.5	9.9	9.5	89	1.6	SW	6.4	SW	1019.0	0.00	0.0	24.4	39
04/02/2021	23:00	10.4	10.4	9.5	86	4.8	SW	11.3	SW	1019.1	0.00	0.0	24.3	39



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
04/02/2021	23:30	10.6	10.8	10.4	84	3.2	SW	9.7	SW	1018.7	0.00	0.0	24.3	39
05/02/2021	00:00	10.8	10.8	10.4	85	1.6	SW	6.4	W	1018.8	0.00	0.0	24.3	39
05/02/2021	00:30	10.0	10.8	9.9	86	1.6	NNW	6.4	NNW	1018.8	0.00	0.0	24.2	39
05/02/2021	01:00	9.4	10.0	9.4	87	1.6	NNW	3.2	NNW	1018.9	0.00	0.0	24.0	39
05/02/2021	01:30	8.7	9.4	8.7	89	3.2	WSW	6.4	W	1019.0	0.00	0.0	23.7	39
05/02/2021	02:00	9.2	9.2	8.6	90	1.6	WSW	4.8	WSW	1018.9	0.00	0.0	23.6	39
05/02/2021	02:30	10.0	10.0	9.2	89	4.8	SSE	9.7	SSE	1018.9	0.00	0.0	23.3	40
05/02/2021	03:00	9.9	10.1	9.9	89	4.8	SE	11.3	SE	1018.6	0.00	0.0	23.6	40
05/02/2021	03:30	9.8	9.9	9.8	89	3.2	SSE	8.0	SSE	1018.1	0.00	0.0	23.6	40
05/02/2021	04:00	9.8	9.8	9.6	90	4.8	SSE	8.0	SSE	1018.0	0.00	0.0	23.6	40
05/02/2021	04:30	9.8	9.9	9.8	90	4.8	SSE	9.7	SSE	1018.0	0.00	0.0	23.6	40
05/02/2021	05:00	10.1	10.1	9.7	91	4.8	S	14.5	SSE	1017.9	0.00	0.0	23.7	40
05/02/2021	05:30	9.8	10.1	9.7	91	4.8	S	11.3	S	1018.1	0.00	0.0	23.7	40
05/02/2021	06:00	10.1	10.2	9.7	90	4.8	S	11.3	SSE	1018.2	0.00	0.0	23.8	40
05/02/2021	06:30	9.7	10.1	9.7	90	3.2	S	6.4	S	1018.4	0.00	0.0	23.4	40
05/02/2021	07:00	8.4	9.7	8.4	89	3.2	S	8.0	S	1018.5	0.00	0.0	21.9	40
05/02/2021	07:30	7.6	8.4	7.6	91	3.2	SW	4.8	S	1018.3	0.00	0.0	21.0	40
05/02/2021	08:00	8.3	8.3	7.5	92	1.6	SW	3.2	SW	1018.6	0.00	0.0	21.6	40
05/02/2021	08:30	10.9	10.9	8.3	91	1.6	S	8.0	S	1019.0	0.00	0.0	22.5	39
05/02/2021	09:00	12.6	12.6	10.9	86	4.8	SSE	12.9	S	1018.8	0.00	0.0	23.3	39
05/02/2021	09:30	13.6	13.6	12.6	83	6.4	SSE	12.9	SE	1018.9	0.00	0.0	23.3	39
05/02/2021	10:00	14.8	14.9	13.6	80	6.4	SSE	12.9	SSE	1018.8	0.00	0.0	23.9	40
05/02/2021	10:30	14.4	14.8	14.4	80	3.2	SE	11.3	SE	1018.8	0.00	0.0	24.1	42
05/02/2021	11:00	15.1	15.1	14.3	80	3.2	ESE	11.3	E	1018.5	0.00	0.0	24.2	42
05/02/2021	11:30	14.2	16.6	14.2	79	3.2	SE	11.3	N	1018.7	0.00	0.0	24.9	43
05/02/2021	12:00	12.7	14.2	12.7	87	8.0	NNW	14.5	N	1018.6	0.00	0.0	25.4	42
05/02/2021	12:30	12.8	12.8	12.5	87	9.7	NNW	16.1	N	1018.3	0.00	0.0	25.6	42
05/02/2021	13:00	12.7	12.8	12.3	86	9.7	NNW	16.1	N	1018.1	0.00	0.0	25.5	42
05/02/2021	13:30	13.2	13.2	12.4	86	8.0	NNW	17.7	N	1017.3	0.00	0.0	25.7	42
05/02/2021	14:00	13.0	13.2	12.9	86	6.4	NNE	12.9	N	1017.0	0.00	0.0	25.9	42
05/02/2021	14:30	12.7	13.2	12.6	87	6.4	NNE	16.1	N	1017.0	0.00	0.0	25.8	42



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
05/02/2021	15:00	12.7	12.9	12.6	88	8.0	N	14.5	NNW	1017.0	0.00	0.0	25.8	42
05/02/2021	15:30	13.1	13.1	12.7	88	3.2	N	8.0	N	1016.8	0.00	0.0	25.8	42
05/02/2021	16:00	13.5	13.5	13.1	87	1.6	N	3.2	N	1016.5	0.00	0.0	25.9	42
05/02/2021	16:30	13.4	13.9	13.4	86	1.6	N	4.8	N	1016.5	0.00	0.0	26.0	42
05/02/2021	17:00	12.2	13.4	12.2	88	1.6	NNE	8.0	NNE	1016.6	0.00	0.0	24.8	42
05/02/2021	17:30	13.6	13.6	12.0	87	3.2	SSW	11.3	S	1016.6	0.00	0.0	23.7	44
05/02/2021	18:00	13.4	14.1	13.4	82	3.2	SSW	11.3	SSW	1017.0	0.00	0.0	23.3	44
05/02/2021	18:30	12.8	13.3	12.7	83	3.2	SW	9.7	WSW	1017.4	0.00	0.0	24.1	43
05/02/2021	19:00	12.4	12.8	12.3	83	3.2	SW	8.0	SSE	1017.5	0.00	0.0	25.1	42
05/02/2021	19:30	12.2	12.4	11.9	82	4.8	SSW	12.9	SSW	1017.3	0.00	0.0	25.4	42
05/02/2021	20:00	11.6	12.2	11.6	84	3.2	SSW	11.3	SSW	1017.0	0.00	0.0	25.6	42
05/02/2021	20:30	11.5	11.6	11.4	85	3.2	SSE	8.0	SSE	1017.3	0.00	0.0	25.3	40
05/02/2021	21:00	9.8	11.5	9.8	85	1.6	SSW	4.8	SSW	1017.3	0.00	0.0	24.6	40
05/02/2021	21:30	8.8	9.8	8.8	89	1.6	SW	4.8	SW	1017.6	0.00	0.0	24.0	40
05/02/2021	22:00	8.1	8.8	8.1	90	3.2	SW	8.0	SW	1017.6	0.00	0.0	23.7	40
05/02/2021	22:30	7.9	8.1	7.9	90	3.2	SW	6.4	SW	1017.6	0.00	0.0	23.5	40
05/02/2021	23:00	7.9	8.0	7.8	91	3.2	SW	6.4	SW	1017.2	0.00	0.0	23.3	41
05/02/2021	23:30	7.8	7.9	7.6	92	3.2	SW	6.4	WSW	1017.4	0.00	0.0	23.3	40
06/02/2021	00:00	7.7	7.8	7.7	92	3.2	WSW	4.8	SW	1017.3	0.00	0.0	22.9	41
06/02/2021	00:30	7.4	7.8	7.4	92	1.6	WSW	4.8	WSW	1016.9	0.00	0.0	22.8	41
06/02/2021	01:00	7.0	7.5	7.0	92	3.2	WSW	6.4	WSW	1017.0	0.00	0.0	22.8	41
06/02/2021	01:30	6.7	7.1	6.7	92	3.2	W	6.4	WSW	1017.1	0.00	0.0	22.8	40
06/02/2021	02:00	5.7	6.7	5.7	93	3.2	WSW	6.4	WSW	1017.1	0.00	0.0	22.7	40
06/02/2021	02:30	7.1	7.2	5.7	94	3.2	W	4.8	W	1017.0	0.00	0.0	22.8	40
06/02/2021	03:00	6.0	7.1	6.0	94	3.2	WSW	6.4	WSW	1016.5	0.00	0.0	22.9	40
06/02/2021	03:30	5.3	6.0	5.3	94	3.2	WSW	6.4	WSW	1016.4	0.00	0.0	22.9	40
06/02/2021	04:00	4.8	5.3	4.8	94	3.2	WSW	6.4	WSW	1016.4	0.00	0.0	22.7	40
06/02/2021	04:30	4.3	4.8	4.3	94	3.2	SW	6.4	WSW	1016.3	0.00	0.0	22.6	39
06/02/2021	05:00	3.9	4.3	3.9	94	3.2	SW	6.4	SW	1016.2	0.00	0.0	22.5	39
06/02/2021	05:30	3.8	3.9	3.6	94	3.2	SW	4.8	SW	1016.0	0.00	0.0	22.1	39
06/02/2021	06:00	3.9	4.0	3.7	94	3.2	SW	4.8	SW	1016.0	0.00	0.0	22.2	39



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
06/02/2021	06:30	3.9	4.0	3.7	95	3.2	SW	6.4	WSW	1016.1	0.00	0.0	21.9	38
06/02/2021	07:00	4.4	4.4	3.9	95	4.8	WSW	9.7	W	1016.2	0.00	0.0	20.3	38
06/02/2021	07:30	4.2	4.4	4.2	95	3.2	WSW	6.4	W	1016.2	0.00	0.0	20.7	37
06/02/2021	08:00	5.3	5.3	4.2	95	4.8	WSW	11.3	WSW	1016.3	0.25	0.0	22.9	36
06/02/2021	08:30	6.6	6.6	5.3	95	1.6	N	6.4	W	1016.4	0.00	0.0	24.4	34
06/02/2021	09:00	7.1	7.6	6.6	94	4.8	NNW	12.9	N	1016.4	0.00	0.0	25.7	34
06/02/2021	09:30	7.7	7.8	7.1	95	3.2	NNW	8.0	NNW	1016.4	0.00	0.0	26.3	34
06/02/2021	10:00	8.3	8.3	7.7	95	1.6	NW	4.8	NNW	1016.2	0.00	0.0	26.8	34
06/02/2021	10:30	8.8	8.8	8.3	95	1.6	ENE	6.4	NNE	1016.1	0.00	0.0	27.0	35
06/02/2021	11:00	8.7	8.9	8.5	95	3.2	NE	6.4	ENE	1015.8	0.00	0.0	26.4	37
06/02/2021	11:30	8.9	8.9	8.7	95	6.4	NNE	11.3	NNE	1015.8	0.00	0.0	26.4	37
06/02/2021	12:00	9.1	9.3	8.9	94	8.0	N	14.5	N	1015.4	0.00	0.0	26.7	36
06/02/2021	12:30	9.1	9.4	9.1	94	9.7	N	16.1	NNW	1015.4	0.00	0.0	27.3	36
06/02/2021	13:00	8.9	9.3	8.9	94	9.7	N	16.1	NNE	1015.2	0.00	0.0	27.9	35
06/02/2021	13:30	9.6	9.6	8.8	95	3.2	NNE	11.3	NNE	1014.5	0.00	0.0	27.8	35
06/02/2021	14:00	10.2	10.2	9.6	95	3.2	E	6.4	E	1013.8	0.00	0.0	26.8	38
06/02/2021	14:30	10.9	10.9	10.2	93	4.8	E	12.9	E	1013.4	0.00	0.0	26.8	39
06/02/2021	15:00	11.6	11.6	10.8	92	3.2	E	9.7	E	1013.2	0.00	0.0	27.3	39
06/02/2021	15:30	11.3	11.7	11.3	91	3.2	ENE	6.4	NE	1013.2	0.00	0.0	27.7	38
06/02/2021	16:00	11.3	11.4	11.1	91	1.6	ENE	4.8	ENE	1012.7	0.00	0.0	28.2	38
06/02/2021	16:30	11.7	11.7	11.3	91	0.0	ENE	3.2	ENE	1012.7	0.00	0.0	27.9	37
06/02/2021	17:00	11.2	11.7	11.2	91	1.6	NE	6.4	ENE	1012.6	0.00	0.0	27.5	37
06/02/2021	17:30	11.2	11.2	11.1	92	1.6	SSE	6.4	SE	1012.5	0.00	0.0	27.1	38
06/02/2021	18:00	11.8	11.9	11.2	89	4.8	SE	11.3	SE	1012.5	0.00	0.0	26.4	39
06/02/2021	18:30	12.7	12.9	11.8	78	1.6	SE	8.0	SSE	1012.7	0.00	0.0	26.1	39
06/02/2021	19:00	11.4	12.7	11.4	85	3.2	NW	11.3	W	1012.8	0.00	0.0	25.7	39
06/02/2021	19:30	9.4	11.4	9.4	91	4.8	NNW	14.5	N	1012.7	0.00	0.0	25.4	39
06/02/2021	20:00	9.8	9.8	9.4	93	3.2	ENE	8.0	ENE	1012.4	0.00	0.0	25.3	40
06/02/2021	20:30	9.5	9.8	9.4	93	0.0	SSE	6.4	SSW	1012.3	0.00	0.0	26.2	40
06/02/2021	21:00	10.4	10.5	9.5	88	3.2	WSW	9.7	SSE	1012.2	0.00	0.0	26.7	39
06/02/2021	21:30	10.6	10.7	10.4	86	1.6	WSW	9.7	WSW	1012.1	0.00	0.0	26.7	38



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
06/02/2021	22:00	10.8	10.8	10.6	85	1.6	SW	4.8	SW	1011.9	0.00	0.0	26.6	37
06/02/2021	22:30	10.8	10.9	10.7	85	1.6	S	6.4	S	1011.6	0.00	0.0	26.4	37
06/02/2021	23:00	10.8	10.9	10.7	85	1.6	S	8.0	SSE	1011.1	0.00	0.0	26.3	37
06/02/2021	23:30	11.0	11.0	10.7	85	3.2	WSW	9.7	W	1011.0	0.00	0.0	26.2	37
07/02/2021	00:00	10.9	11.0	10.9	85	1.6	NNW	6.4	WSW	1011.3	0.00	0.0	26.2	37
07/02/2021	00:30	11.1	11.1	10.9	85	3.2	W	8.0	SSW	1011.6	0.00	0.0	26.2	37
07/02/2021	01:00	11.9	11.9	11.1	83	8.0	SSW	16.1	SW	1011.7	0.00	0.0	26.2	37
07/02/2021	01:30	11.8	12.1	11.8	83	8.0	SSW	17.7	S	1011.4	0.00	0.0	26.2	37
07/02/2021	02:00	11.4	11.8	11.3	86	4.8	SSE	12.9	SSE	1011.0	0.00	0.0	26.4	37
07/02/2021	02:30	10.8	11.4	10.8	89	6.4	SE	12.9	ESE	1010.7	0.00	0.0	26.4	36
07/02/2021	03:00	10.4	10.8	10.4	89	8.0	SE	14.5	ESE	1010.0	0.00	0.0	26.5	36
07/02/2021	03:30	11.1	11.2	10.4	90	8.0	SSE	14.5	SE	1009.2	0.00	0.0	26.4	36
07/02/2021	04:00	11.6	11.6	11.2	90	6.4	SE	12.9	SE	1009.1	0.00	0.0	26.4	36
07/02/2021	04:30	12.0	12.0	11.6	89	3.2	SSE	8.0	SE	1009.2	0.00	0.0	26.6	36
07/02/2021	05:00	12.4	12.4	12.0	88	3.2	SSW	8.0	SSE	1009.1	0.00	0.0	26.6	36
07/02/2021	05:30	12.9	12.9	12.3	87	4.8	S	12.9	S	1008.8	0.00	0.0	26.7	36
07/02/2021	06:00	13.0	13.1	12.9	86	4.8	S	14.5	SSE	1008.5	0.00	0.0	26.7	37
07/02/2021	06:30	13.0	13.1	12.9	86	4.8	S	17.7	S	1008.3	0.00	0.0	26.7	37
07/02/2021	07:00	13.1	13.1	13.0	85	11.3	SSW	32.2	SW	1007.5	0.00	0.0	26.3	37
07/02/2021	07:30	13.4	13.4	13.1	85	17.7	SSW	35.4	S	1007.1	0.00	0.0	25.3	39
07/02/2021	08:00	13.6	13.7	13.4	84	17.7	SSW	38.6	SW	1007.0	0.00	0.0	25.8	39
07/02/2021	08:30	13.7	13.8	13.6	84	14.5	SW	33.8	SW	1006.7	0.00	0.0	25.3	40
07/02/2021	09:00	14.1	14.2	13.7	83	16.1	SSW	37.0	SSW	1006.8	0.00	0.0	25.1	40
07/02/2021	09:30	14.7	14.7	14.1	81	14.5	SSW	33.8	SW	1006.8	0.00	0.0	25.8	40
07/02/2021	10:00	14.7	14.8	14.7	79	14.5	SW	33.8	SW	1006.1	0.00	0.0	26.4	39
07/02/2021	10:30	14.8	14.9	14.6	79	19.3	SW	40.2	SW	1006.0	0.00	0.0	26.7	38
07/02/2021	11:00	15.1	15.1	14.9	79	17.7	SSW	38.6	SW	1005.7	0.00	0.0	26.7	38
07/02/2021	11:30	15.8	15.8	15.1	78	17.7	SSW	38.6	SW	1005.2	0.00	0.0	27.1	38
07/02/2021	12:00	16.2	16.2	15.8	77	14.5	SSW	35.4	S	1004.3	0.00	0.0	27.4	38
07/02/2021	12:30	16.7	16.7	16.2	75	11.3	SSW	29.0	SW	1004.0	0.00	0.0	27.7	38
07/02/2021	13:00	17.4	17.4	16.7	73	9.7	SSW	20.9	S	1003.3	0.00	0.0	27.7	37



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
07/02/2021	13:30	18.7	18.8	17.4	68	8.0	SSE	16.1	S	1002.3	0.00	0.0	27.8	38
07/02/2021	14:00	19.2	19.2	18.5	63	4.8	SE	14.5	SSE	1001.7	0.00	0.0	28.1	38
07/02/2021	14:30	20.4	20.5	19.2	53	6.4	S	19.3	SSE	1001.1	0.00	0.0	28.1	37
07/02/2021	15:00	20.4	21.3	20.4	53	9.7	SSW	30.6	SW	1001.1	0.00	0.0	28.0	35
07/02/2021	15:30	19.1	20.4	19.1	59	12.9	SW	32.2	SW	1001.5	0.00	0.0	28.0	34
07/02/2021	16:00	17.3	19.1	17.3	69	19.3	SW	38.6	WSW	1002.0	0.00	0.0	28.2	34
07/02/2021	16:30	16.7	17.3	16.7	71	14.5	SW	35.4	SW	1001.9	0.00	0.0	28.1	35
07/02/2021	17:00	16.1	16.7	16.1	74	11.3	SSW	22.5	SW	1002.1	0.00	0.0	27.8	35
07/02/2021	17:30	15.7	16.1	15.7	76	9.7	SW	20.9	SW	1001.7	0.00	0.0	27.6	36
07/02/2021	18:00	15.4	15.7	15.3	78	8.0	SSW	20.9	SW	1001.8	0.00	0.0	27.4	36
07/02/2021	18:30	15.1	15.4	15.1	79	9.7	SW	22.5	WSW	1002.6	0.00	0.0	27.2	36
07/02/2021	19:00	15.6	15.6	14.9	71	6.4	SW	20.9	WSW	1002.6	0.00	0.0	27.1	37
07/02/2021	19:30	16.3	16.7	15.6	68	19.3	W	37.0	W	1002.7	0.00	0.0	26.6	37
07/02/2021	20:00	15.2	16.2	15.2	73	14.5	W	27.4	WSW	1002.6	0.00	0.0	26.7	37
07/02/2021	20:30	16.2	16.2	15.2	64	12.9	W	32.2	WSW	1002.5	0.00	0.0	26.7	37
07/02/2021	21:00	16.1	16.5	16.1	63	19.3	WSW	43.5	WSW	1002.1	0.00	0.0	26.8	37
07/02/2021	21:30	15.3	16.1	15.3	67	11.3	WSW	24.1	SW	1002.2	0.00	0.0	26.9	37
07/02/2021	22:00	15.1	15.4	15.1	66	9.7	WSW	20.9	WSW	1001.3	0.00	0.0	26.9	36
07/02/2021	22:30	13.7	15.1	13.6	74	3.2	SSE	6.4	E	1001.1	0.00	0.0	26.9	37
07/02/2021	23:00	13.5	13.6	13.0	74	3.2	SW	8.0	SE	1001.1	0.00	0.0	26.9	36
07/02/2021	23:30	14.1	14.1	13.5	71	4.8	SSE	9.7	SSE	1001.6	0.00	0.0	26.8	37
08/02/2021	00:00	14.2	14.2	14.1	69	4.8	SSW	11.3	S	1001.4	0.00	0.0	27.0	36
08/02/2021	00:30	14.1	14.5	14.1	69	6.4	S	16.1	S	1000.9	0.00	0.0	26.9	36
08/02/2021	01:00	13.9	14.1	13.8	69	6.4	S	16.1	SSE	1000.4	0.00	0.0	26.9	36
08/02/2021	01:30	14.3	14.3	14.0	70	8.0	SW	20.9	WSW	999.8	0.00	0.0	26.9	36
08/02/2021	02:00	13.9	14.3	13.9	74	9.7	SW	24.1	SW	999.2	0.00	0.0	26.9	36
08/02/2021	02:30	14.6	14.6	13.9	69	11.3	SW	24.1	WSW	998.4	0.00	0.0	26.8	36
08/02/2021	03:00	14.9	14.9	14.6	67	8.0	SSW	17.7	SSW	997.3	0.00	0.0	26.8	36
08/02/2021	03:30	15.4	15.4	14.9	66	8.0	S	16.1	SSW	996.7	0.00	0.0	26.8	36
08/02/2021	04:00	14.1	15.4	14.1	76	4.8	SSW	12.9	WSW	996.8	0.00	0.0	26.8	36
08/02/2021	04:30	13.6	14.1	13.6	77	8.0	W	12.9	WSW	997.2	0.00	0.0	26.9	36



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
08/02/2021	05:00	13.7	13.7	13.5	75	6.4	SW	12.9	W	996.1	0.00	0.0	26.8	36
08/02/2021	05:30	12.7	13.7	12.7	81	9.7	WSW	17.7	WSW	996.7	0.00	0.0	26.6	36
08/02/2021	06:00	12.0	12.7	12.0	84	6.4	WSW	12.9	W	996.4	0.00	0.0	26.5	37
08/02/2021	06:30	12.4	12.4	11.9	79	11.3	WSW	17.7	WSW	995.6	0.00	0.0	26.3	37
08/02/2021	07:00	12.4	12.4	12.1	77	6.4	WSW	14.5	WSW	995.1	0.00	0.0	25.3	36
08/02/2021	07:30	12.2	12.5	12.1	78	8.0	WSW	14.5	WSW	995.8	0.00	0.0	25.4	36
08/02/2021	08:00	12.9	12.9	12.2	74	8.0	WSW	14.5	WSW	996.0	0.00	0.0	25.4	36
08/02/2021	08:30	13.6	13.6	12.9	72	11.3	W	20.9	W	996.0	0.00	0.0	25.6	36
08/02/2021	09:00	14.0	14.0	13.5	71	11.3	WSW	22.5	WSW	996.5	0.00	0.0	25.3	36
08/02/2021	09:30	14.1	14.1	13.9	72	1.6	WSW	14.5	W	997.2	0.00	0.0	25.3	37
08/02/2021	10:00	14.4	14.4	14.1	68	8.0	WNW	19.3	WNW	997.5	0.00	0.0	25.2	37
08/02/2021	10:30	15.6	15.6	14.4	67	6.4	W	17.7	WNW	998.0	0.00	0.0	25.6	38
08/02/2021	11:00	16.1	16.2	15.6	58	19.3	WNW	45.1	WSW	998.3	0.00	0.0	26.1	37
08/02/2021	11:30	16.2	16.3	16.0	53	24.1	WNW	45.1	WNW	998.5	0.00	0.0	26.5	36
08/02/2021	12:00	16.3	16.3	16.1	53	25.7	WNW	49.9	W	998.6	0.00	0.0	26.8	35
08/02/2021	12:30	16.6	16.7	16.3	47	24.1	WNW	57.9	WNW	999.0	0.00	0.0	27.1	34
08/02/2021	13:00	16.9	17.2	16.6	48	24.1	W	51.5	W	999.2	0.00	0.0	26.9	33
08/02/2021	13:30	17.2	17.3	16.9	45	29.0	W	57.9	W	999.2	0.00	0.0	25.8	30
08/02/2021	14:00	17.1	17.3	17.1	50	24.1	W	49.9	W	999.6	0.00	0.0	25.4	31
08/02/2021	14:30	16.1	17.1	16.1	52	27.4	W	51.5	W	999.9	0.00	0.0	25.7	30
08/02/2021	15:00	16.0	16.4	15.7	53	22.5	W	45.1	WNW	1000.6	0.00	0.0	26.8	29
08/02/2021	15:30	15.9	16.3	15.8	54	24.1	W	48.3	W	1000.7	0.00	0.0	26.4	30
08/02/2021	16:00	15.6	16.2	15.5	54	22.5	W	45.1	WNW	1000.9	0.00	0.0	26.5	30
08/02/2021	16:30	14.9	15.8	14.9	57	19.3	W	41.8	WNW	1001.2	0.00	0.0	26.3	31
08/02/2021	17:00	14.3	14.9	14.3	60	16.1	W	40.2	W	1002.1	0.00	0.0	25.9	31
08/02/2021	17:30	13.8	14.3	13.8	61	3.2	W	14.5	W	1002.7	0.00	0.0	25.7	32
08/02/2021	18:00	13.7	13.8	13.6	62	3.2	SSE	11.3	SSE	1003.6	0.00	0.0	25.4	31
08/02/2021	18:30	13.8	13.8	13.3	60	8.0	WSW	14.5	WSW	1004.1	0.00	0.0	24.9	32
08/02/2021	19:00	12.7	13.8	12.7	63	6.4	WSW	16.1	WSW	1004.6	0.00	0.0	24.7	33
08/02/2021	19:30	12.3	12.7	12.1	62	8.0	WSW	14.5	WSW	1004.9	0.00	0.0	23.8	34
08/02/2021	20:00	12.7	12.8	12.3	60	3.2	WSW	11.3	WSW	1005.2	0.00	0.0	23.5	34



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
08/02/2021	20:30	12.4	12.7	12.3	64	3.2	WSW	12.9	WSW	1005.6	0.00	0.0	24.2	35
08/02/2021	21:00	13.3	13.3	12.4	61	9.7	SW	20.9	WSW	1006.0	0.00	0.0	23.3	35
08/02/2021	21:30	12.8	13.3	12.8	62	9.7	SW	20.9	SW	1005.9	0.00	0.0	22.9	35
08/02/2021	22:00	12.9	12.9	12.7	61	4.8	SW	17.7	WSW	1006.1	0.00	0.0	22.4	36
08/02/2021	22:30	12.1	12.9	12.1	64	4.8	SSW	11.3	SW	1006.3	0.00	0.0	22.1	36
08/02/2021	23:00	11.1	12.1	11.0	67	6.4	SW	17.7	WSW	1006.3	0.00	0.0	21.7	37
08/02/2021	23:30	11.4	11.6	11.1	65	4.8	SSW	9.7	SSW	1006.6	0.00	0.0	21.3	37
09/02/2021	00:00	10.9	11.5	10.8	67	6.4	SW	14.5	WSW	1006.7	0.00	0.0	21.1	37
09/02/2021	00:30	11.4	11.4	10.8	67	11.3	SSW	20.9	SW	1006.6	0.00	0.0	21.0	38
09/02/2021	01:00	11.4	11.6	11.4	67	6.4	S	17.7	SW	1006.4	0.00	0.0	20.9	38
09/02/2021	01:30	11.6	11.7	11.4	68	6.4	S	17.7	SSE	1006.0	0.00	0.0	20.9	38
09/02/2021	02:00	11.2	11.7	11.2	71	6.4	SSW	14.5	SSE	1005.9	0.00	0.0	20.9	38
09/02/2021	02:30	11.8	11.8	11.1	70	8.0	SSW	16.1	SW	1005.8	0.00	0.0	20.9	38
09/02/2021	03:00	12.0	12.1	11.8	69	6.4	SSW	16.1	S	1005.7	0.00	0.0	20.8	38
09/02/2021	03:30	12.4	12.4	11.9	69	6.4	S	16.1	SSE	1005.3	0.00	0.0	20.9	38
09/02/2021	04:00	12.0	12.4	11.9	72	6.4	SSE	14.5	SE	1004.8	0.00	0.0	20.9	38
09/02/2021	04:30	11.6	12.0	11.5	75	6.4	SE	14.5	SE	1004.2	0.00	0.0	21.4	38
09/02/2021	05:00	12.1	12.1	11.5	74	8.0	SSE	17.7	SSE	1003.8	0.00	0.0	20.9	38
09/02/2021	05:30	13.1	13.1	11.9	75	6.4	S	19.3	SW	1003.7	0.00	0.0	20.8	38
09/02/2021	06:00	13.6	13.6	13.2	74	9.7	SW	25.7	SW	1003.9	0.00	0.0	22.2	37
09/02/2021	06:30	13.8	13.9	13.6	75	12.9	SW	32.2	SW	1004.3	0.00	0.0	23.2	37
09/02/2021	07:00	13.6	13.8	13.5	77	14.5	SW	38.6	SW	1004.3	0.00	0.0	22.9	39
09/02/2021	07:30	13.4	13.6	13.4	77	9.7	SW	27.4	S	1004.4	0.00	0.0	23.3	39
09/02/2021	08:00	13.3	13.4	13.2	78	8.0	SW	22.5	SW	1004.9	0.00	0.0	23.4	39
09/02/2021	08:30	13.4	13.4	13.2	76	9.7	WSW	19.3	WSW	1004.8	0.00	0.0	23.3	40
09/02/2021	09:00	13.6	13.8	13.4	70	16.1	SW	40.2	SW	1004.4	0.00	0.0	23.1	40
09/02/2021	09:30	13.4	13.6	13.3	69	14.5	SW	30.6	SW	1004.9	0.00	0.0	22.8	40
09/02/2021	10:00	13.5	13.7	13.4	66	14.5	SW	35.4	WSW	1004.3	0.00	0.0	23.3	40
09/02/2021	10:30	12.3	13.5	12.3	73	17.7	SW	41.8	SW	1004.8	0.00	0.0	23.3	39
09/02/2021	11:00	13.6	13.6	12.2	66	14.5	WSW	27.4	WSW	1005.0	0.00	0.0	23.1	40
09/02/2021	11:30	13.9	13.9	13.6	65	12.9	WSW	32.2	WSW	1005.0	0.00	0.0	23.1	40



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
09/02/2021	12:00	14.7	14.7	13.9	63	16.1	W	30.6	W	1004.6	0.00	0.0	23.3	40
09/02/2021	12:30	15.3	15.3	14.6	60	11.3	W	24.1	W	1004.3	0.00	0.0	23.8	39
09/02/2021	13:00	15.1	15.4	15.1	58	16.1	WSW	35.4	WSW	1004.4	0.00	0.0	25.1	38
09/02/2021	13:30	15.8	15.8	15.1	57	16.1	WSW	33.8	SW	1004.5	0.00	0.0	25.8	37
09/02/2021	14:00	15.4	15.8	15.4	60	16.1	WSW	35.4	SW	1004.4	0.00	0.0	26.2	36
09/02/2021	14:30	16.5	16.6	15.4	57	17.7	WSW	33.8	WSW	1004.6	0.00	0.0	26.5	36
09/02/2021	15:00	15.9	16.5	15.7	60	19.3	WSW	30.6	W	1004.7	0.00	0.0	26.8	35
09/02/2021	15:30	16.3	16.3	15.9	59	14.5	W	30.6	W	1004.9	0.00	0.0	27.1	35
09/02/2021	16:00	15.8	16.6	15.8	61	12.9	W	27.4	W	1005.4	0.00	0.0	27.2	35
09/02/2021	16:30	15.8	16.0	15.7	61	9.7	WNW	17.7	WNW	1005.3	0.00	0.0	26.7	35
09/02/2021	17:00	15.5	15.9	15.5	62	6.4	WSW	16.1	WNW	1005.8	0.00	0.0	26.3	35
09/02/2021	17:30	14.1	15.5	14.1	65	4.8	WSW	17.7	W	1006.1	0.00	0.0	26.0	37
09/02/2021	18:00	13.6	14.3	13.6	64	9.7	WSW	17.7	WSW	1006.6	0.00	0.0	26.2	36
09/02/2021	18:30	12.2	13.6	12.2	69	4.8	WSW	12.9	WSW	1007.1	0.00	0.0	26.1	34
09/02/2021	19:00	11.8	12.2	11.8	71	6.4	WSW	16.1	WSW	1007.5	0.00	0.0	25.9	33
09/02/2021	19:30	11.5	11.8	11.5	72	4.8	WSW	12.9	WSW	1008.0	0.00	0.0	26.0	33
09/02/2021	20:00	13.1	13.2	11.5	66	12.9	W	29.0	WNW	1008.5	0.00	0.0	26.0	34
09/02/2021	20:30	13.3	13.4	13.0	64	12.9	W	27.4	W	1009.0	0.00	0.0	26.2	34
09/02/2021	21:00	12.6	13.3	12.6	67	9.7	W	17.7	W	1009.5	0.00	0.0	26.0	34
09/02/2021	21:30	12.9	12.9	12.6	64	9.7	W	19.3	W	1009.6	0.00	0.0	25.7	33
09/02/2021	22:00	11.3	12.9	11.3	68	3.2	SW	9.7	W	1009.9	0.00	0.0	25.3	34
09/02/2021	22:30	9.9	11.3	9.9	72	3.2	SW	8.0	SSW	1009.9	0.00	0.0	24.8	34
09/02/2021	23:00	9.7	9.9	9.7	72	1.6	WSW	6.4	WSW	1010.2	0.00	0.0	24.4	35
09/02/2021	23:30	10.5	10.5	9.5	71	4.8	SW	9.7	SW	1010.5	0.00	0.0	24.4	35
10/02/2021	00:00	11.5	11.5	10.5	71	6.4	SW	12.9	W	1010.2	0.00	0.0	24.3	35
10/02/2021	00:30	11.9	11.9	11.5	71	6.4	SW	12.9	W	1010.4	0.00	0.0	24.6	35
10/02/2021	01:00	12.6	12.6	11.9	67	4.8	SSW	9.7	SSW	1010.5	0.00	0.0	24.8	34
10/02/2021	01:30	12.8	12.8	12.5	67	6.4	SW	16.1	W	1010.2	0.00	0.0	25.1	34
10/02/2021	02:00	13.7	13.7	12.8	62	8.0	SW	16.1	SW	1010.1	0.00	0.0	25.1	34
10/02/2021	02:30	12.9	13.7	12.9	62	8.0	SSW	16.1	S	1009.9	0.00	0.0	25.2	34
10/02/2021	03:00	12.3	12.9	12.3	64	8.0	SW	20.9	WSW	1009.8	0.00	0.0	25.1	34



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
10/02/2021	03:30	12.4	12.6	12.3	65	8.0	SW	17.7	WSW	1010.0	0.00	0.0	25.1	34
10/02/2021	04:00	12.1	12.5	12.1	67	8.0	SSW	17.7	SSE	1009.4	0.00	0.0	25.1	34
10/02/2021	04:30	11.8	12.1	11.8	69	8.0	SSW	19.3	SW	1009.1	0.00	0.0	24.9	34
10/02/2021	05:00	11.8	11.9	11.6	71	8.0	SW	16.1	SSW	1009.0	0.00	0.0	24.8	34
10/02/2021	05:30	12.5	12.6	11.8	69	6.4	S	14.5	SSE	1008.5	0.00	0.0	24.7	34
10/02/2021	06:00	13.0	13.0	12.5	67	9.7	SSW	24.1	SW	1008.1	0.00	0.0	24.9	34
10/02/2021	06:30	13.8	13.8	13.0	64	12.9	SSW	25.7	SSW	1008.0	0.00	0.0	25.0	34
10/02/2021	07:00	14.0	14.2	13.8	63	9.7	S	20.9	S	1008.4	0.00	0.0	24.2	34
10/02/2021	07:30	13.7	14.0	13.4	65	8.0	S	22.5	S	1008.1	0.00	0.0	24.1	34
10/02/2021	08:00	13.7	13.7	13.5	67	8.0	S	24.1	S	1008.0	0.00	0.0	24.9	34
10/02/2021	08:30	14.4	14.4	13.7	65	8.0	SSW	20.9	SW	1008.0	0.00	0.0	25.5	33
10/02/2021	09:00	15.2	15.2	14.4	64	12.9	SSW	32.2	SW	1008.3	0.00	0.0	25.6	33
10/02/2021	09:30	16.0	16.0	15.2	64	12.9	SSW	27.4	S	1008.2	0.00	0.0	26.1	33
10/02/2021	10:00	16.4	16.9	16.0	62	12.9	SSW	30.6	S	1008.1	0.00	0.0	26.3	33
10/02/2021	10:30	16.7	16.7	16.4	61	16.1	SSW	33.8	SSE	1008.1	0.00	0.0	26.4	34
10/02/2021	11:00	17.0	17.0	16.7	61	12.9	SSW	29.0	S	1007.9	0.00	0.0	26.1	34
10/02/2021	11:30	17.5	17.5	17.0	58	9.7	SSW	25.7	SSE	1007.5	0.00	0.0	26.1	34
10/02/2021	12:00	17.6	17.7	17.5	57	12.9	SSE	25.7	SSE	1006.9	0.00	0.0	26.3	35
10/02/2021	12:30	17.9	17.9	17.6	56	12.9	SSE	30.6	SSE	1006.2	0.00	0.0	26.6	35
10/02/2021	13:00	18.7	18.7	17.9	55	11.3	S	25.7	SSE	1005.9	0.00	0.0	26.8	35
10/02/2021	13:30	19.7	20.1	18.7	47	17.7	WSW	40.2	WSW	1005.3	0.00	0.0	27.1	34
10/02/2021	14:00	19.1	19.7	19.0	50	22.5	WSW	46.7	WSW	1004.7	0.00	0.0	27.1	32
10/02/2021	14:30	18.9	19.1	18.7	53	19.3	SW	40.2	SW	1004.3	0.00	0.0	26.8	32
10/02/2021	15:00	19.3	19.3	18.9	54	17.7	WSW	43.5	WSW	1004.3	0.00	0.0	27.2	33
10/02/2021	15:30	19.1	19.7	19.1	56	19.3	WSW	37.0	WNW	1004.1	0.00	0.0	27.3	33
10/02/2021	16:00	18.8	19.1	18.8	56	24.1	WSW	48.3	WSW	1004.3	0.00	0.0	27.4	33
10/02/2021	16:30	17.9	18.8	17.9	58	29.0	W	53.1	W	1004.3	0.00	0.0	27.3	34
10/02/2021	17:00	17.7	18.0	17.7	59	19.3	W	38.6	WSW	1004.0	0.00	0.0	27.5	34
10/02/2021	17:30	16.6	17.7	16.6	64	9.7	WSW	33.8	W	1003.8	0.00	0.0	27.2	35
10/02/2021	18:00	16.7	16.8	16.4	61	6.4	SW	17.7	S	1003.6	0.00	0.0	26.6	35
10/02/2021	18:30	16.5	16.8	16.5	64	11.3	SW	29.0	W	1003.5	0.00	0.0	26.1	35



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
10/02/2021	19:00	16.3	16.5	16.3	63	16.1	SW	38.6	SW	1003.7	0.00	0.0	26.2	36
10/02/2021	19:30	16.4	16.6	16.3	63	16.1	WSW	32.2	WSW	1003.5	0.00	0.0	26.2	36
10/02/2021	20:00	15.6	16.4	15.5	69	11.3	SW	25.7	WSW	1003.2	0.00	0.0	25.8	36
10/02/2021	20:30	15.0	15.5	15.0	72	9.7	SW	20.9	WSW	1003.4	0.00	0.0	26.2	37
10/02/2021	21:00	15.1	15.1	14.9	73	9.7	SSW	24.1	SW	1002.6	0.00	0.0	25.8	38
10/02/2021	21:30	14.9	15.1	14.9	73	9.7	SW	22.5	SW	1003.2	0.00	0.0	25.5	38
10/02/2021	22:00	14.6	14.9	14.6	75	8.0	SW	20.9	SSW	1003.4	0.51	9.7	24.4	39
10/02/2021	22:30	12.8	14.6	12.8	76	17.7	SW	45.1	W	1003.8	0.76	9.7	23.1	41
10/02/2021	23:00	11.3	12.8	11.3	80	17.7	W	37.0	W	1003.8	0.00	0.0	21.9	43
10/02/2021	23:30	10.8	11.3	10.8	80	8.0	W	24.1	WNW	1003.9	0.00	0.0	20.9	45
11/02/2021	00:00	10.8	10.8	10.7	80	3.2	SSW	8.0	SSW	1003.4	0.00	0.0	20.1	46
11/02/2021	00:30	11.2	11.4	10.8	77	4.8	S	14.5	SSE	1003.1	0.00	0.0	19.4	47
11/02/2021	01:00	11.8	11.8	11.0	75	3.2	S	12.9	WSW	1003.3	0.00	0.0	19.3	49
11/02/2021	01:30	13.2	13.2	11.8	72	6.4	SW	20.9	WSW	1002.7	0.00	0.0	19.4	47
11/02/2021	02:00	12.9	13.5	12.9	73	6.4	SW	19.3	SW	1003.2	0.00	0.0	18.6	48
11/02/2021	02:30	12.6	12.9	12.4	75	3.2	WSW	12.9	NNW	1003.6	0.00	0.0	18.2	49
11/02/2021	03:00	12.4	12.6	12.4	76	1.6	S	6.4	S	1003.3	0.00	0.0	17.9	49
11/02/2021	03:30	11.7	12.4	11.7	79	3.2	SW	8.0	SW	1003.7	0.00	0.0	17.7	50
11/02/2021	04:00	11.6	11.7	11.4	80	3.2	NW	12.9	NNW	1003.9	0.00	0.0	17.6	50
11/02/2021	04:30	11.4	11.6	11.3	81	3.2	W	6.4	WNW	1004.3	0.00	0.0	17.4	50
11/02/2021	05:00	11.6	11.7	11.3	79	6.4	W	12.9	WSW	1004.2	0.00	0.0	17.3	50
11/02/2021	05:30	11.8	11.9	11.6	77	14.5	W	22.5	SW	1003.9	0.00	0.0	17.2	51
11/02/2021	06:00	11.7	11.9	11.7	78	12.9	W	20.9	W	1004.2	0.00	0.0	19.0	49
11/02/2021	06:30	11.6	11.8	11.6	78	12.9	WNW	25.7	W	1004.5	0.00	0.0	19.9	47
11/02/2021	07:00	11.5	11.6	11.4	78	14.5	WNW	27.4	WNW	1005.1	0.00	0.0	19.9	46
11/02/2021	07:30	11.4	11.6	11.4	78	14.5	WNW	29.0	WNW	1005.9	0.00	0.0	21.2	44
11/02/2021	08:00	11.3	11.4	11.2	79	14.5	WNW	32.2	WNW	1006.6	0.00	0.0	22.8	42
11/02/2021	08:30	11.9	11.9	11.3	79	14.5	WNW	25.7	W	1007.2	0.00	0.0	23.6	40
11/02/2021	09:00	11.9	12.4	11.9	81	12.9	WNW	25.7	W	1007.6	0.00	0.0	24.3	39
11/02/2021	09:30	12.2	12.2	11.8	82	11.3	WNW	22.5	NW	1007.9	0.00	0.0	24.6	39
11/02/2021	10:00	13.4	13.5	12.2	76	14.5	WNW	27.4	WNW	1008.5	0.00	0.0	24.8	39



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
11/02/2021	10:30	14.0	14.1	13.2	74	14.5	NW	27.4	WNW	1008.7	0.00	0.0	25.1	39
11/02/2021	11:00	13.3	13.9	13.3	79	14.5	NNW	24.1	WNW	1009.1	0.00	0.0	25.3	39
11/02/2021	11:30	15.1	15.1	13.3	73	14.5	NNW	25.7	NNW	1009.2	0.00	0.0	25.7	38
11/02/2021	12:00	13.5	15.1	13.5	78	16.1	NNW	29.0	NNW	1009.5	0.00	0.0	26.1	38
11/02/2021	12:30	13.4	13.5	13.3	75	17.7	NNW	30.6	NW	1009.7	0.00	0.0	25.9	38
11/02/2021	13:00	14.3	14.5	13.2	74	17.7	NNW	32.2	NW	1009.9	0.00	0.0	25.7	38
11/02/2021	13:30	14.1	14.3	13.9	75	16.1	NNW	29.0	NNW	1010.1	0.00	0.0	25.8	38
11/02/2021	14:00	13.8	14.3	13.8	76	17.7	NNW	30.6	NNW	1010.4	0.00	0.0	26.3	38
11/02/2021	14:30	13.8	13.9	13.4	78	14.5	NNW	25.7	NNW	1010.8	0.00	0.0	26.6	37
11/02/2021	15:00	13.6	13.9	13.5	76	12.9	N	20.9	N	1011.1	0.00	0.0	26.3	37
11/02/2021	15:30	13.4	13.7	13.4	78	12.9	N	22.5	N	1011.3	0.00	0.0	25.9	38
11/02/2021	16:00	13.3	13.4	13.3	75	12.9	N	20.9	N	1011.6	0.00	0.0	25.8	38
11/02/2021	16:30	13.2	13.3	13.2	75	11.3	NNW	20.9	N	1011.8	0.00	0.0	25.5	39
11/02/2021	17:00	12.6	13.2	12.6	76	6.4	NW	12.9	NNW	1012.1	0.00	0.0	25.1	39
11/02/2021	17:30	11.8	12.6	11.7	78	3.2	NW	8.0	NW	1012.4	0.00	0.0	24.3	39
11/02/2021	18:00	11.2	11.8	11.2	80	3.2	WNW	6.4	WNW	1013.0	0.00	0.0	22.7	40
11/02/2021	18:30	10.9	11.2	10.9	81	3.2	WNW	9.7	NW	1013.7	0.00	0.0	21.8	41
11/02/2021	19:00	10.7	10.9	10.7	83	3.2	WNW	6.4	W	1014.3	0.00	0.0	22.0	41
11/02/2021	19:30	11.8	11.8	10.6	82	4.8	NW	17.7	N	1014.7	0.00	0.0	22.1	41
11/02/2021	20:00	12.3	12.3	11.8	79	12.9	N	22.5	N	1015.0	0.00	0.0	22.3	41
11/02/2021	20:30	11.1	12.3	11.0	86	11.3	NNW	22.5	NNW	1015.7	0.51	3.3	22.3	41
11/02/2021	21:00	10.4	11.0	10.4	88	6.4	WNW	20.9	NNW	1015.9	0.51	1.5	22.6	41
11/02/2021	21:30	10.3	10.4	10.2	89	4.8	NW	12.9	NW	1016.3	0.25	0.0	22.7	41
11/02/2021	22:00	10.4	10.6	10.3	88	1.6	WSW	6.4	NNW	1016.6	0.00	0.0	22.6	42
11/02/2021	22:30	10.3	10.4	10.2	89	3.2	WSW	6.4	WSW	1016.9	0.00	0.0	22.6	42
11/02/2021	23:00	10.2	10.3	10.2	90	3.2	WSW	6.4	WSW	1017.2	0.00	0.0	22.6	42
11/02/2021	23:30	10.4	10.4	10.2	89	4.8	WSW	11.3	WSW	1017.4	0.00	0.0	22.6	42
12/02/2021	00:00	10.2	10.4	10.2	89	3.2	W	6.4	W	1018.0	0.00	0.0	22.6	42
12/02/2021	00:30	10.3	10.3	10.2	90	3.2	NW	8.0	NW	1018.3	0.00	0.0	22.6	42
12/02/2021	01:00	10.6	10.7	10.2	81	6.4	N	16.1	ENE	1018.5	0.00	0.0	22.6	42
12/02/2021	01:30	10.7	11.0	10.6	74	14.5	ENE	24.1	ENE	1018.9	0.00	0.0	22.4	42



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
12/02/2021	02:00	10.7	10.7	10.6	74	12.9	ENE	22.5	ENE	1019.1	0.00	0.0	22.3	41
12/02/2021	02:30	10.7	10.8	10.6	70	14.5	ENE	24.1	ENE	1019.4	0.00	0.0	22.3	41
12/02/2021	03:00	10.4	10.7	10.4	70	16.1	ENE	27.4	NE	1019.7	0.00	0.0	22.2	40
12/02/2021	03:30	10.4	10.5	10.4	68	14.5	NNE	24.1	NNE	1019.9	0.00	0.0	22.0	40
12/02/2021	04:00	10.3	10.5	10.3	67	14.5	NE	25.7	NE	1020.1	0.00	0.0	21.9	39
12/02/2021	04:30	10.0	10.3	10.0	69	14.5	NE	24.1	NE	1020.0	0.00	0.0	21.8	38
12/02/2021	05:00	10.0	10.0	9.8	67	11.3	NNE	24.1	NNE	1020.3	0.00	0.0	21.7	38
12/02/2021	05:30	9.9	10.0	9.8	64	16.1	NNE	24.1	NE	1020.6	0.00	0.0	21.6	38
12/02/2021	06:00	9.7	9.9	9.7	66	12.9	NNE	22.5	NNE	1020.7	0.00	0.0	21.4	38
12/02/2021	06:30	9.3	9.7	9.3	68	11.3	N	25.7	NNE	1021.4	0.00	0.0	21.2	34
12/02/2021	07:00	9.0	9.3	8.9	70	11.3	NNE	24.1	N	1021.6	0.00	0.0	20.2	35
12/02/2021	07:30	8.7	8.9	8.7	70	11.3	NNE	22.5	NNE	1021.9	0.00	0.0	19.5	35
12/02/2021	08:00	8.8	8.8	8.6	69	8.0	NNE	16.1	NNE	1022.2	0.00	0.0	18.7	36
12/02/2021	08:30	8.9	8.9	8.7	68	6.4	N	14.5	N	1022.3	0.00	0.0	18.5	36
12/02/2021	09:00	9.1	9.1	8.9	66	6.4	N	16.1	NNE	1022.3	0.00	0.0	18.4	36
12/02/2021	09:30	9.2	9.2	9.1	68	8.0	NNE	16.1	N	1022.5	0.00	0.0	19.1	36
12/02/2021	10:00	9.2	9.3	9.1	66	9.7	NE	19.3	NE	1022.3	0.00	0.0	19.9	36
12/02/2021	10:30	9.3	9.3	9.1	64	8.0	NE	17.7	NNE	1022.6	0.00	0.0	20.4	35
12/02/2021	11:00	9.6	9.8	9.3	64	9.7	ENE	17.7	E	1022.7	0.00	0.0	21.1	35
12/02/2021	11:30	9.6	9.8	9.4	65	11.3	ENE	19.3	ENE	1022.5	0.00	0.0	21.1	34
12/02/2021	12:00	9.7	9.7	9.4	62	8.0	ENE	16.1	ENE	1022.7	0.00	0.0	20.6	34
12/02/2021	12:30	9.3	9.9	9.3	63	9.7	ENE	17.7	ENE	1022.9	0.00	0.0	20.7	33
12/02/2021	13:00	9.2	9.3	9.1	63	9.7	ENE	17.7	ENE	1022.6	0.00	0.0	22.1	32
12/02/2021	13:30	9.3	9.5	9.2	62	9.7	ENE	17.7	ENE	1022.2	0.00	0.0	22.7	31
12/02/2021	14:00	9.1	9.3	9.0	63	9.7	ENE	17.7	ENE	1022.0	0.00	0.0	23.2	31
12/02/2021	14:30	8.9	9.2	8.9	64	9.7	E	17.7	NE	1022.4	0.00	0.0	22.7	31
12/02/2021	15:00	8.7	8.9	8.7	64	8.0	ENE	16.1	NE	1022.5	0.00	0.0	22.7	31
12/02/2021	15:30	8.5	8.7	8.4	65	9.7	ENE	19.3	ENE	1022.5	0.00	0.0	22.4	30
12/02/2021	16:00	8.4	8.5	8.3	65	11.3	ENE	19.3	ENE	1022.4	0.00	0.0	22.3	31
12/02/2021	16:30	8.2	8.4	8.2	66	9.7	ENE	19.3	ENE	1022.4	0.00	0.0	21.9	31
12/02/2021	17:00	8.1	8.2	8.1	66	9.7	ENE	17.7	ENE	1022.5	0.00	0.0	21.8	31



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
12/02/2021	17:30	8.0	8.1	8.0	67	9.7	E	16.1	E	1022.5	0.00	0.0	21.2	32
12/02/2021	18:00	7.9	8.0	7.8	68	8.0	E	16.1	ESE	1022.6	0.00	0.0	20.7	33
12/02/2021	18:30	7.5	7.9	7.5	67	8.0	ENE	17.7	ENE	1022.6	0.00	0.0	20.0	33
12/02/2021	19:00	7.4	7.6	7.4	70	8.0	ENE	17.7	ENE	1022.7	0.00	0.0	19.3	34
12/02/2021	19:30	6.9	7.4	6.9	73	9.7	ENE	19.3	NE	1022.9	0.00	0.0	18.9	35
12/02/2021	20:00	6.5	6.9	6.5	76	6.4	ENE	16.1	ENE	1022.9	0.00	0.0	18.7	35
12/02/2021	20:30	6.3	6.5	6.2	76	6.4	NE	14.5	NE	1022.8	0.00	0.0	18.4	36
12/02/2021	21:00	6.2	6.3	6.2	76	4.8	E	11.3	E	1022.8	0.00	0.0	18.2	36
12/02/2021	21:30	6.2	6.2	6.2	77	6.4	E	14.5	E	1022.5	0.00	0.0	18.1	37
12/02/2021	22:00	6.3	6.3	6.2	76	4.8	SE	11.3	ESE	1022.2	0.00	0.0	17.8	37
12/02/2021	22:30	6.3	6.3	6.3	76	3.2	SE	11.3	SE	1022.2	0.00	0.0	17.7	37
12/02/2021	23:00	6.3	6.3	6.2	75	1.6	ENE	6.4	ENE	1021.9	0.00	0.0	17.6	38
12/02/2021	23:30	6.3	6.3	6.3	77	1.6	SE	6.4	SE	1021.7	0.00	0.0	17.6	38
13/02/2021	00:00	6.2	6.3	6.1	81	1.6	WSW	4.8	S	1021.3	0.00	0.0	17.5	38
13/02/2021	00:30	6.0	6.2	5.9	82	1.6	WSW	4.8	WSW	1021.1	0.00	0.0	17.5	39
13/02/2021	01:00	5.9	6.1	5.9	84	4.8	WSW	9.7	W	1020.8	0.00	0.0	17.5	39
13/02/2021	01:30	5.6	6.0	5.6	86	3.2	W	9.7	W	1020.8	0.25	0.0	17.5	39
13/02/2021	02:00	5.4	5.6	5.4	88	4.8	W	9.7	W	1020.9	0.25	0.0	17.4	40
13/02/2021	02:30	5.3	5.4	5.2	90	4.8	W	9.7	W	1020.8	0.51	0.0	17.3	40
13/02/2021	03:00	5.2	5.3	5.2	90	6.4	W	11.3	W	1020.6	0.76	2.0	17.2	40
13/02/2021	03:30	5.1	5.2	5.1	91	3.2	W	6.4	W	1020.5	1.02	3.0	17.1	41
13/02/2021	04:00	4.9	5.1	4.9	91	4.8	W	9.7	W	1020.4	1.52	3.3	16.9	41
13/02/2021	04:30	4.8	4.9	4.8	91	3.2	W	11.3	W	1020.3	1.52	6.1	16.8	41
13/02/2021	05:00	4.6	4.8	4.6	92	4.8	W	12.9	W	1020.1	0.76	2.8	16.7	42
13/02/2021	05:30	4.5	4.6	4.4	92	6.4	W	12.9	WNW	1020.0	1.02	1.8	17.0	41
13/02/2021	06:00	4.2	4.5	4.2	92	8.0	W	14.5	W	1019.8	0.51	1.8	17.2	41
13/02/2021	06:30	4.1	4.2	4.0	92	8.0	W	16.1	W	1019.7	0.25	1.0	17.2	41
13/02/2021	07:00	3.9	4.1	3.9	92	9.7	W	16.1	W	1019.6	0.25	0.0	17.1	41
13/02/2021	07:30	3.9	3.9	3.9	92	8.0	W	14.5	WSW	1019.8	0.76	2.3	17.1	41
13/02/2021	08:00	3.9	4.0	3.9	93	6.4	W	14.5	W	1020.2	1.02	2.3	20.0	39
13/02/2021	08:30	4.1	4.1	3.9	93	6.4	W	12.9	WNW	1020.1	1.02	2.3	23.7	35



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
13/02/2021	09:00	4.3	4.3	4.1	93	6.4	W	14.5	WNW	1020.1	1.27	3.3	25.2	33
13/02/2021	09:30	4.9	4.9	4.3	94	6.4	WNW	14.5	WNW	1020.1	1.02	3.3	25.1	33
13/02/2021	10:00	4.8	5.0	4.8	93	6.4	W	14.5	W	1019.9	1.02	4.1	25.5	33
13/02/2021	10:30	6.7	6.7	4.8	92	9.7	WNW	27.4	N	1019.7	1.52	8.1	25.9	33
13/02/2021	11:00	6.1	6.8	5.9	91	8.0	NNW	25.7	N	1019.0	0.25	2.5	26.1	33
13/02/2021	11:30	5.9	6.4	5.9	91	9.7	SE	19.3	ESE	1019.4	0.00	0.0	23.7	35
13/02/2021	12:00	6.0	6.1	5.8	90	4.8	SE	12.9	SE	1019.3	0.00	0.0	21.5	42
13/02/2021	12:30	6.6	6.6	6.0	90	8.0	ESE	24.1	NNE	1019.0	2.03	21.1	19.9	47
13/02/2021	13:00	6.6	6.9	6.6	89	22.5	ENE	49.9	NE	1018.9	0.51	3.6	18.7	48
13/02/2021	13:30	6.2	6.7	6.2	88	35.4	NE	54.7	NE	1019.1	1.02	3.8	17.1	53
13/02/2021	14:00	6.1	6.4	5.9	87	29.0	NE	49.9	NE	1018.7	0.51	1.3	15.8	53
13/02/2021	14:30	6.2	6.3	6.0	85	25.7	NE	40.2	ENE	1019.0	0.76	1.5	14.9	54
13/02/2021	15:00	6.3	6.4	6.2	85	25.7	NE	40.2	NE	1019.1	0.51	1.5	14.3	54
13/02/2021	15:30	6.3	6.4	6.3	85	24.1	NE	40.2	NE	1019.3	0.51	1.3	13.8	54
13/02/2021	16:00	6.3	6.4	6.2	85	24.1	NE	40.2	NE	1019.5	0.25	1.3	13.4	54
13/02/2021	16:30	5.8	6.4	5.8	85	20.9	NE	33.8	NE	1019.6	1.02	3.6	13.1	55
13/02/2021	17:00	5.4	5.8	5.4	86	22.5	NNE	35.4	NNE	1020.3	1.27	4.6	12.8	55
13/02/2021	17:30	5.3	5.5	5.2	86	22.5	NE	35.4	NE	1020.5	1.02	3.3	12.5	55
13/02/2021	18:00	5.2	5.3	5.0	87	22.5	NE	37.0	NE	1020.7	0.76	2.5	12.2	56
13/02/2021	18:30	5.0	5.3	4.9	86	24.1	NE	35.4	NE	1020.9	0.51	1.5	11.9	56
13/02/2021	19:00	4.8	5.1	4.8	86	20.9	NNE	35.4	NE	1020.9	1.02	5.3	11.7	56
13/02/2021	19:30	5.1	5.2	4.6	85	22.5	NNE	40.2	NNE	1021.1	0.25	4.8	11.4	56
13/02/2021	20:00	4.9	5.1	4.8	84	20.9	NNE	35.4	NNE	1021.3	0.25	0.0	11.3	56
13/02/2021	20:30	4.8	4.9	4.2	87	22.5	NNE	38.6	NNE	1021.4	0.51	1.3	11.1	56
13/02/2021	21:00	3.6	4.8	3.3	89	25.7	N	45.1	N	1021.8	0.76	5.1	10.9	55
13/02/2021	21:30	2.9	3.7	2.8	91	27.4	N	45.1	N	1022.4	1.27	5.3	10.6	56
13/02/2021	22:00	5.1	5.1	2.8	81	27.4	NNE	46.7	N	1022.2	0.25	5.6	10.4	56
13/02/2021	22:30	5.0	5.3	4.9	77	29.0	NNE	48.3	NNE	1022.3	0.00	0.0	10.3	57
13/02/2021	23:00	4.9	5.0	4.7	79	25.7	NNE	41.8	N	1022.2	0.25	0.0	10.2	56
13/02/2021	23:30	4.9	5.1	4.8	69	30.6	N	53.1	NNW	1022.4	0.00	0.0	10.1	54
14/02/2021	00:00	4.9	5.0	4.8	68	30.6	N	48.3	N	1022.6	0.00	0.0	10.0	52



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
14/02/2021	00:30	4.3	4.9	4.3	65	29.0	N	48.3	NNW	1022.8	0.00	0.0	9.8	51
14/02/2021	01:00	4.3	4.4	4.2	66	25.7	NNW	45.1	NNW	1022.7	0.00	0.0	9.7	49
14/02/2021	01:30	4.3	4.6	4.2	65	25.7	NNW	46.7	NNW	1022.7	0.00	0.0	9.6	48
14/02/2021	02:00	4.1	4.4	4.1	63	29.0	N	46.7	N	1022.9	0.00	0.0	9.4	47
14/02/2021	02:30	3.9	4.1	3.8	64	30.6	N	51.5	NNW	1022.8	0.00	0.0	9.3	47
14/02/2021	03:00	3.9	3.9	3.7	60	32.2	N	59.5	N	1022.7	0.00	0.0	9.2	46
14/02/2021	03:30	3.5	3.9	3.5	63	29.0	NNW	48.3	NNW	1022.6	0.00	0.0	9.1	45
14/02/2021	04:00	3.3	3.5	3.1	64	24.1	NNW	46.7	NNW	1022.7	0.00	0.0	8.8	44
14/02/2021	04:30	2.3	3.8	2.2	78	25.7	N	41.8	NNW	1022.9	0.00	0.0	8.8	46
14/02/2021	05:00	3.6	3.8	2.3	67	29.0	NNE	45.1	N	1023.3	0.00	0.0	8.8	48
14/02/2021	05:30	3.6	3.8	3.5	66	29.0	NNE	49.9	NNE	1023.6	0.00	0.0	8.8	48
14/02/2021	06:00	3.6	3.8	3.6	64	30.6	NNE	46.7	NNE	1024.0	0.00	0.0	8.8	48
14/02/2021	06:30	3.7	3.7	3.4	64	30.6	NNE	49.9	NNE	1024.4	0.00	0.0	8.7	48
14/02/2021	07:00	3.7	3.7	3.4	65	32.2	NNE	56.3	N	1024.6	0.00	0.0	8.7	47
14/02/2021	07:30	3.4	3.7	3.3	66	33.8	NNE	54.7	NNE	1024.9	0.00	0.0	8.6	47
14/02/2021	08:00	3.3	3.6	3.1	61	32.2	NNE	53.1	NNE	1025.2	0.00	0.0	8.5	47
14/02/2021	08:30	3.3	3.6	3.1	61	30.6	N	51.5	NNW	1025.2	0.00	0.0	8.4	46
14/02/2021	09:00	3.8	4.1	3.3	59	30.6	NNE	43.5	NE	1025.7	0.00	0.0	8.5	46
14/02/2021	09:30	3.9	3.9	3.6	61	30.6	NNE	51.5	NNE	1026.2	0.00	0.0	8.6	46
14/02/2021	10:00	3.9	4.1	3.8	59	30.6	NNE	49.9	NE	1026.6	0.00	0.0	8.6	45
14/02/2021	10:30	3.9	4.2	3.8	60	30.6	NNE	46.7	N	1027.2	0.00	0.0	8.6	45
14/02/2021	11:00	3.9	4.1	3.8	58	30.6	NNE	46.7	NNE	1027.4	0.00	0.0	8.6	45
14/02/2021	11:30	4.0	4.1	3.6	62	32.2	NNE	54.7	NNE	1027.6	0.00	0.0	8.6	45
14/02/2021	12:00	4.1	4.1	3.9	62	30.6	NNE	46.7	NE	1027.4	0.00	0.0	8.7	45
14/02/2021	12:30	4.3	4.3	4.0	62	30.6	NNE	48.3	NNE	1027.4	0.00	0.0	8.7	45
14/02/2021	13:00	4.3	4.4	4.1	58	30.6	NNE	45.1	NNE	1027.2	0.00	0.0	8.8	45
14/02/2021	13:30	4.5	4.6	4.2	58	30.6	NNE	46.7	NNE	1027.0	0.00	0.0	8.9	45
14/02/2021	14:00	4.7	4.8	4.5	54	32.2	NNE	49.9	NNE	1027.0	0.00	0.0	9.0	45
14/02/2021	14:30	4.9	5.0	4.7	54	30.6	NNE	51.5	N	1027.0	0.00	0.0	9.0	45
14/02/2021	15:00	5.1	5.3	4.9	54	32.2	NNE	48.3	NE	1027.2	0.00	0.0	9.1	44
14/02/2021	15:30	5.2	5.3	5.1	53	29.0	NE	48.3	NNE	1027.2	0.00	0.0	9.2	44



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
14/02/2021	16:00	5.3	5.5	5.2	57	30.6	NE	51.5	NE	1027.3	0.00	0.0	9.2	44
14/02/2021	16:30	5.4	5.4	5.2	54	30.6	NE	51.5	ENE	1027.6	0.00	0.0	9.2	44
14/02/2021	17:00	5.4	5.6	5.3	55	30.6	NE	48.3	NE	1027.6	0.00	0.0	9.2	44
14/02/2021	17:30	5.4	5.5	5.4	53	32.2	NE	53.1	NE	1028.0	0.00	0.0	9.2	43
14/02/2021	18:00	5.4	5.5	5.4	53	30.6	NE	49.9	ENE	1028.2	0.00	0.0	9.2	43
14/02/2021	18:30	5.6	5.6	5.4	54	33.8	NE	54.7	N	1028.6	0.00	0.0	9.2	43
14/02/2021	19:00	5.4	5.6	5.4	53	33.8	NE	51.5	ENE	1028.9	0.00	0.0	9.2	43
14/02/2021	19:30	5.4	5.6	5.4	56	33.8	NE	53.1	NE	1029.1	0.00	0.0	9.2	43
14/02/2021	20:00	5.0	5.4	4.9	57	35.4	NE	56.3	NE	1029.5	0.00	0.0	9.2	43
14/02/2021	20:30	5.1	5.3	5.0	54	33.8	NE	56.3	ENE	1029.9	0.00	0.0	9.2	43
14/02/2021	21:00	5.1	5.2	4.9	58	32.2	NE	51.5	NE	1030.3	0.00	0.0	9.2	43
14/02/2021	21:30	4.9	5.1	4.8	53	35.4	NE	57.9	NE	1030.7	0.00	0.0	9.1	43
14/02/2021	22:00	5.0	5.0	4.8	60	33.8	NE	53.1	NE	1030.7	0.00	0.0	9.1	43
14/02/2021	22:30	4.9	5.1	4.8	56	35.4	NE	54.7	NE	1030.6	0.00	0.0	9.0	43
14/02/2021	23:00	4.9	5.0	4.8	57	32.2	NE	51.5	NE	1030.7	0.00	0.0	9.0	43
14/02/2021	23:30	4.9	5.0	4.8	57	32.2	NE	46.7	NE	1030.9	0.00	0.0	9.0	43
15/02/2021	00:00	4.9	5.1	4.9	55	29.0	NE	46.7	NE	1031.2	0.00	0.0	8.9	43
15/02/2021	00:30	5.0	5.1	4.9	59	33.8	NE	53.1	NE	1031.3	0.00	0.0	8.9	43
15/02/2021	01:00	5.2	5.2	4.9	57	32.2	NE	49.9	NE	1031.5	0.00	0.0	8.9	43
15/02/2021	01:30	5.1	5.2	5.0	61	32.2	NE	53.1	NE	1031.7	0.00	0.0	8.9	43
15/02/2021	02:00	5.1	5.2	4.9	57	30.6	NE	49.9	NNE	1031.8	0.00	0.0	8.9	43
15/02/2021	02:30	5.3	5.4	5.1	60	32.2	NE	51.5	NE	1031.8	0.00	0.0	8.9	43
15/02/2021	03:00	5.3	5.3	5.2	60	32.2	NE	53.1	NE	1031.8	0.00	0.0	9.0	44
15/02/2021	03:30	5.2	5.4	5.1	56	32.2	NE	51.5	NE	1031.9	0.00	0.0	9.0	44
15/02/2021	04:00	5.3	5.4	5.2	59	35.4	NE	53.1	NE	1032.2	0.00	0.0	9.1	44
15/02/2021	04:30	5.4	5.4	5.2	61	32.2	NE	54.7	ENE	1032.1	0.00	0.0	9.1	44
15/02/2021	05:00	5.3	5.5	5.3	62	33.8	NE	54.7	NE	1032.4	0.00	0.0	9.1	44
15/02/2021	05:30	5.3	5.3	5.2	61	33.8	NE	53.1	NE	1032.6	0.00	0.0	9.1	44
15/02/2021	06:00	5.3	5.4	5.2	59	32.2	NE	51.5	NE	1032.6	0.00	0.0	9.1	44
15/02/2021	06:30	5.3	5.4	5.2	60	33.8	NE	54.7	NE	1032.8	0.00	0.0	9.1	45
15/02/2021	07:00	5.3	5.4	5.2	60	30.6	NE	45.1	NE	1033.0	0.00	0.0	12.2	43



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
15/02/2021	07:30	5.6	5.6	5.3	60	29.0	NE	48.3	ENE	1033.4	0.00	0.0	18.0	34
15/02/2021	08:00	5.7	5.7	5.5	61	29.0	ENE	46.7	NE	1033.3	0.00	0.0	19.9	30
15/02/2021	08:30	5.7	5.7	5.6	59	29.0	ENE	46.7	ENE	1033.6	0.00	0.0	20.4	26
15/02/2021	09:00	5.8	6.0	5.7	60	27.4	ENE	45.1	ENE	1034.0	0.00	0.0	22.3	26
15/02/2021	09:30	6.1	6.1	5.8	61	27.4	ENE	45.1	E	1034.3	0.00	0.0	22.2	26
15/02/2021	10:00	6.1	6.3	6.1	56	25.7	ENE	43.5	NE	1034.4	0.00	0.0	22.9	25
15/02/2021	10:30	6.3	6.3	6.0	59	24.1	NE	40.2	NE	1034.8	0.00	0.0	24.1	24
15/02/2021	11:00	6.3	6.3	6.1	58	22.5	NE	40.2	NE	1035.2	0.00	0.0	25.6	23
15/02/2021	11:30	6.4	6.7	6.2	56	24.1	NE	40.2	NE	1035.3	0.00	0.0	26.3	23
15/02/2021	12:00	6.7	6.7	6.4	56	24.1	NE	40.2	NE	1035.4	0.00	0.0	26.9	23
15/02/2021	12:30	6.7	7.1	6.7	55	24.1	NE	38.6	NE	1035.2	0.00	0.0	27.2	22
15/02/2021	13:00	6.9	7.2	6.7	59	24.1	NE	43.5	N	1035.0	0.00	0.0	27.3	22
15/02/2021	13:30	7.2	7.2	6.9	47	22.5	NNE	37.0	NNE	1034.8	0.00	0.0	27.6	22
15/02/2021	14:00	7.1	7.3	7.0	55	20.9	NNE	38.6	N	1034.4	0.00	0.0	27.8	22
15/02/2021	14:30	7.2	7.3	6.9	55	22.5	NNE	35.4	NNE	1034.2	0.00	0.0	27.8	22
15/02/2021	15:00	7.1	7.3	6.9	61	22.5	NNE	37.0	NE	1034.4	0.00	0.0	27.9	22
15/02/2021	15:30	7.0	7.2	6.9	63	22.5	NNE	38.6	NNE	1034.3	0.00	0.0	27.9	22
15/02/2021	16:00	6.8	7.1	6.7	57	20.9	N	33.8	N	1034.2	0.00	0.0	28.0	22
15/02/2021	16:30	6.8	6.9	6.8	55	20.9	N	33.8	NNW	1034.1	0.00	0.0	27.9	23
15/02/2021	17:00	6.9	6.9	6.7	54	19.3	N	33.8	N	1034.0	0.00	0.0	27.8	22
15/02/2021	17:30	7.0	7.0	6.7	51	19.3	N	33.8	N	1033.8	0.00	0.0	27.6	22
15/02/2021	18:00	7.1	7.2	7.0	52	22.5	N	33.8	NNE	1033.7	0.00	0.0	27.5	22
15/02/2021	18:30	7.4	7.4	7.1	53	22.5	N	37.0	N	1033.7	0.00	0.0	27.4	22
15/02/2021	19:00	7.7	7.7	7.3	53	24.1	NNE	38.6	NE	1033.8	0.00	0.0	27.0	22
15/02/2021	19:30	7.8	7.8	7.7	54	25.7	NNE	41.8	NE	1033.7	0.00	0.0	26.6	21
15/02/2021	20:00	7.7	7.9	7.6	52	24.1	NNE	43.5	N	1033.7	0.00	0.0	26.3	21
15/02/2021	20:30	7.6	7.8	7.6	51	22.5	NNE	38.6	NNE	1033.6	0.00	0.0	26.2	21
15/02/2021	21:00	4.0	7.7	4.0	70	12.9	NW	33.8	NE	1033.6	0.00	0.0	25.9	22
15/02/2021	21:30	3.6	4.0	3.6	73	9.7	NW	27.4	W	1033.5	0.00	0.0	25.7	22
15/02/2021	22:00	3.4	3.6	3.3	74	11.3	W	22.5	WNW	1033.5	0.00	0.0	25.5	22
15/02/2021	22:30	4.0	4.0	3.4	69	11.3	W	22.5	WNW	1033.4	0.00	0.0	25.5	22



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
15/02/2021	23:00	3.7	4.0	3.7	67	12.9	W	22.5	NW	1033.4	0.00	0.0	25.4	22
15/02/2021	23:30	3.3	3.7	3.3	69	11.3	WNW	22.5	W	1033.1	0.00	0.0	25.3	22
16/02/2021	00:00	3.6	3.6	3.3	67	9.7	W	19.3	W	1033.0	0.00	0.0	25.2	22
16/02/2021	00:30	3.3	3.6	3.3	67	11.3	W	22.5	W	1032.9	0.00	0.0	25.2	22
16/02/2021	01:00	3.0	3.3	3.0	67	12.9	W	20.9	WNW	1032.6	0.00	0.0	25.1	22
16/02/2021	01:30	3.0	3.0	2.8	67	11.3	W	22.5	WSW	1032.5	0.00	0.0	24.9	22
16/02/2021	02:00	2.9	3.1	2.9	65	12.9	W	22.5	WNW	1032.3	0.00	0.0	24.8	22
16/02/2021	02:30	3.1	3.1	2.9	63	14.5	W	25.7	WSW	1031.8	0.00	0.0	24.7	21
16/02/2021	03:00	3.1	3.1	3.0	62	12.9	W	25.7	W	1031.3	0.00	0.0	24.5	21
16/02/2021	03:30	3.0	3.2	3.0	64	12.9	W	24.1	W	1031.3	0.00	0.0	24.4	21
16/02/2021	04:00	3.1	3.2	2.9	64	14.5	W	24.1	W	1031.0	0.00	0.0	24.3	21
16/02/2021	04:30	3.2	3.2	3.0	65	14.5	W	27.4	WNW	1030.5	0.00	0.0	24.3	21
16/02/2021	05:00	3.1	3.3	3.1	65	12.9	W	22.5	WNW	1030.4	0.00	0.0	24.1	21
16/02/2021	05:30	3.1	3.2	3.0	65	12.9	W	22.5	W	1030.2	0.00	0.0	24.2	21
16/02/2021	06:00	3.0	3.2	2.9	66	11.3	W	22.5	WSW	1029.9	0.00	0.0	24.4	21
16/02/2021	06:30	2.9	3.1	2.9	66	12.9	W	22.5	W	1029.5	0.00	0.0	24.5	20
16/02/2021	07:00	3.3	3.3	2.9	65	12.9	W	22.5	W	1029.2	0.00	0.0	23.1	20
16/02/2021	07:30	3.8	3.8	3.3	63	12.9	W	20.9	W	1029.4	0.00	0.0	23.8	20
16/02/2021	08:00	4.9	4.9	3.8	62	12.9	W	20.9	WNW	1029.1	0.00	0.0	23.3	20
16/02/2021	08:30	6.2	6.2	4.9	59	11.3	W	20.9	W	1029.3	0.00	0.0	23.4	20
16/02/2021	09:00	7.3	7.3	6.2	54	9.7	WNW	19.3	WNW	1029.2	0.00	0.0	23.8	20
16/02/2021	09:30	8.3	8.3	7.3	42	11.3	WNW	22.5	W	1029.2	0.00	0.0	24.1	19
16/02/2021	10:00	8.9	9.1	8.3	31	12.9	WNW	22.5	WNW	1029.1	0.00	0.0	24.2	18
16/02/2021	10:30	9.3	9.6	8.9	32	9.7	WNW	20.9	NNW	1029.4	0.00	0.0	24.7	16
16/02/2021	11:00	9.9	9.9	9.3	31	9.7	NW	22.5	WNW	1029.0	0.00	0.0	25.1	15
16/02/2021	11:30	9.6	10.1	9.4	34	9.7	NW	20.9	NNW	1028.9	0.00	0.0	25.3	15
16/02/2021	12:00	10.1	10.1	9.4	34	8.0	NW	17.7	NNW	1028.3	0.00	0.0	25.3	15
16/02/2021	12:30	9.9	10.1	9.6	37	8.0	NW	20.9	NW	1028.4	0.00	0.0	25.3	16
16/02/2021	13:00	9.8	9.9	9.6	36	11.3	N	16.1	NNE	1028.3	0.00	0.0	25.3	16
16/02/2021	13:30	9.7	9.8	9.6	38	9.7	N	16.1	N	1028.2	0.00	0.0	25.4	16
16/02/2021	14:00	9.6	9.7	9.5	42	9.7	N	16.1	N	1028.0	0.00	0.0	25.9	16



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
16/02/2021	14:30	9.7	9.8	9.6	49	8.0	N	16.1	N	1027.9	0.00	0.0	26.4	16
16/02/2021	15:00	9.5	9.7	9.3	51	8.0	N	14.5	N	1027.8	0.00	0.0	26.7	17
16/02/2021	15:30	9.6	9.7	9.4	37	8.0	N	16.1	N	1027.2	0.00	0.0	26.9	18
16/02/2021	16:00	9.3	9.8	9.3	35	9.7	N	16.1	N	1026.8	0.00	0.0	27.0	18
16/02/2021	16:30	9.2	9.3	9.2	36	8.0	N	14.5	N	1026.6	0.00	0.0	26.8	18
16/02/2021	17:00	9.2	9.3	8.9	37	6.4	N	12.9	N	1026.6	0.00	0.0	26.6	18
16/02/2021	17:30	8.7	9.3	8.6	48	1.6	N	6.4	N	1026.5	0.00	0.0	26.4	19
16/02/2021	18:00	7.1	8.6	7.1	57	3.2	NNW	4.8	NNW	1026.7	0.00	0.0	26.1	20
16/02/2021	18:30	5.3	7.1	5.3	65	4.8	WSW	6.4	WNW	1026.7	0.00	0.0	25.2	20
16/02/2021	19:00	4.7	5.3	4.7	65	4.8	SW	9.7	W	1026.6	0.00	0.0	24.9	21
16/02/2021	19:30	4.1	4.7	4.1	65	4.8	WSW	9.7	WSW	1026.5	0.00	0.0	24.9	22
16/02/2021	20:00	3.4	4.1	3.4	69	4.8	WSW	9.7	SW	1026.4	0.00	0.0	25.2	22
16/02/2021	20:30	3.4	3.4	3.3	68	6.4	WSW	11.3	WSW	1026.4	0.00	0.0	25.2	22
16/02/2021	21:00	3.4	3.6	3.4	65	4.8	WSW	11.3	WSW	1026.4	0.00	0.0	25.2	23
16/02/2021	21:30	3.5	3.5	3.4	63	4.8	WSW	9.7	SW	1026.2	0.00	0.0	24.9	23
16/02/2021	22:00	4.9	4.9	3.5	56	8.0	WSW	16.1	W	1025.9	0.00	0.0	24.7	23
16/02/2021	22:30	4.3	5.1	4.3	61	6.4	WSW	14.5	W	1025.7	0.00	0.0	24.7	23
16/02/2021	23:00	4.2	4.3	4.1	66	6.4	WSW	12.9	W	1025.4	0.00	0.0	24.6	23
16/02/2021	23:30	4.2	4.2	4.1	68	6.4	WSW	12.9	WSW	1025.3	0.00	0.0	24.6	23
17/02/2021	00:00	4.1	4.4	4.1	69	6.4	WSW	14.5	WSW	1025.3	0.00	0.0	24.5	23
17/02/2021	00:30	4.1	4.1	3.9	69	6.4	WSW	12.9	WSW	1025.0	0.00	0.0	24.4	24
17/02/2021	01:00	3.2	4.2	3.2	72	6.4	WSW	12.9	WSW	1024.7	0.00	0.0	24.4	24
17/02/2021	01:30	3.1	3.3	3.1	73	6.4	WSW	12.9	WSW	1025.0	0.00	0.0	24.4	24
17/02/2021	02:00	2.8	3.1	2.8	75	4.8	WSW	11.3	WSW	1024.9	0.00	0.0	24.4	24
17/02/2021	02:30	2.7	3.0	2.7	75	4.8	WSW	11.3	WSW	1024.8	0.00	0.0	24.4	24
17/02/2021	03:00	2.7	2.7	2.6	76	6.4	SW	9.7	SW	1024.7	0.00	0.0	24.3	24
17/02/2021	03:30	2.1	2.7	2.1	77	4.8	SW	8.0	SW	1024.4	0.00	0.0	24.3	24
17/02/2021	04:00	1.7	2.1	1.7	79	4.8	WSW	11.3	WSW	1024.2	0.00	0.0	24.2	24
17/02/2021	04:30	1.7	1.8	1.6	80	4.8	WSW	9.7	W	1023.9	0.00	0.0	24.3	24
17/02/2021	05:00	2.2	2.2	1.8	80	4.8	WSW	9.7	WSW	1023.6	0.00	0.0	24.4	24
17/02/2021	05:30	2.4	2.5	2.2	81	4.8	WSW	11.3	W	1023.6	0.00	0.0	24.3	24



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
17/02/2021	06:00	2.7	2.7	2.3	82	4.8	WSW	8.0	WSW	1023.6	0.00	0.0	24.4	24
17/02/2021	06:30	2.9	3.0	2.7	82	4.8	WSW	8.0	WSW	1023.5	0.00	0.0	24.4	24
17/02/2021	07:00	2.8	2.9	2.7	83	4.8	SW	8.0	SW	1023.1	0.00	0.0	23.2	24
17/02/2021	07:30	3.6	3.6	2.8	83	4.8	WSW	11.3	WSW	1023.4	0.00	0.0	22.8	25
17/02/2021	08:00	4.7	4.7	3.6	82	3.2	WSW	8.0	WSW	1023.5	0.00	0.0	23.6	25
17/02/2021	08:30	6.9	6.9	4.7	80	0.0	NNW	3.2	NNW	1023.6	0.00	0.0	24.5	25
17/02/2021	09:00	9.1	9.1	7.0	73	1.6	NNW	3.2	NNW	1023.7	0.00	0.0	25.7	24
17/02/2021	09:30	9.3	9.5	9.1	72	1.6	NNW	8.0	NNW	1023.8	0.00	0.0	26.5	24
17/02/2021	10:00	9.6	9.6	9.1	73	6.4	NNE	12.9	N	1023.7	0.00	0.0	27.2	24
17/02/2021	10:30	9.9	10.1	9.6	73	6.4	NNE	14.5	NNE	1023.6	0.00	0.0	27.6	24
17/02/2021	11:00	10.7	10.8	9.9	71	8.0	NNE	16.1	NNE	1023.5	0.00	0.0	27.8	25
17/02/2021	11:30	10.4	10.7	10.3	72	8.0	NNE	17.7	NNE	1023.3	0.00	0.0	27.9	25
17/02/2021	12:00	10.7	10.7	10.1	73	9.7	NNE	16.1	NNE	1023.1	0.00	0.0	28.1	26
17/02/2021	12:30	11.0	11.1	10.6	72	9.7	NNE	17.7	NNE	1023.0	0.00	0.0	28.1	26
17/02/2021	13:00	10.5	11.0	10.3	71	12.9	NNE	20.9	NNE	1022.7	0.00	0.0	28.0	26
17/02/2021	13:30	10.6	10.6	10.4	73	9.7	NNE	16.1	NNE	1022.4	0.00	0.0	28.0	26
17/02/2021	14:00	11.0	11.0	10.6	70	8.0	NNE	14.5	NNE	1022.4	0.00	0.0	27.3	26
17/02/2021	14:30	11.4	11.4	10.9	67	4.8	NNE	11.3	NNE	1022.3	0.00	0.0	26.8	26
17/02/2021	15:00	11.3	11.4	11.2	67	4.8	N	9.7	NNW	1022.6	0.00	0.0	26.4	27
17/02/2021	15:30	11.3	11.6	11.3	71	3.2	NNE	8.0	N	1022.3	0.00	0.0	26.3	27
17/02/2021	16:00	11.4	11.5	11.3	69	1.6	NNE	4.8	NNE	1022.5	0.00	0.0	26.0	28
17/02/2021	16:30	11.6	11.8	11.4	67	1.6	NNE	3.2	NNE	1022.5	0.00	0.0	25.8	28
17/02/2021	17:00	11.6	11.8	11.6	62	1.6	NNE	3.2	NNE	1022.5	0.00	0.0	25.7	27
17/02/2021	17:30	10.8	11.6	10.8	65	0.0	NNE	3.2	NNE	1022.8	0.00	0.0	25.3	27
17/02/2021	18:00	9.3	10.8	9.3	70	0.0	NNE	1.6	NNE	1023.1	0.00	0.0	25.2	28
17/02/2021	18:30	8.1	9.3	8.1	74	1.6	NNE	6.4	W	1023.3	0.00	0.0	25.2	28
17/02/2021	19:00	7.1	8.1	7.1	77	4.8	W	6.4	W	1023.2	0.00	0.0	25.0	28
17/02/2021	19:30	7.1	7.2	7.0	79	4.8	SW	8.0	SW	1023.1	0.00	0.0	25.3	28
17/02/2021	20:00	6.7	7.1	6.7	80	4.8	SW	8.0	WSW	1023.1	0.00	0.0	25.6	29
17/02/2021	20:30	6.5	6.7	6.4	80	4.8	WSW	8.0	WSW	1023.4	0.00	0.0	25.8	29
17/02/2021	21:00	7.0	7.1	6.4	81	4.8	WSW	8.0	SW	1023.5	0.00	0.0	25.4	28



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
17/02/2021	21:30	7.9	7.9	7.0	77	4.8	W	9.7	W	1023.5	0.00	0.0	25.6	28
17/02/2021	22:00	7.4	8.0	7.4	78	4.8	WSW	9.7	W	1023.5	0.00	0.0	25.7	28
17/02/2021	22:30	6.7	7.4	6.7	80	3.2	WSW	6.4	WSW	1023.5	0.00	0.0	25.8	28
17/02/2021	23:00	6.4	6.8	6.4	82	4.8	WSW	6.4	WSW	1023.5	0.00	0.0	25.7	28
17/02/2021	23:30	6.3	6.5	6.3	81	3.2	WSW	6.4	WSW	1023.4	0.00	0.0	25.7	28
18/02/2021	00:00	6.4	6.4	6.2	82	4.8	WSW	8.0	WSW	1023.5	0.00	0.0	25.6	28
18/02/2021	00:30	6.8	6.8	6.4	81	4.8	WSW	8.0	WSW	1023.4	0.00	0.0	25.6	28
18/02/2021	01:00	6.8	6.8	6.8	81	3.2	WSW	6.4	WSW	1023.4	0.00	0.0	25.6	29
18/02/2021	01:30	7.7	7.7	6.8	80	6.4	WSW	11.3	WSW	1023.3	0.00	0.0	25.7	29
18/02/2021	02:00	8.1	8.2	7.7	77	8.0	W	14.5	W	1023.2	0.00	0.0	25.7	28
18/02/2021	02:30	7.5	8.1	7.5	79	6.4	W	12.9	W	1023.2	0.00	0.0	25.8	29
18/02/2021	03:00	7.8	7.8	7.4	79	6.4	W	12.9	WSW	1023.2	0.00	0.0	25.7	29
18/02/2021	03:30	8.2	8.2	7.8	77	9.7	W	16.1	W	1023.1	0.00	0.0	25.7	29
18/02/2021	04:00	8.4	8.4	8.2	77	6.4	W	14.5	W	1023.2	0.00	0.0	25.7	29
18/02/2021	04:30	8.7	8.7	8.4	76	6.4	W	12.9	W	1023.3	0.00	0.0	25.7	29
18/02/2021	05:00	8.6	8.7	8.6	76	6.4	W	11.3	W	1023.5	0.00	0.0	25.8	29
18/02/2021	05:30	8.4	8.6	8.4	76	8.0	W	16.1	W	1023.5	0.00	0.0	25.8	29
18/02/2021	06:00	8.3	8.5	8.3	76	4.8	W	14.5	W	1023.8	0.00	0.0	25.9	29
18/02/2021	06:30	7.9	8.3	7.9	77	6.4	W	11.3	W	1023.8	0.00	0.0	25.8	29
18/02/2021	07:00	7.5	7.9	7.5	78	3.2	WNW	6.4	W	1024.3	0.00	0.0	24.9	28
18/02/2021	07:30	8.3	8.3	7.4	76	6.4	W	12.9	WSW	1024.4	0.00	0.0	24.3	28
18/02/2021	08:00	8.5	8.5	8.2	75	8.0	W	12.9	W	1024.5	0.00	0.0	24.3	28
18/02/2021	08:30	9.3	9.3	8.5	73	6.4	W	14.5	W	1024.7	0.00	0.0	24.7	28
18/02/2021	09:00	11.7	11.7	9.3	69	4.8	W	12.9	NW	1025.0	0.00	0.0	25.3	28
18/02/2021	09:30	12.3	12.3	11.7	68	8.0	NNW	14.5	N	1025.1	0.00	0.0	26.5	28
18/02/2021	10:00	12.6	12.6	12.3	69	8.0	NNW	14.5	NNW	1025.2	0.00	0.0	27.2	27
18/02/2021	10:30	12.6	12.7	12.5	69	6.4	N	14.5	NW	1025.3	0.00	0.0	27.8	27
18/02/2021	11:00	12.6	12.7	12.5	71	8.0	N	14.5	N	1025.3	0.00	0.0	28.2	27
18/02/2021	11:30	12.8	12.9	12.6	70	8.0	N	14.5	NNW	1025.2	0.00	0.0	28.5	28
18/02/2021	12:00	12.9	13.0	12.7	71	8.0	N	14.5	N	1025.1	0.00	0.0	28.8	28
18/02/2021	12:30	13.0	13.1	12.8	71	8.0	N	14.5	N	1024.9	0.00	0.0	28.9	28



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
18/02/2021	13:00	12.8	13.0	12.7	71	9.7	N	14.5	N	1024.5	0.00	0.0	29.1	28
18/02/2021	13:30	12.6	12.9	12.6	72	8.0	NNE	12.9	NNE	1024.4	0.00	0.0	29.3	28
18/02/2021	14:00	12.6	12.6	12.4	76	8.0	NNE	12.9	NNE	1024.3	0.00	0.0	28.8	28
18/02/2021	14:30	12.9	12.9	12.6	76	4.8	NNE	8.0	NNE	1024.3	0.00	0.0	28.3	29
18/02/2021	15:00	13.1	13.2	12.9	73	4.8	NE	6.4	NE	1024.2	0.00	0.0	27.9	30
18/02/2021	15:30	13.1	13.3	12.8	72	4.8	NE	6.4	NE	1024.2	0.00	0.0	27.6	30
18/02/2021	16:00	12.8	13.1	12.8	74	3.2	NE	4.8	NE	1024.5	0.00	0.0	27.3	30
18/02/2021	16:30	12.8	12.9	12.8	74	1.6	NE	4.8	NE	1024.5	0.00	0.0	26.9	30
18/02/2021	17:00	12.7	12.9	12.7	73	1.6	NE	3.2	NE	1024.6	0.00	0.0	26.8	31
18/02/2021	17:30	12.1	12.7	12.1	74	0.0	NE	1.6	NE	1024.6	0.00	0.0	26.8	31
18/02/2021	18:00	10.9	12.1	10.9	76	0.0	NE	3.2	NE	1024.7	0.00	0.0	26.6	31
18/02/2021	18:30	9.6	10.9	9.6	79	3.2	NE	4.8	NE	1024.9	0.00	0.0	26.6	32
18/02/2021	19:00	8.2	9.6	8.2	83	4.8	SW	8.0	WSW	1024.9	0.00	0.0	25.8	31
18/02/2021	19:30	7.6	8.2	7.6	85	4.8	SW	8.0	WSW	1024.9	0.00	0.0	25.6	32
18/02/2021	20:00	7.3	7.7	7.3	86	4.8	SW	8.0	SW	1025.1	0.00	0.0	25.3	32
18/02/2021	20:30	7.0	7.3	7.0	86	4.8	SW	9.7	WSW	1025.2	0.00	0.0	25.2	32
18/02/2021	21:00	6.7	7.1	6.7	87	6.4	SW	11.3	SW	1025.2	0.00	0.0	24.7	32
18/02/2021	21:30	6.8	6.8	6.7	86	4.8	SW	11.3	WSW	1025.2	0.00	0.0	24.5	32
18/02/2021	22:00	7.0	7.0	6.8	85	4.8	SW	11.3	SW	1025.1	0.00	0.0	24.4	32
18/02/2021	22:30	6.9	7.1	6.9	84	6.4	SW	11.3	SW	1025.1	0.00	0.0	24.3	32
18/02/2021	23:00	6.7	6.9	6.7	83	4.8	SW	8.0	SW	1024.9	0.00	0.0	24.2	32
18/02/2021	23:30	6.6	6.7	6.5	83	4.8	SW	9.7	SW	1025.0	0.00	0.0	24.1	32
19/02/2021	00:00	6.5	6.6	6.5	82	4.8	SW	12.9	SSW	1025.1	0.00	0.0	24.1	32
19/02/2021	00:30	6.3	6.5	6.3	82	3.2	SW	9.7	NNW	1025.3	0.00	0.0	24.0	32
19/02/2021	01:00	5.3	6.3	5.3	84	3.2	WNW	8.0	NW	1025.4	0.00	0.0	24.1	32
19/02/2021	01:30	4.9	5.3	4.9	86	4.8	W	8.0	WSW	1025.4	0.00	0.0	24.1	32
19/02/2021	02:00	4.7	5.0	4.7	86	4.8	WSW	6.4	WSW	1025.5	0.00	0.0	24.0	32
19/02/2021	02:30	5.0	5.0	4.7	86	3.2	SW	8.0	SW	1025.4	0.00	0.0	23.9	32
19/02/2021	03:00	4.6	5.0	4.6	86	3.2	SW	8.0	SW	1025.4	0.00	0.0	23.8	32
19/02/2021	03:30	4.4	4.6	4.4	87	4.8	SW	8.0	SW	1025.3	0.00	0.0	23.8	32
19/02/2021	04:00	4.4	4.5	4.3	88	4.8	SW	6.4	SW	1025.3	0.00	0.0	23.7	32



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
19/02/2021	04:30	4.5	4.6	4.4	88	4.8	SW	8.0	SW	1025.3	0.00	0.0	23.6	32
19/02/2021	05:00	4.3	4.6	4.2	89	6.4	WSW	11.3	WSW	1025.6	0.00	0.0	23.6	31
19/02/2021	05:30	4.1	4.3	4.1	89	6.4	WSW	11.3	WSW	1025.9	0.00	0.0	23.4	32
19/02/2021	06:00	4.0	4.2	4.0	89	6.4	WSW	11.3	WSW	1025.7	0.00	0.0	23.6	31
19/02/2021	06:30	4.0	4.2	3.9	89	4.8	SW	9.7	SW	1025.6	0.00	0.0	23.6	31
19/02/2021	07:00	4.2	4.2	3.9	89	4.8	SW	9.7	SW	1025.9	0.00	0.0	22.4	31
19/02/2021	07:30	5.4	5.4	4.2	88	6.4	SW	11.3	WSW	1025.8	0.00	0.0	21.9	31
19/02/2021	08:00	7.0	7.0	5.4	86	4.8	SW	9.7	SW	1026.1	0.00	0.0	22.1	31
19/02/2021	08:30	9.2	9.2	7.0	82	3.2	SW	8.0	SW	1026.3	0.00	0.0	23.2	31
19/02/2021	09:00	11.5	11.6	9.2	75	3.2	SW	6.4	SW	1026.0	0.00	0.0	24.2	30
19/02/2021	09:30	12.8	12.8	11.6	72	1.6	SSE	6.4	SSE	1026.2	0.00	0.0	25.0	30
19/02/2021	10:00	12.2	12.9	11.9	76	3.2	ENE	6.4	SSE	1026.6	0.00	0.0	25.8	30
19/02/2021	10:30	12.5	12.7	12.3	77	3.2	NE	8.0	NNE	1026.6	0.00	0.0	26.4	31
19/02/2021	11:00	12.7	12.7	12.4	79	3.2	NE	8.0	NE	1026.9	0.00	0.0	26.6	32
19/02/2021	11:30	14.0	14.0	12.7	75	4.8	NE	11.3	E	1026.7	0.00	0.0	27.3	32
19/02/2021	12:00	14.2	14.2	13.9	74	8.0	E	12.9	ESE	1026.6	0.00	0.0	27.7	32
19/02/2021	12:30	14.2	14.7	14.1	73	6.4	ESE	12.9	E	1026.5	0.00	0.0	27.7	32
19/02/2021	13:00	13.7	14.3	13.6	78	9.7	ESE	14.5	ESE	1026.1	0.00	0.0	27.9	33
19/02/2021	13:30	13.8	13.8	13.5	79	6.4	ESE	11.3	ESE	1026.0	0.00	0.0	28.3	32
19/02/2021	14:00	14.3	14.4	13.8	77	4.8	E	11.3	ENE	1026.0	0.00	0.0	27.8	33
19/02/2021	14:30	14.3	14.6	14.3	77	6.4	E	12.9	ESE	1025.9	0.00	0.0	27.8	33
19/02/2021	15:00	14.1	14.3	14.0	79	8.0	ESE	14.5	E	1025.7	0.00	0.0	27.8	34
19/02/2021	15:30	13.8	14.1	13.7	79	6.4	ESE	12.9	ESE	1025.7	0.00	0.0	27.5	35
19/02/2021	16:00	13.8	13.9	13.7	80	8.0	ESE	16.1	ESE	1025.6	0.00	0.0	27.1	35
19/02/2021	16:30	13.3	13.8	13.3	81	12.9	ESE	19.3	ESE	1025.5	0.00	0.0	26.8	35
19/02/2021	17:00	12.9	13.3	12.9	82	12.9	ESE	19.3	ESE	1025.3	0.00	0.0	26.4	36
19/02/2021	17:30	12.4	12.9	12.4	82	1.6	SE	11.3	SE	1025.4	0.00	0.0	25.8	36
19/02/2021	18:00	11.5	12.4	11.4	83	3.2	WSW	4.8	WSW	1025.5	0.00	0.0	25.6	36
19/02/2021	18:30	10.8	11.5	10.8	84	3.2	SW	9.7	SW	1025.5	0.00	0.0	25.4	35
19/02/2021	19:00	10.8	10.9	10.7	81	4.8	SW	12.9	SSW	1025.8	0.00	0.0	25.6	35
19/02/2021	19:30	11.0	11.0	10.6	76	6.4	SW	17.7	SW	1025.7	0.00	0.0	26.1	35



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
19/02/2021	20:00	10.9	11.1	10.9	76	8.0	SW	17.7	SW	1025.6	0.00	0.0	26.4	34
19/02/2021	20:30	10.8	11.0	10.8	78	8.0	SW	19.3	SW	1025.7	0.00	0.0	26.6	33
19/02/2021	21:00	10.8	10.8	10.7	79	8.0	SW	19.3	WSW	1025.7	0.00	0.0	26.5	33
19/02/2021	21:30	10.7	10.8	10.7	80	8.0	SW	22.5	SW	1025.7	0.00	0.0	26.6	33
19/02/2021	22:00	10.4	10.7	10.4	81	8.0	SW	16.1	SW	1025.7	0.00	0.0	26.6	33
19/02/2021	22:30	10.2	10.4	10.2	81	6.4	SW	16.1	SW	1025.8	0.00	0.0	26.6	33
19/02/2021	23:00	9.8	10.2	9.8	82	6.4	SW	16.1	WSW	1025.8	0.00	0.0	26.6	33
19/02/2021	23:30	9.6	9.9	9.6	82	6.4	WSW	11.3	WSW	1025.6	0.00	0.0	26.6	33
20/02/2021	00:00	9.6	9.6	9.5	82	6.4	WSW	11.3	SW	1025.6	0.00	0.0	26.6	32
20/02/2021	00:30	9.3	9.6	9.3	82	3.2	WSW	11.3	W	1025.6	0.00	0.0	26.4	32
20/02/2021	01:00	9.4	9.6	9.3	81	1.6	SE	8.0	S	1025.5	0.00	0.0	26.4	33
20/02/2021	01:30	8.5	9.4	8.5	82	0.0	S	3.2	S	1025.5	0.00	0.0	26.3	33
20/02/2021	02:00	6.9	8.4	6.9	85	1.6	S	4.8	S	1025.7	0.00	0.0	26.2	33
20/02/2021	02:30	6.6	7.2	6.6	85	3.2	SSW	4.8	SSW	1025.7	0.00	0.0	26.1	33
20/02/2021	03:00	6.2	6.6	6.1	87	3.2	SSW	4.8	SSW	1025.5	0.00	0.0	26.0	32
20/02/2021	03:30	5.9	6.2	5.9	88	3.2	SW	6.4	SSW	1025.3	0.00	0.0	25.9	32
20/02/2021	04:00	5.8	5.9	5.7	89	3.2	SW	4.8	SW	1025.2	0.00	0.0	25.9	32
20/02/2021	04:30	6.1	6.2	5.8	89	3.2	SW	4.8	SW	1025.5	0.00	0.0	25.8	32
20/02/2021	05:00	6.2	6.2	6.1	90	1.6	SW	3.2	SW	1025.7	0.00	0.0	25.8	32
20/02/2021	05:30	5.7	6.2	5.7	90	1.6	SW	4.8	SW	1025.9	0.00	0.0	25.7	32
20/02/2021	06:00	5.6	5.8	5.6	90	3.2	SW	4.8	SW	1026.0	0.00	0.0	25.1	32
20/02/2021	06:30	5.3	5.6	5.2	90	3.2	SW	6.4	SW	1026.1	0.00	0.0	24.0	33
20/02/2021	07:00	5.1	5.3	5.1	90	4.8	SW	8.0	SW	1026.3	0.00	0.0	22.1	33
20/02/2021	07:30	5.1	5.1	5.1	91	4.8	SW	8.0	SW	1026.7	0.00	0.0	22.2	33
20/02/2021	08:00	6.3	6.3	5.1	91	3.2	SW	6.4	SW	1027.0	0.00	0.0	20.6	34
20/02/2021	08:30	8.7	8.7	6.3	91	3.2	SW	6.4	SW	1027.1	0.00	0.0	21.0	35
20/02/2021	09:00	10.2	10.2	8.7	88	1.6	SW	4.8	SW	1027.0	0.00	0.0	20.5	36
20/02/2021	09:30	10.6	10.8	10.2	85	3.2	NNE	6.4	NW	1027.4	0.00	0.0	21.1	36
20/02/2021	10:00	11.1	11.1	10.5	84	3.2	NNE	8.0	NNE	1027.5	0.00	0.0	21.5	37
20/02/2021	10:30	12.4	12.4	11.1	81	3.2	NE	6.4	NE	1027.3	0.00	0.0	22.0	38
20/02/2021	11:00	12.4	12.8	12.3	81	4.8	NNE	11.3	E	1027.3	0.00	0.0	22.6	38



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
20/02/2021	11:30	12.7	12.7	12.3	82	4.8	NE	12.9	ENE	1027.5	0.00	0.0	23.0	38
20/02/2021	12:00	12.6	12.8	12.5	81	4.8	NE	11.3	NE	1027.0	0.00	0.0	23.6	38
20/02/2021	12:30	12.7	12.8	12.5	81	6.4	NE	11.3	NE	1026.8	0.00	0.0	21.3	44
20/02/2021	13:00	13.2	13.2	12.7	81	4.8	NNE	9.7	NE	1026.4	0.00	0.0	19.9	49
20/02/2021	13:30	13.3	13.4	13.2	81	6.4	NNE	12.9	NNE	1026.0	0.00	0.0	20.4	51
20/02/2021	14:00	13.4	13.4	13.3	81	6.4	NE	14.5	NE	1026.1	0.00	0.0	21.4	52
20/02/2021	14:30	13.4	13.6	13.4	78	8.0	ENE	14.5	ENE	1026.0	0.00	0.0	21.8	52
20/02/2021	15:00	13.9	13.9	13.4	78	8.0	E	14.5	ENE	1026.0	0.00	0.0	22.6	48
20/02/2021	15:30	13.7	13.9	13.6	79	8.0	E	14.5	E	1026.0	0.00	0.0	22.9	45
20/02/2021	16:00	13.6	13.7	13.5	80	6.4	E	12.9	E	1026.1	0.00	0.0	23.6	44
20/02/2021	16:30	13.1	13.6	13.1	81	4.8	ESE	9.7	E	1026.1	0.00	0.0	24.1	43
20/02/2021	17:00	13.0	13.1	12.9	82	3.2	ESE	6.4	ESE	1026.0	0.00	0.0	23.7	42
20/02/2021	17:30	12.5	13.0	12.5	82	1.6	ESE	4.8	ESE	1026.3	0.00	0.0	23.2	42
20/02/2021	18:00	11.5	12.5	11.5	83	0.0	ESE	1.6	ESE	1026.6	0.00	0.0	22.7	42
20/02/2021	18:30	10.9	11.5	10.9	87	1.6	SSW	4.8	SSW	1026.7	0.00	0.0	22.4	43
20/02/2021	19:00	10.4	10.9	10.4	87	3.2	SW	4.8	SSW	1026.9	0.00	0.0	22.9	42
20/02/2021	19:30	9.7	10.5	9.7	89	3.2	SW	6.4	SW	1027.1	0.00	0.0	23.2	42
20/02/2021	20:00	9.2	9.7	9.1	89	4.8	SW	8.0	SW	1027.1	0.00	0.0	23.2	42
20/02/2021	20:30	8.2	9.2	8.2	90	4.8	SW	8.0	SW	1027.2	0.00	0.0	23.7	42
20/02/2021	21:00	7.8	8.2	7.8	91	4.8	SW	8.0	WSW	1027.4	0.00	0.0	23.3	41
20/02/2021	21:30	7.4	7.8	7.4	91	4.8	SW	9.7	SW	1027.4	0.00	0.0	22.6	41
20/02/2021	22:00	7.1	7.4	7.1	92	6.4	SW	9.7	SW	1027.4	0.00	0.0	22.1	41
20/02/2021	22:30	6.9	7.2	6.9	92	6.4	SW	11.3	WSW	1027.7	0.00	0.0	21.7	42
20/02/2021	23:00	7.0	7.1	6.9	92	6.4	SW	9.7	SW	1027.6	0.00	0.0	21.4	42
20/02/2021	23:30	7.1	7.2	7.0	92	6.4	SW	9.7	SW	1027.5	0.00	0.0	21.2	42
21/02/2021	00:00	7.2	7.3	7.1	93	4.8	SW	9.7	SW	1027.5	0.00	0.0	21.1	42
21/02/2021	00:30	7.3	7.3	7.2	93	4.8	SW	11.3	SW	1027.3	0.00	0.0	20.8	42
21/02/2021	01:00	7.1	7.3	7.1	93	6.4	SW	12.9	WSW	1027.1	0.00	0.0	20.5	43
21/02/2021	01:30	6.8	7.2	6.8	93	4.8	WSW	11.3	WSW	1026.9	0.00	0.0	20.7	42
21/02/2021	02:00	6.4	6.8	6.4	93	4.8	WSW	11.3	WSW	1026.9	0.00	0.0	20.6	42
21/02/2021	02:30	6.7	7.1	6.4	93	3.2	SW	8.0	SW	1027.1	0.00	0.0	20.6	42



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
21/02/2021	03:00	6.0	6.7	5.9	93	4.8	WSW	6.4	W	1026.9	0.00	0.0	20.7	42
21/02/2021	03:30	5.1	6.0	5.1	92	4.8	WSW	8.0	WSW	1026.8	0.00	0.0	20.7	42
21/02/2021	04:00	5.0	5.2	4.9	93	3.2	SW	6.4	SW	1027.1	0.00	0.0	20.7	41
21/02/2021	04:30	4.8	5.0	4.7	93	4.8	SW	8.0	SW	1027.2	0.00	0.0	20.4	42
21/02/2021	05:00	5.1	5.1	4.8	93	4.8	WSW	8.0	SW	1027.1	0.00	0.0	20.4	41
21/02/2021	05:30	5.7	5.7	5.1	94	4.8	WSW	9.7	WSW	1027.2	0.00	0.0	20.4	41
21/02/2021	06:00	5.6	5.8	5.6	94	4.8	WSW	9.7	WSW	1027.3	0.00	0.0	20.4	41
21/02/2021	06:30	5.1	5.6	5.1	94	4.8	WSW	6.4	WSW	1027.2	0.00	0.0	20.3	41
21/02/2021	07:00	5.0	5.2	4.9	94	1.6	WSW	6.4	WSW	1027.3	0.00	0.0	19.7	40
21/02/2021	07:30	6.1	6.1	4.9	95	1.6	WSW	4.8	WSW	1027.6	0.00	0.0	18.5	41
21/02/2021	08:00	7.3	7.3	6.1	95	0.0	WSW	3.2	WSW	1027.8	0.00	0.0	18.6	42
21/02/2021	08:30	9.5	9.5	7.3	94	0.0	WSW	1.6	WSW	1027.9	0.00	0.0	18.9	43
21/02/2021	09:00	10.9	11.2	9.6	90	0.0	WSW	3.2	WSW	1027.9	0.00	0.0	20.1	43
21/02/2021	09:30	12.1	12.1	10.8	88	3.2	S	6.4	SSE	1028.1	0.00	0.0	20.7	43
21/02/2021	10:00	12.1	12.2	12.1	86	6.4	E	11.3	E	1028.2	0.00	0.0	21.2	44
21/02/2021	10:30	12.3	12.3	12.1	86	6.4	ESE	11.3	ESE	1028.4	0.00	0.0	21.8	44
21/02/2021	11:00	12.8	12.8	12.3	85	4.8	ESE	11.3	E	1028.4	0.00	0.0	22.4	44
21/02/2021	11:30	13.3	13.3	12.8	83	6.4	E	11.3	E	1028.3	0.00	0.0	22.5	44
21/02/2021	12:00	13.6	13.7	13.2	83	8.0	E	16.1	ENE	1028.2	0.00	0.0	22.8	44
21/02/2021	12:30	13.4	13.6	13.3	84	11.3	E	20.9	ENE	1028.0	0.00	0.0	23.2	44
21/02/2021	13:00	13.6	13.7	13.4	84	11.3	E	19.3	ENE	1027.9	0.00	0.0	24.1	43
21/02/2021	13:30	13.6	13.6	13.4	86	11.3	ENE	19.3	ENE	1027.8	0.00	0.0	25.1	42
21/02/2021	14:00	14.1	14.1	13.6	85	11.3	E	19.3	E	1027.6	0.00	0.0	25.7	41
21/02/2021	14:30	13.9	14.1	13.9	85	11.3	ESE	20.9	ESE	1027.6	0.00	0.0	26.0	40
21/02/2021	15:00	13.6	13.9	13.4	85	16.1	ESE	22.5	ESE	1027.5	0.00	0.0	25.9	41
21/02/2021	15:30	13.4	13.7	13.4	85	16.1	ESE	22.5	ESE	1027.4	0.00	0.0	25.7	41
21/02/2021	16:00	13.3	13.4	13.3	86	14.5	SE	22.5	SE	1027.2	0.00	0.0	25.2	41
21/02/2021	16:30	13.1	13.3	13.1	87	12.9	ESE	19.3	SE	1027.3	0.00	0.0	25.4	41
21/02/2021	17:00	12.9	13.2	12.9	85	14.5	ESE	20.9	ESE	1027.4	0.00	0.0	25.3	41
21/02/2021	17:30	12.7	13.0	12.7	86	12.9	SE	20.9	SE	1027.6	0.00	0.0	25.6	41
21/02/2021	18:00	12.6	12.8	12.5	85	9.7	SE	17.7	SE	1027.9	0.00	0.0	26.2	40



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
21/02/2021	18:30	12.3	12.6	12.3	84	8.0	SE	17.7	SE	1028.0	0.00	0.0	26.3	39
21/02/2021	19:00	12.1	12.3	12.1	85	4.8	SE	12.9	ESE	1028.3	0.00	0.0	26.2	39
21/02/2021	19:30	10.7	12.1	10.7	84	3.2	SSE	8.0	SSE	1028.4	0.00	0.0	26.2	39
21/02/2021	20:00	10.8	11.0	10.0	86	3.2	S	12.9	SSE	1028.3	0.00	0.0	26.1	39
21/02/2021	20:30	8.8	10.8	8.8	88	3.2	WSW	6.4	WSW	1028.5	0.00	0.0	26.0	39
21/02/2021	21:00	8.1	8.8	8.1	89	1.6	WSW	3.2	WSW	1028.6	0.00	0.0	25.2	39
21/02/2021	21:30	7.6	8.2	7.6	90	3.2	WSW	4.8	WSW	1028.7	0.00	0.0	24.8	39
21/02/2021	22:00	6.9	7.6	6.8	90	3.2	WSW	6.4	WSW	1028.9	0.00	0.0	24.4	39
21/02/2021	22:30	6.5	6.9	6.5	91	3.2	WSW	6.4	WSW	1028.9	0.00	0.0	24.2	39
21/02/2021	23:00	8.3	8.3	6.5	87	3.2	S	6.4	SW	1029.0	0.00	0.0	24.1	39
21/02/2021	23:30	8.2	8.6	8.2	82	4.8	SSE	8.0	SE	1029.0	0.00	0.0	24.1	38
22/02/2021	00:00	6.9	8.2	6.9	81	1.6	SSE	8.0	SSE	1029.1	0.00	0.0	23.9	38
22/02/2021	00:30	5.7	6.9	5.7	86	1.6	SSW	4.8	SSW	1029.2	0.00	0.0	23.9	38
22/02/2021	01:00	5.2	5.8	5.2	87	3.2	SSW	4.8	SSW	1029.3	0.00	0.0	23.7	38
22/02/2021	01:30	5.1	5.3	5.0	88	1.6	WSW	4.8	WSW	1029.5	0.00	0.0	23.6	37
22/02/2021	02:00	4.9	5.1	4.8	89	1.6	WSW	3.2	WSW	1029.5	0.00	0.0	23.4	37
22/02/2021	02:30	4.7	4.9	4.6	89	3.2	WSW	8.0	SW	1029.4	0.00	0.0	23.3	37
22/02/2021	03:00	4.5	4.8	4.3	89	3.2	SW	8.0	SW	1029.3	0.00	0.0	23.2	37
22/02/2021	03:30	4.3	4.5	4.3	89	3.2	SW	6.4	SW	1029.3	0.00	0.0	23.2	37
22/02/2021	04:00	3.7	4.3	3.7	89	3.2	SW	6.4	SW	1029.3	0.00	0.0	23.2	36
22/02/2021	04:30	3.4	3.8	3.4	90	3.2	SW	6.4	SW	1029.5	0.00	0.0	23.1	36
22/02/2021	05:00	3.7	3.7	3.4	90	3.2	SW	6.4	SW	1029.9	0.00	0.0	22.9	36
22/02/2021	05:30	3.8	3.8	3.4	91	1.6	SW	4.8	SW	1030.1	0.00	0.0	22.8	36
22/02/2021	06:00	3.4	3.8	3.2	92	1.6	SW	3.2	SW	1030.0	0.00	0.0	22.8	36
22/02/2021	06:30	4.4	4.4	3.4	93	1.6	SW	4.8	SW	1030.0	0.00	0.0	22.0	34
22/02/2021	07:00	5.0	5.0	4.2	93	1.6	SW	4.8	SW	1030.2	0.00	0.0	21.4	34
22/02/2021	07:30	5.4	5.4	4.9	93	3.2	SW	6.4	SW	1030.6	0.00	0.0	22.5	33
22/02/2021	08:00	7.2	7.2	5.4	93	1.6	SW	8.0	SW	1030.9	0.00	0.0	23.9	32
22/02/2021	08:30	8.9	8.9	7.2	93	1.6	SW	4.8	SW	1031.4	0.00	0.0	25.1	32
22/02/2021	09:00	9.7	9.7	8.9	90	3.2	SW	6.4	N	1031.3	0.00	0.0	25.9	31
22/02/2021	09:30	10.1	10.2	9.7	88	4.8	NNE	8.0	N	1031.4	0.00	0.0	26.3	31



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
22/02/2021	10:00	10.4	10.5	10.1	88	4.8	NNE	8.0	NNE	1031.5	0.00	0.0	25.9	33
22/02/2021	10:30	10.8	10.9	10.4	88	6.4	NNE	12.9	NNE	1031.3	0.00	0.0	26.4	33
22/02/2021	11:00	10.7	10.8	10.6	88	6.4	NNE	11.3	NNE	1031.6	0.00	0.0	26.7	33
22/02/2021	11:30	11.0	11.0	10.8	88	4.8	NNE	9.7	NNE	1031.7	0.00	0.0	26.3	34
22/02/2021	12:00	11.0	11.2	10.9	89	4.8	NNE	12.9	N	1031.4	0.00	0.0	26.4	35
22/02/2021	12:30	11.0	11.2	11.0	89	6.4	N	12.9	NNE	1031.3	0.00	0.0	26.4	35
22/02/2021	13:00	11.3	11.3	10.9	89	8.0	N	14.5	N	1031.0	0.00	0.0	26.7	35
22/02/2021	13:30	11.8	11.8	11.2	89	6.4	N	11.3	N	1031.0	0.00	0.0	26.9	35
22/02/2021	14:00	12.2	12.2	11.7	89	4.8	NNE	11.3	NNE	1030.7	0.00	0.0	26.7	36
22/02/2021	14:30	12.6	12.6	12.1	90	3.2	NNE	8.0	NNE	1030.8	0.00	0.0	26.6	37
22/02/2021	15:00	13.3	13.3	12.6	90	4.8	ENE	11.3	ENE	1030.9	0.00	0.0	27.1	37
22/02/2021	15:30	13.5	13.6	13.2	89	4.8	ENE	8.0	NE	1030.9	0.00	0.0	27.3	37
22/02/2021	16:00	13.7	13.7	13.4	85	3.2	ESE	11.3	ESE	1031.0	0.00	0.0	27.8	37
22/02/2021	16:30	13.7	13.8	13.6	84	4.8	ESE	9.7	ESE	1031.1	0.00	0.0	27.9	37
22/02/2021	17:00	13.4	13.7	13.4	84	8.0	ESE	16.1	SE	1031.1	0.00	0.0	27.1	37
22/02/2021	17:30	13.2	13.4	13.2	85	6.4	SE	11.3	SE	1031.3	0.00	0.0	26.8	37
22/02/2021	18:00	12.9	13.2	12.9	86	4.8	SE	11.3	ESE	1031.5	0.00	0.0	26.3	38
22/02/2021	18:30	12.5	12.9	12.5	85	3.2	SSE	8.0	SSE	1031.8	0.00	0.0	25.7	38
22/02/2021	19:00	10.8	12.5	10.8	87	3.2	SW	6.4	SSW	1032.1	0.00	0.0	25.1	38
22/02/2021	19:30	9.7	10.8	9.7	89	3.2	SW	6.4	SW	1032.1	0.00	0.0	23.6	39
22/02/2021	20:00	9.2	9.7	9.2	90	3.2	SW	6.4	SW	1032.3	0.00	0.0	24.2	40
22/02/2021	20:30	8.6	9.2	8.6	91	3.2	WSW	6.4	WSW	1032.5	0.00	0.0	25.2	40
22/02/2021	21:00	8.1	8.6	8.1	91	4.8	WSW	8.0	WSW	1032.5	0.00	0.0	24.7	38
22/02/2021	21:30	8.1	8.1	8.0	92	4.8	SW	9.7	SW	1032.8	0.00	0.0	23.9	39
22/02/2021	22:00	7.7	8.1	7.7	92	4.8	WSW	8.0	WSW	1032.6	0.00	0.0	23.4	39
22/02/2021	22:30	7.4	7.7	7.4	92	4.8	WSW	8.0	SW	1032.9	0.00	0.0	23.1	40
22/02/2021	23:00	6.9	7.4	6.9	92	3.2	W	4.8	W	1032.9	0.00	0.0	22.7	40
22/02/2021	23:30	6.5	6.9	6.5	92	4.8	WSW	8.0	WSW	1033.0	0.00	0.0	22.5	40
23/02/2021	00:00	6.2	6.6	6.1	93	1.6	WSW	3.2	WSW	1033.4	0.00	0.0	22.3	40
23/02/2021	00:30	5.8	6.2	5.6	93	4.8	W	9.7	WNW	1033.6	0.00	0.0	22.1	40
23/02/2021	01:00	5.7	5.8	5.7	93	3.2	WSW	4.8	W	1033.8	0.00	0.0	21.9	40



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
23/02/2021	01:30	5.4	5.7	5.4	93	3.2	WSW	4.8	WSW	1033.7	0.00	0.0	21.7	40
23/02/2021	02:00	6.2	6.3	5.4	93	6.4	W	14.5	W	1033.6	0.00	0.0	21.4	40
23/02/2021	02:30	5.7	6.2	5.7	93	6.4	W	12.9	W	1033.6	0.00	0.0	21.3	40
23/02/2021	03:00	5.7	5.8	5.6	93	4.8	W	11.3	W	1033.7	0.00	0.0	21.2	40
23/02/2021	03:30	6.6	6.6	5.5	94	4.8	W	12.9	WSW	1033.8	0.00	0.0	20.9	40
23/02/2021	04:00	7.0	7.0	6.6	94	4.8	W	11.3	W	1033.9	0.00	0.0	21.0	40
23/02/2021	04:30	7.8	7.8	7.0	95	6.4	W	12.9	W	1034.1	0.00	0.0	21.2	40
23/02/2021	05:00	8.2	8.2	7.8	95	3.2	W	9.7	W	1034.3	0.00	0.0	21.6	40
23/02/2021	05:30	8.5	8.5	8.1	95	4.8	W	9.7	W	1034.3	0.00	0.0	21.9	40
23/02/2021	06:00	8.7	8.7	8.4	95	3.2	W	9.7	W	1034.7	0.00	0.0	22.2	40
23/02/2021	06:30	8.7	8.8	8.6	95	3.2	WNW	9.7	WNW	1034.9	0.00	0.0	22.2	40
23/02/2021	07:00	8.8	8.8	8.7	95	3.2	WNW	9.7	WNW	1035.1	0.00	0.0	21.4	42
23/02/2021	07:30	8.8	8.9	8.8	95	8.0	W	19.3	W	1035.3	0.00	0.0	22.1	42
23/02/2021	08:00	8.8	8.9	8.7	94	6.4	W	19.3	W	1035.6	0.00	0.0	22.9	41
23/02/2021	08:30	9.4	9.4	8.7	93	9.7	W	19.3	WNW	1035.5	0.00	0.0	23.4	40
23/02/2021	09:00	10.6	10.6	9.4	90	11.3	W	20.9	WSW	1035.5	0.00	0.0	24.0	40
23/02/2021	09:30	11.7	11.7	10.6	84	12.9	W	20.9	W	1035.6	0.00	0.0	24.7	39
23/02/2021	10:00	12.8	12.8	11.7	79	9.7	W	17.7	W	1035.7	0.00	0.0	25.7	38
23/02/2021	10:30	13.3	13.4	12.8	76	9.7	W	20.9	WSW	1035.6	0.00	0.0	26.5	38
23/02/2021	11:00	13.5	13.6	13.3	75	11.3	WNW	22.5	WNW	1035.7	0.00	0.0	26.6	36
23/02/2021	11:30	13.9	13.9	13.6	73	12.9	NW	20.9	NW	1035.6	0.00	0.0	26.3	35
23/02/2021	12:00	12.7	14.3	12.7	82	12.9	NNE	22.5	WNW	1035.2	0.00	0.0	25.7	36
23/02/2021	12:30	12.7	12.9	12.6	84	12.9	N	22.5	N	1035.0	0.00	0.0	25.7	37
23/02/2021	13:00	12.9	13.0	12.7	83	11.3	N	19.3	N	1034.9	0.00	0.0	27.1	36
23/02/2021	13:30	13.2	13.2	12.9	82	11.3	NNE	19.3	N	1034.4	0.00	0.0	27.8	35
23/02/2021	14:00	13.1	13.2	12.9	83	11.3	NNE	19.3	NNE	1034.4	0.00	0.0	27.1	36
23/02/2021	14:30	13.2	13.3	13.0	82	9.7	NNE	19.3	NNE	1034.4	0.00	0.0	26.8	36
23/02/2021	15:00	13.3	13.3	13.2	83	9.7	NNE	17.7	N	1034.2	0.00	0.0	26.7	36
23/02/2021	15:30	13.5	13.5	13.3	82	6.4	NNE	14.5	NNE	1034.0	0.00	0.0	26.7	36
23/02/2021	16:00	13.7	13.8	13.5	80	4.8	N	11.3	NNE	1034.0	0.00	0.0	26.8	36
23/02/2021	16:30	13.7	13.8	13.6	80	4.8	N	8.0	NNE	1034.0	0.00	0.0	26.7	36



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
23/02/2021	17:00	13.3	13.7	13.3	81	3.2	NNW	6.4	NNW	1034.1	0.00	0.0	26.2	37
23/02/2021	17:30	12.8	13.3	12.8	83	1.6	NNW	4.8	NNW	1034.1	0.00	0.0	25.6	38
23/02/2021	18:00	12.3	12.8	12.3	84	0.0	NNW	1.6	NNW	1034.2	0.00	0.0	25.1	39
23/02/2021	18:30	11.3	12.3	11.3	86	1.6	NNW	4.8	NNW	1034.6	0.00	0.0	24.6	39
23/02/2021	19:00	10.4	11.3	10.4	87	3.2	WNW	6.4	WNW	1034.6	0.00	0.0	24.8	38
23/02/2021	19:30	9.4	10.4	9.4	89	6.4	WSW	8.0	WSW	1034.5	0.00	0.0	24.7	37
23/02/2021	20:00	9.7	9.7	9.3	88	4.8	W	9.7	W	1034.5	0.00	0.0	25.0	38
23/02/2021	20:30	9.7	9.9	9.6	87	4.8	WNW	16.1	WNW	1034.6	0.00	0.0	26.0	38
23/02/2021	21:00	9.8	9.8	9.7	87	4.8	WNW	12.9	NW	1034.6	0.00	0.0	25.6	36
23/02/2021	21:30	9.8	9.9	9.7	85	4.8	WNW	14.5	NW	1034.6	0.00	0.0	25.7	36
23/02/2021	22:00	9.8	9.9	9.8	84	6.4	WNW	14.5	WSW	1034.6	0.00	0.0	25.6	36
23/02/2021	22:30	9.8	9.9	9.8	83	4.8	WNW	12.9	WNW	1034.5	0.00	0.0	25.6	36
23/02/2021	23:00	9.7	9.8	9.6	84	6.4	WNW	14.5	WNW	1034.3	0.00	0.0	25.6	36
23/02/2021	23:30	9.8	9.8	9.7	83	8.0	W	17.7	W	1034.1	0.00	0.0	25.6	36
24/02/2021	00:00	10.0	10.0	9.8	83	8.0	W	17.7	WNW	1033.9	0.00	0.0	25.6	36
24/02/2021	00:30	10.3	10.3	10.0	81	6.4	W	17.7	W	1034.0	0.00	0.0	25.4	36
24/02/2021	01:00	10.1	10.4	10.1	80	6.4	WNW	16.1	WNW	1034.1	0.00	0.0	25.6	35
24/02/2021	01:30	10.2	10.2	10.0	79	6.4	W	17.7	W	1034.1	0.00	0.0	25.6	35
24/02/2021	02:00	10.6	10.6	10.2	78	9.7	W	20.9	W	1033.9	0.00	0.0	25.5	35
24/02/2021	02:30	10.6	10.7	10.5	79	11.3	W	20.9	W	1033.8	0.00	0.0	25.5	35
24/02/2021	03:00	10.3	10.6	10.3	80	6.4	W	16.1	W	1033.8	0.00	0.0	25.5	35
24/02/2021	03:30	10.1	10.3	10.1	82	4.8	NW	12.9	W	1033.9	0.00	0.0	25.6	35
24/02/2021	04:00	10.1	10.2	10.1	81	6.4	W	14.5	W	1034.0	0.00	0.0	25.6	35
24/02/2021	04:30	9.4	10.1	9.4	82	4.8	WNW	8.0	NW	1034.0	0.00	0.0	25.6	35
24/02/2021	05:00	9.3	9.4	9.2	83	1.6	WNW	4.8	WNW	1034.0	0.00	0.0	25.5	35
24/02/2021	05:30	8.7	9.3	8.7	83	0.0	WNW	3.2	WNW	1033.9	0.00	0.0	25.4	34
24/02/2021	06:00	8.0	8.8	8.0	85	1.6	WNW	4.8	WNW	1033.8	0.00	0.0	25.6	34
24/02/2021	06:30	8.1	8.1	7.9	86	3.2	W	4.8	W	1033.5	0.00	0.0	24.9	33
24/02/2021	07:00	8.4	8.6	8.1	86	1.6	W	4.8	W	1033.7	0.00	0.0	23.6	34
24/02/2021	07:30	9.2	9.2	8.4	86	1.6	W	4.8	W	1034.0	0.00	0.0	24.1	34
24/02/2021	08:00	10.6	10.6	9.2	84	1.6	WNW	12.9	WNW	1034.1	0.00	0.0	23.8	34



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
24/02/2021	08:30	12.3	12.3	10.6	77	11.3	WNW	22.5	WNW	1034.3	0.00	0.0	24.0	35
24/02/2021	09:00	13.0	13.0	12.2	75	11.3	NW	20.9	N	1034.6	0.00	0.0	24.5	35
24/02/2021	09:30	12.6	13.3	12.6	80	11.3	N	24.1	NNW	1034.7	0.00	0.0	24.9	35
24/02/2021	10:00	12.5	12.7	12.5	82	8.0	N	16.1	NNE	1034.4	0.00	0.0	25.3	36
24/02/2021	10:30	12.5	12.6	12.3	83	9.7	NNE	14.5	NNE	1034.3	0.00	0.0	25.1	37
24/02/2021	11:00	12.9	12.9	12.5	83	8.0	NE	16.1	NE	1034.5	0.00	0.0	24.9	38
24/02/2021	11:30	13.3	13.4	12.9	82	6.4	NE	12.9	NNE	1034.1	0.00	0.0	25.3	38
24/02/2021	12:00	13.2	13.3	13.0	82	6.4	NNE	11.3	NE	1033.7	0.00	0.0	25.7	37
24/02/2021	12:30	14.2	14.2	13.3	81	6.4	ENE	11.3	NNE	1033.4	0.00	0.0	25.3	38
24/02/2021	13:00	13.8	14.3	13.8	83	6.4	NNE	14.5	NNE	1033.2	0.00	0.0	25.4	39
24/02/2021	13:30	14.5	14.6	13.9	81	11.3	N	19.3	N	1032.6	0.00	0.0	25.9	39
24/02/2021	14:00	14.3	14.5	14.3	83	9.7	N	19.3	N	1032.5	0.00	0.0	26.5	39
24/02/2021	14:30	13.7	14.3	13.7	84	8.0	NNE	16.1	N	1032.2	0.00	0.0	26.6	39
24/02/2021	15:00	14.1	14.1	13.7	82	6.4	NNE	14.5	N	1032.3	0.00	0.0	26.3	39
24/02/2021	15:30	14.7	14.7	14.1	80	1.6	NNE	8.0	NNW	1032.2	0.00	0.0	26.2	39
24/02/2021	16:00	15.0	15.0	14.7	78	3.2	E	9.7	ESE	1032.2	0.00	0.0	25.8	39
24/02/2021	16:30	14.1	15.0	14.1	82	6.4	ESE	11.3	ESE	1032.4	0.00	0.0	25.3	40
24/02/2021	17:00	13.4	14.1	13.3	85	4.8	SE	9.7	ESE	1032.0	0.00	0.0	24.6	42
24/02/2021	17:30	12.9	13.4	12.9	86	1.6	SSE	4.8	SSE	1032.2	0.00	0.0	24.0	43
24/02/2021	18:00	12.1	12.9	12.1	87	1.6	S	4.8	SSW	1032.2	0.00	0.0	23.8	43
24/02/2021	18:30	11.2	12.1	11.2	88	3.2	SW	8.0	WSW	1032.0	0.00	0.0	23.1	43
24/02/2021	19:00	10.5	11.3	10.5	89	3.2	SW	8.0	WSW	1032.1	0.00	0.0	21.9	44
24/02/2021	19:30	10.1	10.5	9.9	90	3.2	WSW	6.4	SW	1032.4	0.00	0.0	21.0	44
24/02/2021	20:00	10.1	10.3	10.0	88	3.2	WNW	6.4	W	1032.2	0.00	0.0	21.8	43
24/02/2021	20:30	10.0	10.1	10.0	85	3.2	W	9.7	W	1032.3	0.00	0.0	23.7	42
24/02/2021	21:00	9.4	10.0	9.4	85	0.0	W	4.8	W	1032.5	0.00	0.0	23.8	38
24/02/2021	21:30	9.6	9.6	9.2	84	3.2	W	11.3	WNW	1032.5	0.00	0.0	23.5	38
24/02/2021	22:00	10.2	10.2	9.6	80	4.8	W	14.5	WNW	1032.6	0.00	0.0	23.8	37
24/02/2021	22:30	10.9	11.1	10.2	75	8.0	W	16.1	WSW	1032.5	0.00	0.0	24.1	37
24/02/2021	23:00	10.9	11.0	10.9	73	6.4	WNW	14.5	W	1032.3	0.00	0.0	24.3	37
24/02/2021	23:30	10.8	10.9	10.8	73	8.0	W	16.1	WNW	1031.7	0.00	0.0	24.3	36



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
25/02/2021	00:00	10.9	11.1	10.8	71	11.3	W	17.7	W	1031.9	0.00	0.0	24.3	36
25/02/2021	00:30	10.9	11.0	10.9	69	4.8	W	12.9	W	1032.0	0.00	0.0	24.2	36
25/02/2021	01:00	10.7	10.9	10.6	69	1.6	W	4.8	W	1032.1	0.00	0.0	24.2	36
25/02/2021	01:30	10.6	10.7	10.5	67	3.2	W	9.7	W	1032.2	0.00	0.0	24.2	36
25/02/2021	02:00	9.7	10.6	9.7	71	0.0	WNW	3.2	WNW	1032.0	0.00	0.0	24.2	36
25/02/2021	02:30	7.7	9.7	7.7	77	3.2	W	4.8	WNW	1031.7	0.00	0.0	24.1	36
25/02/2021	03:00	7.1	7.7	7.1	78	3.2	WSW	6.4	W	1031.5	0.00	0.0	24.1	36
25/02/2021	03:30	7.7	7.7	7.1	77	1.6	WSW	4.8	WSW	1031.5	0.00	0.0	23.9	36
25/02/2021	04:00	6.8	7.7	6.8	78	0.0	WSW	3.2	WSW	1031.7	0.00	0.0	23.8	36
25/02/2021	04:30	6.3	6.8	6.2	80	3.2	WSW	6.4	WSW	1031.7	0.00	0.0	23.7	35
25/02/2021	05:00	5.9	6.3	5.9	80	4.8	SW	8.0	SW	1031.5	0.00	0.0	23.6	35
25/02/2021	05:30	6.0	6.0	5.7	80	4.8	WSW	8.0	SW	1031.4	0.00	0.0	23.5	35
25/02/2021	06:00	6.5	6.6	6.0	77	3.2	SW	6.4	WSW	1031.6	0.00	0.0	23.6	35
25/02/2021	06:30	5.8	6.5	5.8	78	3.2	SW	4.8	SW	1031.6	0.00	0.0	23.2	34
25/02/2021	07:00	5.5	5.8	5.5	80	4.8	SW	8.0	SW	1031.5	0.00	0.0	21.6	33
25/02/2021	07:30	6.2	6.2	5.5	80	4.8	SW	6.4	SW	1031.8	0.00	0.0	22.2	32
25/02/2021	08:00	8.3	8.3	6.2	80	1.6	SW	6.4	SW	1032.5	0.00	0.0	23.3	31
25/02/2021	08:30	10.6	10.6	8.3	74	1.6	SW	3.2	SW	1032.9	0.00	0.0	24.8	30
25/02/2021	09:00	12.4	12.4	10.7	71	1.6	SW	3.2	SW	1032.9	0.00	0.0	25.7	30
25/02/2021	09:30	12.1	12.6	12.1	75	3.2	NNE	6.4	NNE	1032.8	0.00	0.0	25.5	31
25/02/2021	10:00	12.3	12.3	12.1	76	3.2	NNE	6.4	NNE	1032.9	0.00	0.0	25.6	33
25/02/2021	10:30	12.6	12.6	12.3	78	4.8	NNE	8.0	NNE	1032.6	0.00	0.0	25.9	33
25/02/2021	11:00	13.2	13.5	12.6	74	4.8	NNE	11.3	NNE	1032.6	0.00	0.0	26.2	34
25/02/2021	11:30	13.0	13.2	12.9	80	4.8	NNE	11.3	NNE	1032.6	0.00	0.0	26.8	34
25/02/2021	12:00	13.1	13.1	12.9	77	3.2	NE	6.4	NE	1032.4	0.00	0.0	27.2	34
25/02/2021	12:30	13.6	13.6	13.1	73	4.8	NNE	8.0	NNE	1031.9	0.00	0.0	26.9	33
25/02/2021	13:00	14.4	14.4	13.6	67	4.8	NNE	8.0	NNE	1031.6	0.00	0.0	27.3	33
25/02/2021	13:30	14.4	14.5	14.3	72	4.8	NNE	9.7	NNE	1031.4	0.00	0.0	27.6	33
25/02/2021	14:00	14.2	14.7	14.2	73	4.8	NNE	8.0	NNE	1031.3	0.00	0.0	27.6	32
25/02/2021	14:30	14.3	14.3	14.1	75	4.8	NNE	11.3	N	1031.2	0.00	0.0	26.9	34
25/02/2021	15:00	14.1	14.3	14.1	70	4.8	NNE	8.0	NE	1031.0	0.00	0.0	26.4	34



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
25/02/2021	15:30	14.1	14.3	14.1	73	3.2	NNE	4.8	NNE	1031.0	0.00	0.0	26.1	34
25/02/2021	16:00	14.1	14.1	14.0	75	1.6	NNE	4.8	NNE	1030.9	0.00	0.0	25.7	35
25/02/2021	16:30	14.2	14.4	14.1	76	1.6	NNE	3.2	NNE	1030.8	0.00	0.0	25.2	36
25/02/2021	17:00	13.8	14.4	13.8	76	1.6	NNE	4.8	NNE	1030.9	0.00	0.0	25.1	37
25/02/2021	17:30	13.3	13.8	13.3	78	1.6	NNE	3.2	NNE	1030.9	0.00	0.0	24.1	38
25/02/2021	18:00	12.4	13.3	12.4	79	1.6	NNE	4.8	NNE	1030.8	0.00	0.0	23.7	38
25/02/2021	18:30	11.6	12.4	11.6	81	1.6	NNE	3.2	NNE	1031.0	0.00	0.0	23.1	39
25/02/2021	19:00	10.8	11.6	10.8	83	3.2	NNE	6.4	NW	1030.8	0.00	0.0	22.6	40
25/02/2021	19:30	9.6	10.8	9.6	86	4.8	SW	8.0	SW	1031.0	0.00	0.0	22.7	39
25/02/2021	20:00	9.0	9.6	9.0	89	4.8	WSW	8.0	SW	1030.9	0.00	0.0	23.9	39
25/02/2021	20:30	8.7	9.1	8.7	89	4.8	SW	8.0	WSW	1031.3	0.00	0.0	24.9	38
25/02/2021	21:00	8.2	8.7	8.2	90	4.8	WSW	8.0	WSW	1031.1	0.00	0.0	24.3	38
25/02/2021	21:30	8.0	8.3	8.0	90	6.4	WSW	11.3	WSW	1031.1	0.00	0.0	24.3	37
25/02/2021	22:00	7.9	8.0	7.8	90	4.8	SW	11.3	WSW	1031.0	0.00	0.0	23.9	37
25/02/2021	22:30	7.8	7.9	7.7	90	4.8	SW	8.0	WSW	1031.1	0.00	0.0	23.7	37
25/02/2021	23:00	7.5	7.8	7.5	90	4.8	WSW	8.0	WSW	1031.0	0.00	0.0	23.4	37
25/02/2021	23:30	7.4	7.5	7.4	90	4.8	WSW	8.0	WSW	1030.9	0.00	0.0	23.2	37
26/02/2021	00:00	7.4	7.4	7.3	89	4.8	WSW	9.7	SW	1030.8	0.00	0.0	23.0	38
26/02/2021	00:30	7.2	7.4	7.2	88	3.2	SW	8.0	WSW	1030.7	0.00	0.0	22.8	38
26/02/2021	01:00	6.8	7.2	6.7	88	4.8	WSW	8.0	WSW	1030.6	0.00	0.0	22.7	38
26/02/2021	01:30	6.5	6.8	6.5	87	4.8	WSW	8.0	WSW	1030.4	0.00	0.0	22.5	38
26/02/2021	02:00	6.2	6.5	6.2	88	4.8	SW	8.0	SW	1030.1	0.00	0.0	22.4	38
26/02/2021	02:30	6.1	6.3	6.1	87	6.4	SW	9.7	SW	1029.9	0.00	0.0	22.2	38
26/02/2021	03:00	5.8	6.1	5.8	88	4.8	WSW	8.0	WSW	1029.5	0.00	0.0	21.8	38
26/02/2021	03:30	5.6	5.9	5.6	88	4.8	WSW	8.0	WSW	1029.5	0.00	0.0	21.9	38
26/02/2021	04:00	5.4	5.6	5.4	88	4.8	SW	8.0	SW	1029.4	0.00	0.0	21.8	38
26/02/2021	04:30	5.4	5.4	5.4	89	4.8	WSW	9.7	SW	1029.2	0.00	0.0	21.6	37
26/02/2021	05:00	5.3	5.4	5.3	89	4.8	SW	8.0	SW	1029.0	0.00	0.0	21.4	37
26/02/2021	05:30	5.5	5.6	5.3	88	4.8	WSW	6.4	WSW	1029.0	0.00	0.0	21.4	37
26/02/2021	06:00	5.3	5.5	5.3	88	4.8	WSW	8.0	WSW	1028.9	0.00	0.0	21.4	38
26/02/2021	06:30	5.2	5.3	5.1	88	4.8	SW	8.0	WSW	1028.9	0.00	0.0	21.3	36



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
26/02/2021	07:00	5.3	5.3	5.1	88	4.8	WSW	8.0	WSW	1028.8	0.00	0.0	19.2	37
26/02/2021	07:30	6.6	6.6	5.3	88	1.6	WSW	4.8	WSW	1028.8	0.00	0.0	17.8	39
26/02/2021	08:00	8.3	8.4	6.6	84	3.2	WSW	6.4	WSW	1028.9	0.00	0.0	18.3	39
26/02/2021	08:30	9.7	9.7	8.3	81	1.6	NNW	4.8	W	1028.9	0.00	0.0	19.3	39
26/02/2021	09:00	10.9	10.9	9.7	79	3.2	NNE	6.4	NNE	1029.0	0.00	0.0	19.8	39
26/02/2021	09:30	12.0	12.1	10.9	77	3.2	ENE	6.4	ENE	1028.9	0.00	0.0	20.6	40
26/02/2021	10:00	12.6	12.9	12.0	73	1.6	ENE	4.8	ENE	1029.0	0.00	0.0	21.7	40
26/02/2021	10:30	13.6	13.6	12.4	74	3.2	ENE	6.4	ENE	1029.0	0.00	0.0	21.8	40
26/02/2021	11:00	14.8	14.8	13.6	67	1.6	NE	4.8	ENE	1028.9	0.00	0.0	22.8	39
26/02/2021	11:30	14.6	14.9	14.4	65	3.2	NE	8.0	NE	1028.6	0.00	0.0	24.4	37
26/02/2021	12:00	15.4	15.4	14.4	68	3.2	NE	6.4	NE	1028.2	0.00	0.0	25.6	35
26/02/2021	12:30	14.9	15.7	14.9	71	4.8	ESE	9.7	ESE	1027.9	0.00	0.0	26.3	35
26/02/2021	13:00	15.7	15.7	14.6	68	3.2	ESE	6.4	ESE	1027.4	0.00	0.0	26.9	35
26/02/2021	13:30	15.0	16.2	15.0	69	3.2	ENE	8.0	E	1027.1	0.00	0.0	27.1	34
26/02/2021	14:00	14.9	15.0	14.7	68	3.2	ENE	8.0	ENE	1026.9	0.00	0.0	27.3	35
26/02/2021	14:30	15.2	15.4	14.9	67	3.2	SE	6.4	ENE	1026.6	0.00	0.0	27.3	35
26/02/2021	15:00	15.2	15.2	14.9	68	4.8	SE	9.7	E	1026.3	0.00	0.0	26.8	35
26/02/2021	15:30	14.8	15.3	14.8	68	3.2	ESE	6.4	ESE	1026.1	0.00	0.0	26.3	35
26/02/2021	16:00	15.6	15.7	14.8	64	1.6	ESE	4.8	ESE	1025.8	0.00	0.0	25.8	35
26/02/2021	16:30	15.6	15.9	15.6	63	1.6	ESE	4.8	ESE	1025.7	0.00	0.0	25.6	35
26/02/2021	17:00	15.0	15.6	15.0	67	1.6	ESE	3.2	ESE	1025.6	0.00	0.0	25.6	34
26/02/2021	17:30	14.0	15.1	14.0	70	0.0	ESE	3.2	ESE	1025.5	0.00	0.0	25.2	35
26/02/2021	18:00	12.8	14.0	12.8	72	1.6	ESE	4.8	SSE	1025.2	0.00	0.0	24.8	35
26/02/2021	18:30	11.8	12.8	11.8	72	3.2	SSW	6.4	SSE	1025.1	0.00	0.0	24.4	36
26/02/2021	19:00	10.7	11.8	10.7	74	4.8	SW	6.4	SW	1024.9	0.00	0.0	23.1	37
26/02/2021	19:30	9.8	10.7	9.8	77	4.8	SW	8.0	SW	1024.8	0.00	0.0	22.3	38
26/02/2021	20:00	9.4	9.8	9.4	76	6.4	SW	9.7	SW	1024.7	0.00	0.0	21.8	39
26/02/2021	20:30	9.4	9.4	9.3	75	6.4	SW	9.7	SW	1024.5	0.00	0.0	21.3	40
26/02/2021	21:00	9.9	9.9	9.4	73	6.4	SW	11.3	WSW	1024.2	0.00	0.0	20.9	40
26/02/2021	21:30	9.9	9.9	9.8	74	6.4	SW	11.3	SW	1024.2	0.00	0.0	20.6	40
26/02/2021	22:00	9.4	9.9	9.4	77	6.4	SW	11.3	WSW	1024.3	0.00	0.0	20.3	41



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
26/02/2021	22:30	9.2	9.4	9.2	76	4.8	WSW	11.3	WSW	1024.2	0.00	0.0	20.0	41
26/02/2021	23:00	8.9	9.3	8.9	77	1.6	WSW	4.8	WSW	1024.0	0.00	0.0	19.7	41
26/02/2021	23:30	8.6	8.9	8.5	78	3.2	WSW	6.4	WSW	1023.8	0.00	0.0	19.4	42
27/02/2021	00:00	8.3	8.6	8.3	78	3.2	SW	9.7	W	1023.6	0.00	0.0	19.2	42
27/02/2021	00:30	7.8	8.3	7.7	80	3.2	W	6.4	W	1023.5	0.00	0.0	19.0	42
27/02/2021	01:00	7.4	7.8	7.4	80	0.0	SW	3.2	SW	1023.2	0.00	0.0	18.8	42
27/02/2021	01:30	6.7	7.4	6.7	82	3.2	SW	6.4	SW	1023.1	0.00	0.0	18.9	42
27/02/2021	02:00	6.2	6.7	6.2	84	4.8	SW	8.0	SW	1023.0	0.00	0.0	18.9	42
27/02/2021	02:30	6.1	6.3	6.1	85	4.8	SW	8.0	SW	1022.8	0.00	0.0	18.8	42
27/02/2021	03:00	5.9	6.1	5.9	84	3.2	SW	6.4	SW	1022.6	0.00	0.0	18.7	42
27/02/2021	03:30	5.8	5.9	5.7	85	4.8	SW	8.0	SW	1022.3	0.00	0.0	18.6	42
27/02/2021	04:00	5.7	5.9	5.7	84	4.8	WSW	8.0	SW	1022.2	0.00	0.0	18.5	41
27/02/2021	04:30	5.7	5.8	5.7	85	4.8	WSW	6.4	WSW	1022.1	0.00	0.0	18.4	41
27/02/2021	05:00	5.6	5.8	5.6	86	4.8	WSW	8.0	WSW	1021.8	0.00	0.0	18.3	41
27/02/2021	05:30	5.3	5.7	5.3	86	4.8	SW	8.0	SW	1021.8	0.00	0.0	18.2	41
27/02/2021	06:00	5.4	5.4	5.3	87	4.8	SW	9.7	SW	1021.6	0.00	0.0	18.1	41
27/02/2021	06:30	5.6	5.7	5.4	87	4.8	SW	8.0	WSW	1021.9	0.00	0.0	18.1	41
27/02/2021	07:00	5.7	5.7	5.6	87	4.8	SW	8.0	WSW	1021.9	0.00	0.0	18.0	41
27/02/2021	07:30	6.9	6.9	5.7	87	4.8	WSW	8.0	WSW	1022.2	0.00	0.0	18.1	42
27/02/2021	08:00	8.9	8.9	6.9	86	1.6	SW	6.4	SW	1022.6	0.00	0.0	20.5	40
27/02/2021	08:30	11.7	11.7	8.9	81	0.0	WSW	3.2	WSW	1022.7	0.00	0.0	23.7	36
27/02/2021	09:00	12.7	12.7	11.7	74	1.6	WSW	4.8	SW	1022.5	0.00	0.0	25.8	34
27/02/2021	09:30	12.1	12.8	11.9	75	4.8	ENE	8.0	ENE	1022.7	0.00	0.0	26.5	33
27/02/2021	10:00	12.1	12.4	12.0	80	4.8	ENE	9.7	ENE	1022.8	0.00	0.0	25.2	35
27/02/2021	10:30	12.1	12.1	11.8	81	3.2	NE	6.4	NE	1022.9	0.00	0.0	24.4	36
27/02/2021	11:00	13.1	13.2	12.1	76	6.4	N	12.9	NNE	1022.9	0.00	0.0	24.2	38
27/02/2021	11:30	12.9	13.4	12.9	78	6.4	N	12.9	N	1023.0	0.00	0.0	24.3	39
27/02/2021	12:00	13.1	13.1	12.8	80	6.4	NNE	12.9	NNE	1022.9	0.00	0.0	24.1	39
27/02/2021	12:30	13.3	13.3	12.9	76	6.4	NNE	11.3	NNE	1022.7	0.00	0.0	21.7	41
27/02/2021	13:00	13.6	13.7	13.3	73	4.8	NNE	12.9	NNE	1022.5	0.00	0.0	20.5	44
27/02/2021	13:30	14.1	14.1	13.5	69	4.8	NNE	8.0	NNE	1022.3	0.00	0.0	21.0	47



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
27/02/2021	14:00	14.6	14.6	14.1	66	3.2	NE	6.4	NE	1022.0	0.00	0.0	22.1	48
27/02/2021	14:30	15.3	15.3	14.6	57	3.2	NE	6.4	NE	1022.0	0.00	0.0	22.5	47
27/02/2021	15:00	14.9	15.4	14.7	63	3.2	ENE	8.0	ENE	1021.9	0.00	0.0	22.7	46
27/02/2021	15:30	15.5	15.5	15.0	66	3.2	E	9.7	E	1021.8	0.00	0.0	22.8	46
27/02/2021	16:00	15.2	15.5	15.2	69	3.2	ESE	6.4	ESE	1021.7	0.00	0.0	22.8	46
27/02/2021	16:30	14.8	15.2	14.8	72	1.6	NE	6.4	ESE	1021.7	0.00	0.0	22.6	46
27/02/2021	17:00	14.3	14.8	14.3	71	1.6	ENE	4.8	ENE	1021.6	0.00	0.0	22.2	47
27/02/2021	17:30	14.1	14.5	14.0	71	0.0	ENE	3.2	ENE	1021.7	0.00	0.0	21.7	48
27/02/2021	18:00	12.8	14.1	12.8	74	1.6	ENE	6.4	ENE	1021.6	0.00	0.0	21.8	47
27/02/2021	18:30	11.7	12.8	11.7	77	3.2	S	6.4	S	1022.0	0.00	0.0	20.4	49
27/02/2021	19:00	11.0	11.7	11.0	78	1.6	SSW	4.8	SSW	1022.2	0.00	0.0	19.5	51
27/02/2021	19:30	9.9	11.0	9.9	81	4.8	SW	11.3	WSW	1022.4	0.00	0.0	18.8	52
27/02/2021	20:00	10.0	10.1	9.8	81	1.6	SW	6.4	SW	1022.6	0.00	0.0	18.2	53
27/02/2021	20:30	10.6	10.6	10.0	79	3.2	W	11.3	W	1022.5	0.00	0.0	17.6	54
27/02/2021	21:00	11.0	11.2	10.7	77	4.8	WNW	12.9	NW	1022.8	0.00	0.0	17.2	55
27/02/2021	21:30	11.0	11.0	10.8	77	6.4	NW	12.9	NW	1023.2	0.00	0.0	16.8	55
27/02/2021	22:00	11.4	11.4	10.9	79	9.7	WNW	19.3	W	1023.4	0.00	0.0	16.6	55
27/02/2021	22:30	11.3	11.4	11.3	79	9.7	W	19.3	NW	1023.5	0.00	0.0	16.4	56
27/02/2021	23:00	11.4	11.4	11.3	79	9.7	W	17.7	W	1023.8	0.00	0.0	16.2	56
27/02/2021	23:30	11.5	11.6	11.4	79	11.3	WNW	20.9	W	1024.2	0.00	0.0	16.1	56
28/02/2021	00:00	11.3	11.5	11.3	79	11.3	WNW	20.9	NW	1024.3	0.00	0.0	15.9	56
28/02/2021	00:30	11.4	11.6	11.3	79	12.9	WNW	22.5	WNW	1024.6	0.00	0.0	15.8	56
28/02/2021	01:00	11.2	11.4	11.1	80	11.3	WNW	20.9	WNW	1024.8	0.00	0.0	15.8	56
28/02/2021	01:30	11.0	11.2	11.0	80	12.9	WNW	22.5	WNW	1025.1	0.00	0.0	15.7	56
28/02/2021	02:00	10.7	11.0	10.7	82	11.3	WNW	19.3	WNW	1025.1	0.00	0.0	15.6	56
28/02/2021	02:30	10.3	10.7	10.3	82	9.7	WNW	19.3	WNW	1025.2	0.00	0.0	15.4	56
28/02/2021	03:00	10.2	10.4	10.2	83	9.7	WNW	17.7	NW	1025.5	0.00	0.0	15.3	56
28/02/2021	03:30	9.8	10.2	9.8	84	8.0	WNW	16.1	NW	1025.8	0.00	0.0	15.2	56
28/02/2021	04:00	9.4	9.8	9.4	84	8.0	W	19.3	W	1025.8	0.00	0.0	15.0	56
28/02/2021	04:30	9.0	9.4	9.0	85	8.0	W	16.1	WNW	1026.0	0.00	0.0	14.8	56
28/02/2021	05:00	9.1	9.1	8.9	86	8.0	W	17.7	WNW	1026.1	0.00	0.0	14.7	56



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
28/02/2021	05:30	9.0	9.1	9.0	85	6.4	W	16.1	W	1026.4	0.00	0.0	14.5	57
28/02/2021	06:00	8.7	9.0	8.7	86	8.0	W	14.5	NW	1026.6	0.00	0.0	14.4	57
28/02/2021	06:30	8.4	8.7	8.3	86	8.0	W	16.1	W	1026.8	0.00	0.0	14.2	57
28/02/2021	07:00	8.5	8.5	8.3	86	8.0	WNW	16.1	NW	1027.1	0.00	0.0	14.1	57
28/02/2021	07:30	9.2	9.2	8.4	86	9.7	WNW	17.7	WNW	1027.4	0.00	0.0	14.1	57
28/02/2021	08:00	9.8	9.8	9.2	84	9.7	WNW	17.7	WNW	1027.8	0.00	0.0	14.2	57
28/02/2021	08:30	11.1	11.1	9.8	80	11.3	WNW	22.5	WNW	1028.0	0.00	0.0	14.7	56
28/02/2021	09:00	12.2	12.2	11.0	75	12.9	WNW	22.5	NW	1028.3	0.00	0.0	15.6	55
28/02/2021	09:30	12.7	12.7	12.2	72	14.5	NW	25.7	NW	1028.7	0.00	0.0	16.4	54
28/02/2021	10:00	13.1	13.2	12.7	68	14.5	NNW	24.1	NNW	1028.6	0.00	0.0	17.3	52
28/02/2021	10:30	13.1	13.1	12.9	68	16.1	NW	27.4	NW	1028.7	0.00	0.0	17.9	51
28/02/2021	11:00	13.4	13.5	13.1	69	14.5	NNW	27.4	NNW	1028.8	0.00	0.0	18.3	49
28/02/2021	11:30	13.9	14.0	13.3	66	16.1	NNW	29.0	NW	1028.9	0.00	0.0	19.1	48
28/02/2021	12:00	13.4	14.0	13.4	66	14.5	NNW	24.1	NNW	1028.9	0.00	0.0	20.3	45
28/02/2021	12:30	13.3	13.5	13.2	72	16.1	NNW	24.1	NNW	1028.8	0.00	0.0	20.4	45
28/02/2021	13:00	13.7	13.7	13.2	65	14.5	NNW	22.5	NNW	1028.5	0.00	0.0	20.8	45
28/02/2021	13:30	13.6	13.9	13.4	67	14.5	N	22.5	N	1028.4	0.00	0.0	21.1	44
28/02/2021	14:00	13.1	13.5	12.9	73	14.5	N	24.1	N	1028.4	0.00	0.0	21.3	44
28/02/2021	14:30	13.1	13.3	13.0	74	11.3	N	19.3	N	1028.3	0.00	0.0	21.3	44
28/02/2021	15:00	12.9	13.2	12.8	73	11.3	N	19.3	N	1028.2	0.00	0.0	21.3	44
28/02/2021	15:30	12.9	13.1	12.8	70	9.7	N	17.7	N	1028.1	0.00	0.0	21.3	44
28/02/2021	16:00	13.0	13.1	12.9	65	9.7	NNW	19.3	NNW	1027.9	0.00	0.0	21.3	44
28/02/2021	16:30	12.9	13.1	12.9	65	11.3	NNW	19.3	N	1027.9	0.00	0.0	21.2	43
28/02/2021	17:00	12.4	12.9	12.3	70	9.7	NNW	17.7	NNW	1027.9	0.00	0.0	20.8	43
28/02/2021	17:30	11.7	12.4	11.7	75	8.0	NNW	17.7	N	1027.8	0.00	0.0	20.3	44
28/02/2021	18:00	11.8	11.9	11.7	73	12.9	N	22.5	N	1028.1	0.00	0.0	19.7	45
28/02/2021	18:30	11.6	11.8	11.6	76	12.9	N	19.3	N	1028.2	0.00	0.0	18.9	46
28/02/2021	19:00	11.6	11.6	11.3	72	11.3	N	20.9	NNE	1028.2	0.00	0.0	18.4	47
28/02/2021	19:30	11.3	11.6	11.3	72	12.9	N	22.5	NNW	1028.3	0.00	0.0	17.9	48
28/02/2021	20:00	8.9	11.4	8.9	76	6.4	W	16.1	N	1028.4	0.00	0.0	17.4	49
28/02/2021	20:30	8.0	8.9	8.0	77	6.4	W	14.5	W	1028.5	0.00	0.0	17.0	49



COMUNE DI MOLFETTA


Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

DATI STAZIONE METEO CANTIERE

Febbraio 2021

Data	Ora	Outside Temp.	Hi Temp out	Low Temp out	Outside Hum	Winf Speed	Wind Dir	Hi Wind Speed	Dir of Hi Wind	Baometer	Rain	Hing Rain Rate	Inside Temp	Inside Hum
		°C	°C	°C	%	km/h		km/h		Npa	mm	mm/h	°C	%
28/02/2021	21:00	7.7	8.0	7.7	76	8.0	W	14.5	W	1028.9	0.00	0.0	16.4	50
28/02/2021	21:30	7.7	7.8	7.7	75	8.0	W	17.7	W	1029.1	0.00	0.0	15.9	50
28/02/2021	22:00	7.7	7.8	7.6	74	11.3	W	17.7	WSW	1029.0	0.00	0.0	15.4	51
28/02/2021	22:30	7.4	7.8	7.4	74	9.7	W	17.7	WNW	1029.1	0.00	0.0	15.0	51
28/02/2021	23:00	7.2	7.5	7.2	76	8.0	W	12.9	WSW	1029.1	0.00	0.0	14.7	51
28/02/2021	23:30	7.3	7.4	7.2	76	11.3	W	19.3	W	1028.8	0.00	0.0	14.3	51

 GREENGEA	REPORT RUMORE	
	Cod. RT: 20210312 48	REV 1
	Emissione: 12/03/2021	Allegato 6

COMUNE DI MOLFETTA (BA): CAMPAGNA DI
MONITORAGGIO DELLA COMPONENTE
RUMORE PRESSO IL NUOVO PORTO
COMMERCIALE DI MOLFETTA (BA)
Campagna Corso d'Opera Febbraio (01/01/2021 al
31/01/2021)

ALLEGATO 6 – Scheda lavorazioni

GREENGEA s.r.l.

Sede legale ed amministrativa: 98121 Messina (ME) – V.le della Libertà, 395 Parco dei Gerani
Tel/Fax: 090 5731050 – mail: info@greengea.it
C.F. e P.IVA 03219770835 – cap. soc. € 20.000,00 i.v.

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
01/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -3.1 - 3.2 -3.3	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion n. 2 Pale cingolate Mini escavatore Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 16:30_direzione SE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
02/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -3.1 - 3.2 -3.3	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.5 Camion n. 2 Pale cingolate Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 22:30_direzione SW	2	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
03/02/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N07; riempimento e formazione scogliera cassette N06; profilatura scanno di imbasamento cassette N21, N22 e N23; getto di n.6 solette di copertura dei cassette. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.3 - 3.1 - 3.2 3.3	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.5 Camion n. 2 Pale cingolate Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 20:00_direzione SW	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
04/02/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N07 e N08; rottura parete frontale provvisoria delle cassette N05 e N06; profilatura scanno di imbasamento cassette N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassette. Secondo braccio: Realizzazione nucleo Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.6 - 3.2 - 3.3	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.4 Camion n. 2 Pale cingolate Mini escavatore Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 15:30_direzione SE	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
05/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; getto di n.6 solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.3 - 3.2 -3.3	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion n. 2 Pale cingolate Mini escavatore Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 05:00_direzione SSE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
06/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; posa solette di copertura cassoni N05 e N06. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.4 - 3.3 - 3.4	Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.4 Camion Pala cingolata Muletto Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 14:30_direzione E	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
07/02/2021							Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
08/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 3.2 - 3.3	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.3 Camion n. 2 Pale cingolate Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 02:00_direzione SW	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
09/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; getto del magrone cassone N07; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.1 - 3.2 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.4 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 6 ore 10:30_direzione SW	6	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
10/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 3.2 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 6 ore 14:30_direzione SW	6	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
11/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05 e N06; ripristino calcestruzzo cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N07; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; getto di n.6 solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.3 - 3.2 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 05:30_direzione SW	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
12/02/2021	Banchina NW: Attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05 e N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23. Secondo braccio: Getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 3.2	Gru Manitou Muletto n.9 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 11:00_direzione E	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
13/02/2021							Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere
14/02/2021							Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere
15/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. dei cassoni N05 e N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23.	2	2.2 - 2.5	Escavatore Volvo Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 6 ore 09:30_direzione E	6	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 NO fornitura di tout-venant
16/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. dei cassoni N05 e N06; riempimento e formazione scogliera cassone N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi.	2-3	2.5 - 3.2 - 3.3	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Escavatore n.2 Camion Pala cingolata n.7 Autobetoniere Autogru	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 20:00_direzione SW	2	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 NO fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
17/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; predisposizione casseri per il getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; riempimento e formazione scogliera cassone N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 03:00_direzione SW	2	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
18/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; getto di n. 4 giunti tra i cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.2 - 3.2 -3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 21:00_direzione SW	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
19/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; getto parziale della sovrastruttura in c.a. in corrispondenza della zona bitta del cassone N05; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.5 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 21:30_direzione SW	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
20/02/2021	Banchina NW: Getto di n.6 solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; realizzazione piede della mantellata; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.6 - 2.6.3 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore n.6 Camion Pala cingolata Muletto	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 15:30_direzione E	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
21/02/2021	Secondo braccio: Realizzazione piede della mantellata.	3	3.4	Motopontone	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 15:00_direzione ESE	4	Orario inizio/fine cantiere: 7:00- 17:00 NO fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
22/02/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; operazioni finalizzate alla messa in galleggiamento e svuotamento parziale del cassone N16. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; realizzazione piede della mantellata; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.4 - 2.4.1 2.5 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 17:00 _direzione SE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
23/02/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; svuotamento, messa in galleggiamento, spostamento in posizione provvisoria e riempimento con acqua del cassone N16; riprofilatura scanno di imbasamento cassone N16. Secondo braccio: Realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; realizzazione piede della	2-3	2.2 - 2.4 - 2.4.2 2.4.3 - 2.5 - 3.2 3.3 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion Pala cingolata Muletto	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 0	0	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
24/02/2021	Banchina NW: Getto parziale della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; posa solette di copertura cassone N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; riprofilatura scanno di imbasamento cassone N16. Secondo braccio: Realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.6 - 2.6.4 2.8 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.5 Camion Pala cingolata Muletto n.11 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 16:30 _direzione ESE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 NO Fornitura di tout-venant
25/02/2021	Banchina NW: Predisposizione casseri per realizzazione della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; getto di n.6 solette di copertura dei cassoni; svuotamento, messa in galleggiamento, spostamento in posizione definitiva e riempimento con acqua del cassone N16. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.4 - 2.4.2 - 2.4.3 - 2.5 - 2.6 2.6.3 - 3.1 - 3.2 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 07:00 _direzione SW	2	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 NO Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
26/02/2021	Banchina NW: Getto finale della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; posa solette di copertura cassone N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23. Secondo braccio: Realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.6 - 2.6.4 2.8 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.7 Camion Pala cingolata Muletto n.12 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 21:30_direzione SW	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 NO Fornitura di tout-venant
27/02/2021	Secondo braccio: Realizzazione mantellata Sezione 14 in avanzamento.	3	3.4	Escavatore Pala cingolata	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 15:30_direzione E	2	Orario inizio/fine cantiere: 6:30- 16:30 NO Fornitura di tout-venant
28/02/2021							Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

LAVORAZIONI SVOLTE

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
----------	--------------------------	-----------	----------	------------------	----------------------	----------	------

Legenda

c) Opera: **1** Cantiere; **2** Banchina nord-ovest, Banchina Martello; **3** Secondo braccio del molo di sopraflutto; **4** Smobilizzo cantiere

d) Fase Opere WP2: **2.1** Rilievi e tracciamenti; **2.2** Profilatura scanno di imbasamento; **2.2.1** Carico del materiale lapideo su mezzo marittimo; **2.2.3** Spianamento del materiale; **2.3** Ripristino cassoni cellulari; **2.4** Trasferimento ed affondamento cassoni; **2.4.1** Allestimento del cassone; **2.4.2** Collocazione in galleggiamento e trasferimento via mare; **2.4.3** Affondamento del cassone; **2.5** Riempimento cassoni; **2.6** Getti integrativi; **2.6.1** Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote di progetto (solo cassoni N); **2.6.2** Getto dei giunti tra cassoni; **2.6.3** Getto del tappo di chiusura delle celle; **2.6.4** Posa solette di copertura; **2.6.5** Posa solette di copertura (Molo Martello); **2.6.6** Apertura celle antiriflettenti (solo banchina NO); **2.7** Rinfianco; **2.8** Sovrastrutture; **2.9** Montaggio arredi di banchina

d) Fase opere WP 3: **3.1** Salpamento tetrapodi e antifer e riprofilatura nucleo esistente sezioni da 15 a 18; **3.2** Prefabbricazione tetrapodi; **3.3** Realizzazione nucleo e strati filtro; **3.4** Mantellata; **3.5** Opere in c.a. (cordolo, massiccio imbasamento fanale); **3.6** Opere di completamento (fanale e scala di accesso)